



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

ENERGÍA ELÉCTRICA - ASPECTOS RELEVANTES MAYO 2015

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Mayo tuvo un aumento del 2,43 % con respecto al del año pasado (Mayo 2015 con 1.003.230 MWh / Mayo 2014 con 979.445 MWh)

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Mayo tuvo un aumento del 2,39 % con respecto al del año pasado (Mayo 2015 con 1.015.832 MWh / Mayo 2014 con 992.092 MWh)

Referente a la Exportación de Energía a la Argentina se tuvo una disminución del 0,36 % con respecto al año pasado (Mayo 2015 = 12.602 MWh / Mayo 2014 = 12.647 MWh)

La Temperatura Media del mes fue 21 grados, la máxima fue de 29 grados el día 02-05-15.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN fue de 2.007 MW a las 17:55 hs del día 21-05-15.

La Demanda Máxima de Potencia del año es de 2.656 MW registrado el día 13-01-15.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del SI fueron las sgts.

Itaipú tuvo un aumento del 9 % (Mayo 2015 = 746.784 MWh / Mayo 2014 = 685.427 MWh)

Yacyreta tuvo una disminución del 8 % (Mayo 2015 = 183.824 MWh / Mayo 2014 = 199.066 MWh)

Acaray tuvo una disminución del 21 % (Mayo 2015 = 85.224 MWh / Mayo 2014 = 107.599 MWh)



Energía Máxima en Centrales Hidroeléctricas para atender al SI fueron:

ITAIPU fue 27.725 MWh el día 02-05-15



YACYRETA fue 6.662 MWh el día 21-05-15

ACARAY fue 3.628 MWh el día 12-05-15



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

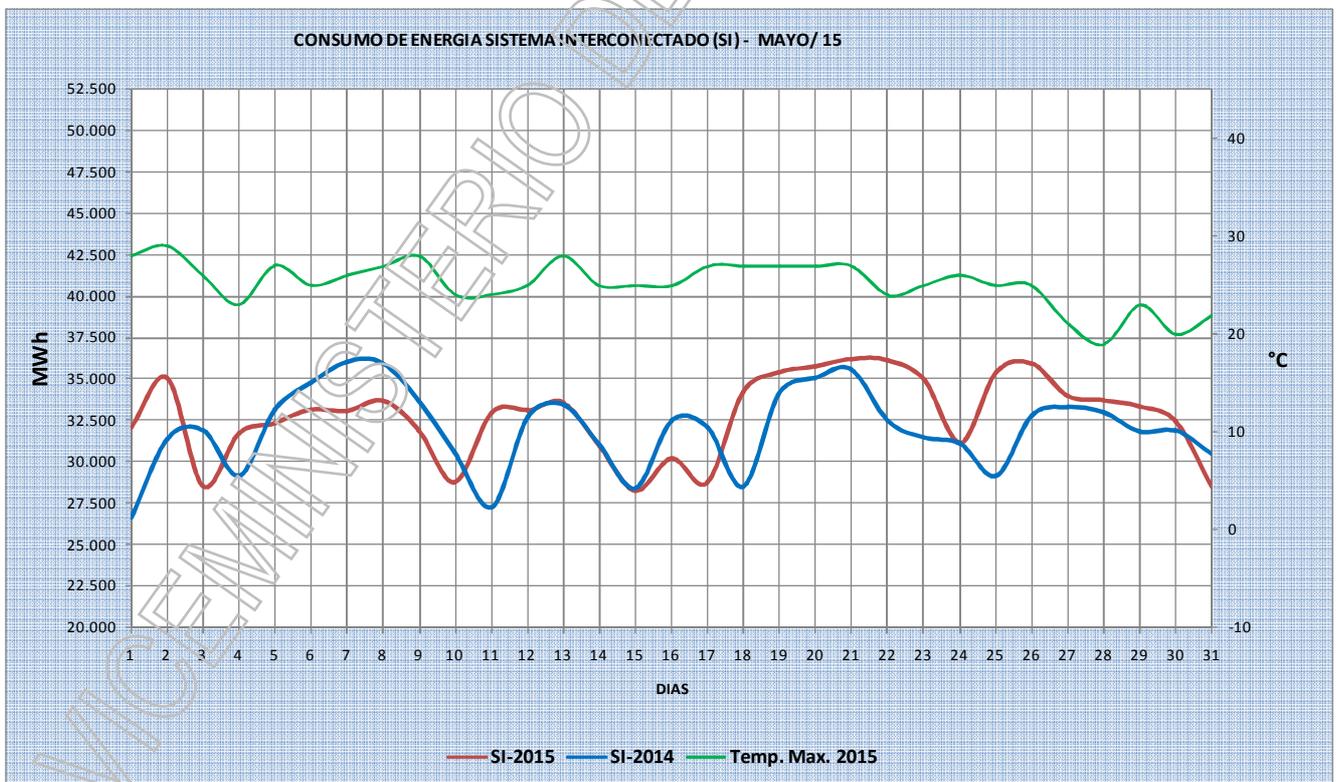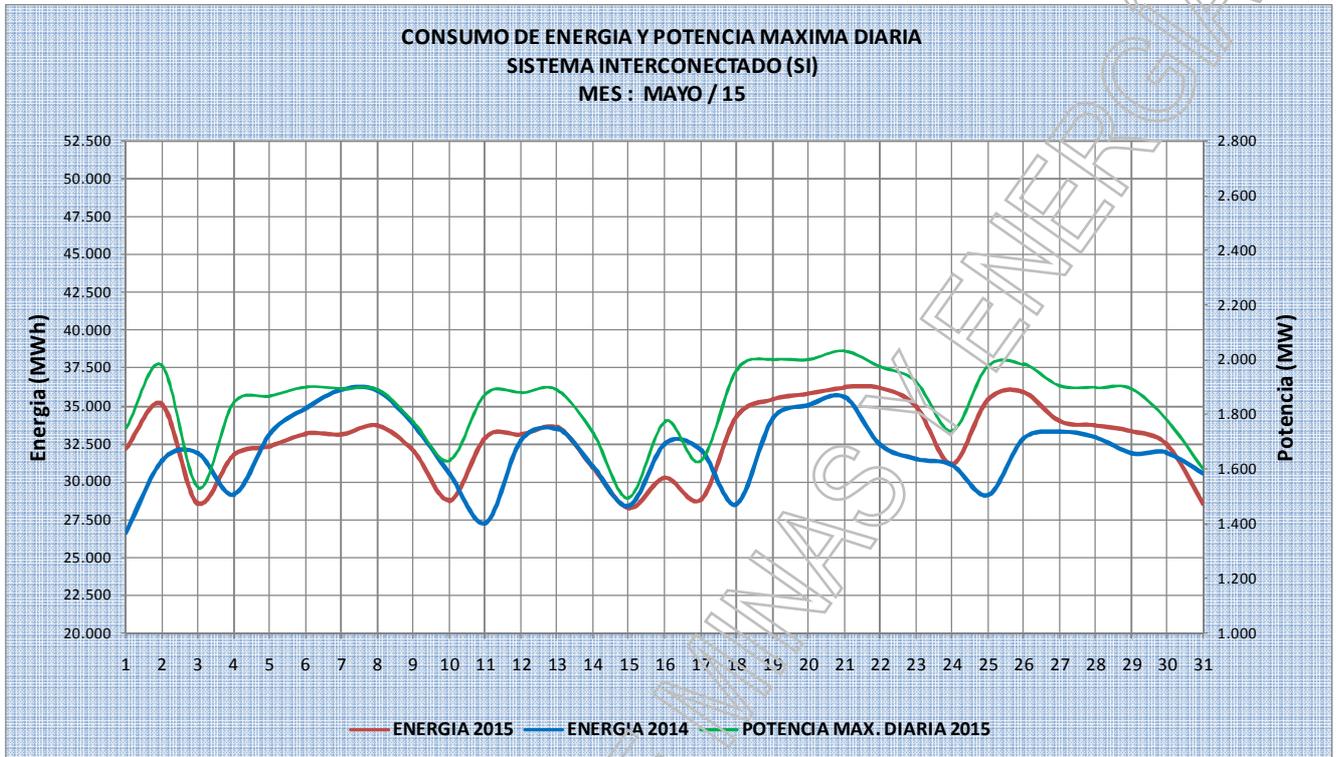



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

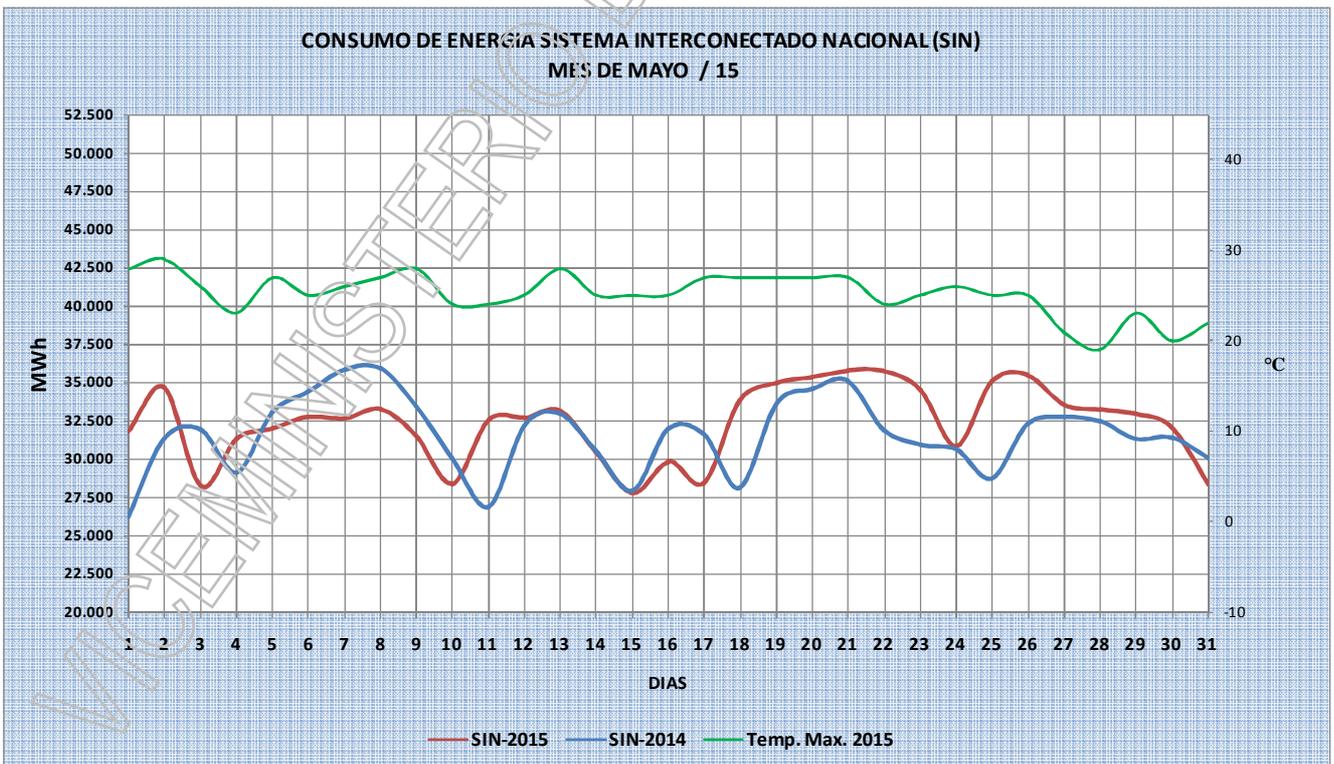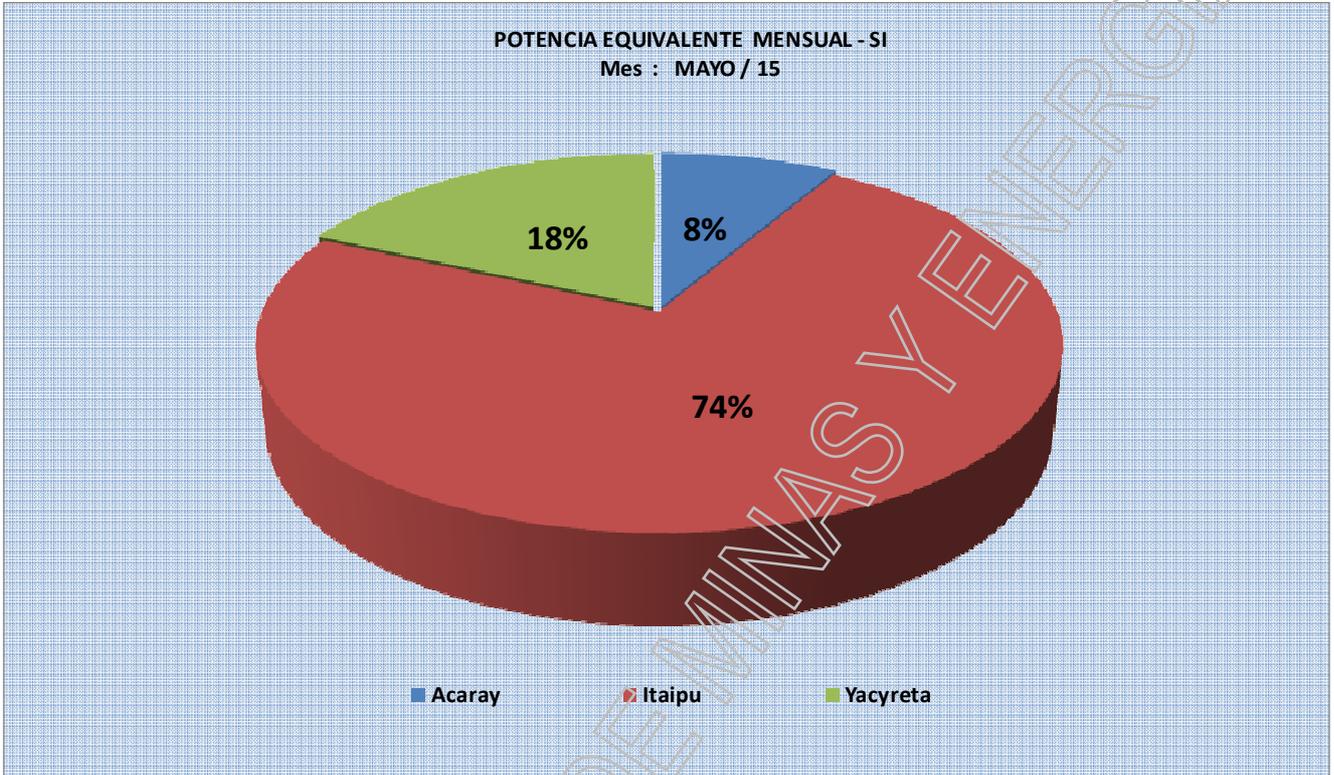

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

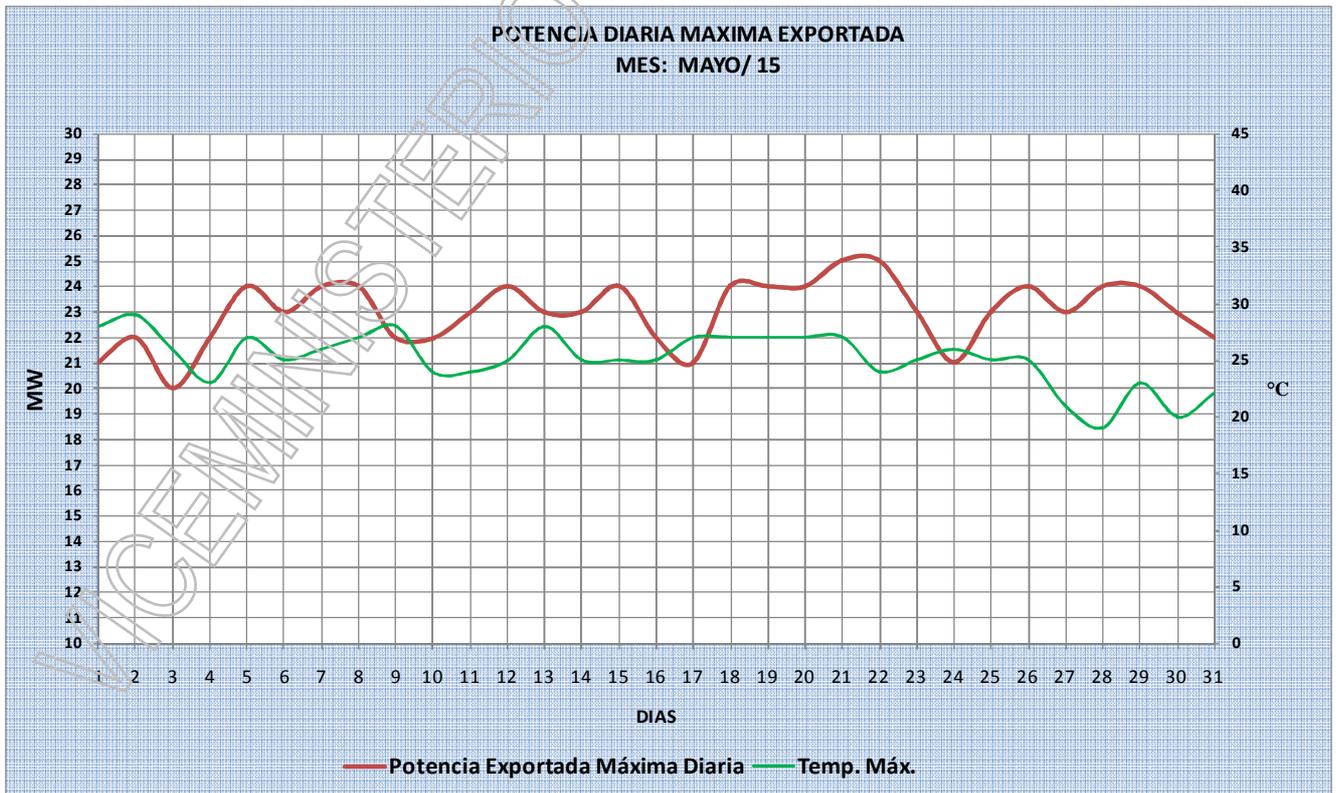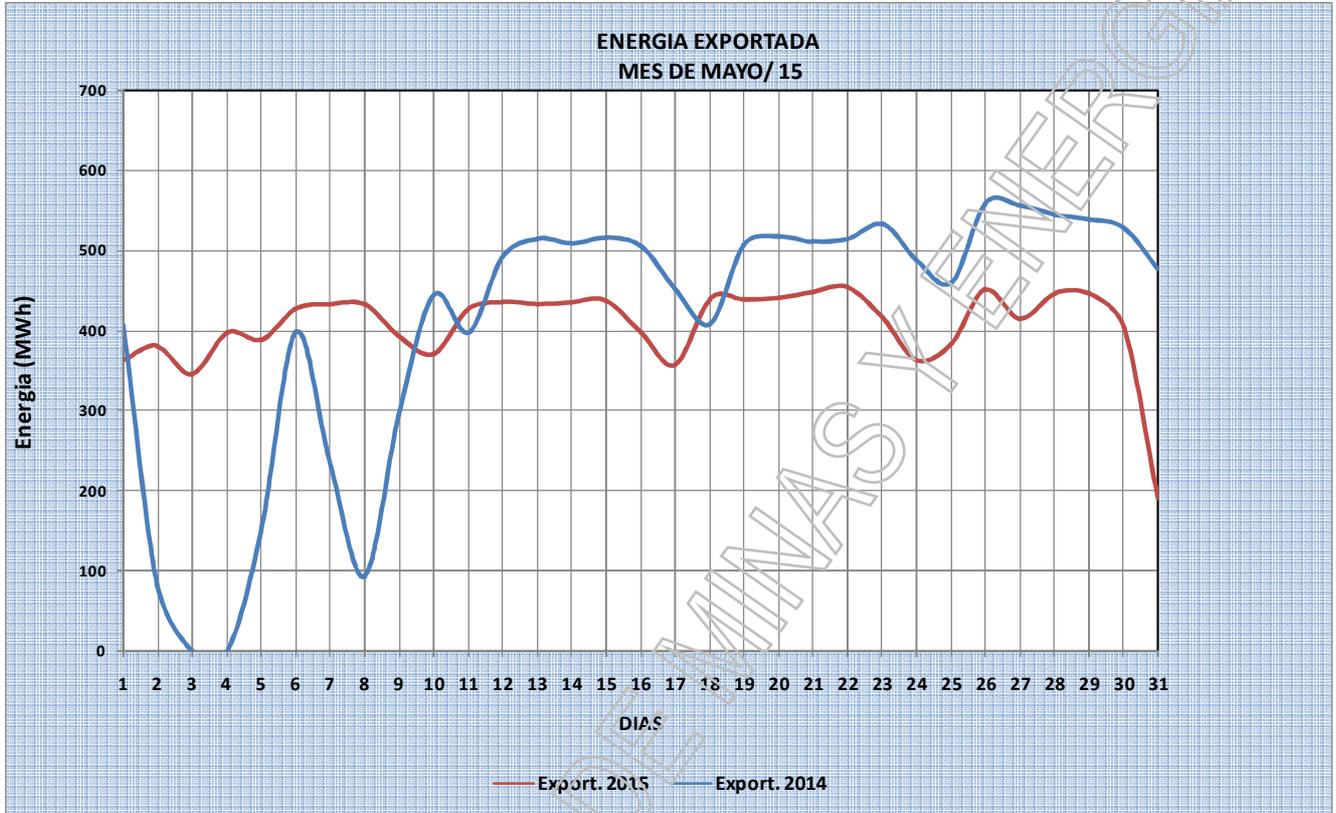

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

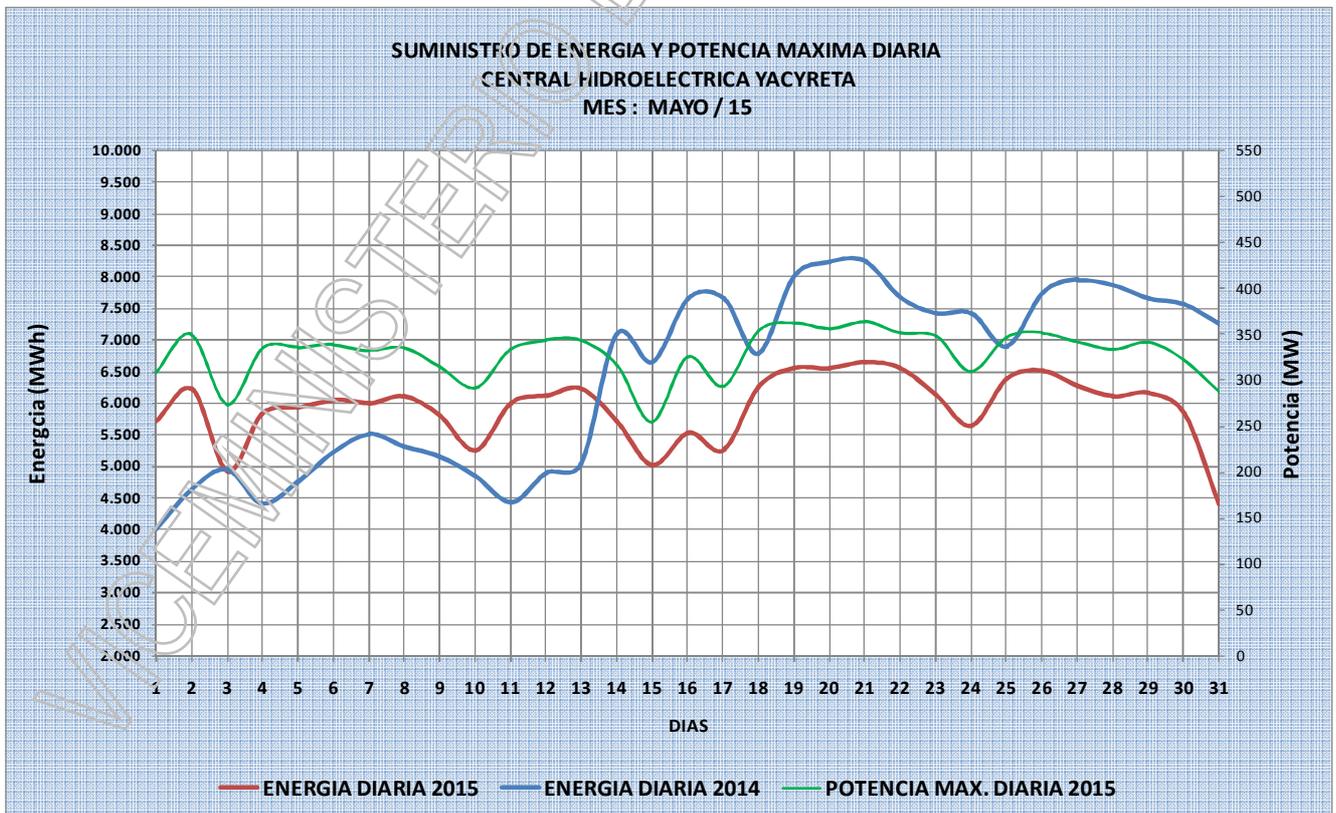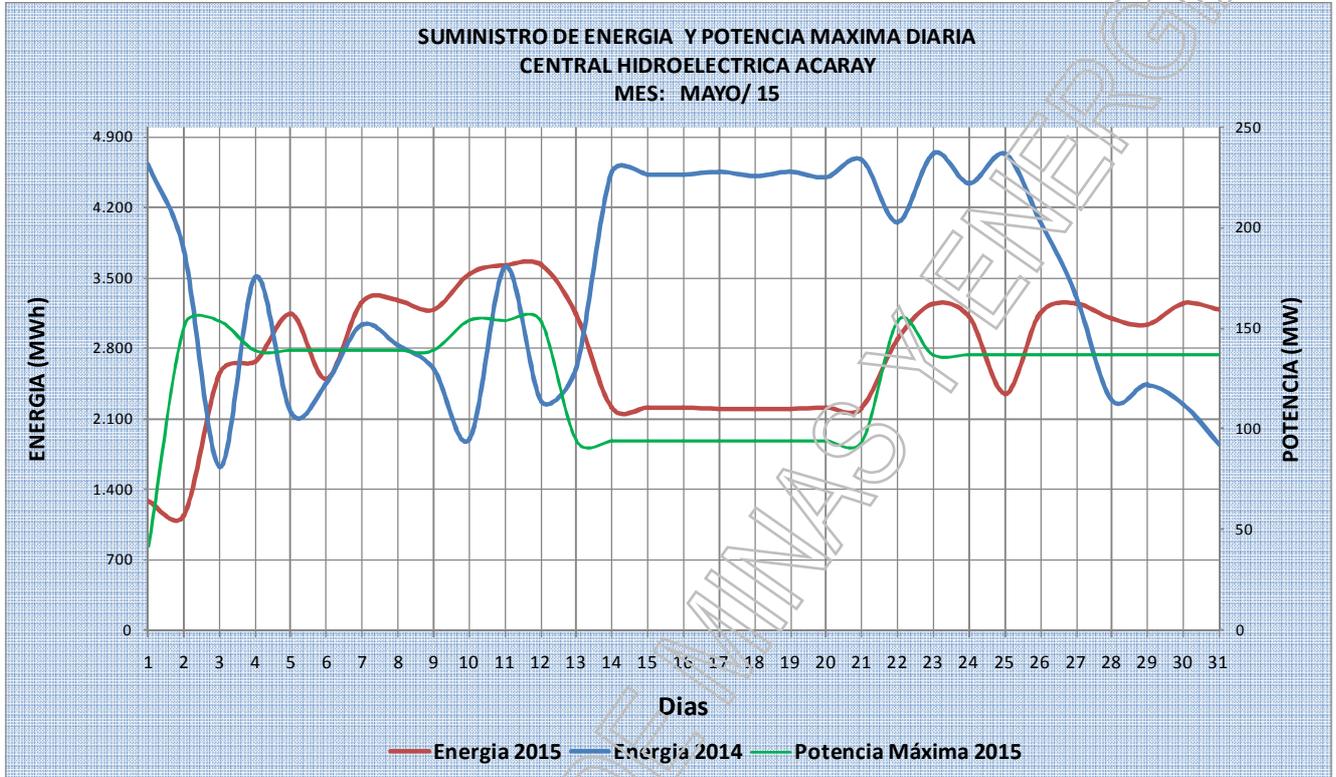

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

