



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

ENERGÍA ELÉCTRICA - ASPECTOS RELEVANTES JUNIO 2015

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Junio tuvo un aumento del 9,80 % con respecto al del año pasado (Junio 2015 con 1.015.323 MWh / Junio 2014 con 924.710 MWh)

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Mayo tuvo un aumento del 10,59 % con respecto al del año pasado (Junio 2015 con 1.028.006 MWh / Junio 2014 con 929.605 MWh)

Referente a la Exportación de Energía a la Argentina se tuvo un aumento del 159,10 % con respecto al año pasado (Junio 2015 = 12.683 MWh / Junio 2014 = 4.895 MWh)

La Temperatura Media del mes fue 21 grados, la máxima fue de 32 grados el día 09-06-15.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN fue de 2.175 MW a las 17:30 hs del día 10-06-15.

La Demanda Máxima de Potencia del año es de 2.656 MW registrado el día 13-01-15.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del SI fueron las sgts.

Itaipú tuvo un aumento del 23,95 % (Junio 2015 = 753.307 MWh / Junio 2014 = 607.735 MWh)

Yacyreta tuvo una disminución del 16,89 % (Junio 2015 = 182.020 MWh / Junio 2014 = 219.023 MWh)

Acaray tuvo una disminución del 9,89 % (Junio 2015 = 92.679 MWh / Junio 2014 = 102.847 MWh)



Energía Máxima en Centrales Hidroeléctricas para atender al SI fueron:

ITAIPU fue 29.775 MWh el día 10-06-15



YACYRETA fue 6.962 MWh el día 10-06-15

ACARAY fue 3.345 MWh el día 27-06-15



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

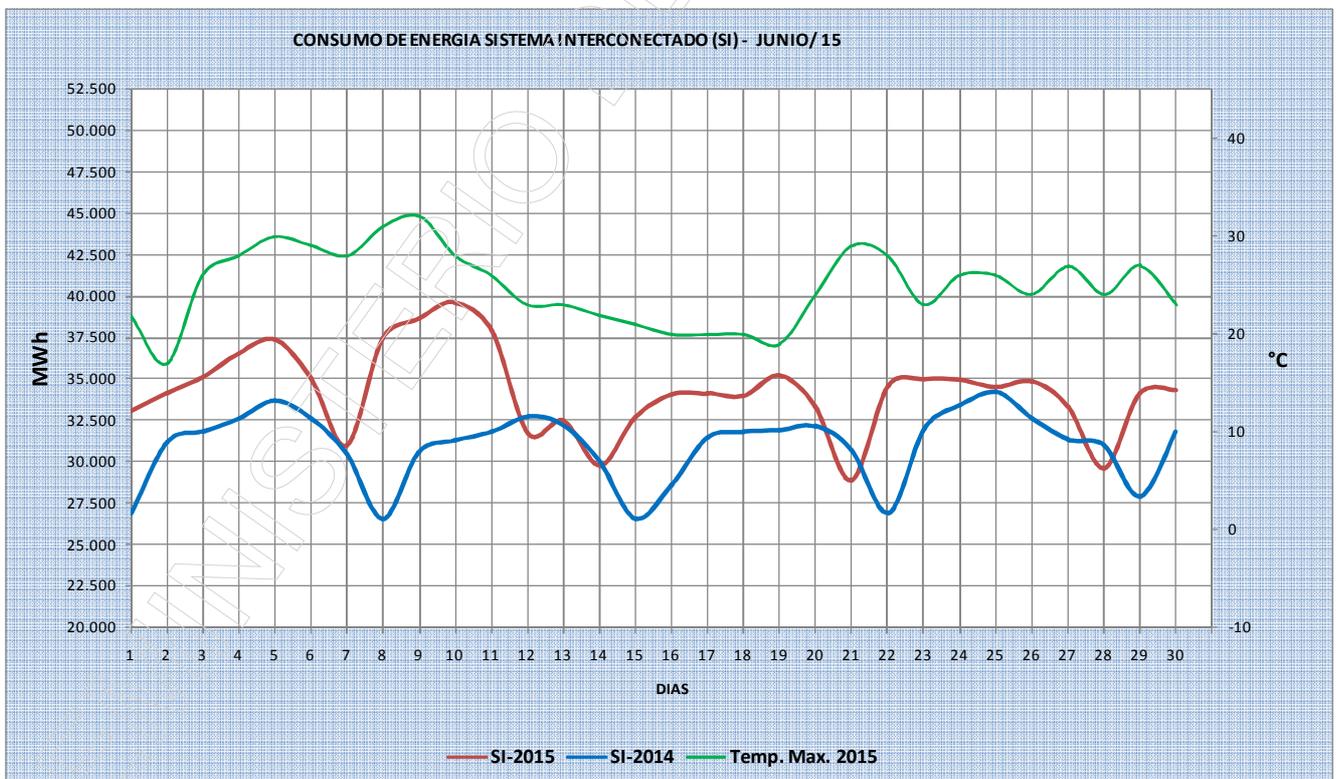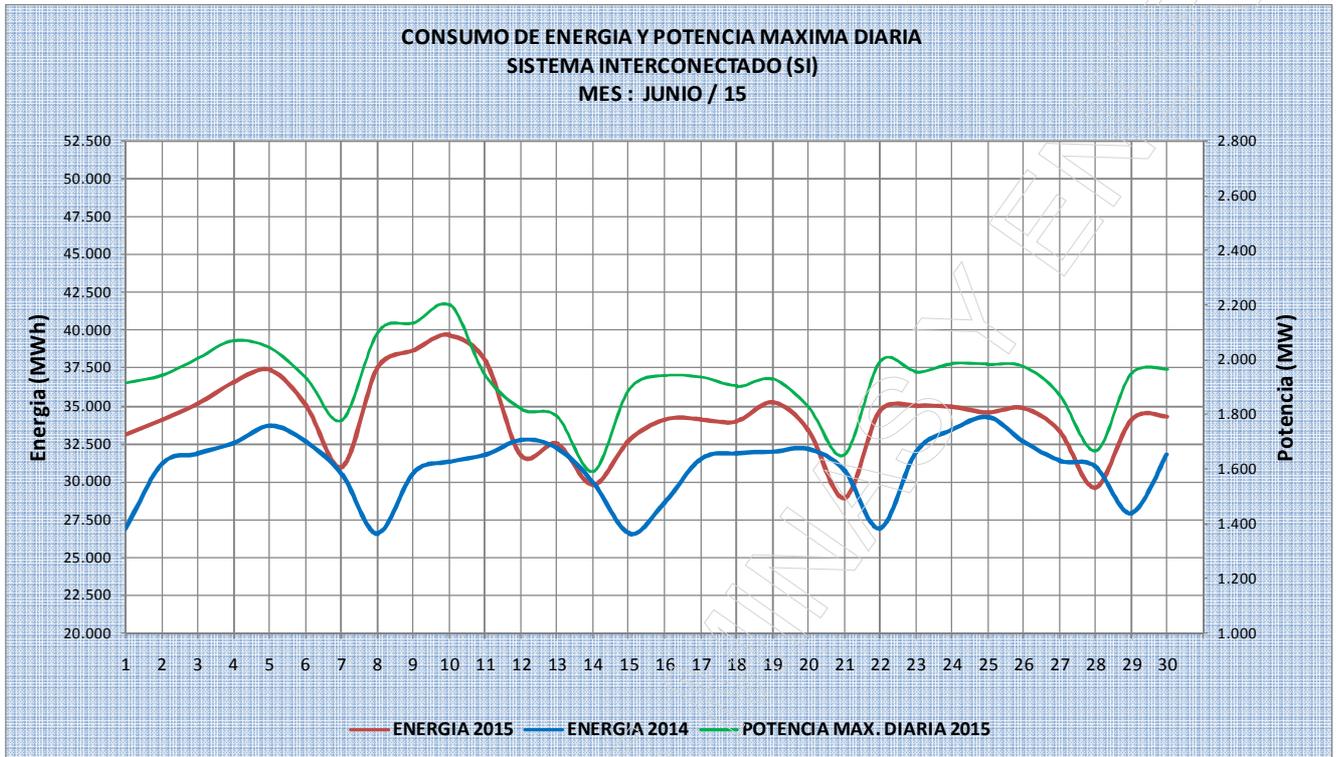



**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

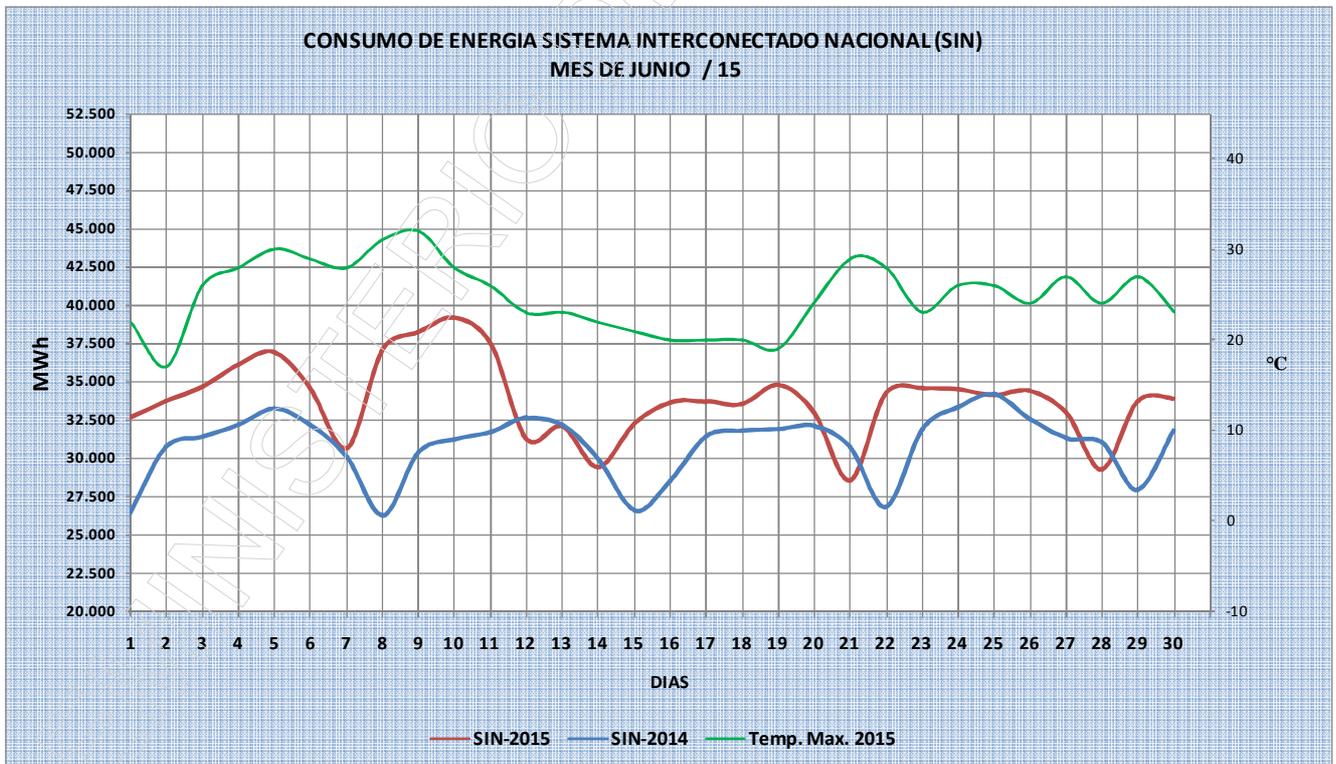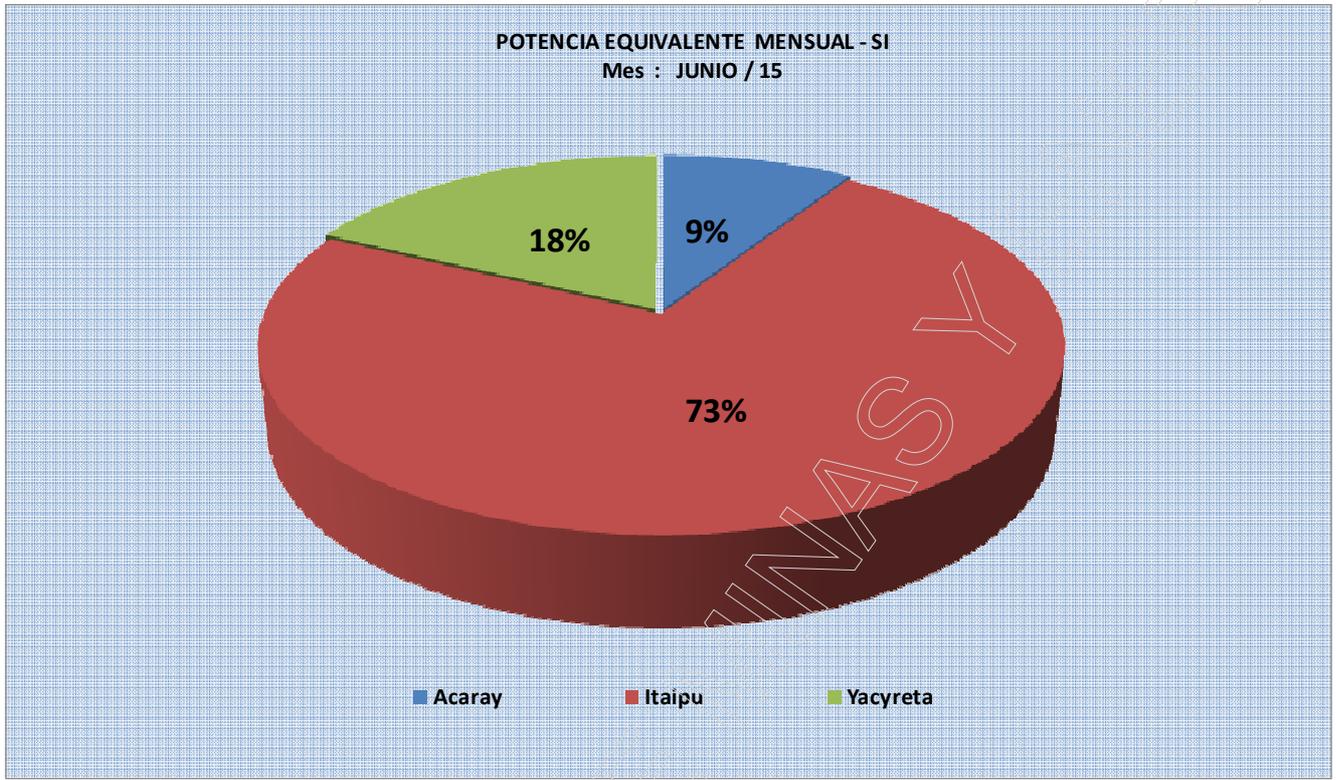

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

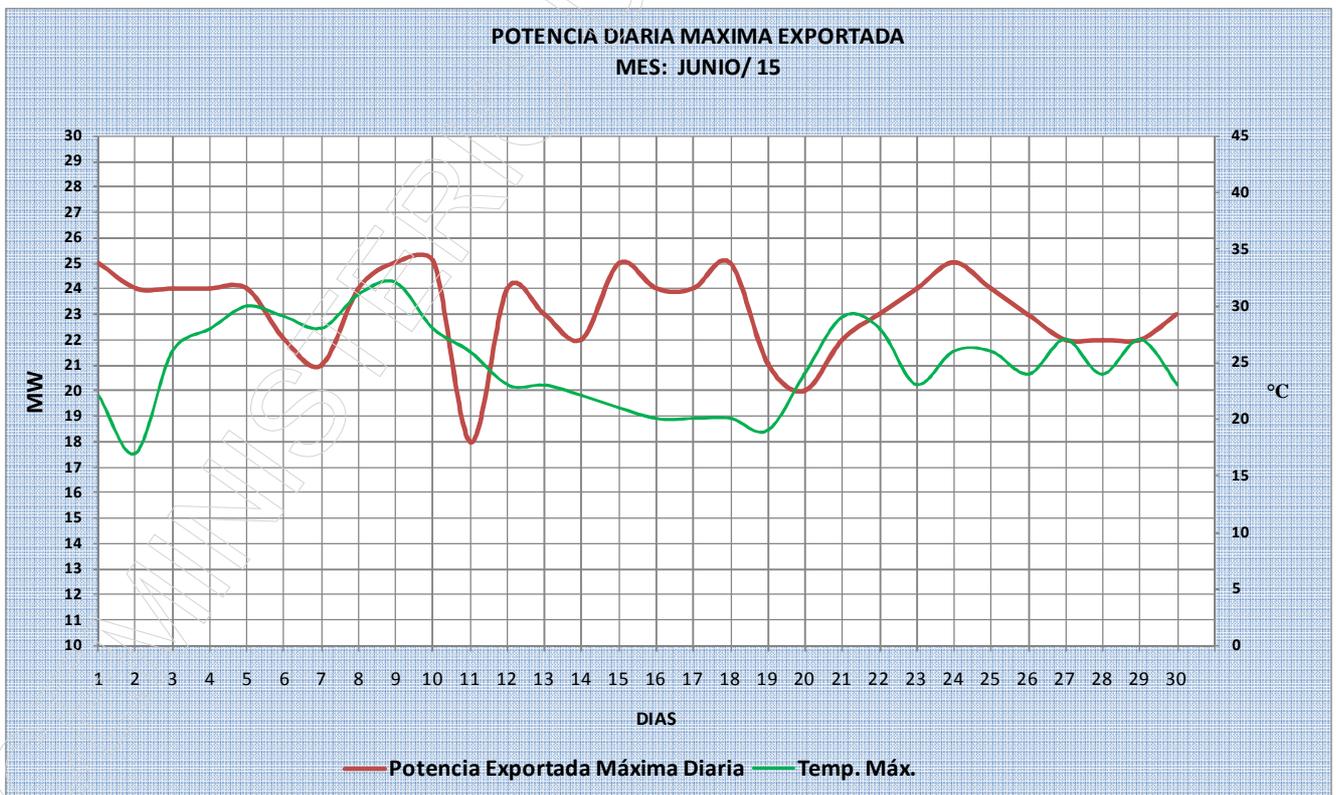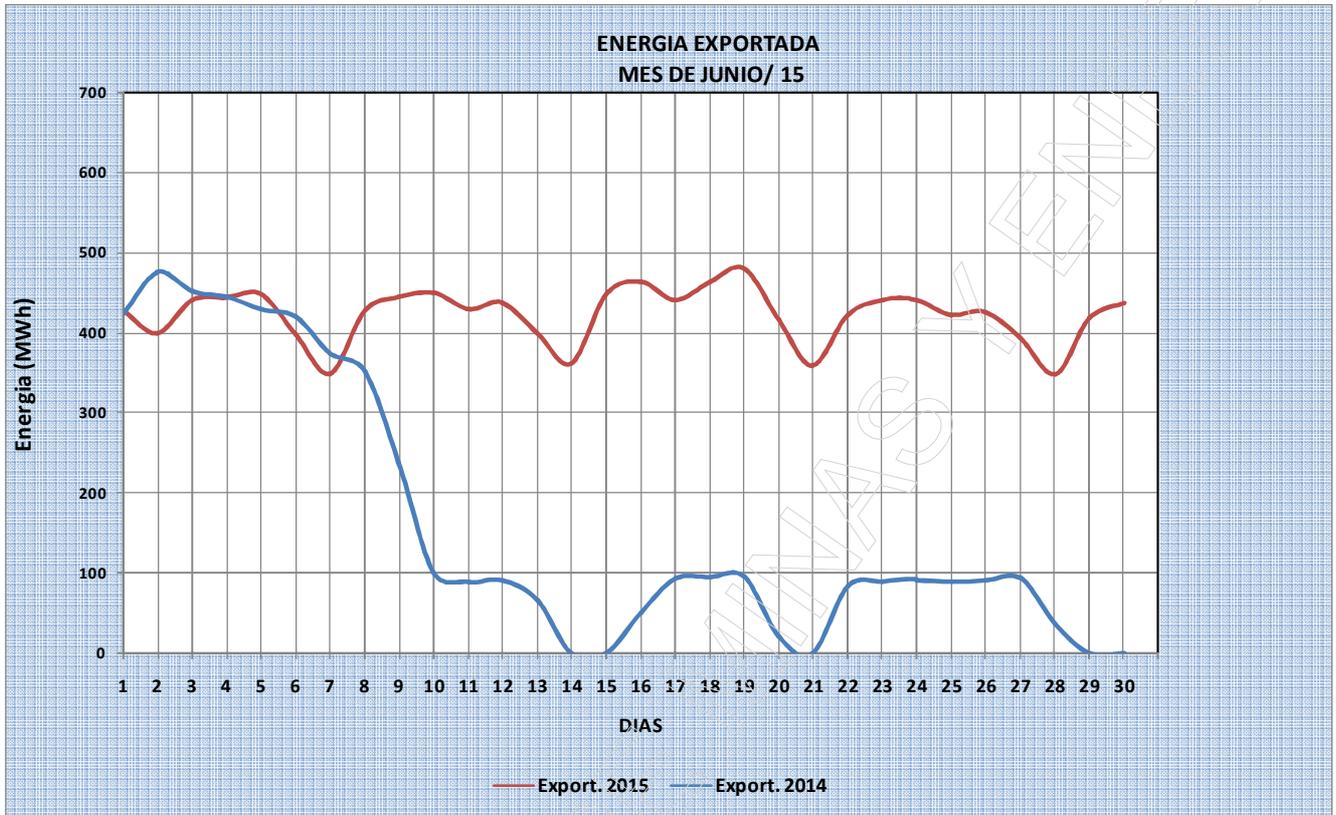

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

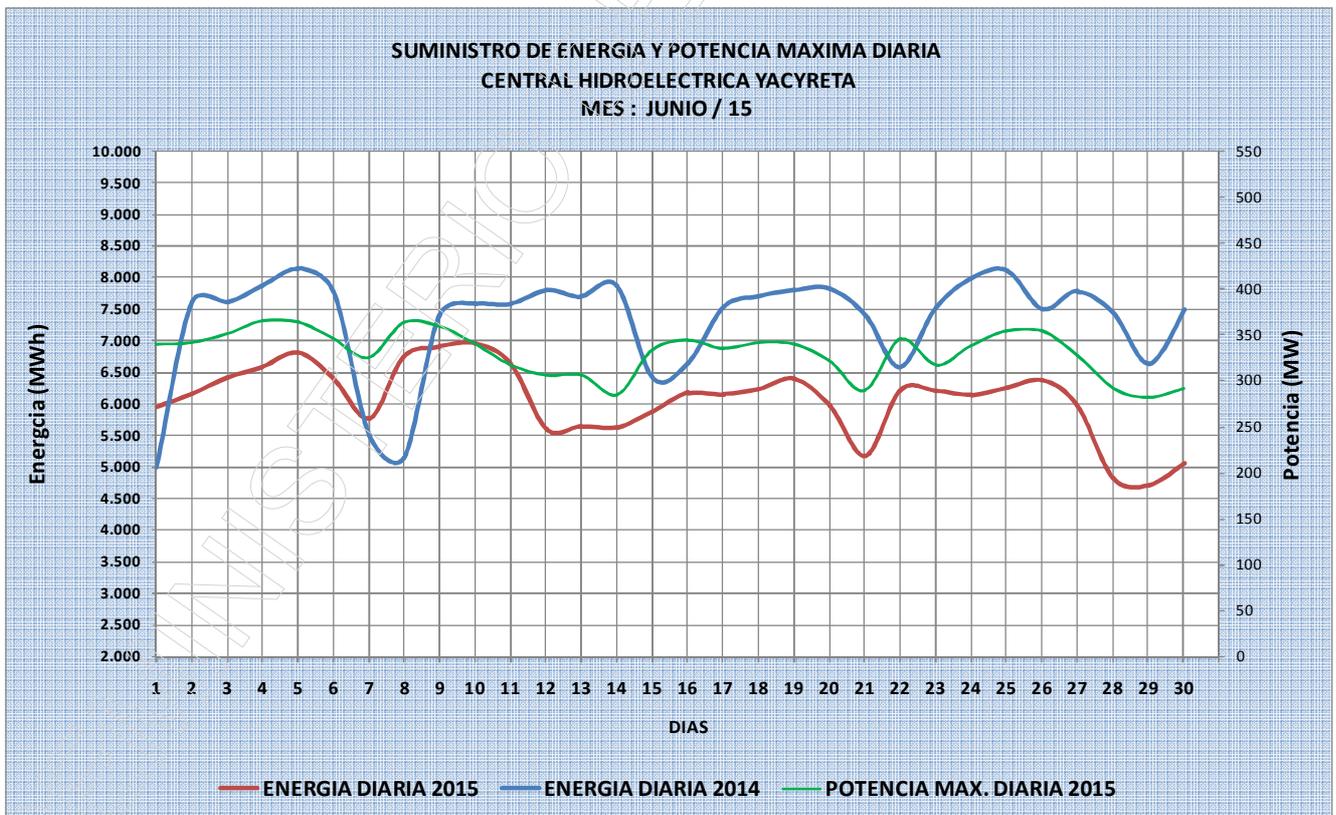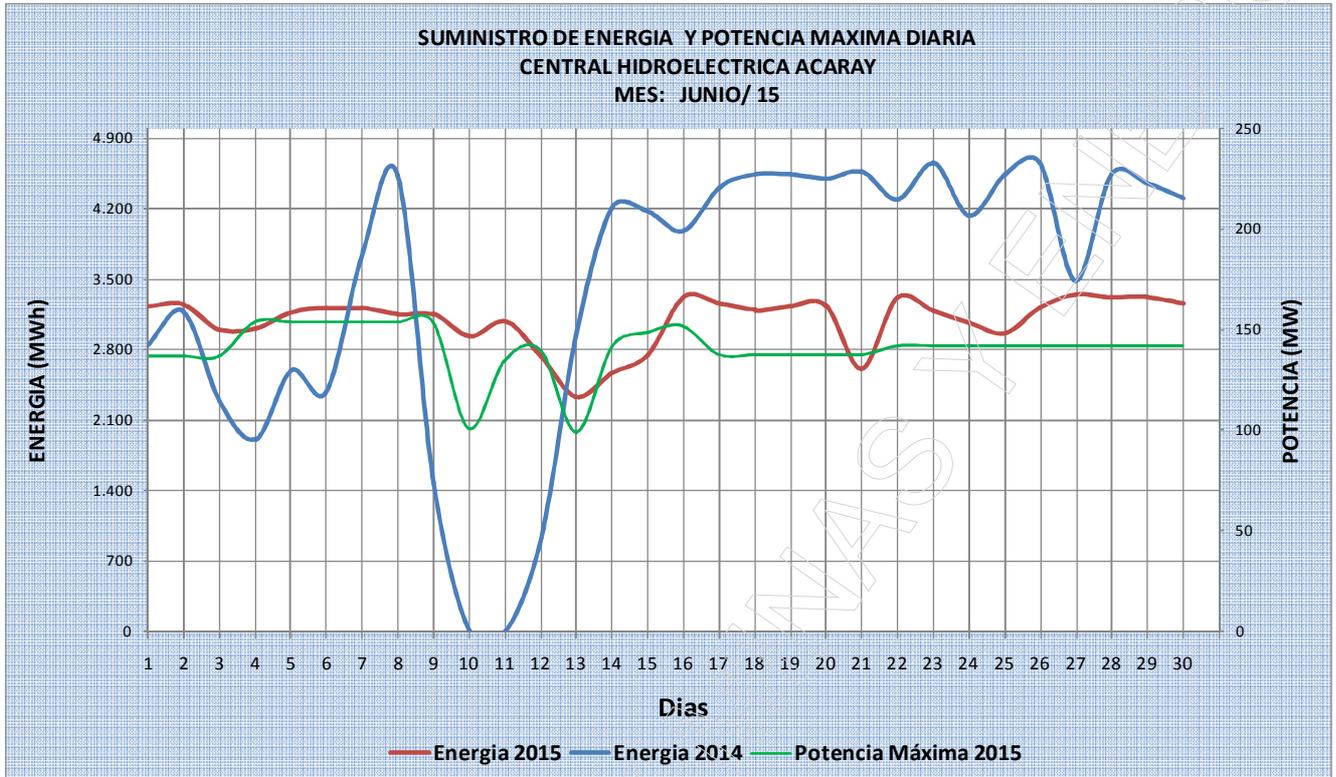

**VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

