



ENERGÍA ELÉCTRICA - ASPECTOS RELEVANTES DICIEMBRE 2016

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Diciembre tuvo aumento del 9,65 % con respecto al del año pasado (Diciembre 2016 con 1.445.024 MWh / Diciembre 2015 con 1.317.887 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Diciembre tuvo un aumento del 10,26 % con respecto al del año pasado (Diciembre 2016 con 1.457.144 MWh / Diciembre 2015 con 1.321.575 MWh).

Referente a la Exportación de Energía a la Argentina en el mes de Diciembre se tuvo un aumento del 228,63 % con respecto al año pasado (Diciembre 2016 = 12.120 MWh / Diciembre 2015 = 3.688 MWh).

La Temperatura Media del mes fue de 27 grados, la máxima fue de 37 grados el día 25-12-16.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN fue de 2.876 MW a las 21:25 hs del día 26-12-16.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN del año es de 2.917 MW registrado el día 18-02-16.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del SI fueron las sgts.

Itaipú tuvo aumento del 27,52 % (Diciembre 2016 = 1.153.892 MWh / Diciembre 2015 = 904.857 MWh).

Yacyreta tuvo una disminución del 30,37 % Diciembre 2016 = 194.648 MWh / Diciembre 2015 = 279.547 MWh).

Acaray tuvo una disminución del 20,83 % (Diciembre 2016 = 108.604 MWh / Diciembre 2015 = 137.171 MWh).

Energía Máxima en Centrales Hidroeléctricas para atender al SI fueron:


ITAIPU fue 45.974 MWh el día 26-12-16


YACYRETA fue 8.109 MWh el día 26-12-16

ACARAY fue 4.097 MWh el día 28-12-16






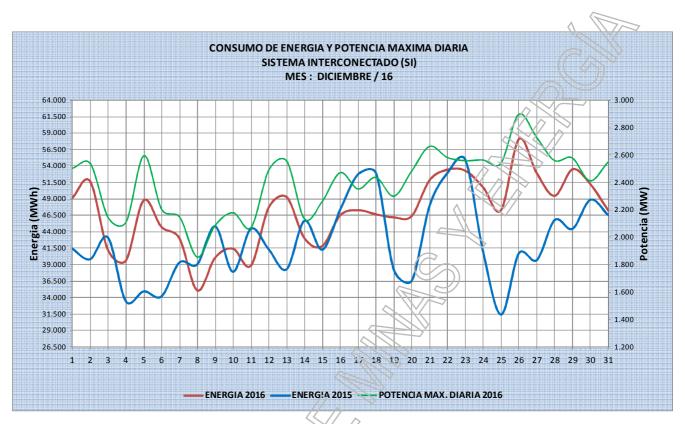


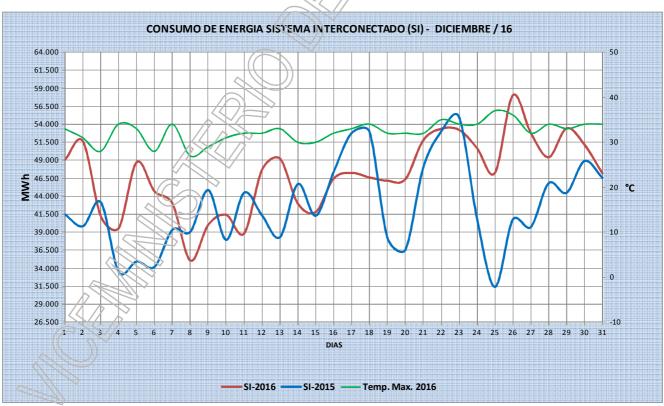





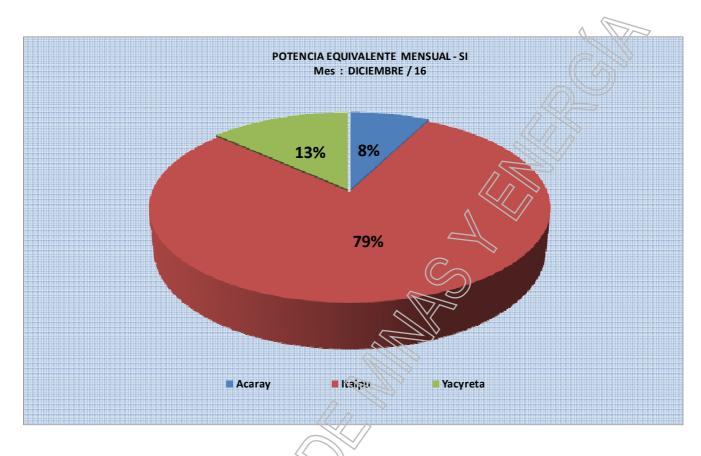

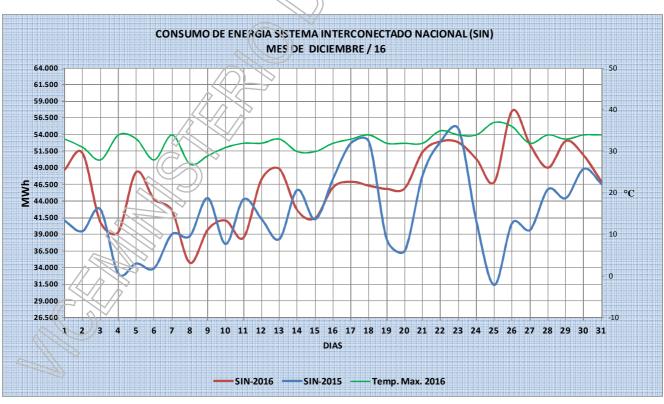

Los Rosales y Ñangapiry, San Lorenzo, Paraguay Tel: 595 (021) 672 956





