



**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**  
**INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA<sup>1</sup>**  
**ASPECTOS RELEVANTES ABRIL 2022**

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Abril tuvo un aumento del 3,13 % con respecto al del año pasado (Abril 2022 con 1.468.963 MWh / Abril 2021 con 1.424.399 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Abril tuvo un aumento del 3,12 % con respecto al del año pasado (Abril 2022 con 1.479.278 MWh / Abril 2021 con 1.434.552 MWh).

Referente a la Exportación de Energía a la Argentina tuvo un aumento del 1,60 % con respecto al año pasado (Abril 2022 = 10.315 MWh / Abril 2021 = 10.153 MWh).

La Temperatura Media del mes fue de 23 grados, la máxima fue 34 grados el día 27-04-2022.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN fue de 3.286 MW a las 18:30 hs del día 27-04-2022.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del presente año es 4.206 MW, registrado el día 19-01-2022.

**Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;**


- Itaipú tuvo una disminución del 4,18 % con respecto al año pasado; (Abril 2022 = 1.204.777 MWh / Abril 2021 = 1.257.390 MWh).
- Yacyreta tuvo un aumento del 67,14 % con respecto al año pasado; (Abril 2022 = 223.949 MWh / Abril 2021 = 133.987 MWh).
- Acaray tuvo un aumento del 17,09 % con respecto al año pasado; (Abril 2022 = 50.555 MWh / Abril 2021 = 43.175 MWh).

**Energía Máxima en Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron;**


- ITAIPU fue 53.243 MWh el día 27-04-2022.
- YACYRETA fue 11.329 MWh el día 27-04-2022.
- ACARAY fue 3.370 MWh el día 23-04-2022.

<sup>1</sup> Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

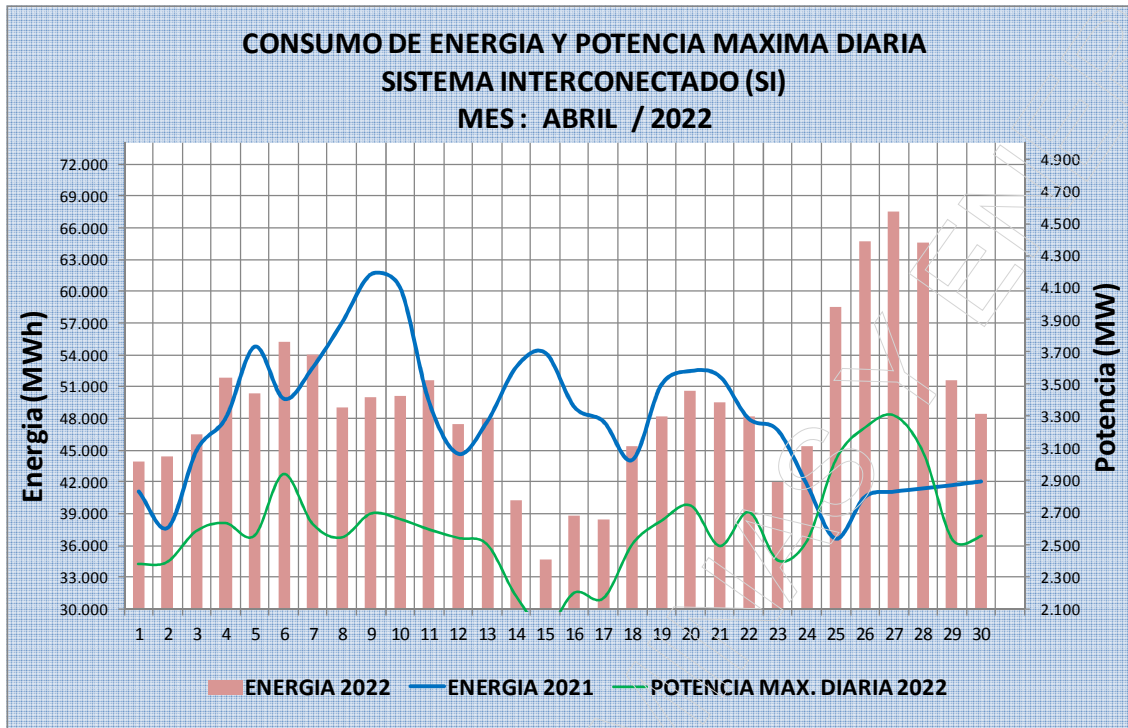


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

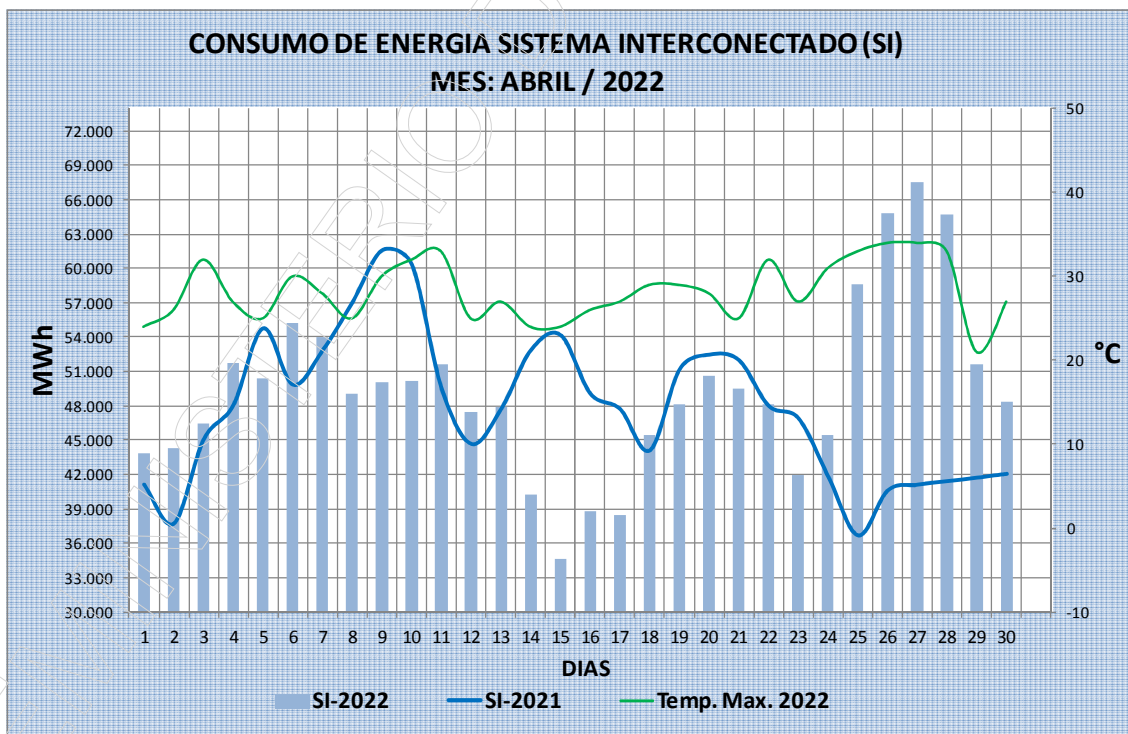


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

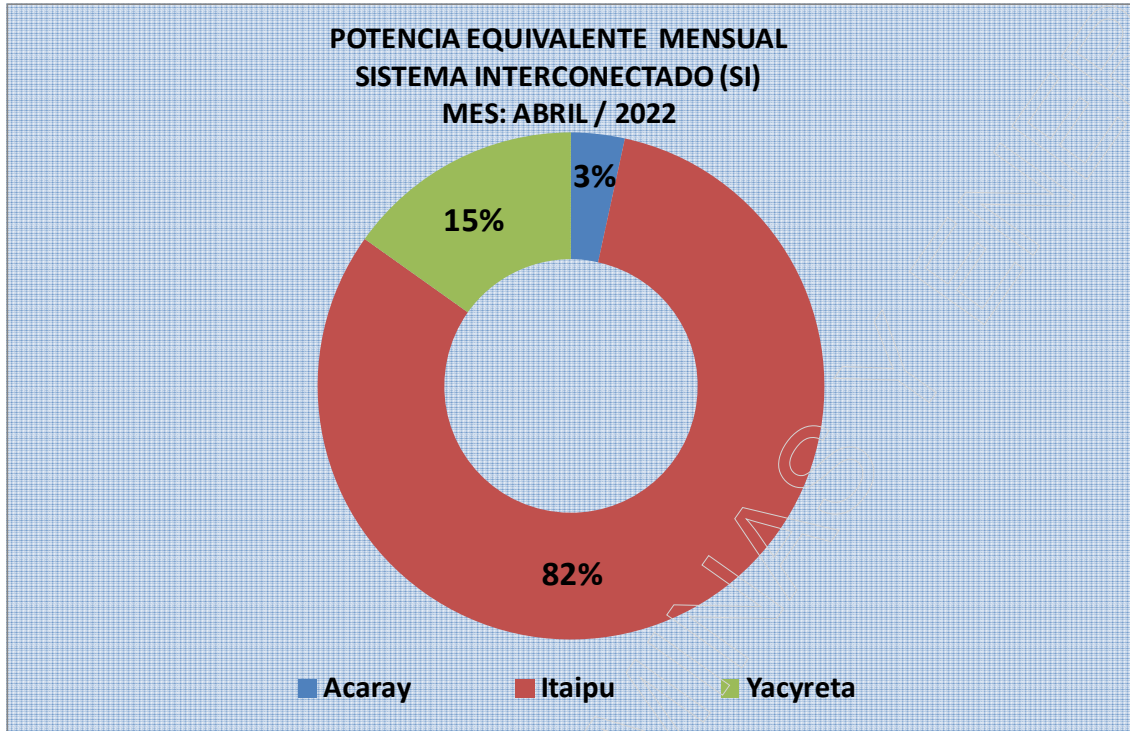


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

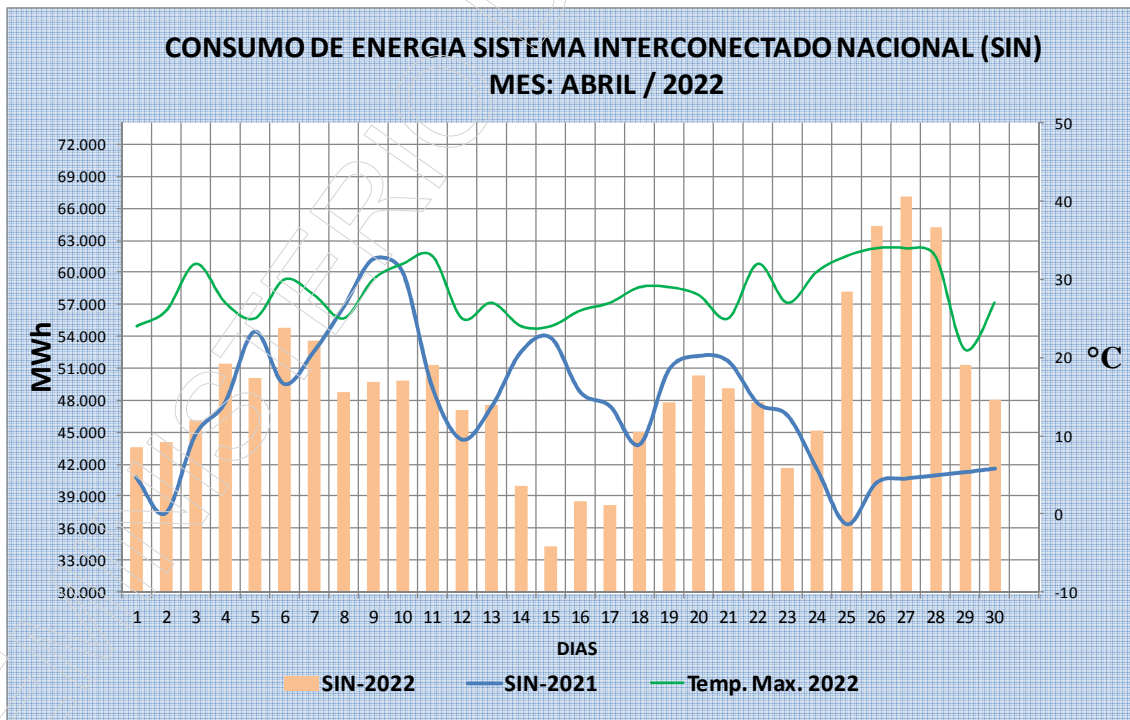


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

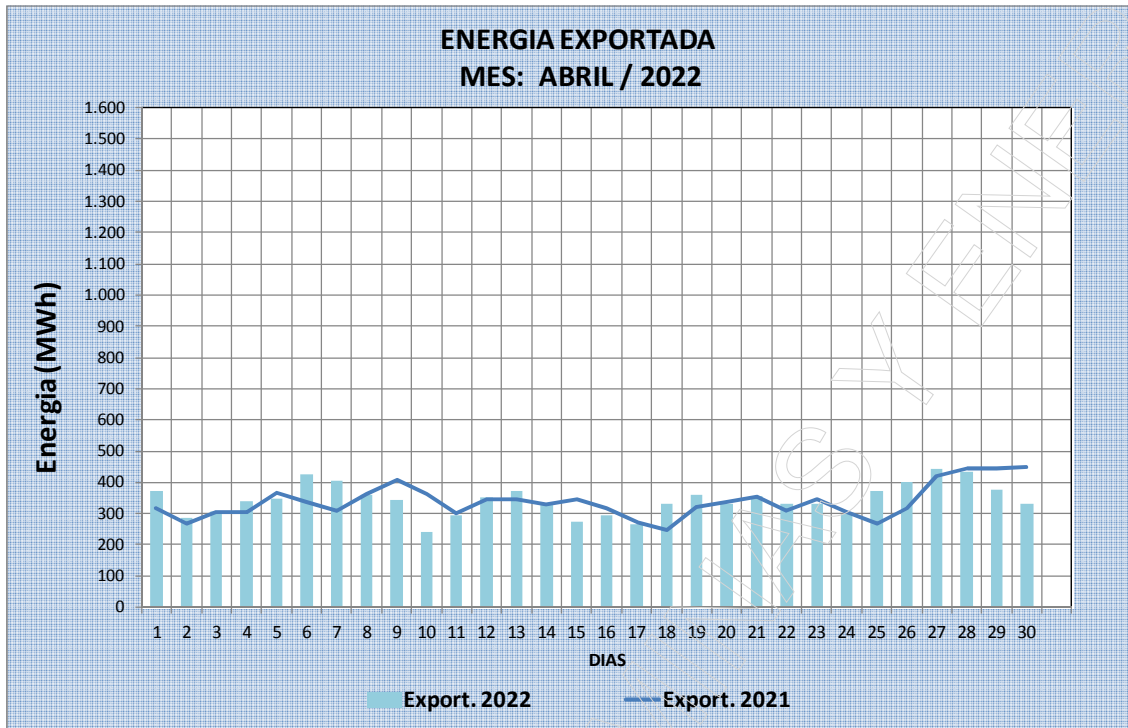


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

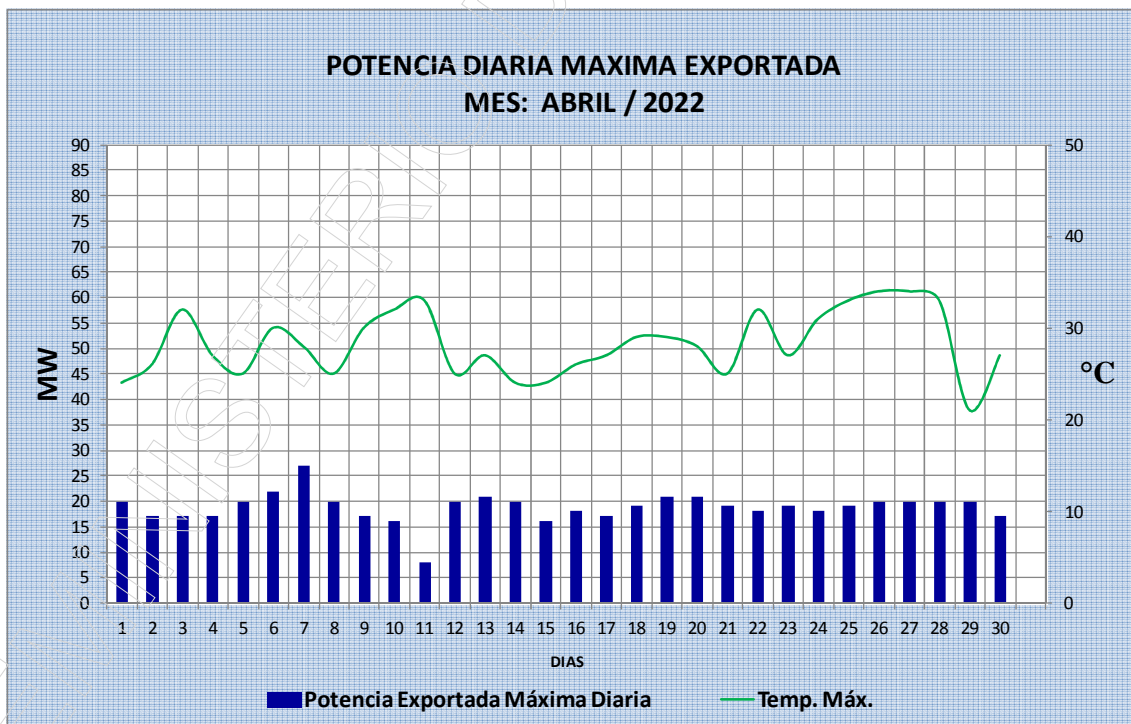


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

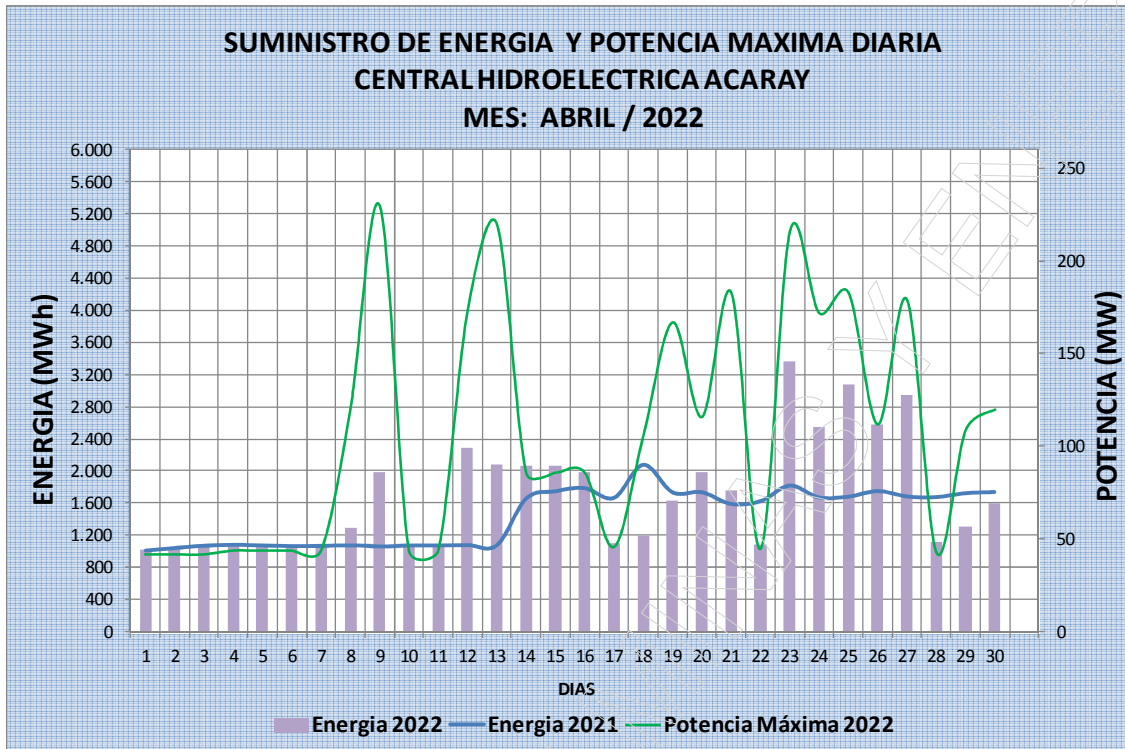


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

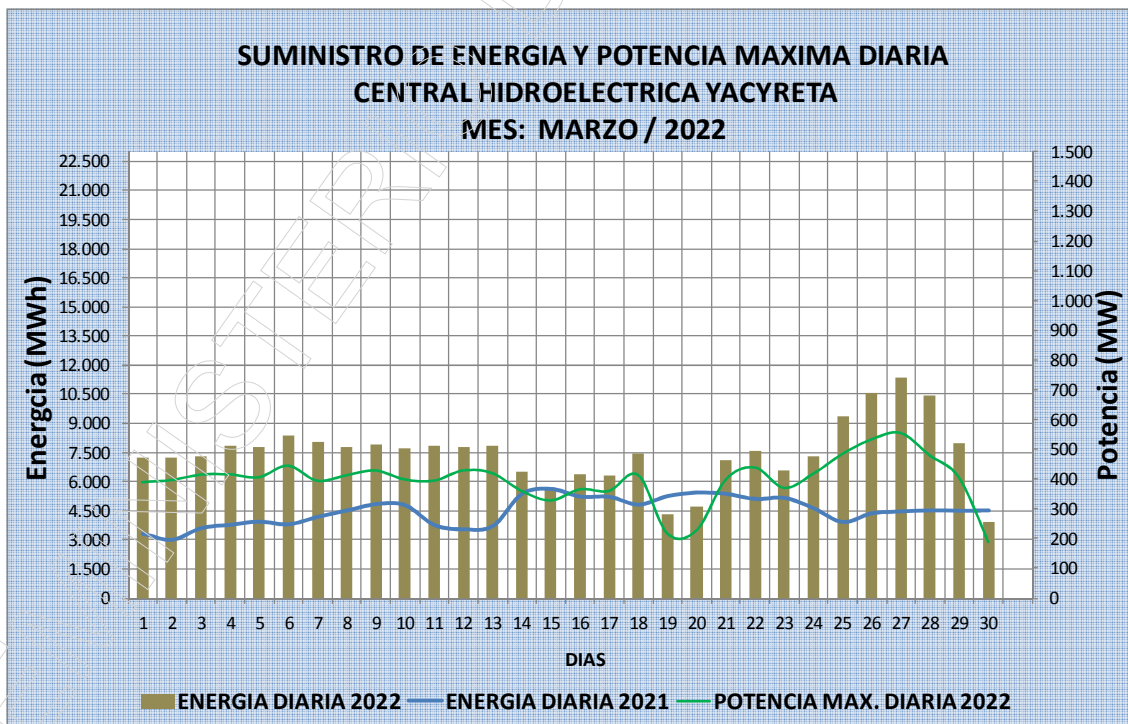

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**

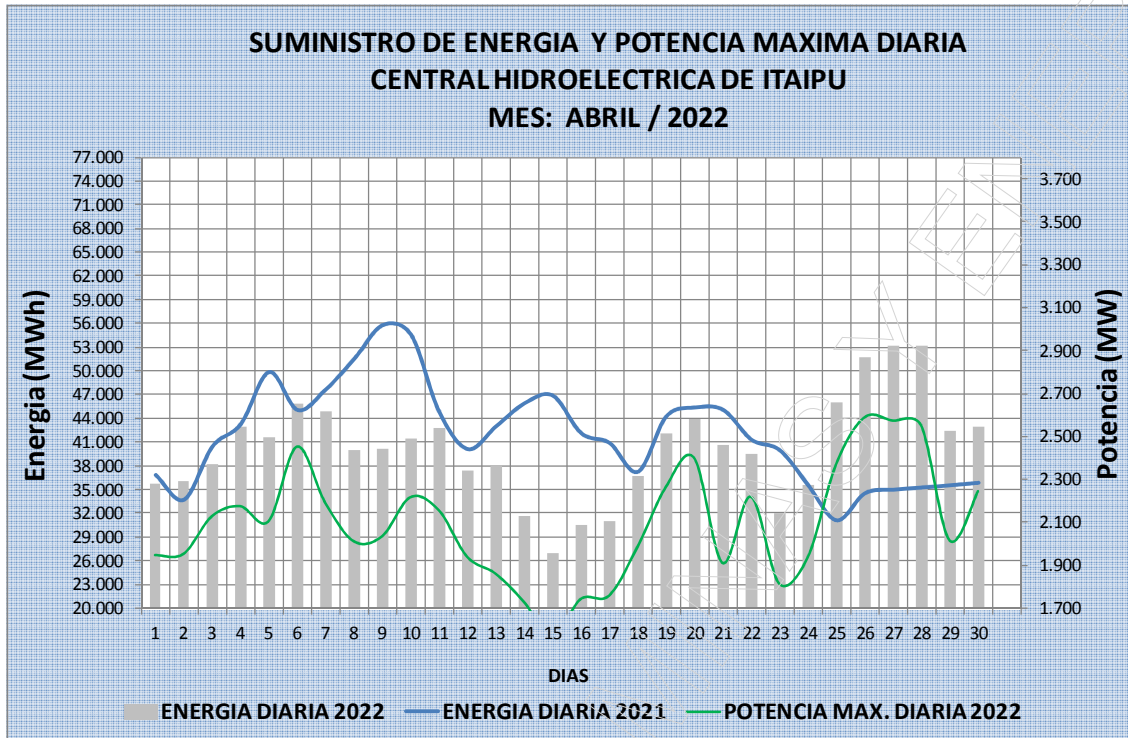

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

Elaborado:  
Departamento de Monitoreo Energético (DME)  
Dirección de Recursos Energéticos (DRE)  
Viceministerio de Minas y Energía (VMME).