



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹ ASPECTOS RELEVANTES ENERO 2026

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Enero tuvo un aumento del 13,35 % con respecto al del año pasado (Enero 2026 con 3.223.083 MWh / Enero 2025 con 2.843.531 MWh).

Referente a la Exportación² de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo un aumento del 19,40% con respecto al año pasado (Enero 2026 = 10.711 MWh / Enero 2025 = 8.971 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Enero tuvo un aumento del 13,33 % con respecto al del año pasado (Enero 2026 con 3.212.371 MWh / Enero 2025 con 2.834.560 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 38°C³ el día 26-01-2026, la temperatura media del mes fue de 28°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Potencia Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, y la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero 2026, alcanzó 3.212.371 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 2.834.560 MWh. Esto representa un aumento del 13,3 %.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 18,96 % con respecto al año pasado; (Enero 2026 = 2.619.365 MWh / Enero 2025 = 2.201.955 MWh).
- Entidad Binacional Yacyretá; tuvo una disminución 14,06 % con respecto al año pasado; (Enero 2026 = 508.366 MWh / Enero 2025 = 591.516 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo un aumento del 90,47 % con respecto al año pasado; (Enero 2026 = 95.352 MWh / Enero 2025 = 50.061 MWh).

Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:

- ITAIPU fue 90.005 MWh el día 26-01-2026.
- YACYRETA fue 27.094 MWh el día 16-01-2026.
- ACARAY fue 3.260 MWh el día 25-01-2026.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

² No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.


³ Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

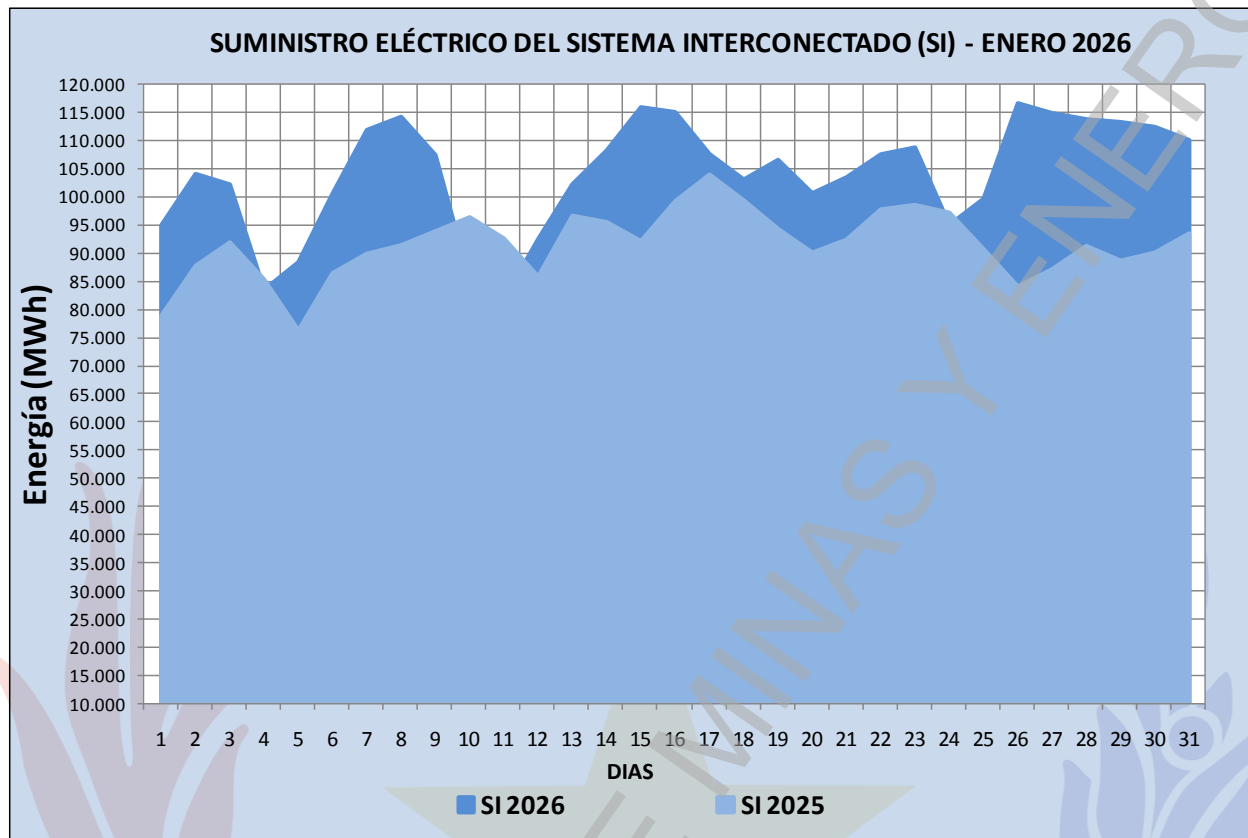

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

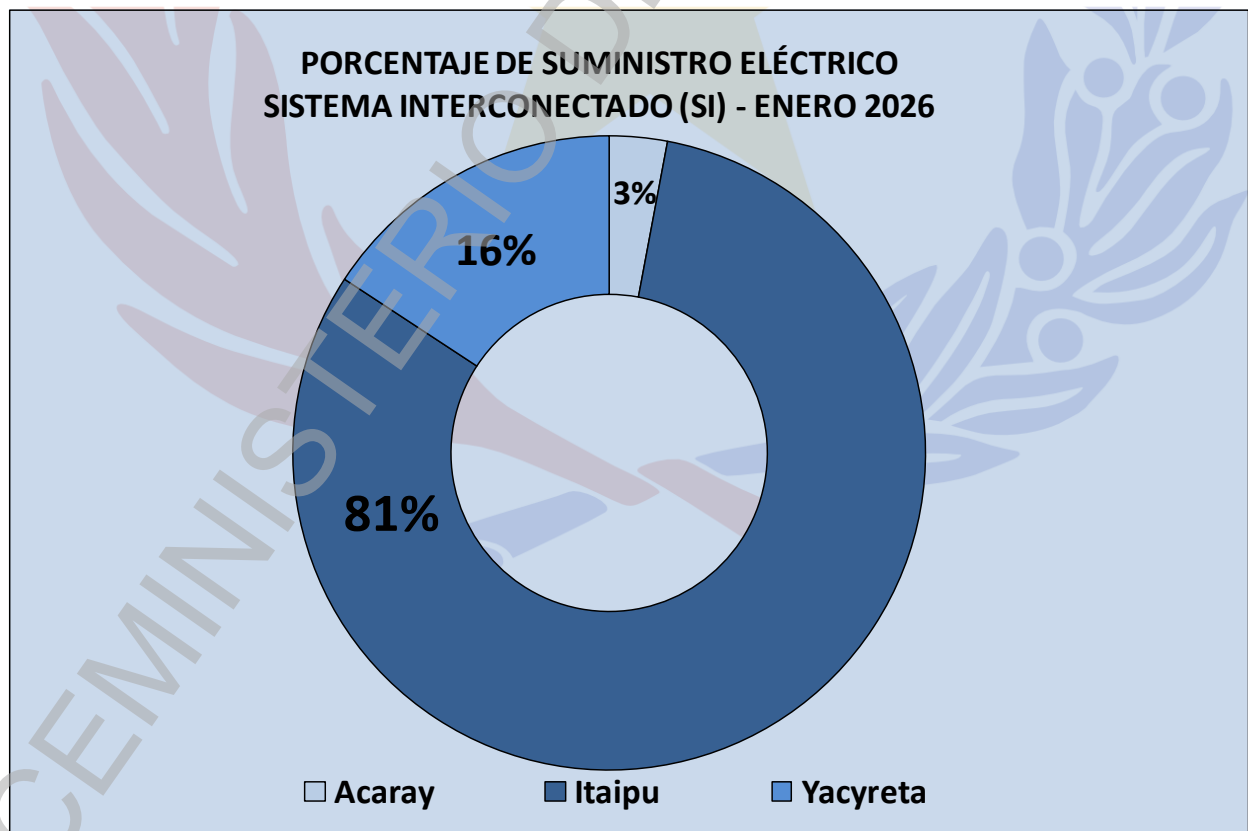


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.




DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

ELECTRICIDAD EXPORTADA - ENERO 2026

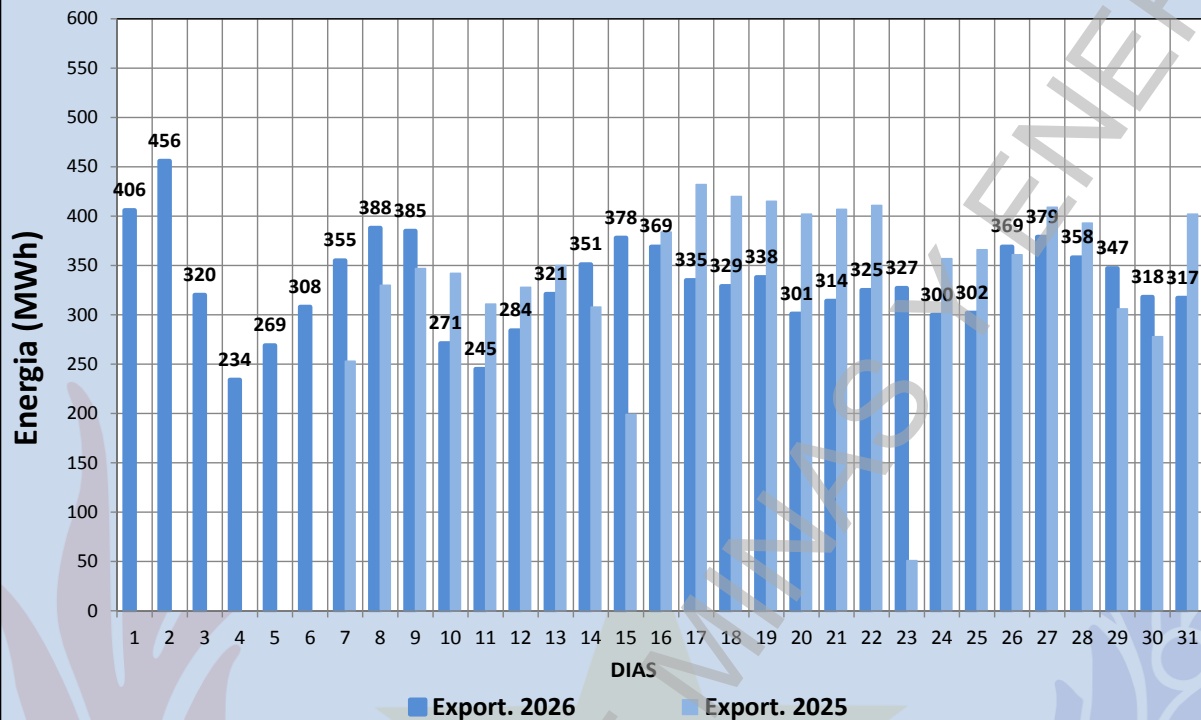

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.


POTENCIA MAXIMA DIARIA EXPORTADA - ENERO 2026

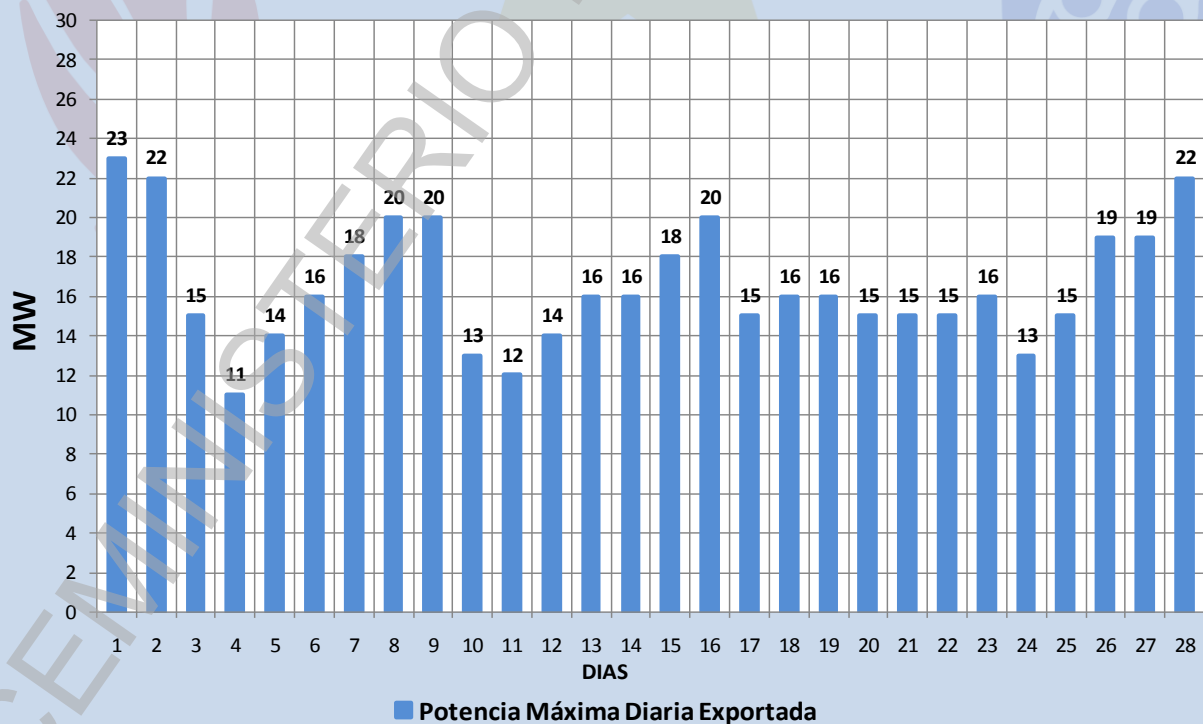


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

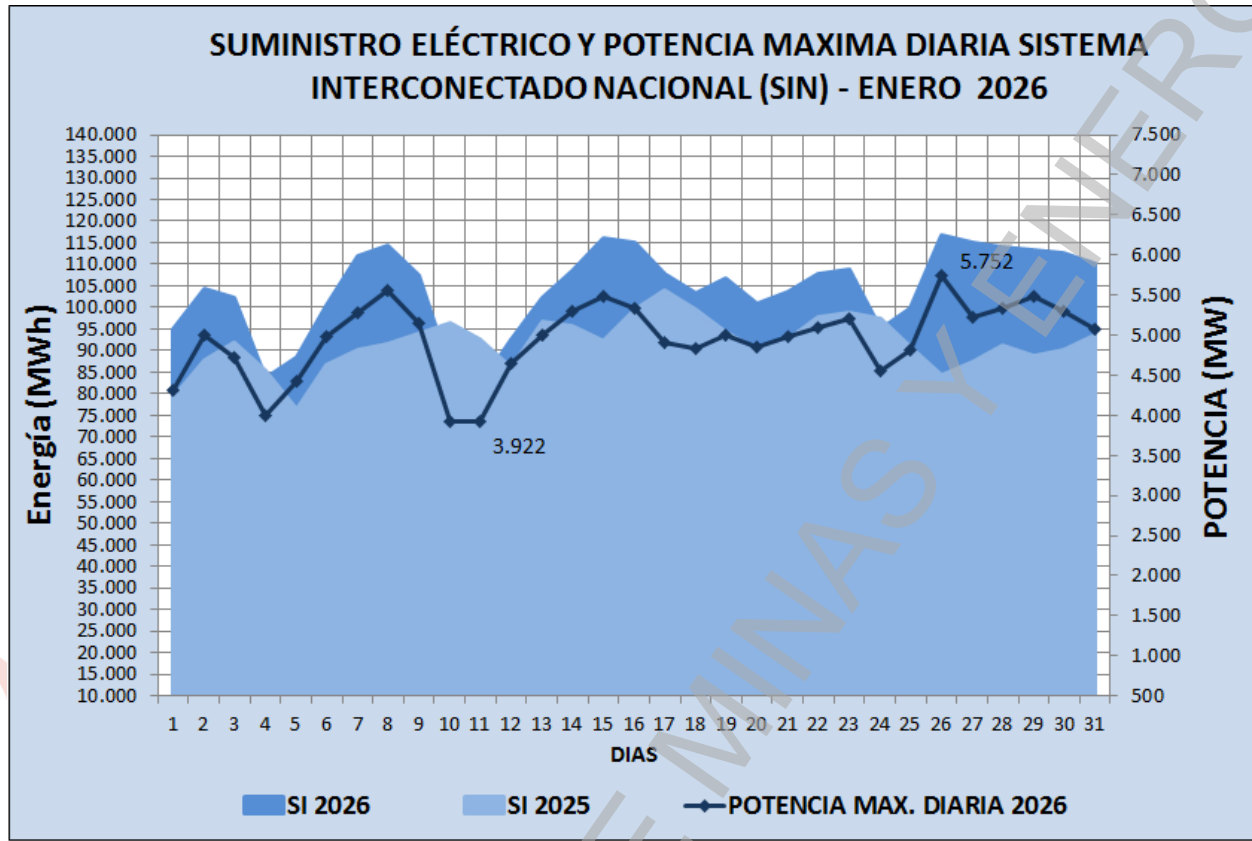


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

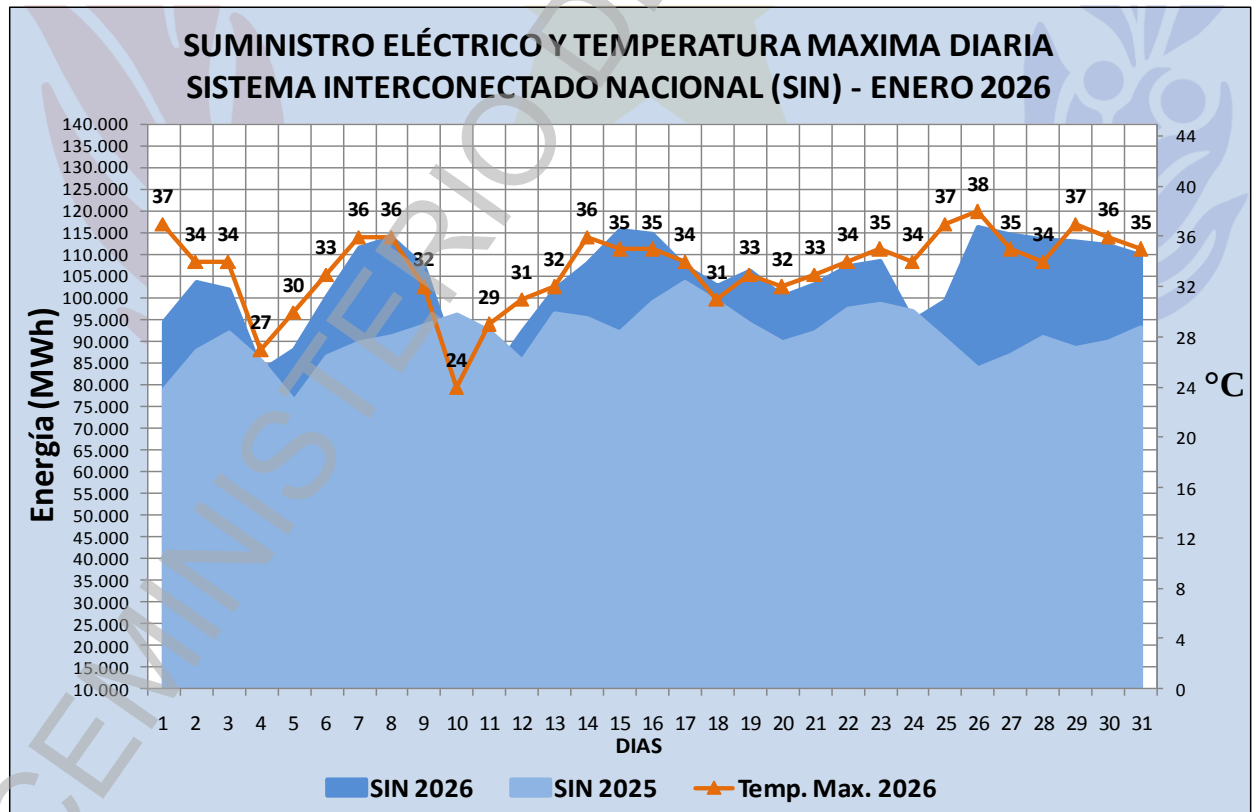


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

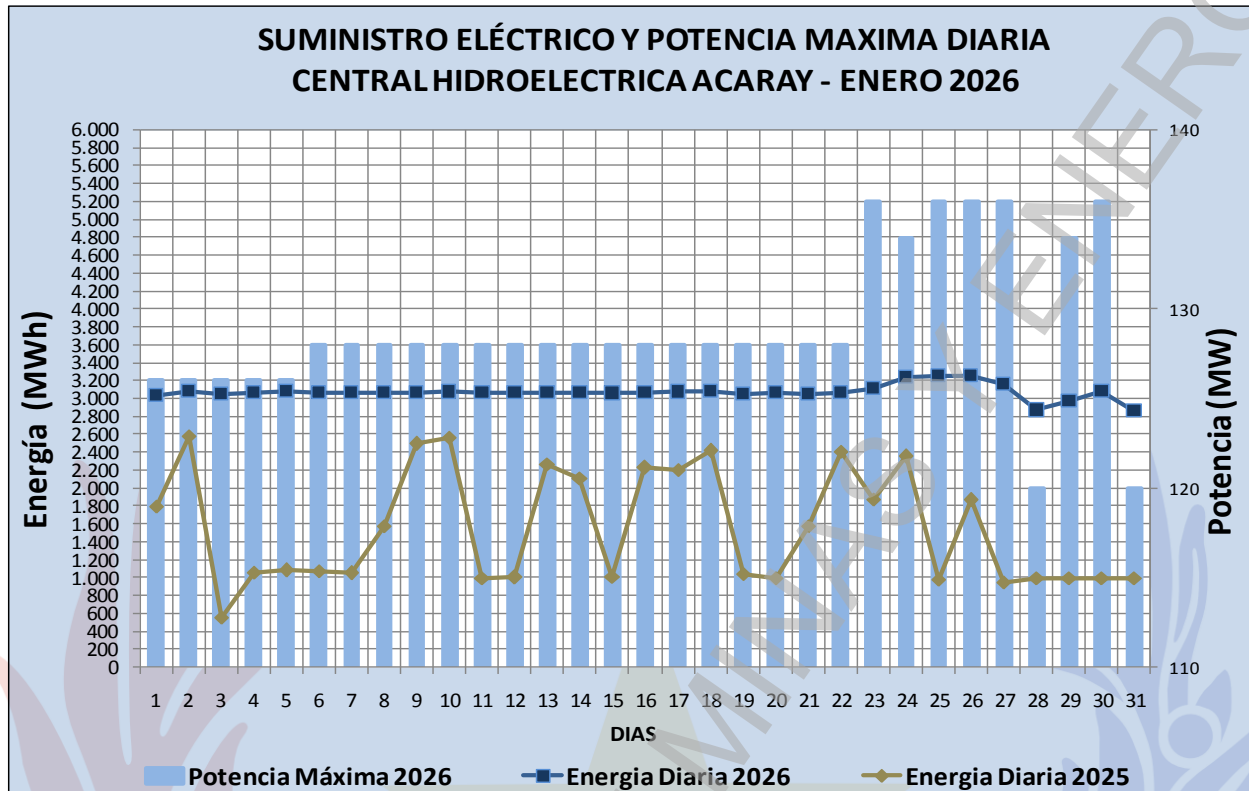


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

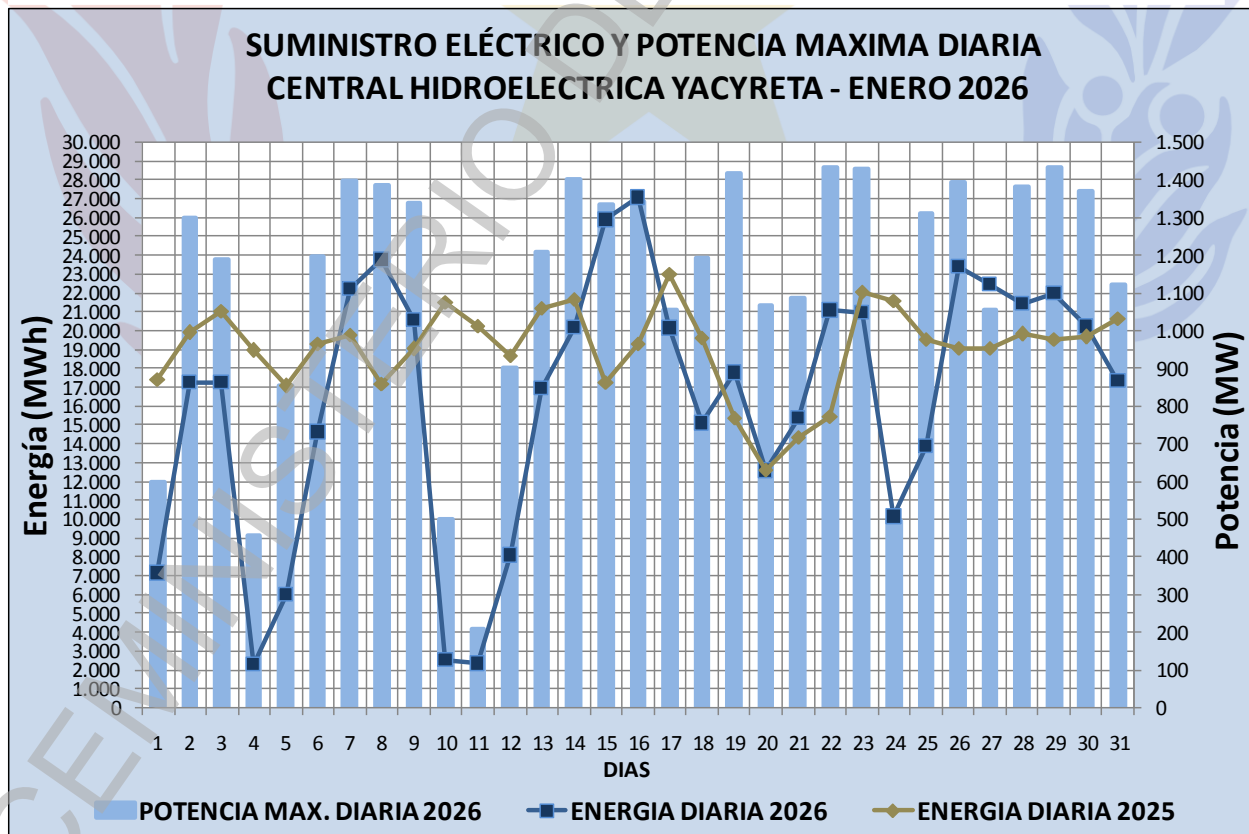


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

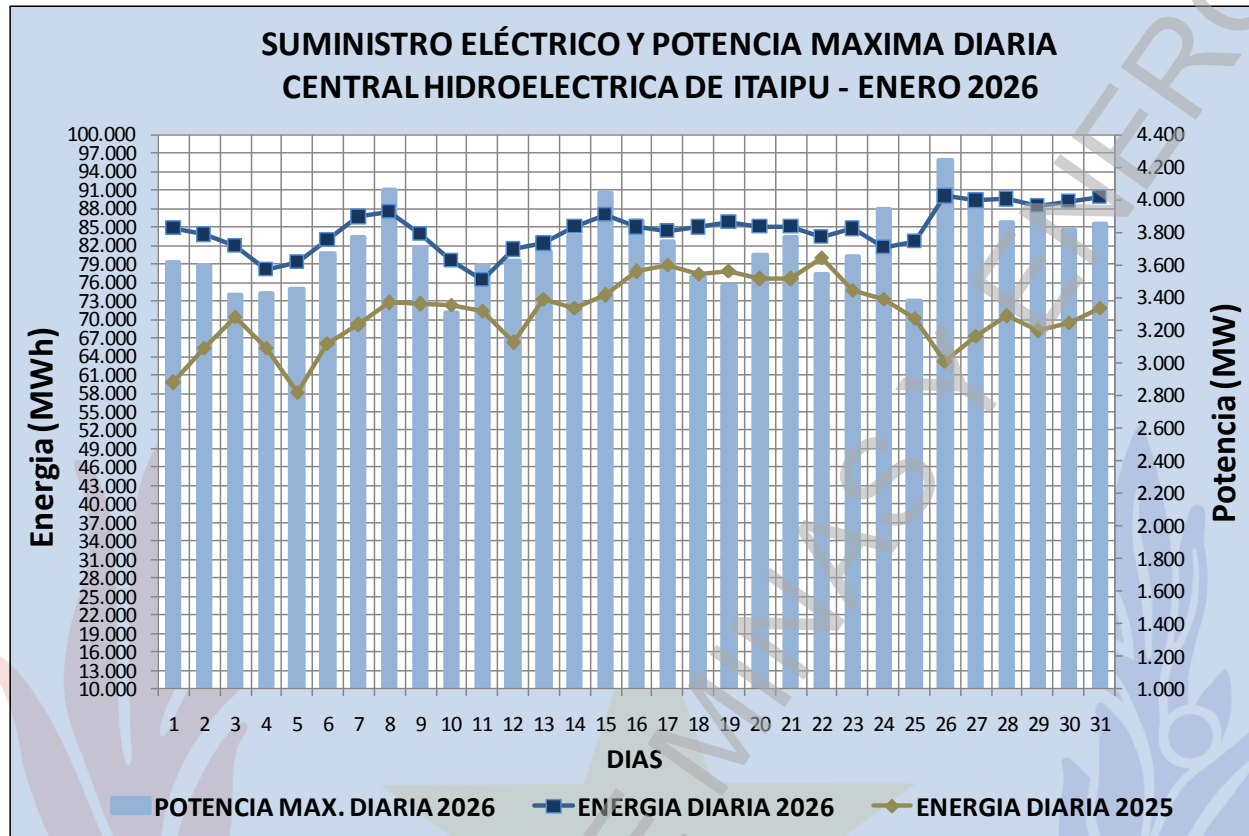

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

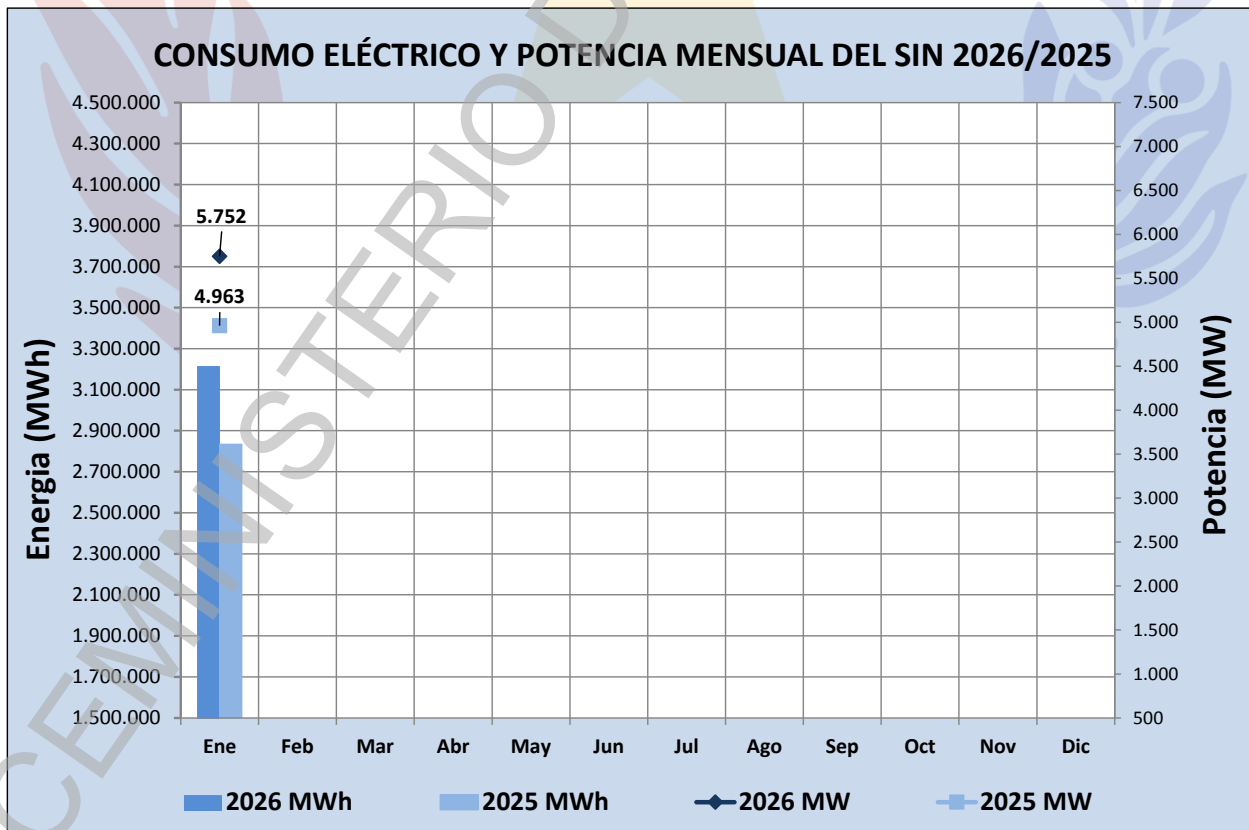

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.