



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹ ASPECTOS RELEVANTES FEBRERO 2026

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Febrero tuvo un aumento del 12,86 % con respecto al del año pasado (Febrero 2026 con 3.086.891 MWh / Febrero 2025 con 2.735.218 MWh).

Referente a la Exportación² de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo una disminución del 10,72% con respecto al año pasado (Febrero 2026 = 9.723 MWh / Febrero 2025 = 10.891 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Febrero tuvo un aumento del 12,95 % con respecto al del año pasado (Febrero 2026 con 3.077.168 MWh / Febrero 2025 con 2.724.327 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 41°C³ el día 19-02-2026, la temperatura media del mes fue de 29°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 5.722 MW, registrado a las 13:40 hs del día 12-02-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero a Febrero 2026, alcanzó 6.289.539 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 5.558.887 MWh. Esto representa un aumento del 13,14 %.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 20,72 % con respecto al año pasado; (Febrero 2026 = 2.475.926 MWh / Febrero 2025 = 2.051.049 MWh).
- Entidad Binacional Yacyreta; tuvo una disminución 15,90 % con respecto al año pasado; (Febrero 2026 = 533.159 MWh / Febrero 2025 = 633.972 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo un aumento del 55,00 % con respecto al año pasado; (Febrero 2026 = 77.805 MWh / Febrero 2025 = 50.198 MWh).

Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:

- ITAIPU fue 96.378 MWh el día 16-02-2026.
- YACYRETA fue 25.540 MWh el día 06-02-2026.
- ACARAY fue 3.068 MWh el día 19-02-2026.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

² No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.

³ Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

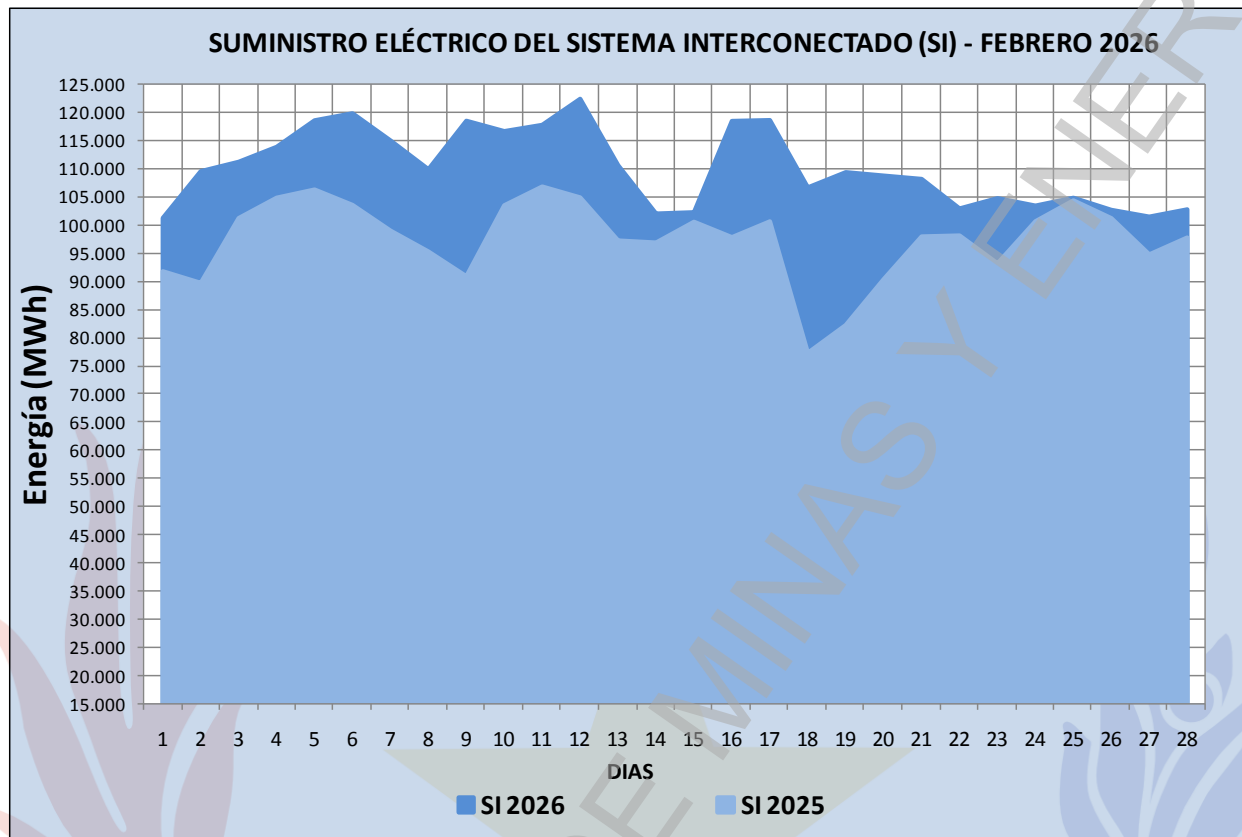


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.




DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

PORCENTAJE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - FEBRERO 2026

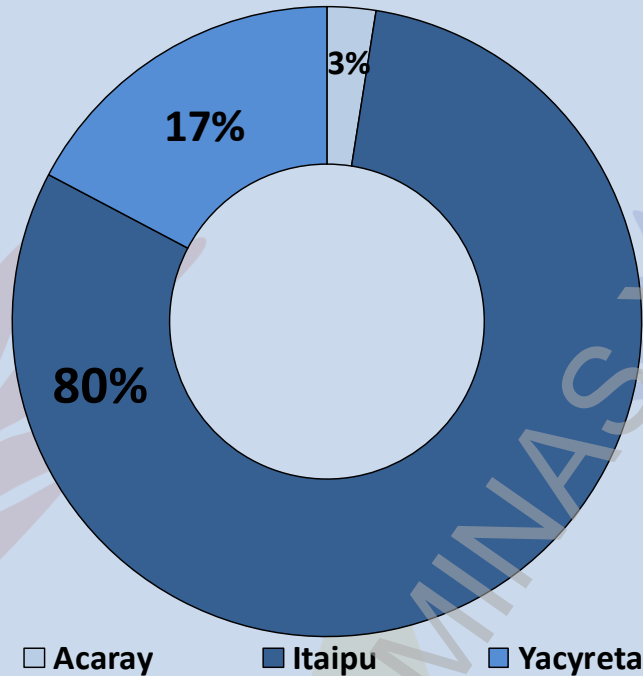

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.


ELECTRICIDAD EXPORTADA - FEBRERO 2026

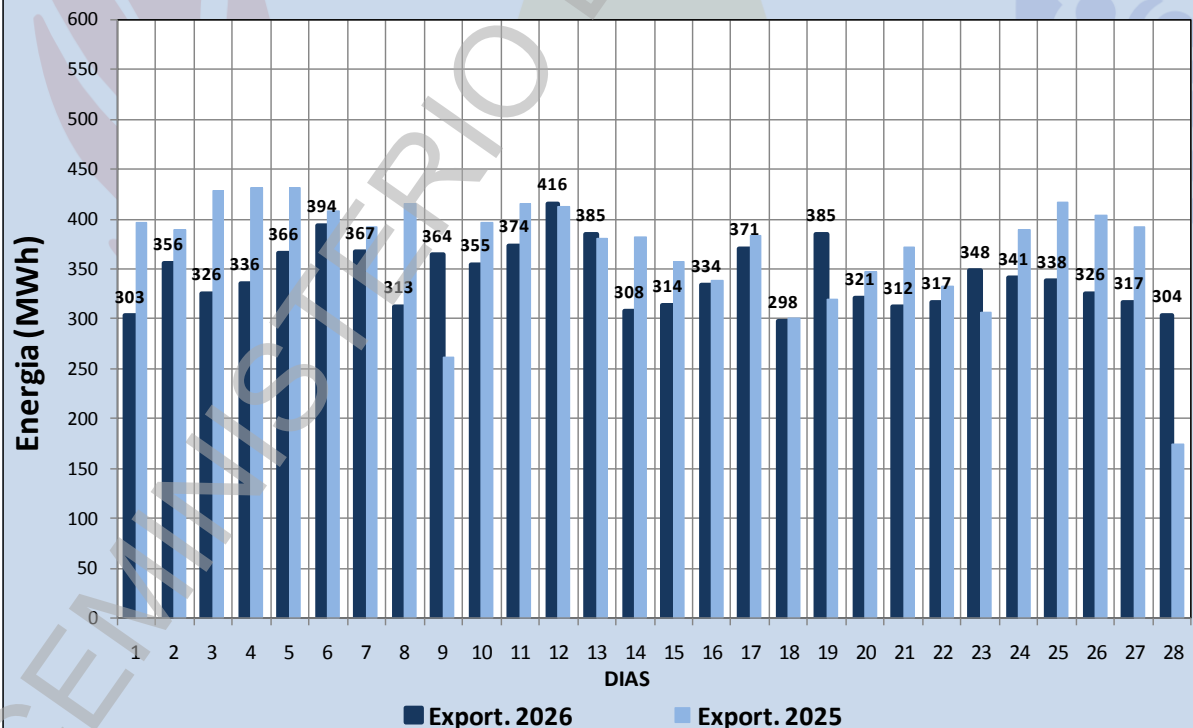


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

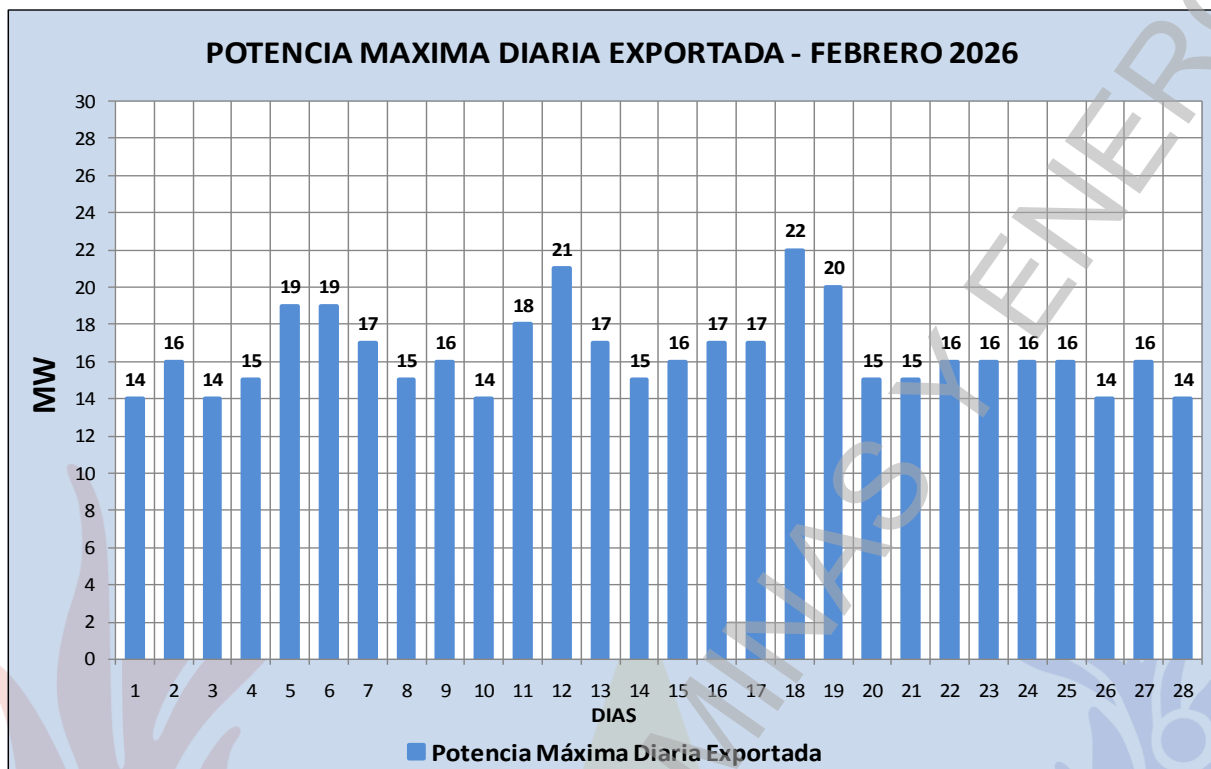


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyretá a Argentina.

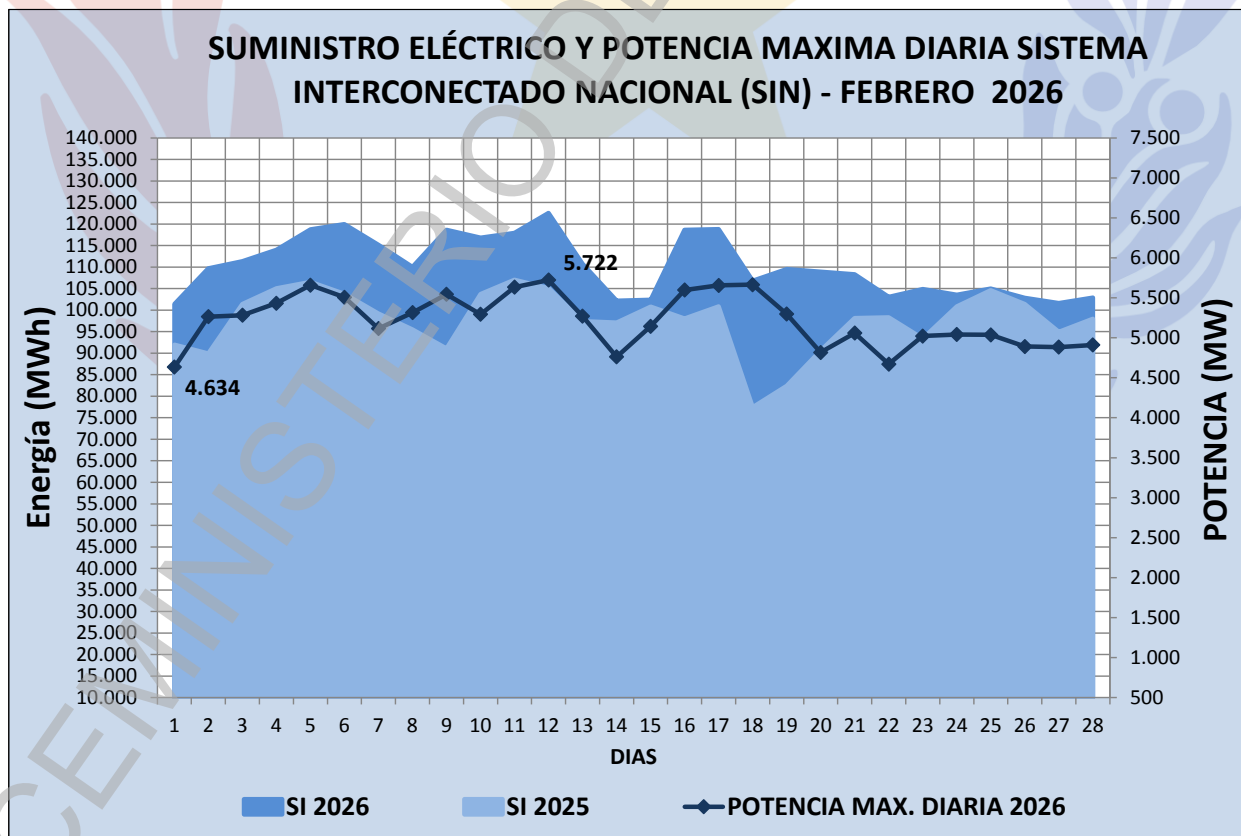

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

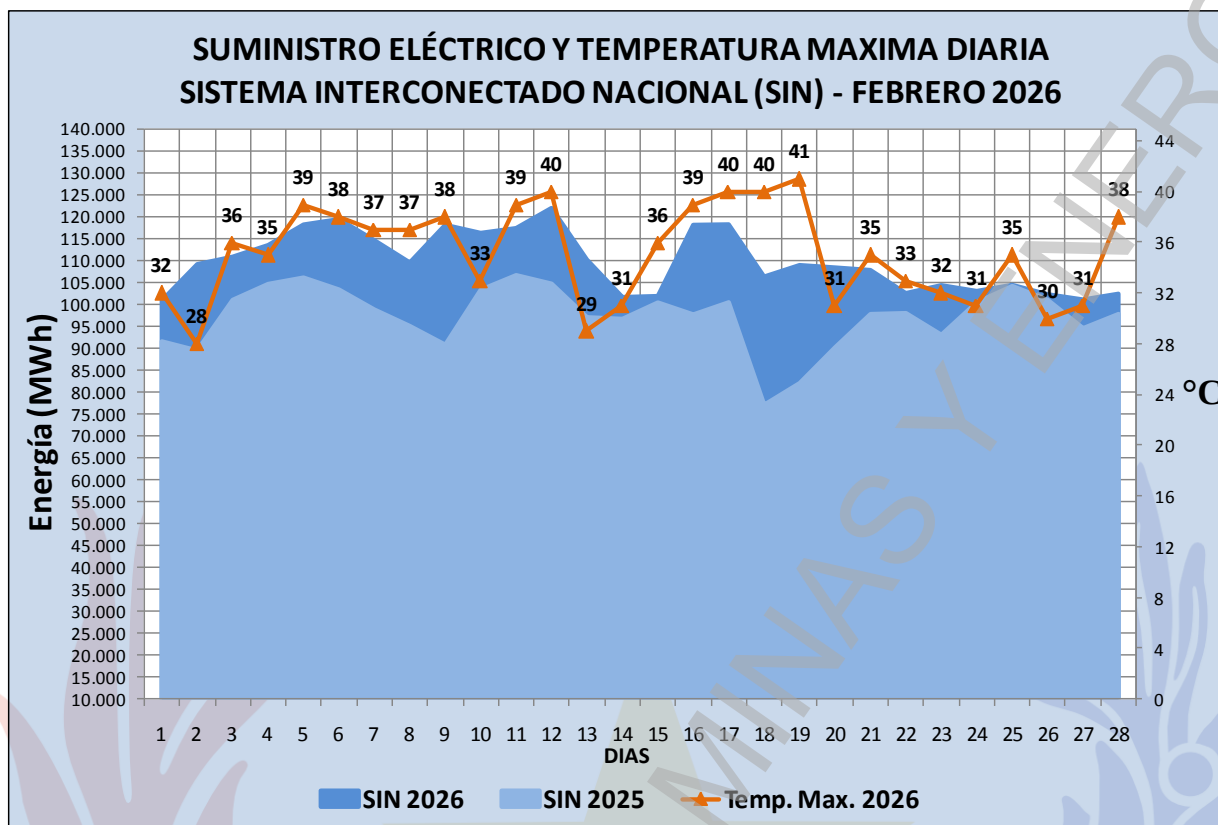


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).




DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY - FEBRERO 2026

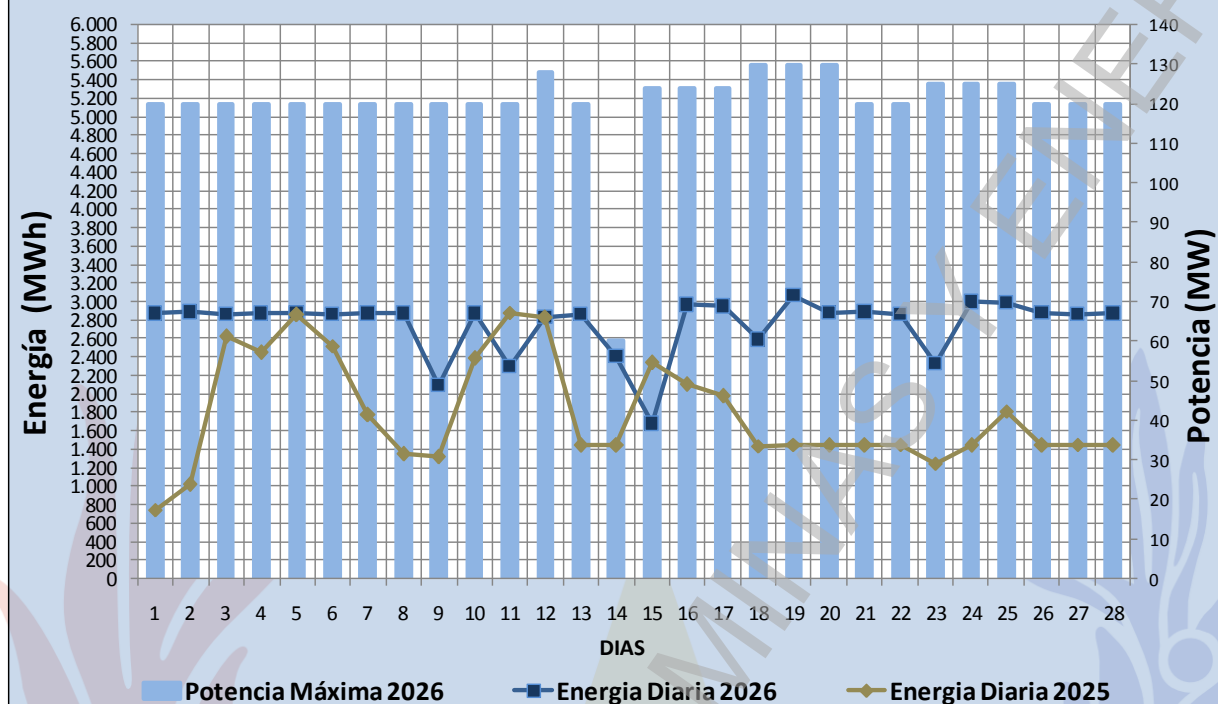

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA - FEBRERO 2026

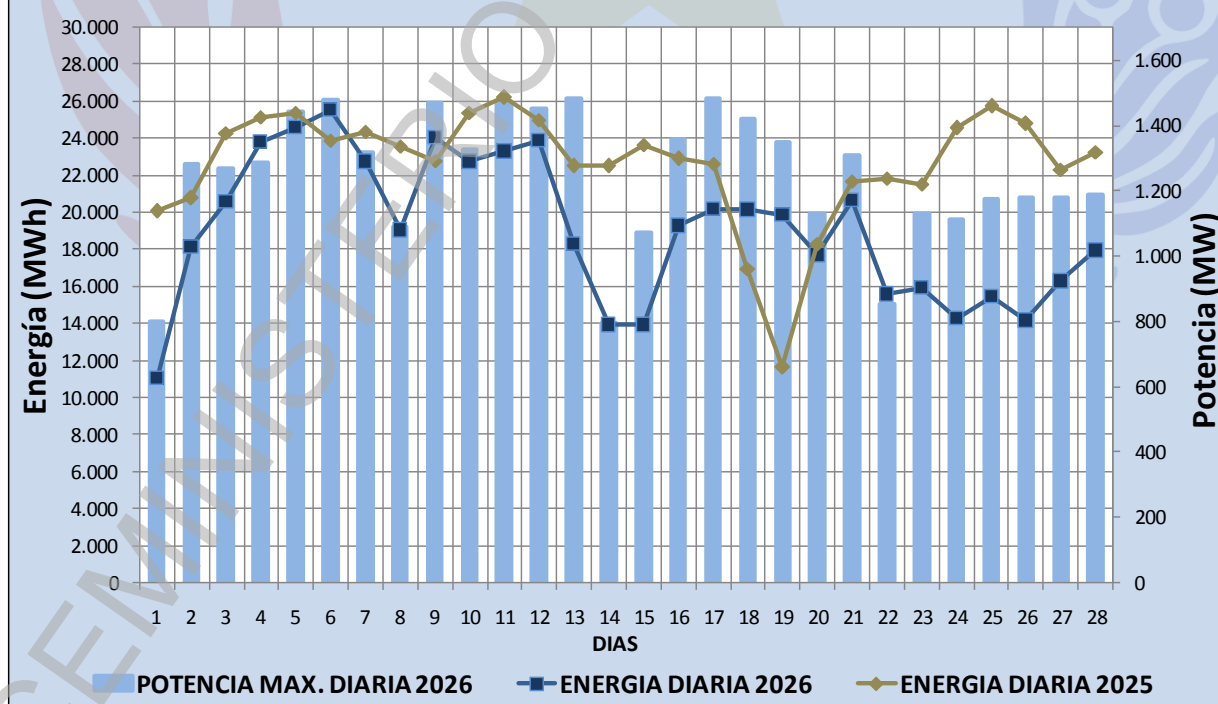


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.




DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA - FEBRERO 2026

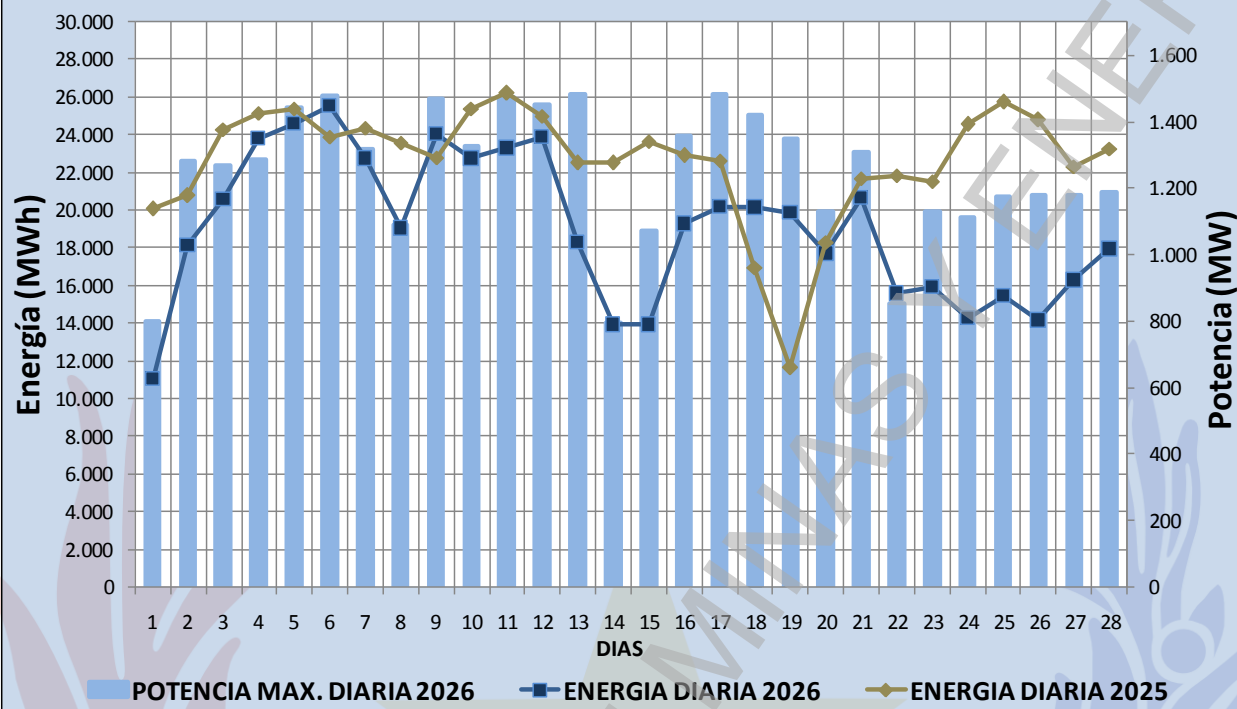

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

CONSUMO ELÉCTRICO Y POTENCIA MENSUAL DEL SIN 2026/2025

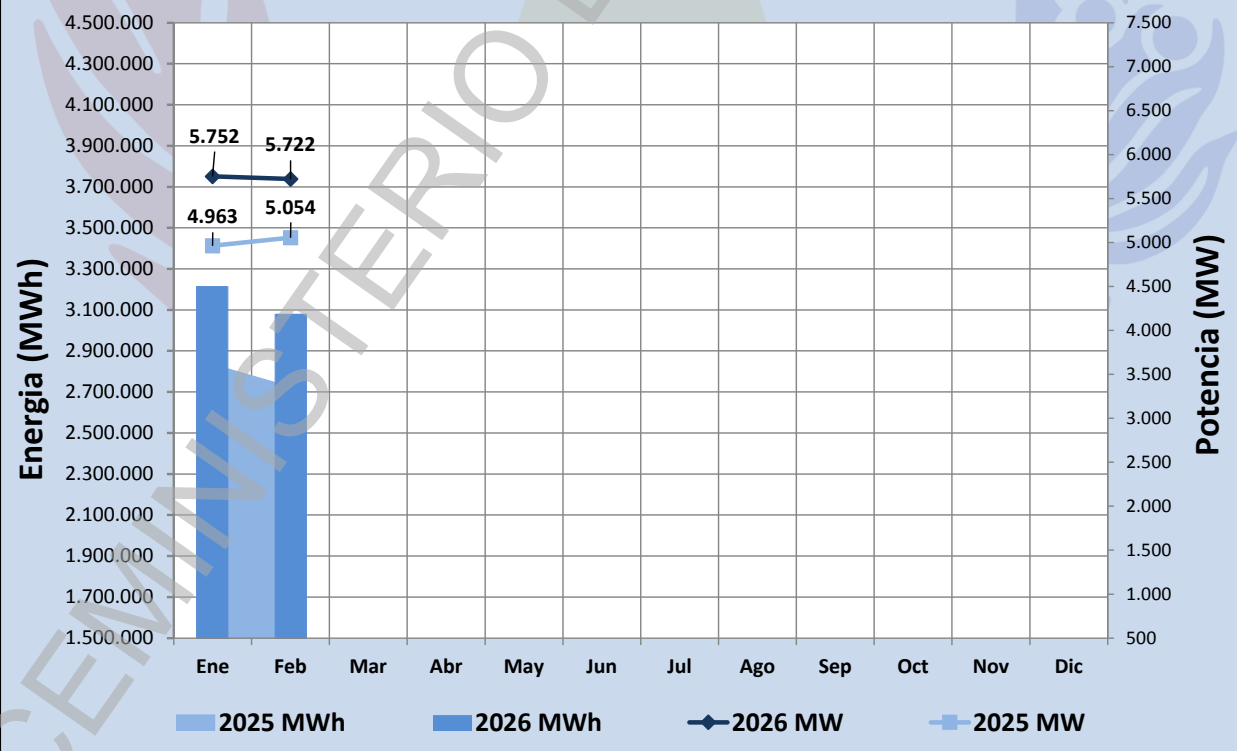

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.