



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹ ASPECTOS RELEVANTES MARZO 2026

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Marzo tuvo un aumento del 26,88 % con respecto al del año pasado (Marzo 2026 con 3.281.853 MWh / Marzo 2025 con 2.586.589 MWh).

Referente a la Exportación² de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo un aumento del 3,16% con respecto al año pasado (Marzo 2026 = 11.005 MWh / Marzo 2025 = 10.668 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Marzo tuvo un aumento del 26,98% con respecto al del año pasado (Marzo 2026 con 3.270.848 MWh / Marzo 2025 con 2.575.922 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 37°C³ el día 29-03-2026, la temperatura media del mes fue de 28°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 5.447 MW, registrado a las 13:10 hs del día 03-03-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero a Marzo del 2026, alcanzó 9.560.387 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 8.134.809 MWh. Esto representa un aumento del 17,52 %.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 25,47 % con respecto al año pasado; (Marzo 2026 = 2.671.573 MWh / Marzo 2025 = 2.129.281 MWh).
- Entidad Binacional Yacyretá; tuvo un aumento el 25,87 % con respecto al año pasado; (Marzo 2026 = 591.091 MWh / Marzo 2025 = 413.989 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo un aumento del 105,90 % con respecto al año pasado; (Marzo 2026 = 89.190 MWh / Marzo 2025 = 43.318 MWh).

Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:

- ITAIPU fue 92.030 MWh el día 21-03-2026.
- YACYRETA fue 23.286 MWh el día 30-03-2026.
- ACARAY fue 2.974 MWh el día 25-03-2026.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

² No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.


³ Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

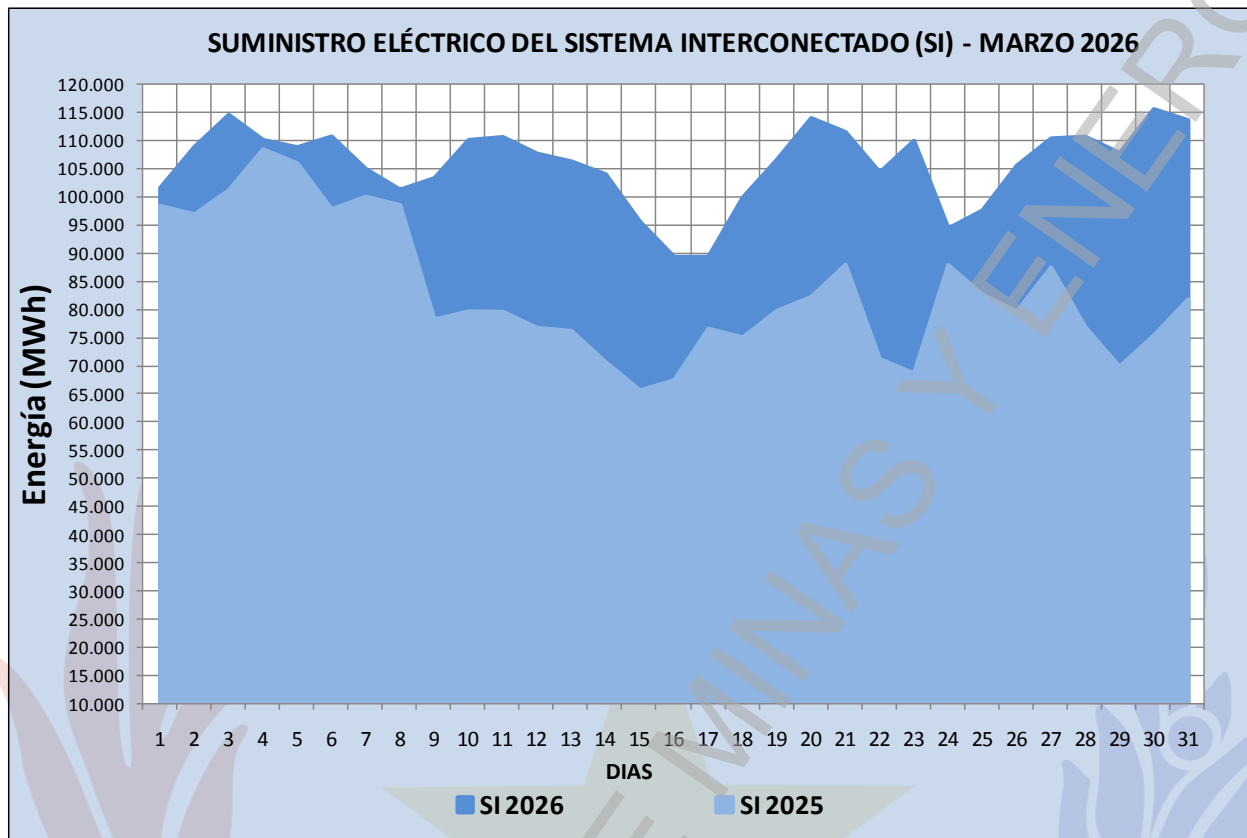


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

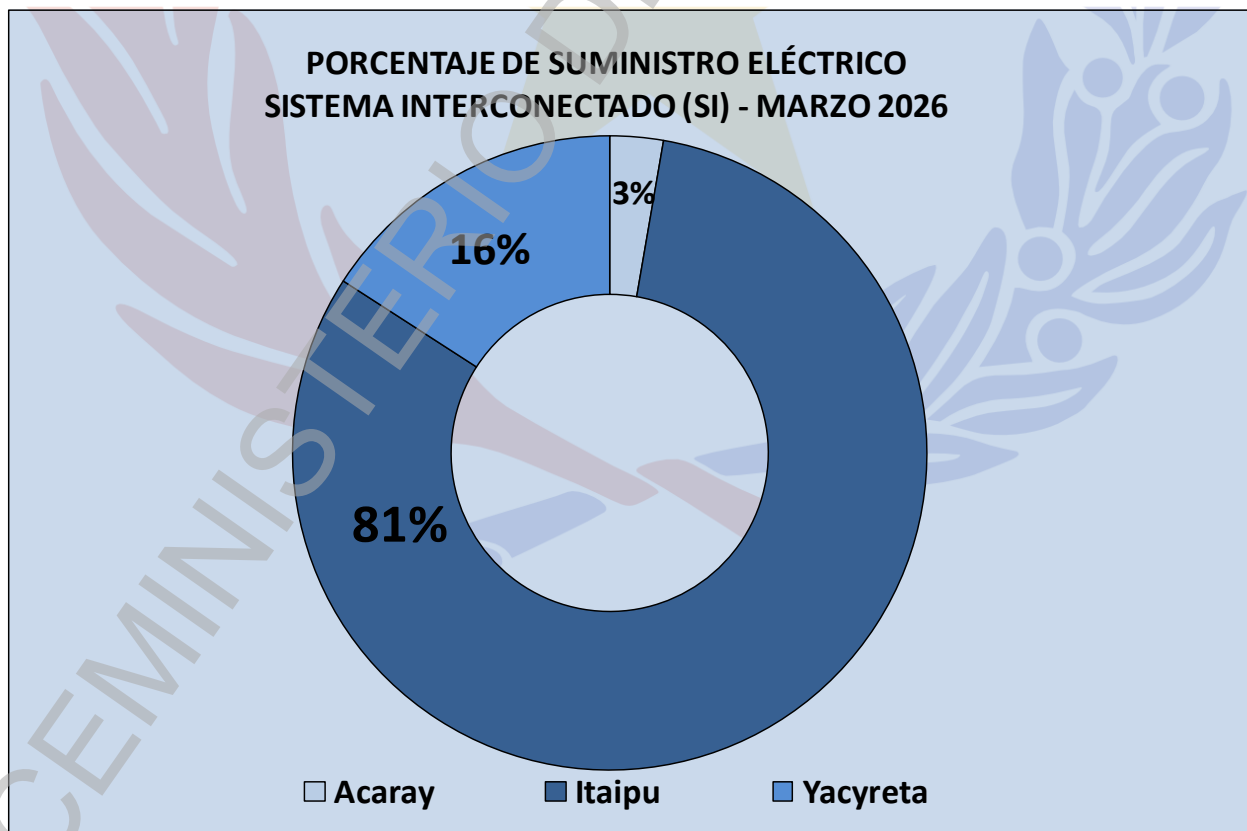


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

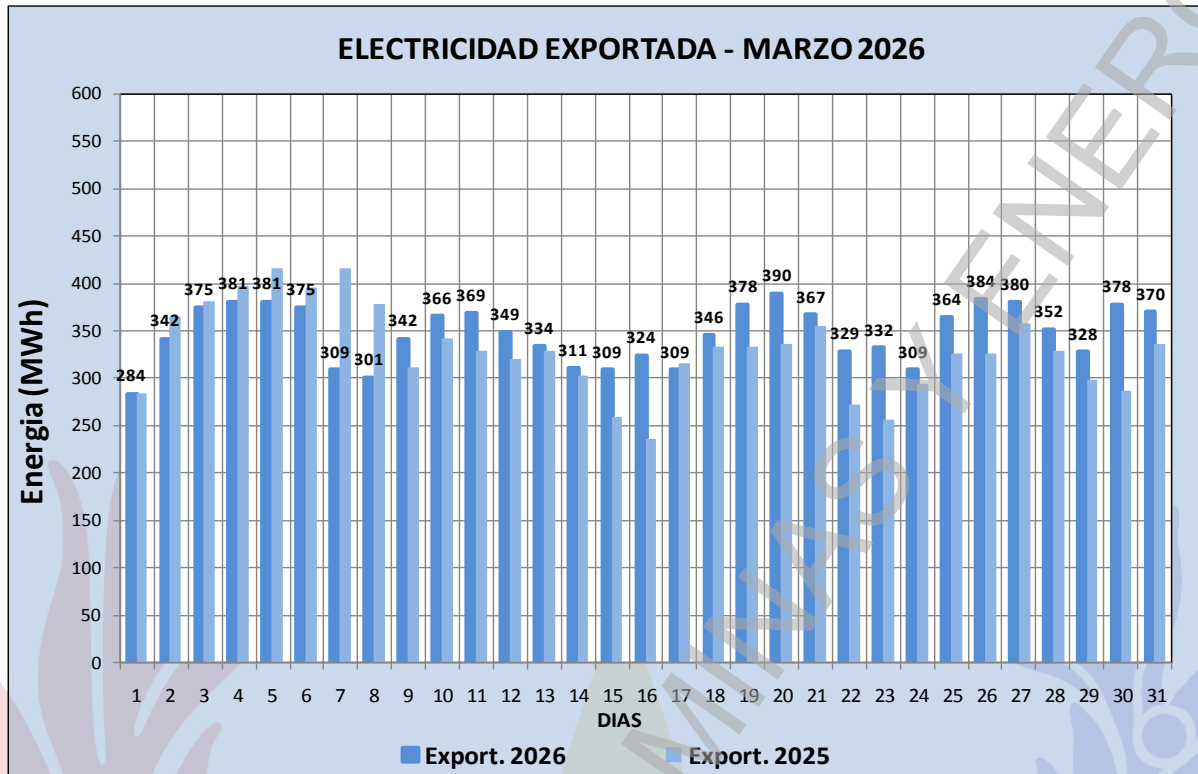


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

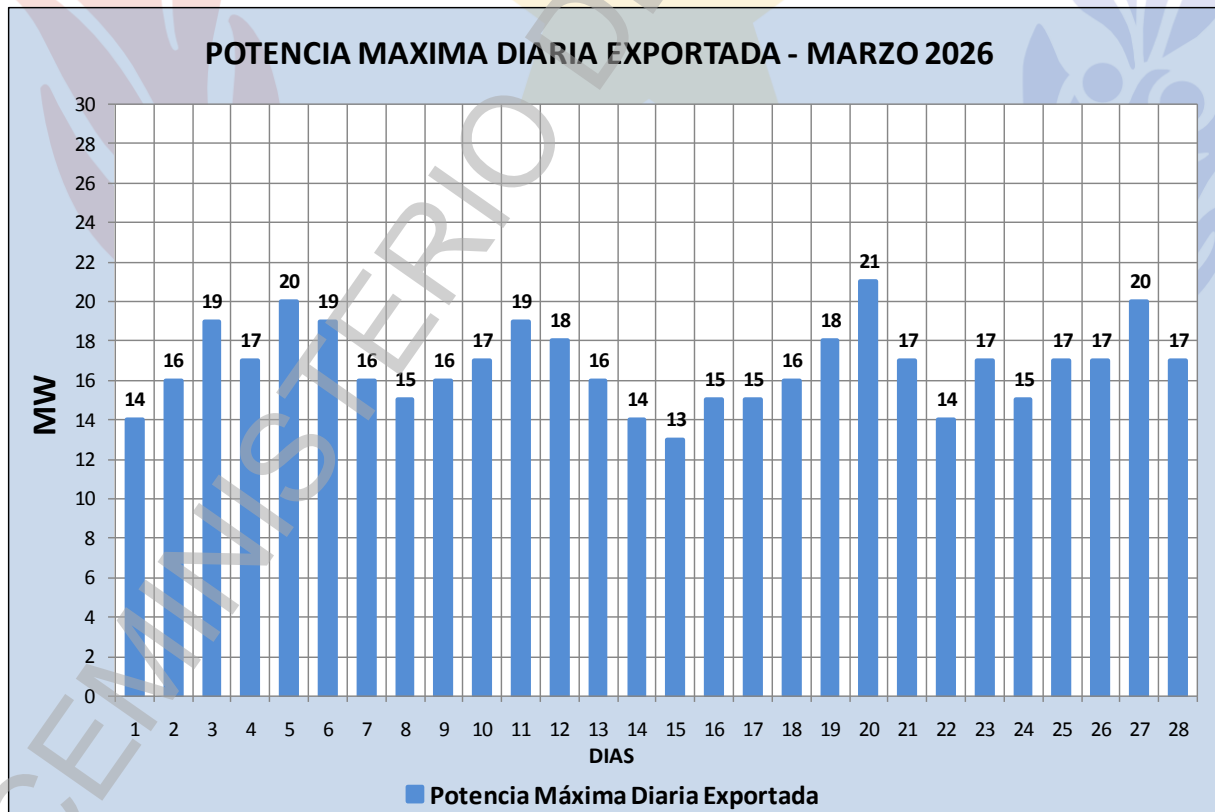


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

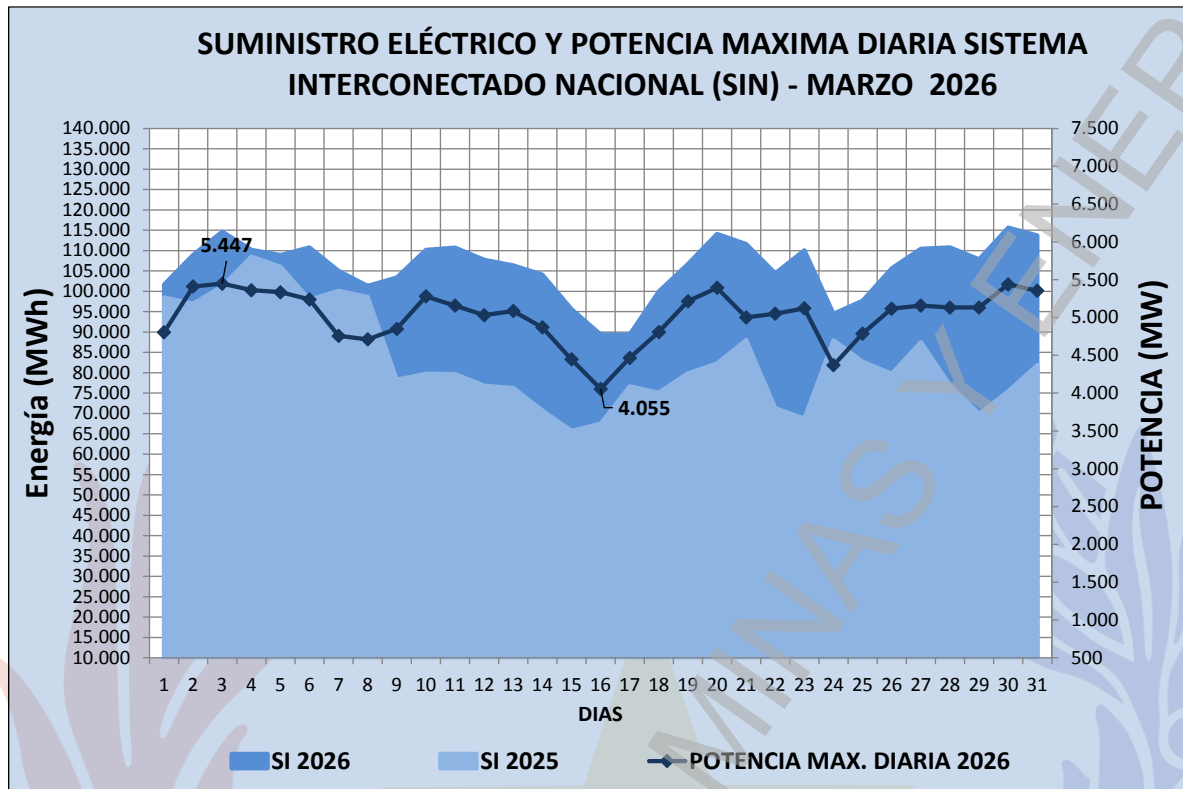


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

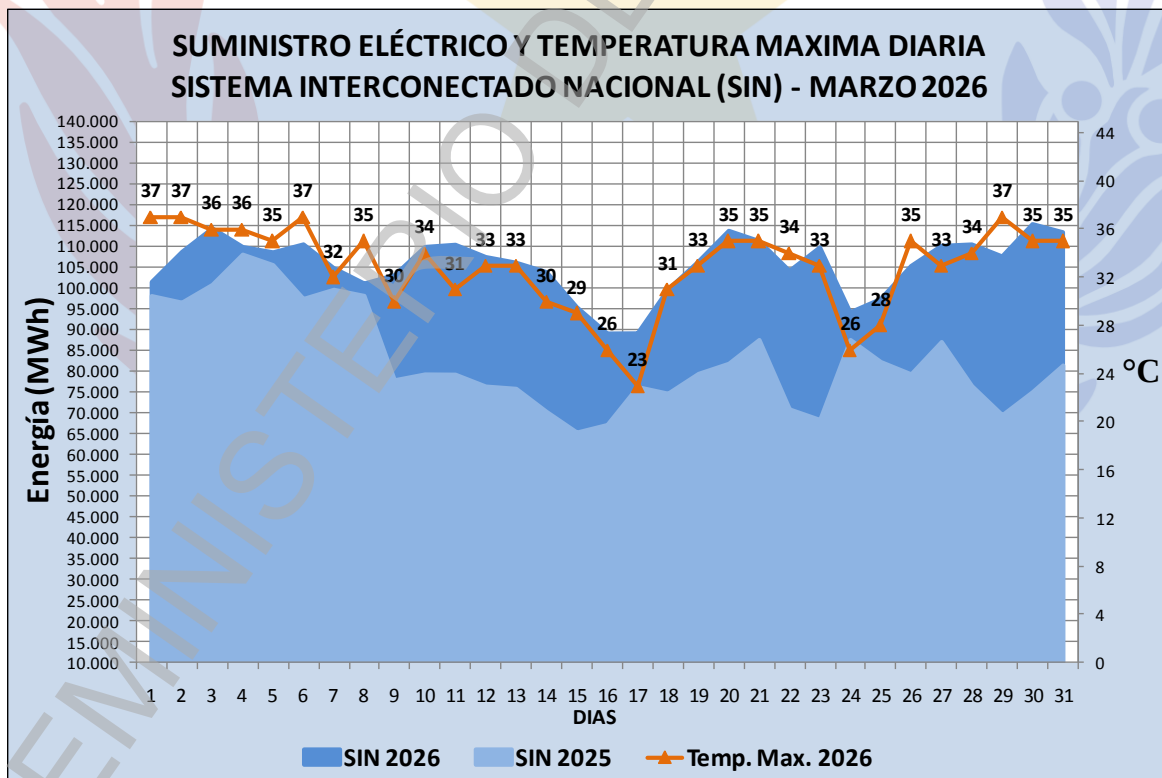


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

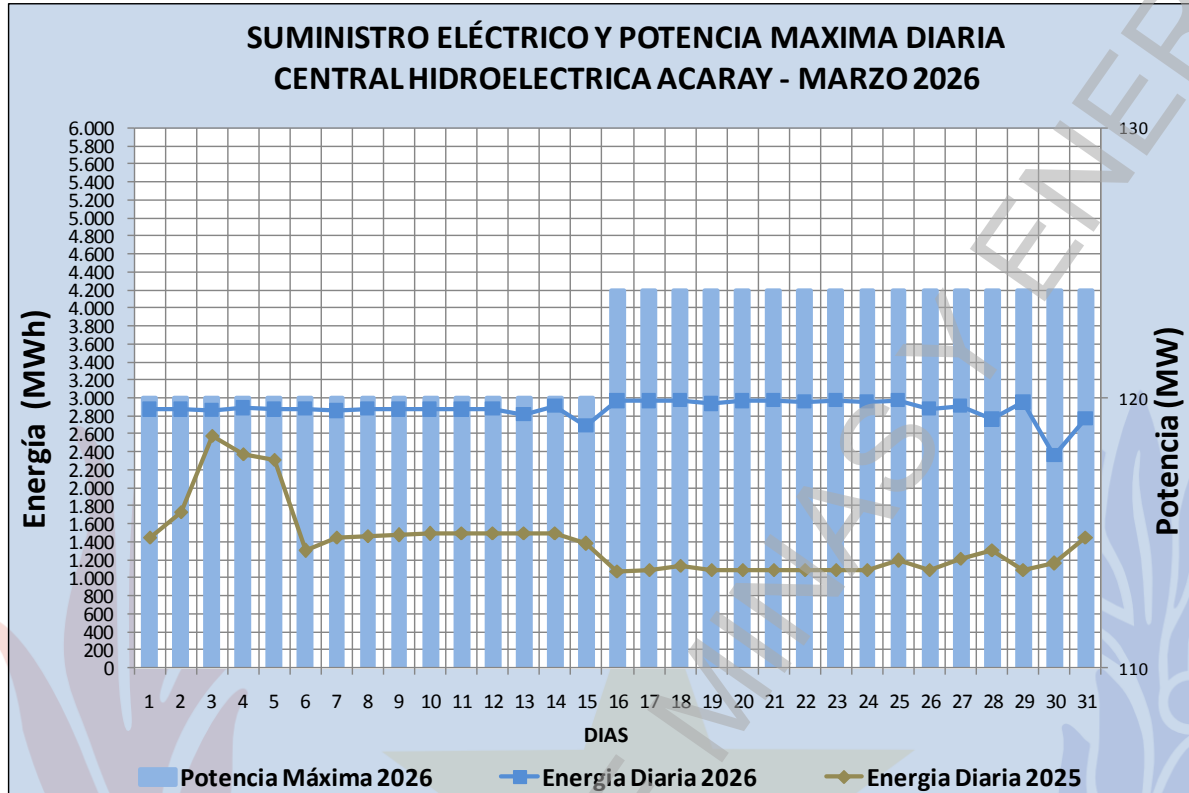


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

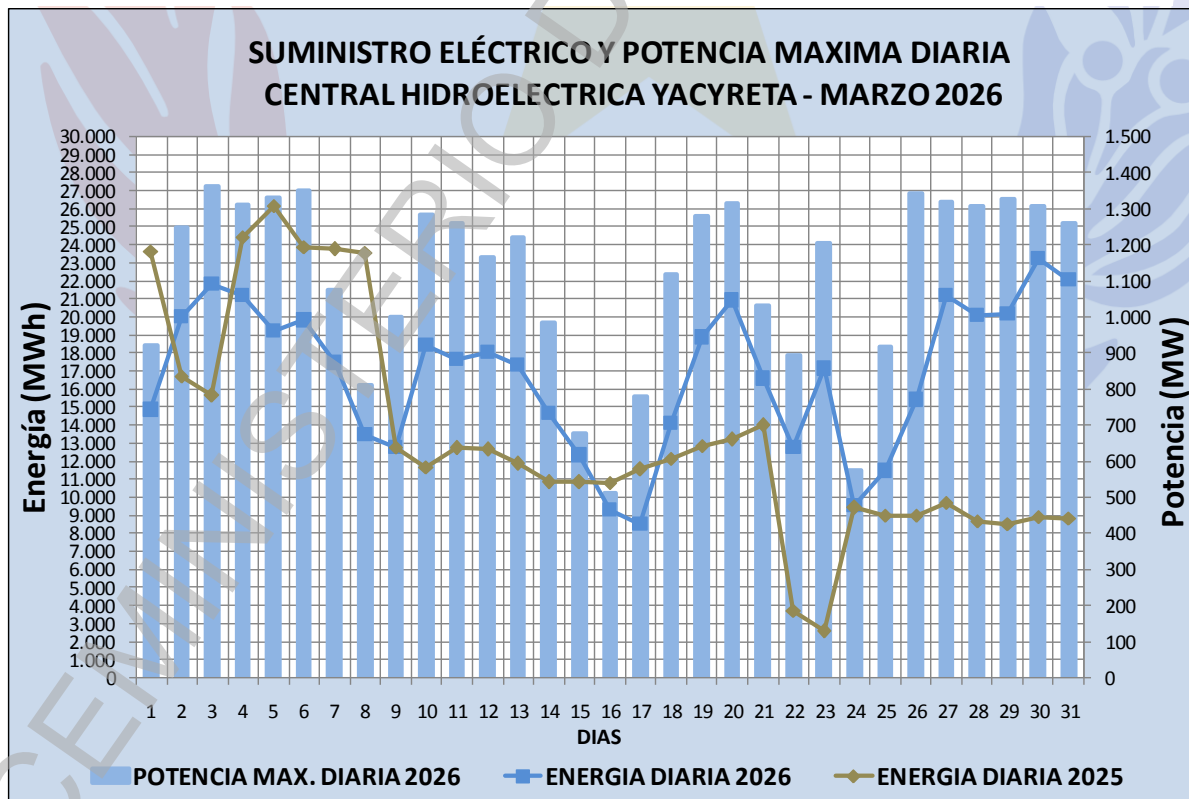


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

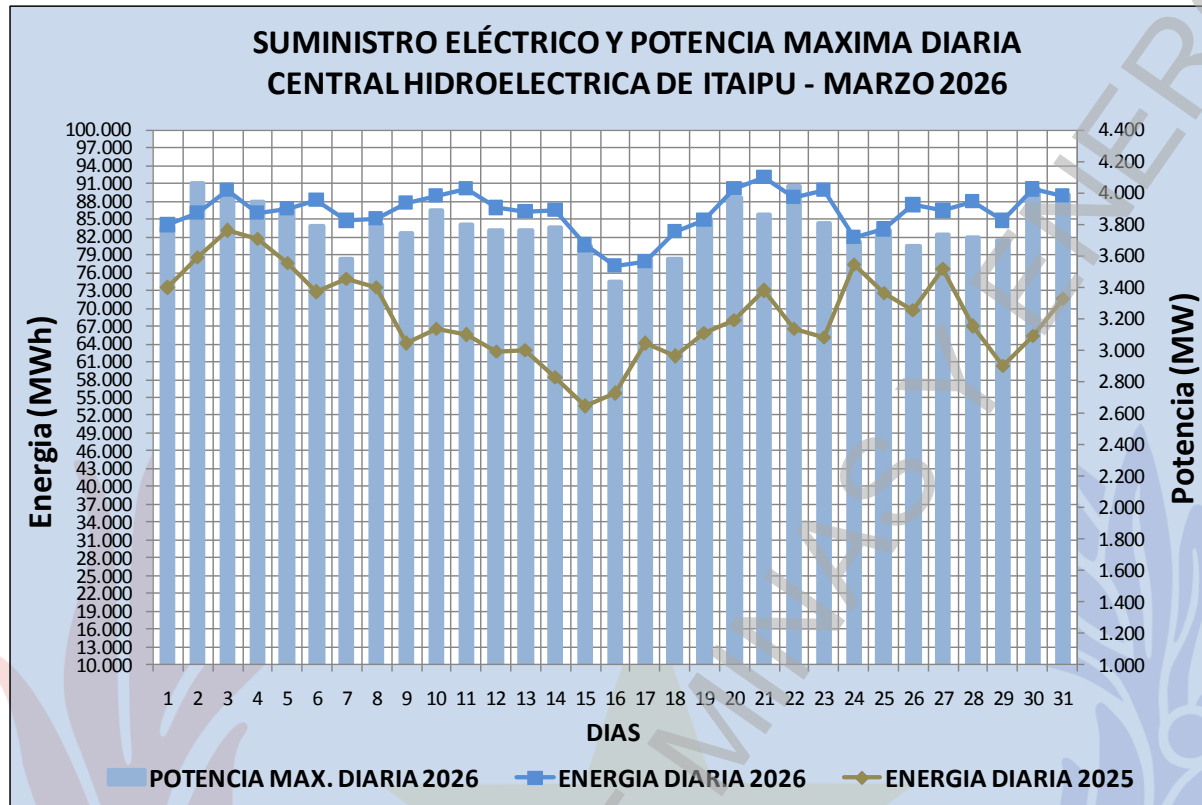

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

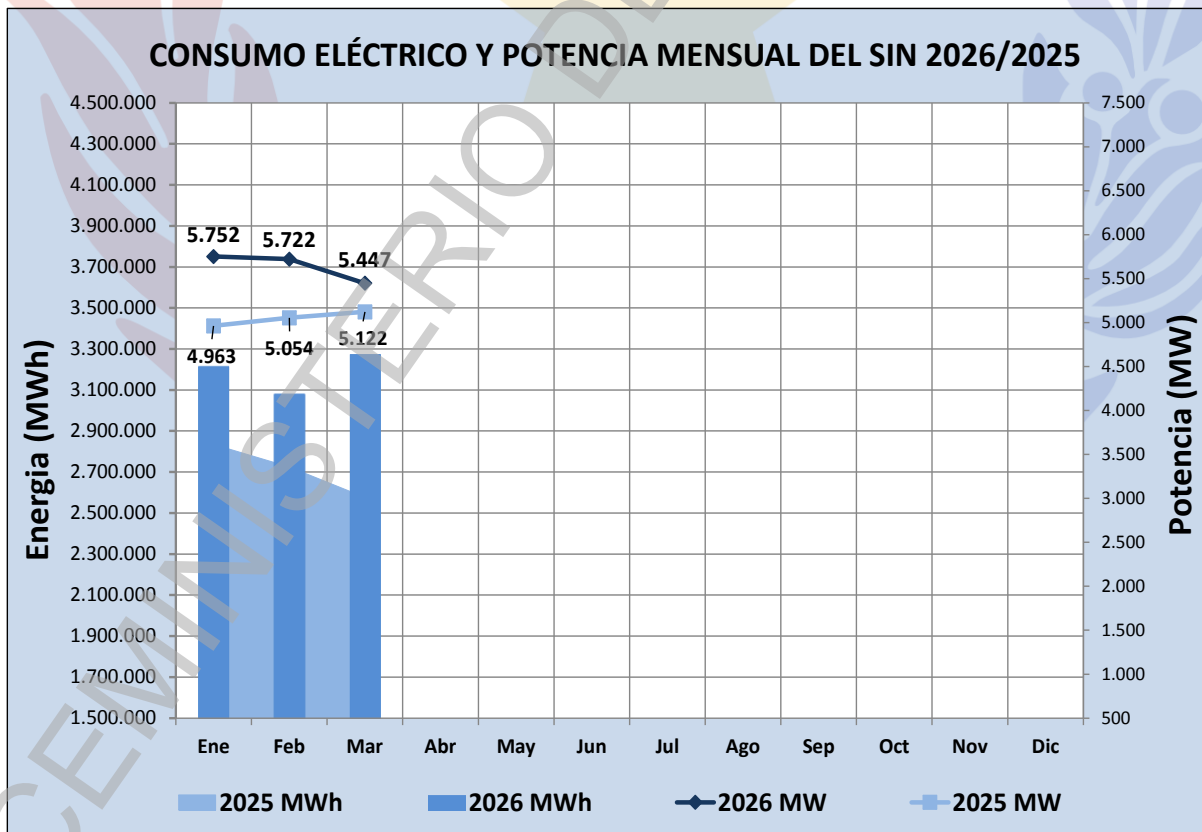

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.