

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS
INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹
ASPECTOS RELEVANTES ABRIL 2026

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Abril tuvo un aumento del 35,07 % con respecto al del año pasado (Abril 2026 con 2.651.287 MWh / Abril 2025 con 1.962.942 MWh).

Referente a la Exportación² de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo una disminución del 18,95% con respecto al año pasado (Abril 2026 = 8.311 MWh / Abril 2025 = 10.253 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Abril tuvo un aumento del 35,35% con respecto al del año pasado (Abril 2026 con 2.642.976 MWh / Abril 2025 con 1.952.688 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 36°C³ el día 05-04-2026, la temperatura media del mes fue de 24°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 5.449 MW, registrado a las 13:56 hs del día 04-04-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero a Abril del 2026, alcanzó 12.203.363 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 10.087.497 MWh. Esto representa un aumento del 21,00 %.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 33,60 % con respecto al año pasado; (Abril 2026 = 2.403.292 MWh / Abril 2025 = 1.798.918 MWh).
- Entidad Binacional Yacyretá; tuvo un aumento el 57,12 % con respecto al año pasado; (Abril 2026 = 186.149 MWh / Abril 2025 = 118.476 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo un aumento del 35,78 % con respecto al año pasado; (Abril 2026 = 61.846 MWh / Abril 2025 = 45.547 MWh).

Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:

- ITAIPU fue 89.705 MWh el día 06-04-2026.
- YACYRETA fue 21.216 MWh el día 04-04-2026.
- ACARAY fue 2.889 MWh el día 06-04-2026.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

² No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.


³ Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

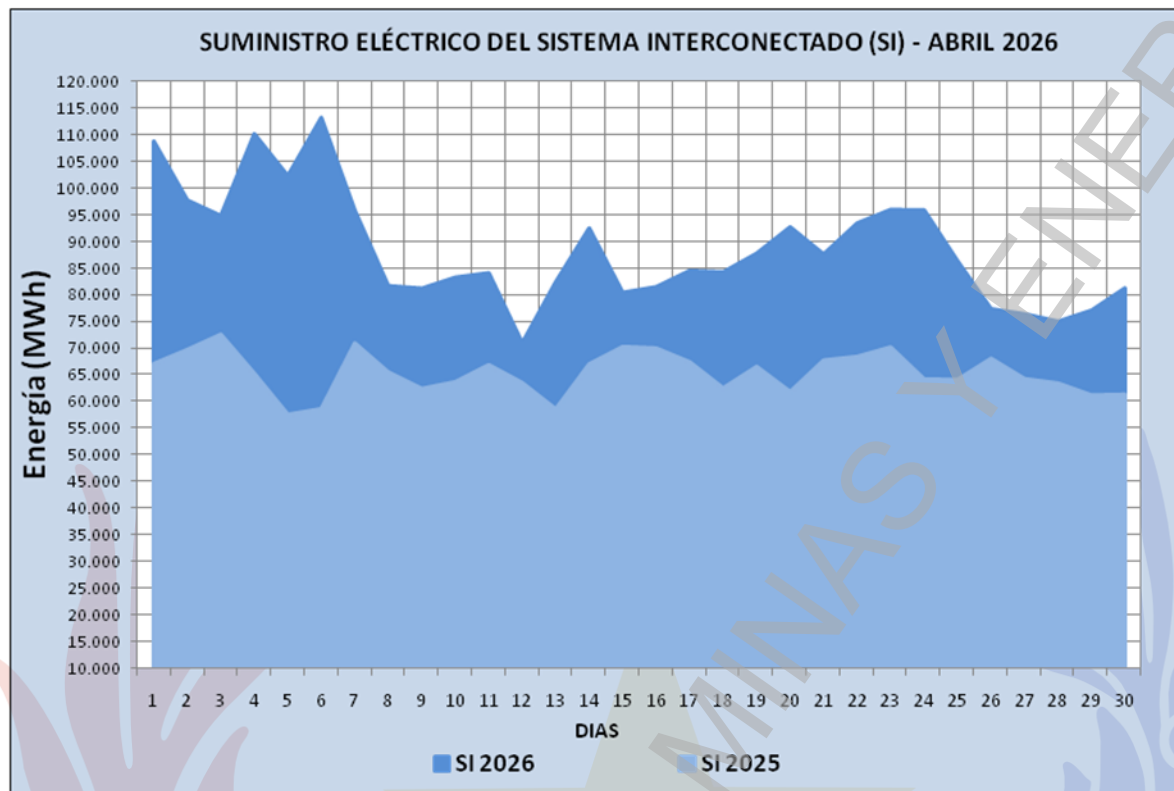


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

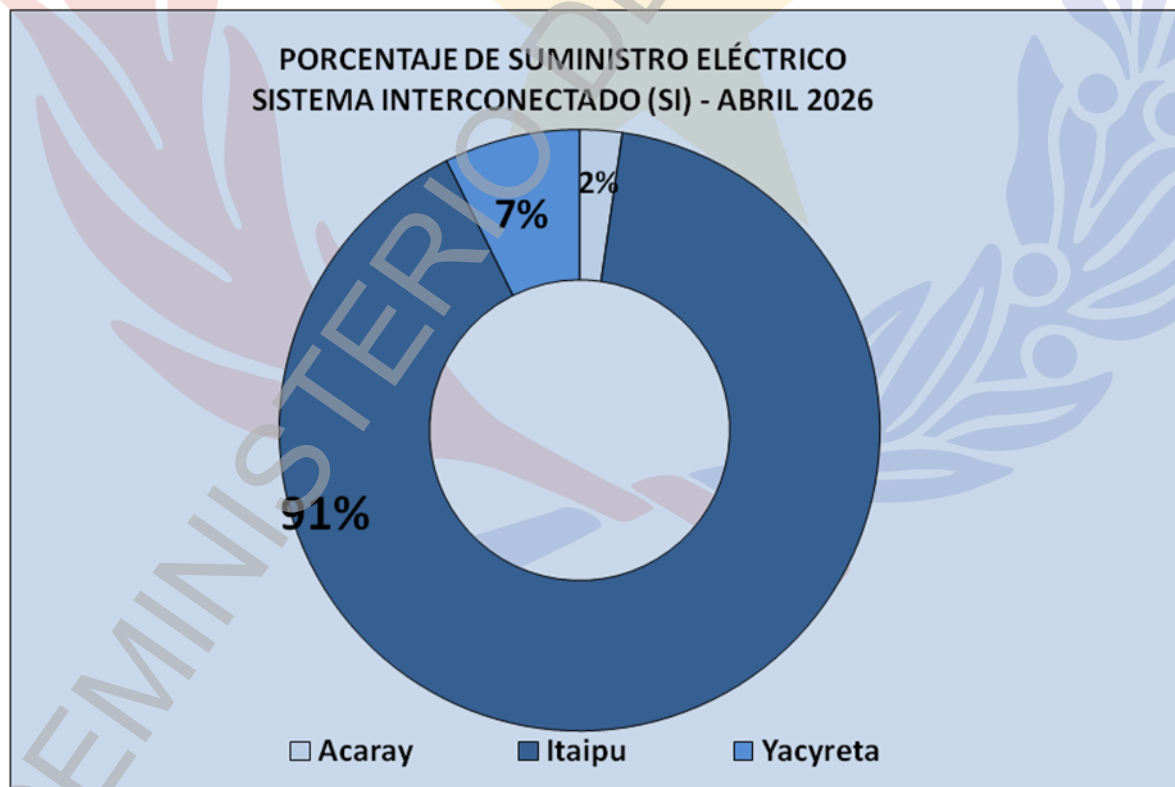


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

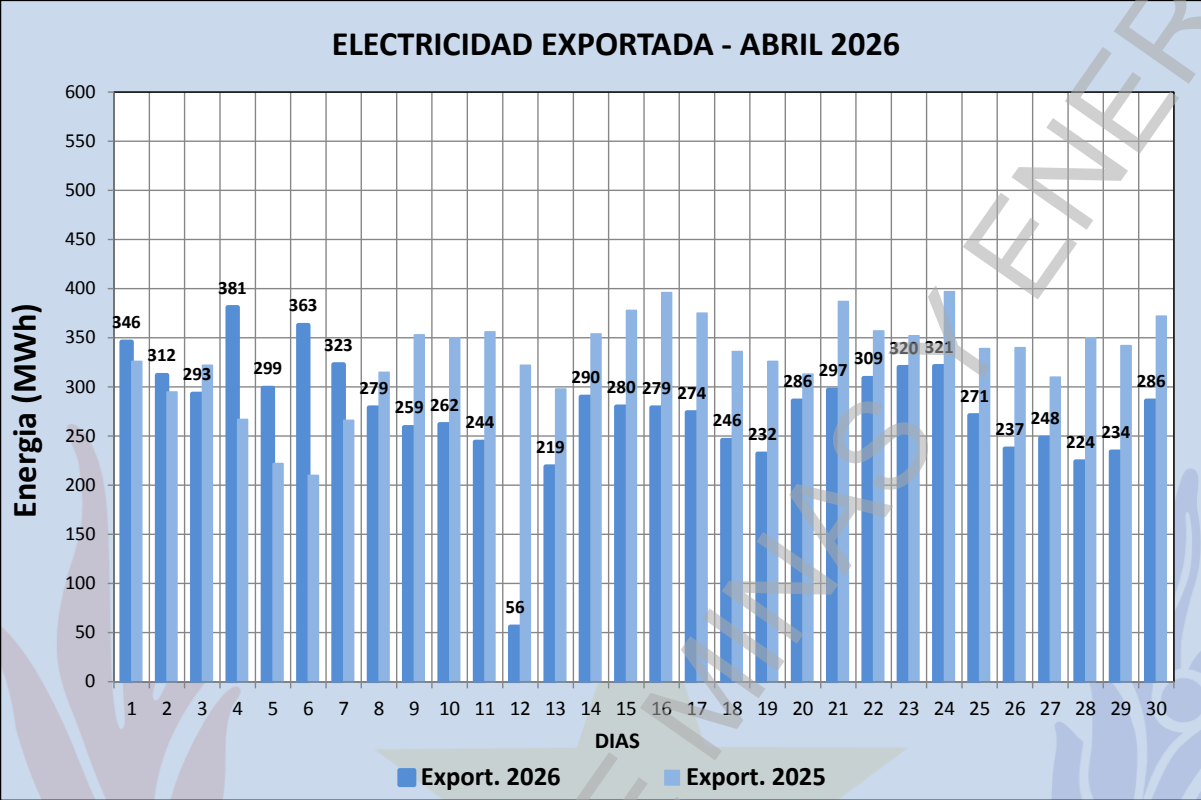


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

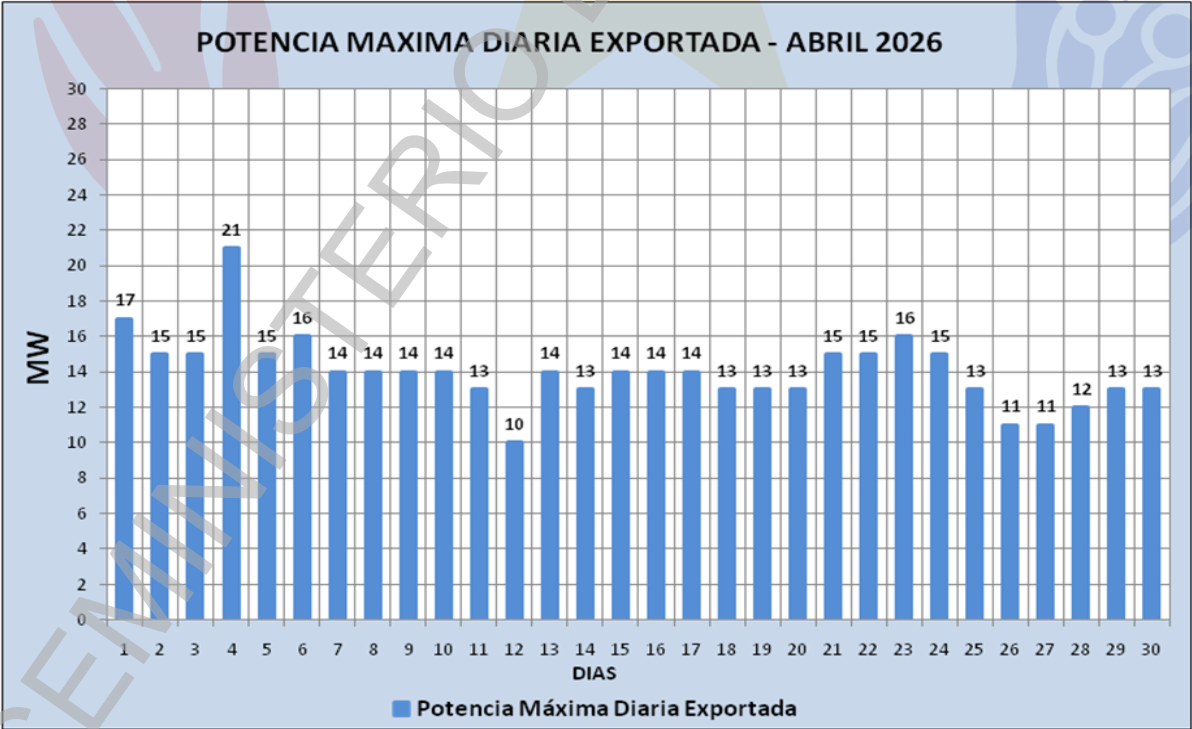


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

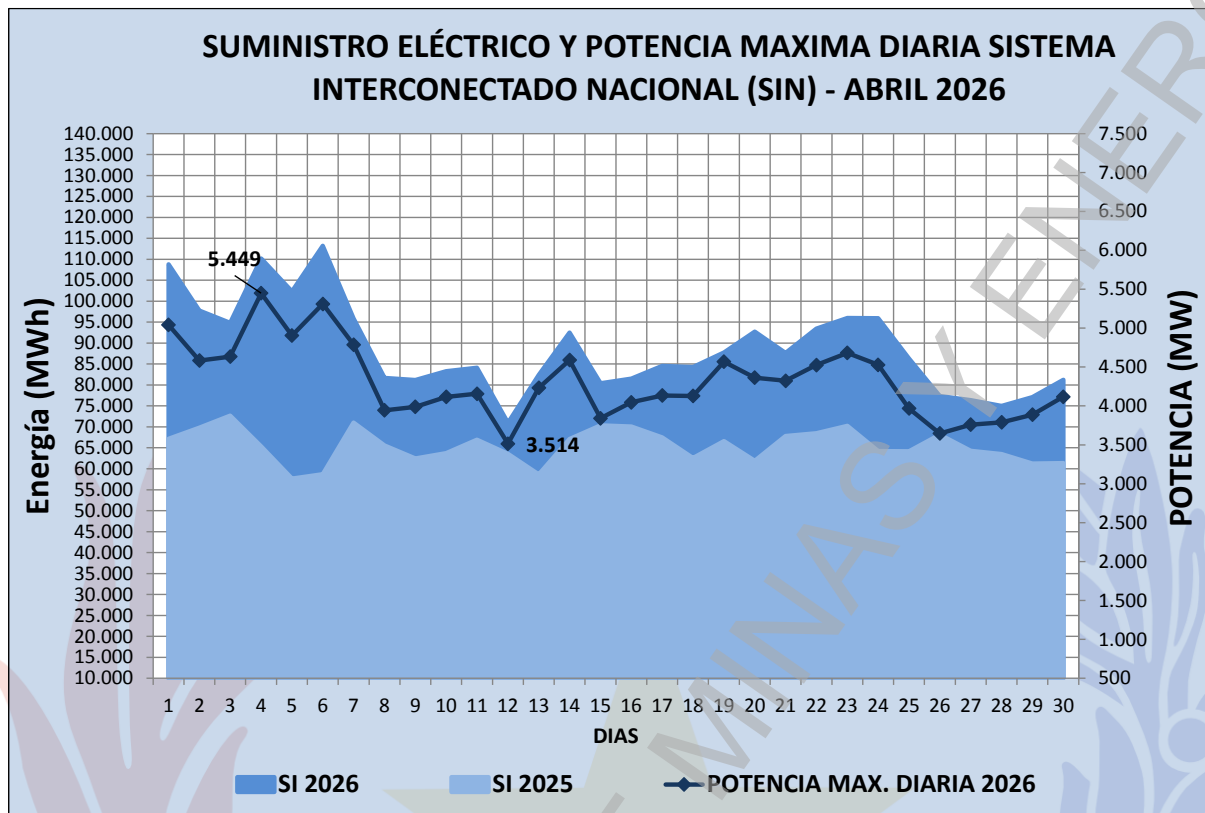


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

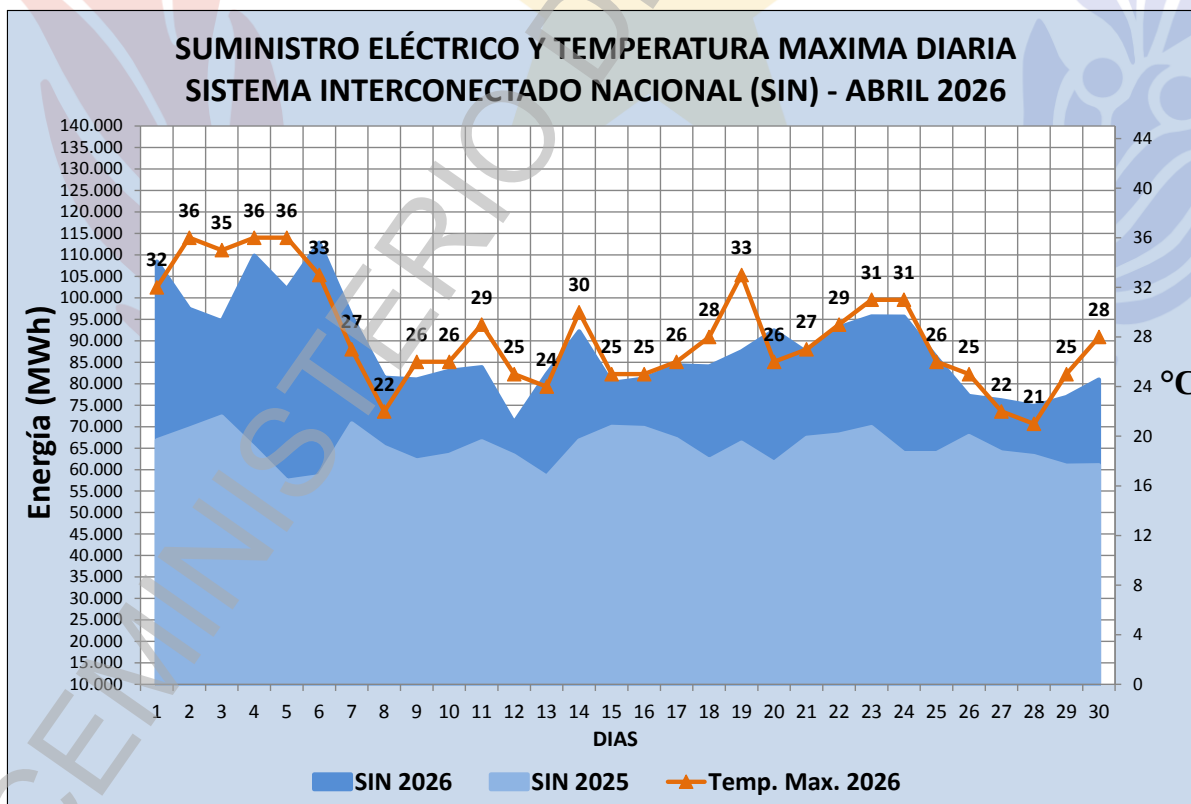


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

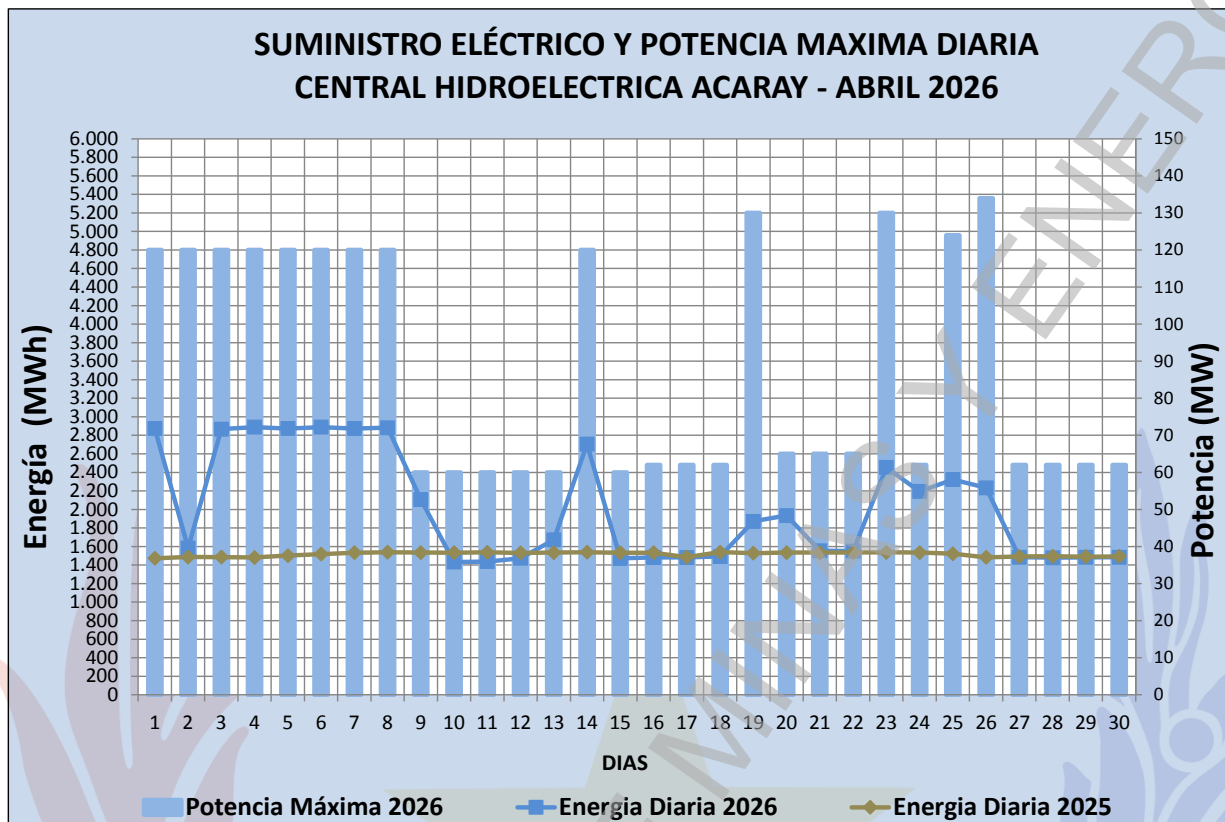


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

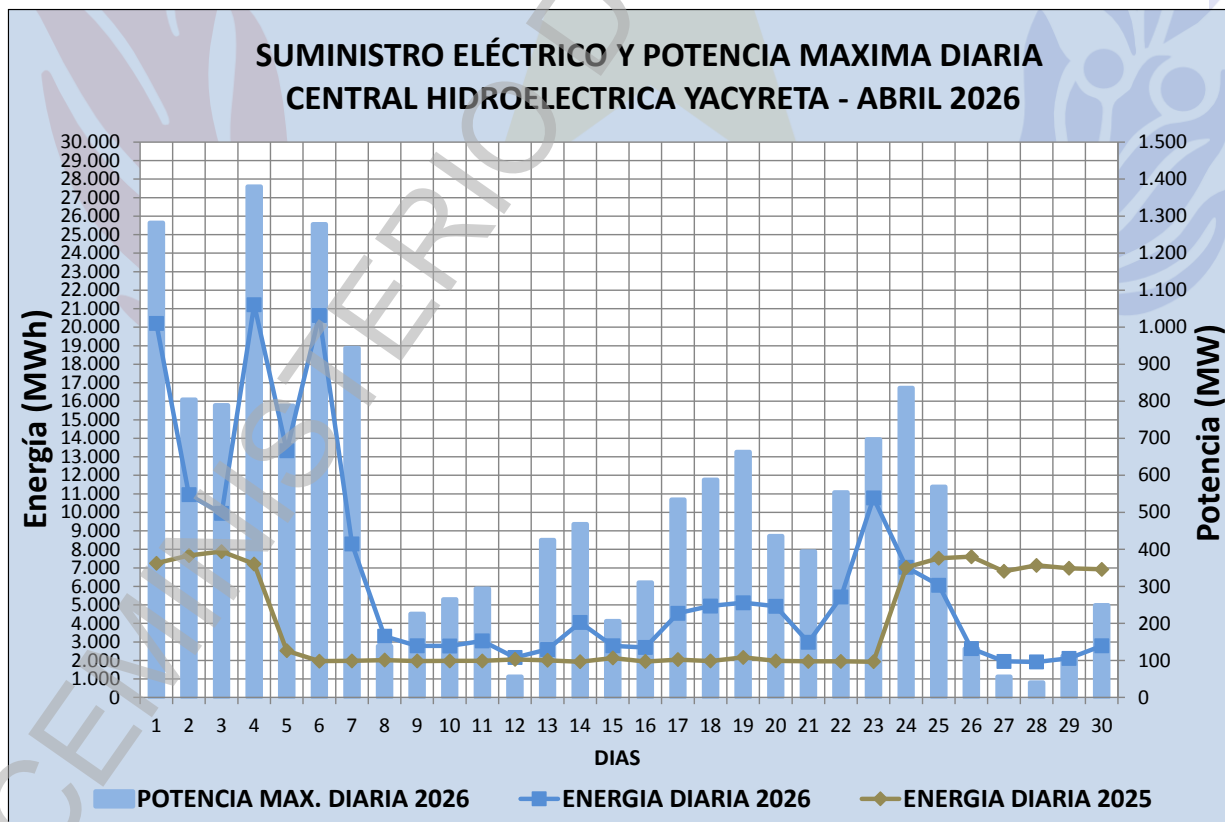


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

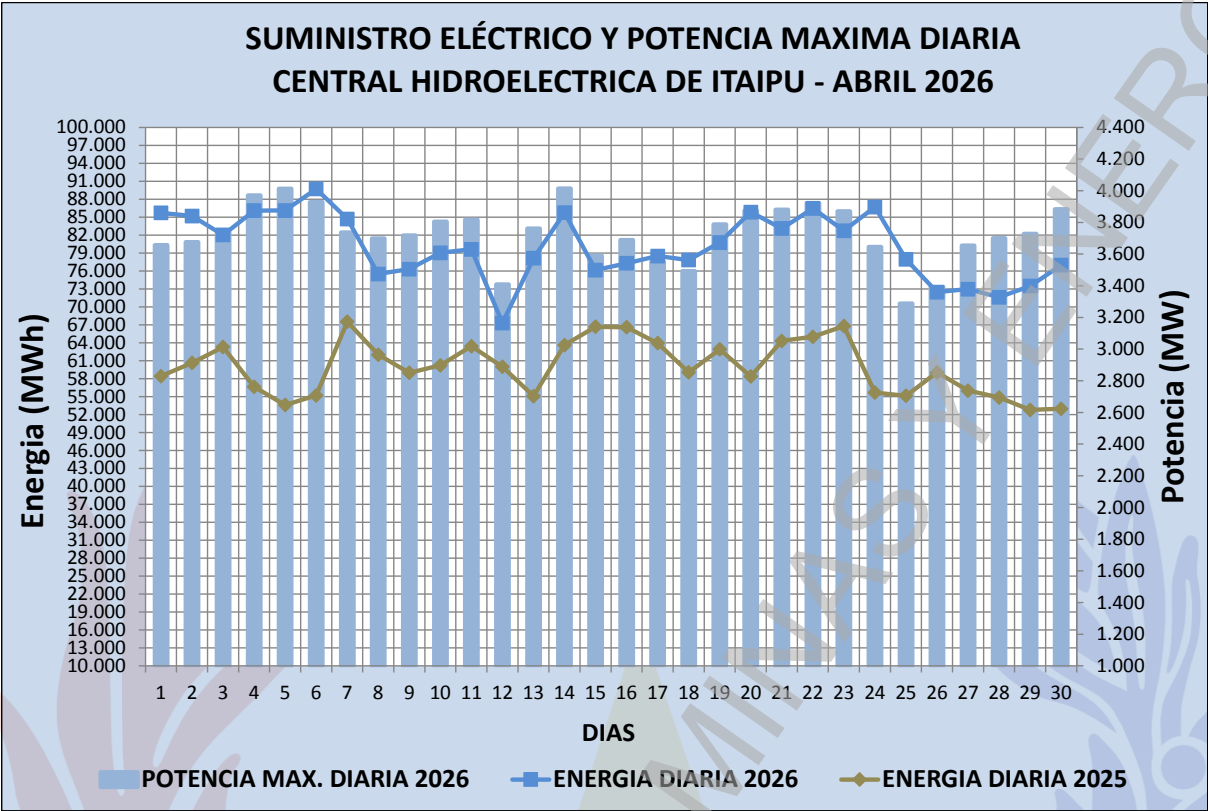

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

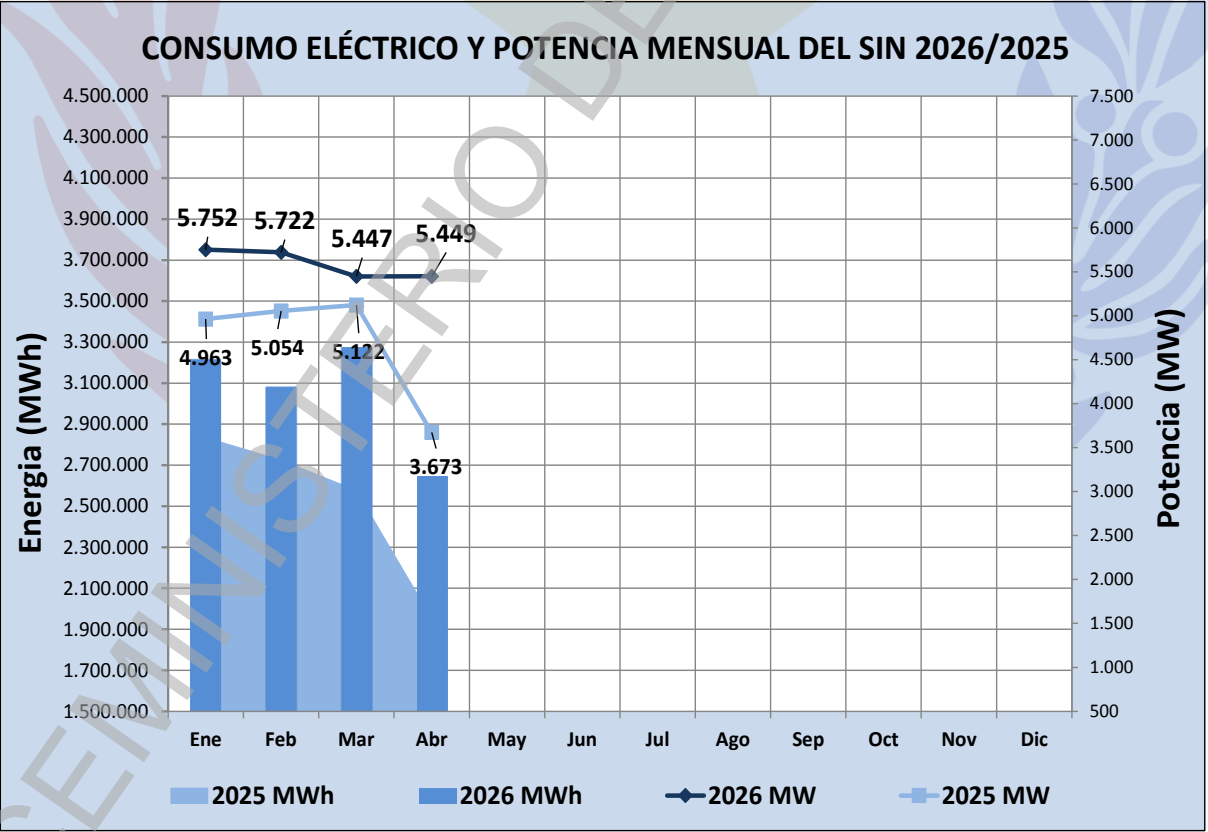

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.