

**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**  
**INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA<sup>1</sup>**  
**ASPECTOS RELEVANTES MAYO 2026**

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Mayo tuvo un aumento del 11,77% con respecto al del año pasado (Mayo 2026 con 2.391.586 MWh / Mayo 2025 con 2.139.811 MWh).

Referente a la Exportación<sup>2</sup> de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo una disminución del 13,12% con respecto al año pasado (Mayo 2026 = 9.450 MWh / Mayo 2025 = 10.877 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Mayo tuvo un aumento del 11,89% con respecto al del año pasado (Mayo 2026 con 2.382.136 MWh / Mayo 2025 con 2.128.933 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 32°C<sup>3</sup> el día 06-05-2026, la temperatura media del mes fue de 18°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 4.658 MW, registrado a las 19:25 hs del día 06-05-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero a Mayo del 2026, alcanzó 14.590.902 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 12.216.430 MWh. Esto representa un aumento del 19,44%.

**Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;**

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 12,43% con respecto al año pasado; (Mayo 2026 = 2.262.205 MWh / Mayo 2025 = 2.012.190 MWh).
- Entidad Binacional Yacyretá; tuvo una disminución del 10,51% con respecto al año pasado; (Mayo 2026 = 81.065 MWh / Mayo 2025 = 90.584 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo un aumento del 30,45% con respecto al año pasado; (Mayo 2026 = 48.316 MWh / Mayo 2025 = 37.037 MWh).

**Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:**

- ITAIPU fue 85.186 MWh el día 06-05-2026.
- YACYRETA fue 7.998 MWh el día 06-05-2026.
- ACARAY fue 2.850 MWh el día 06-05-2026.


<sup>1</sup> Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

<sup>2</sup> No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.


<sup>3</sup> Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



## DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

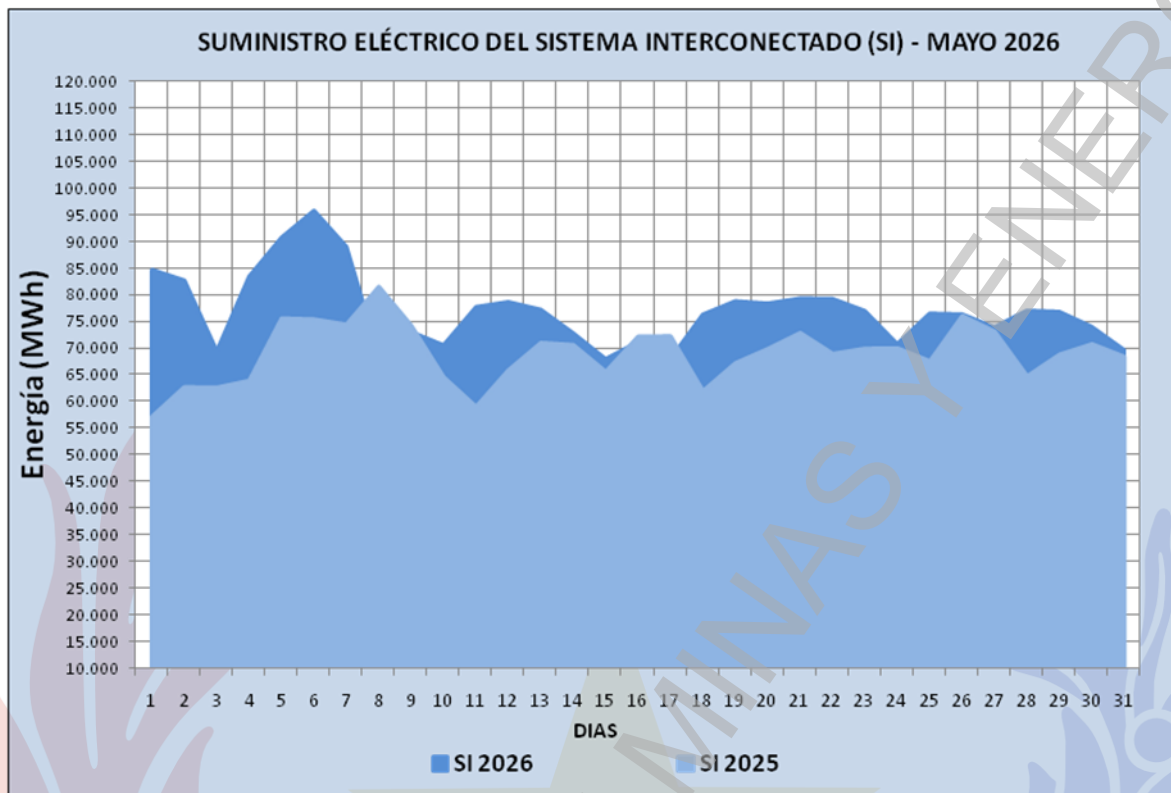


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

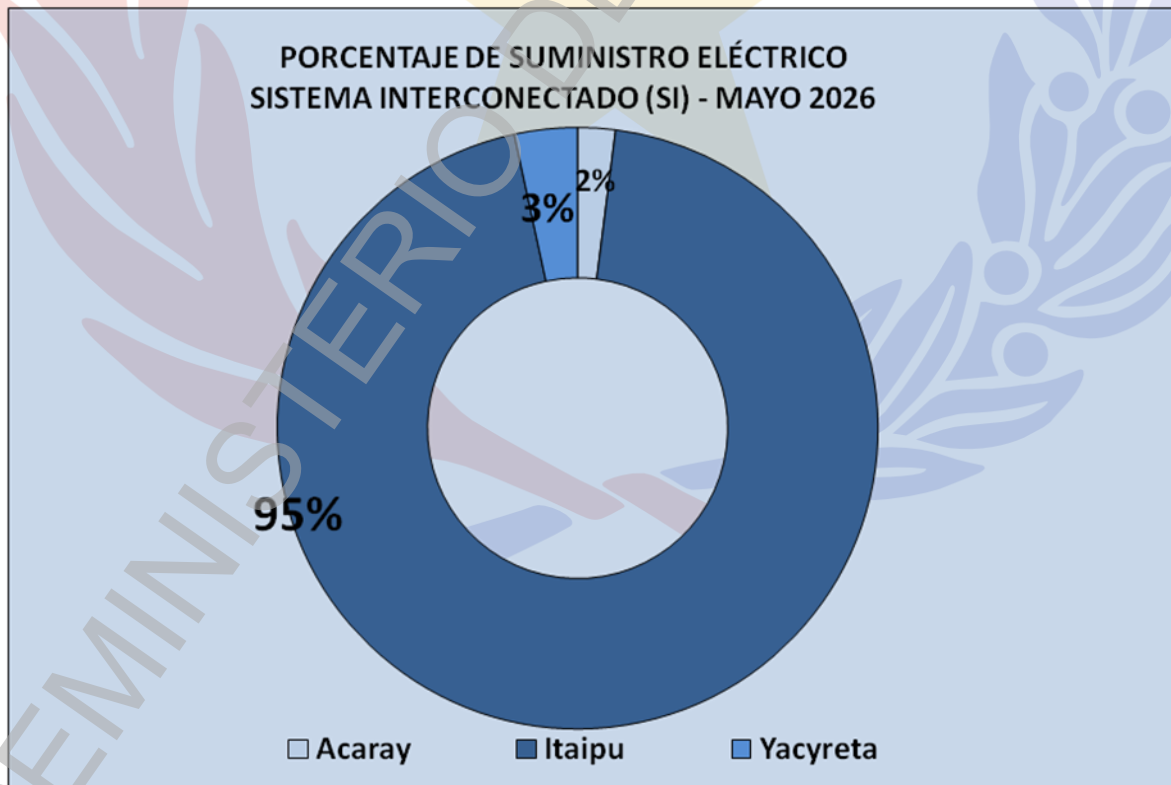


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

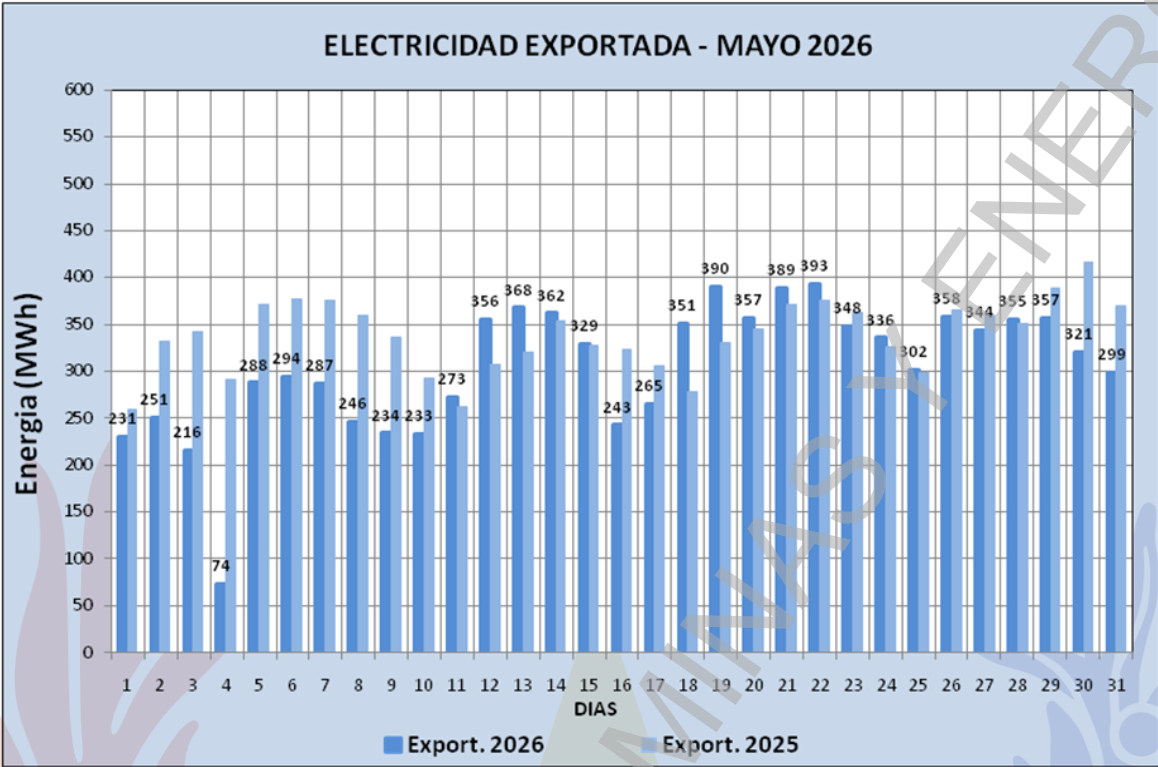


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

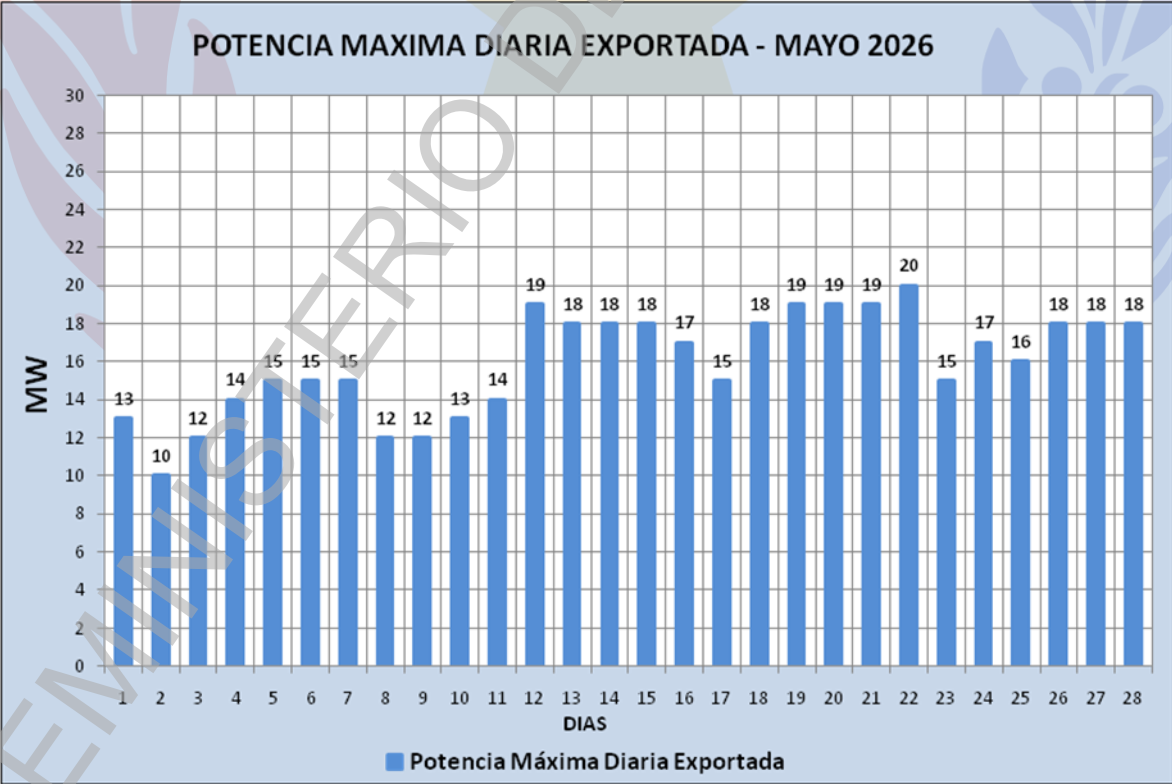


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

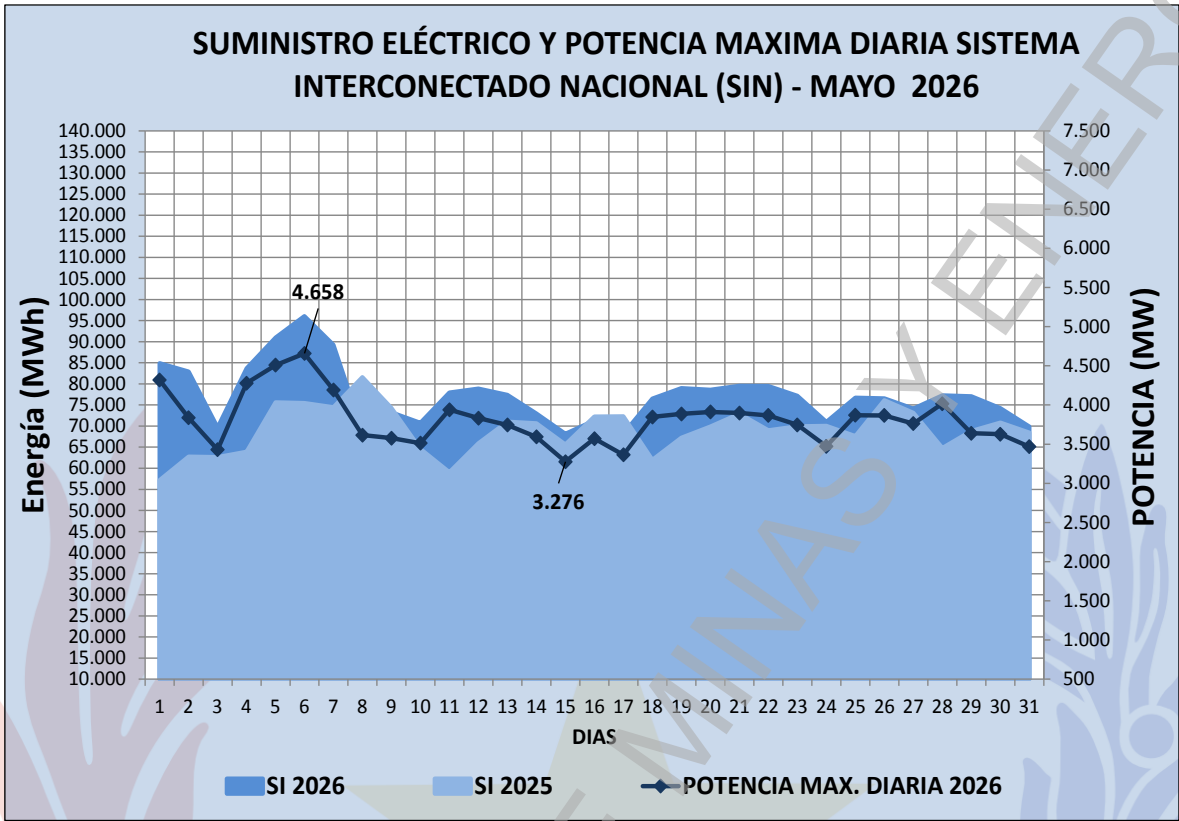


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

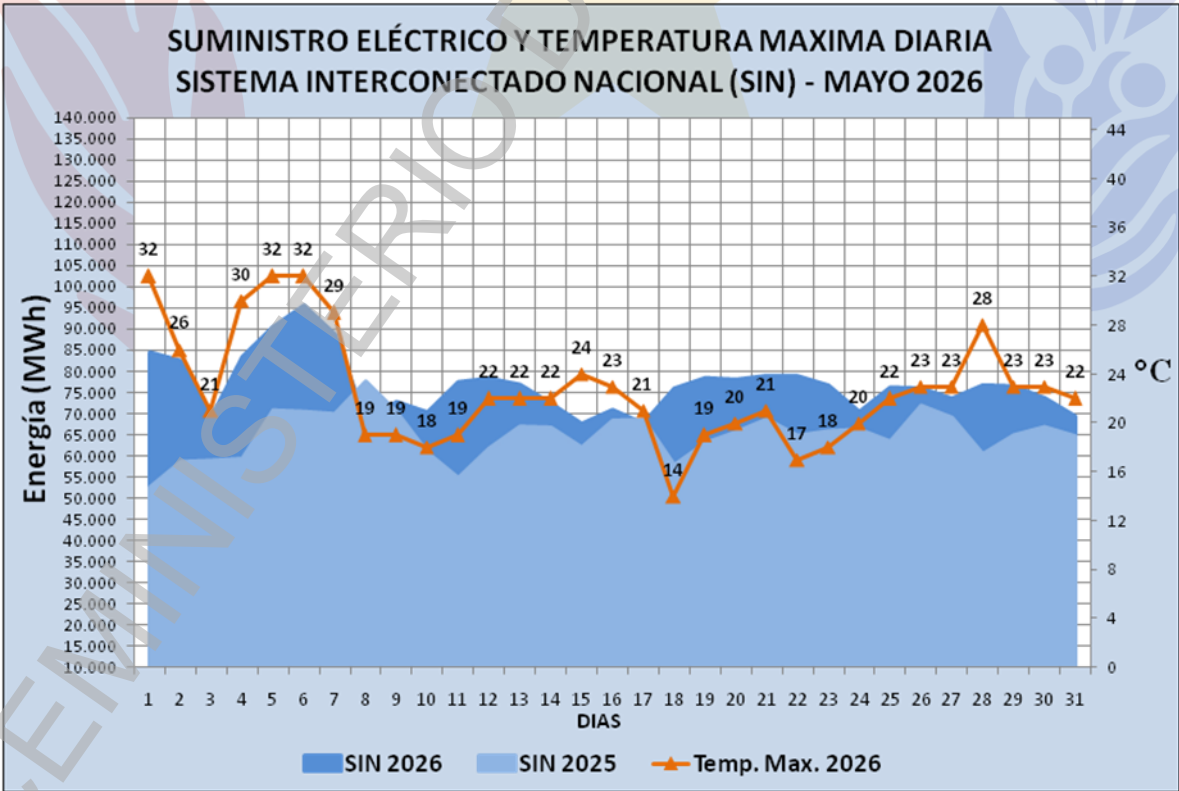


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

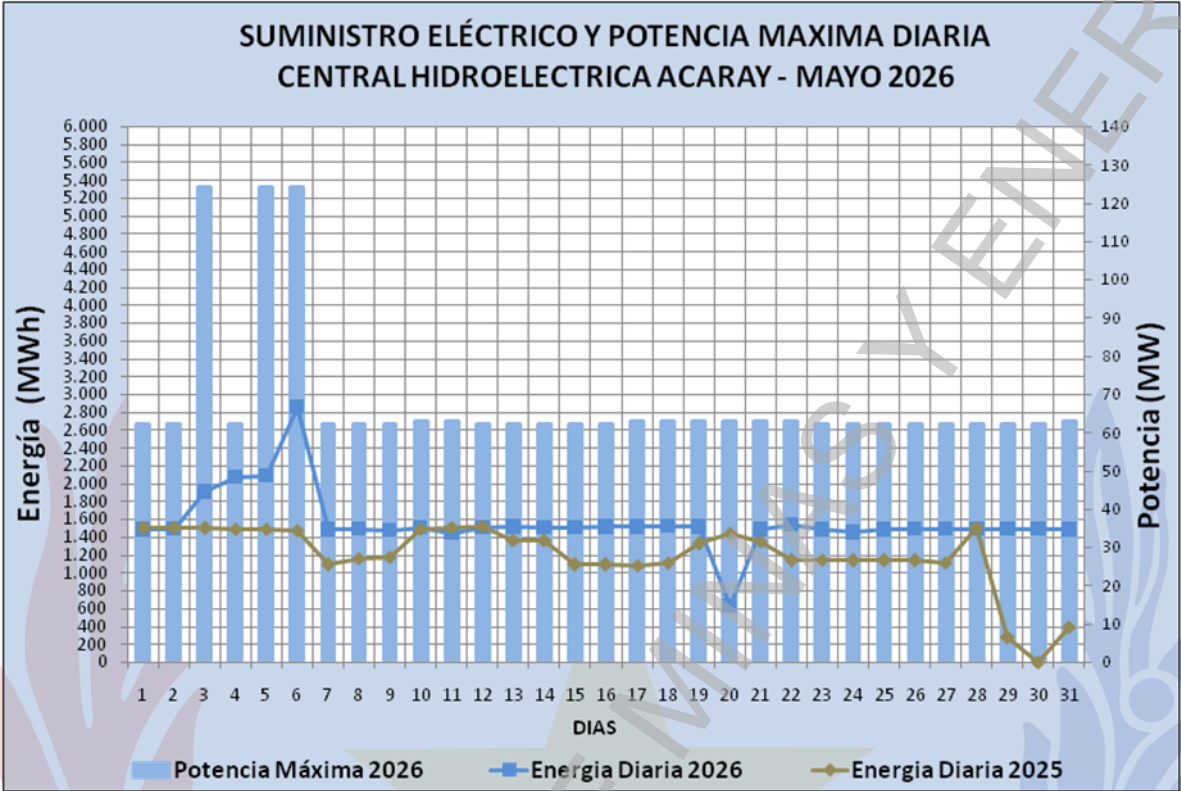


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

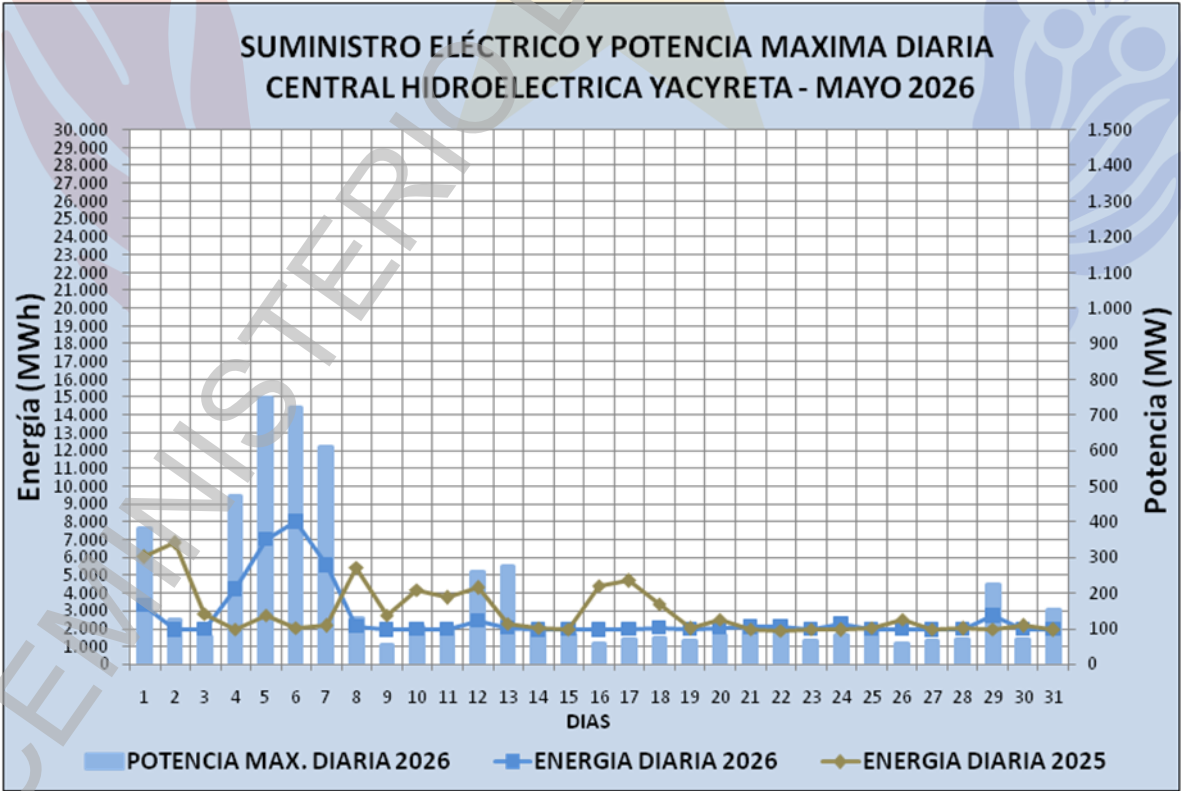


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

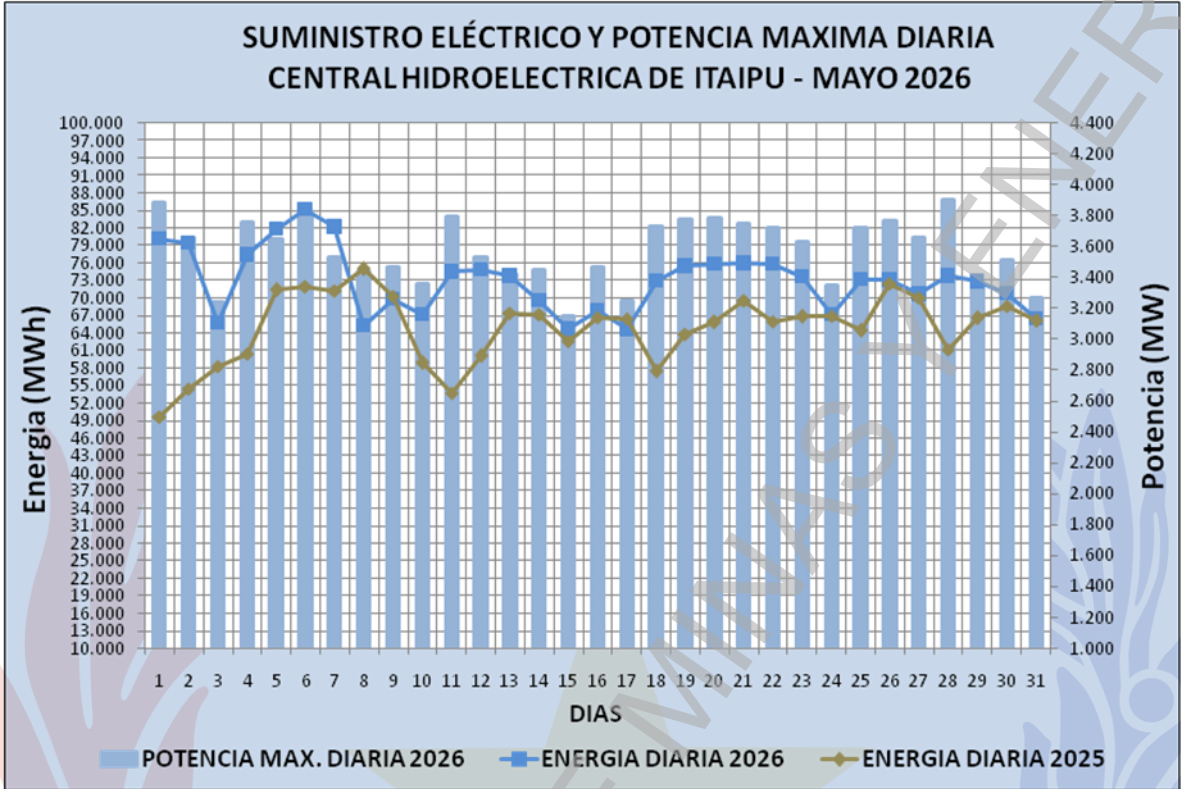

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

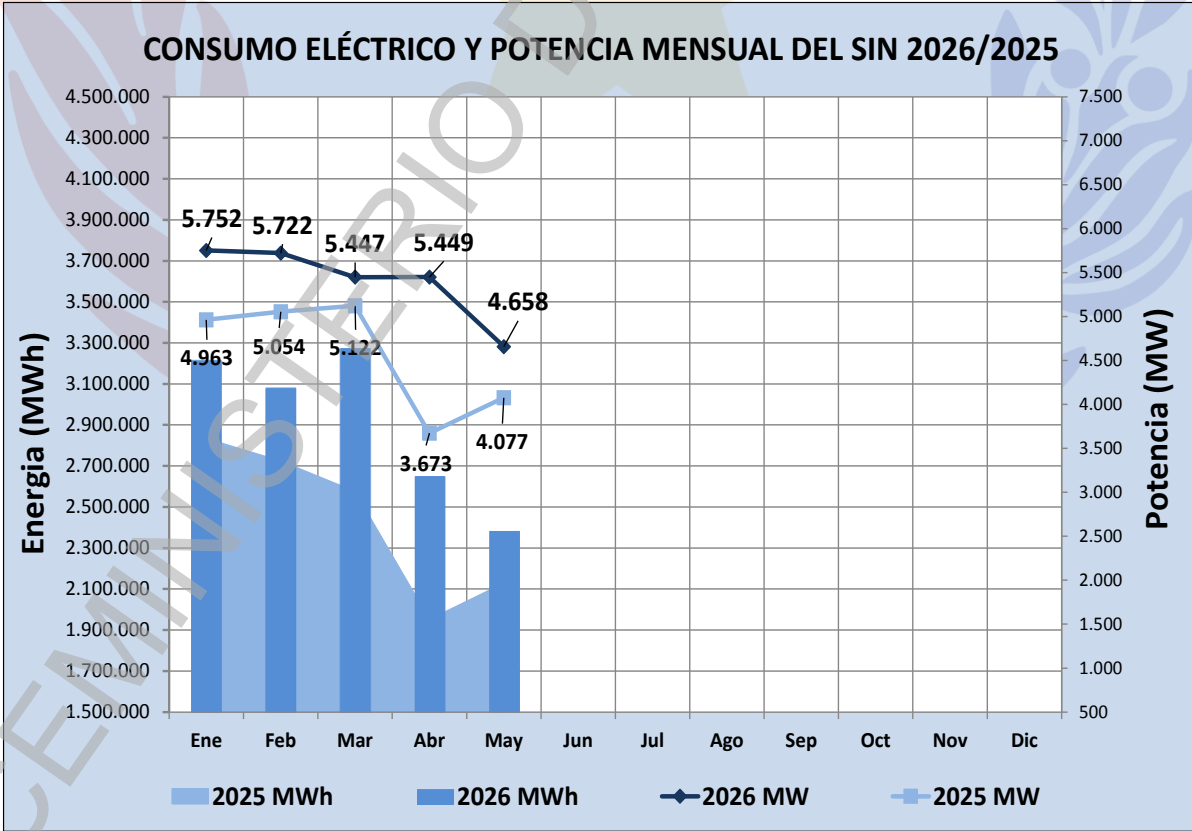

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.