

**DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS**  
**INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA<sup>1</sup>**  
**ASPECTOS RELEVANTES JUNIO 2026**

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Junio tuvo un aumento del 11,67% con respecto al del año pasado (Junio 2026 con 2.321.663 MWh / Junio 2025 con 2.078.976 MWh).

Referente a la Exportación<sup>2</sup> de Energía de la ANDE a la Argentina tuvo una disminución del 4,62% con respecto al año pasado (Junio 2026 = 10.987 MWh / Junio 2025 = 11.519 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Junio tuvo un aumento del 11,76% con respecto al del año pasado (Junio 2026 con 2.310.676 MWh / Junio 2025 con 2.067.456 MWh).

La Temperatura Máxima del mes fue 28°C<sup>3</sup> el día 07-06-2026, la temperatura media del mes fue de 16°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en el mes, fue de 4.146 MW, registrado a las 19:10 hs del día 24-06-2026.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del año 2026 es 5.752 MW, registrado a las 14:25 hs del día 26-01-26, la temperatura máxima del día fue de 38°C. La Máxima registrada en el 2025 fue de 5.280 MW a las 14:12 hs del día 15-12-2025, la temperatura máxima del día fue de 36°C.

El Consumo Acumulado de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el período de Enero a Junio del 2026, alcanzó 16.901.578 MWh, mientras que en el mismo período del 2025 fue de 14.283.884 MWh. Esto representa un aumento del 18,3 %.

**Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;**

- Central Hidroeléctrica Itaipu; tuvo un aumento del 13,28% con respecto al año pasado; (Junio 2026 = 2.170.211 MWh / Junio 2025 = 1.915.776 MWh).
- Entidad Binacional Yacyretá; tuvo una disminución del 3,34% con respecto al año pasado; (Junio 2026 = 104.272 MWh / Junio 2025 = 107.875 MWh).
- Central Hidroeléctrica Acaray; tuvo una disminución del 14,72% con respecto al año pasado; (Junio 2026 = 47.180 MWh / Junio 2025 = 55.325 MWh).

**Energía Máxima generada en las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron:**

- ITAIPU fue 76.451 MWh el día 16-06-2026.
- YACYRETA fue 11.703 MWh el día 25-06-2026.
- ACARAY fue 1.968 MWh el día 30-06-2026.

<sup>1</sup> Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.


<sup>2</sup> No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.

<sup>3</sup> Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).




## DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

### SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - JUNIO 2026

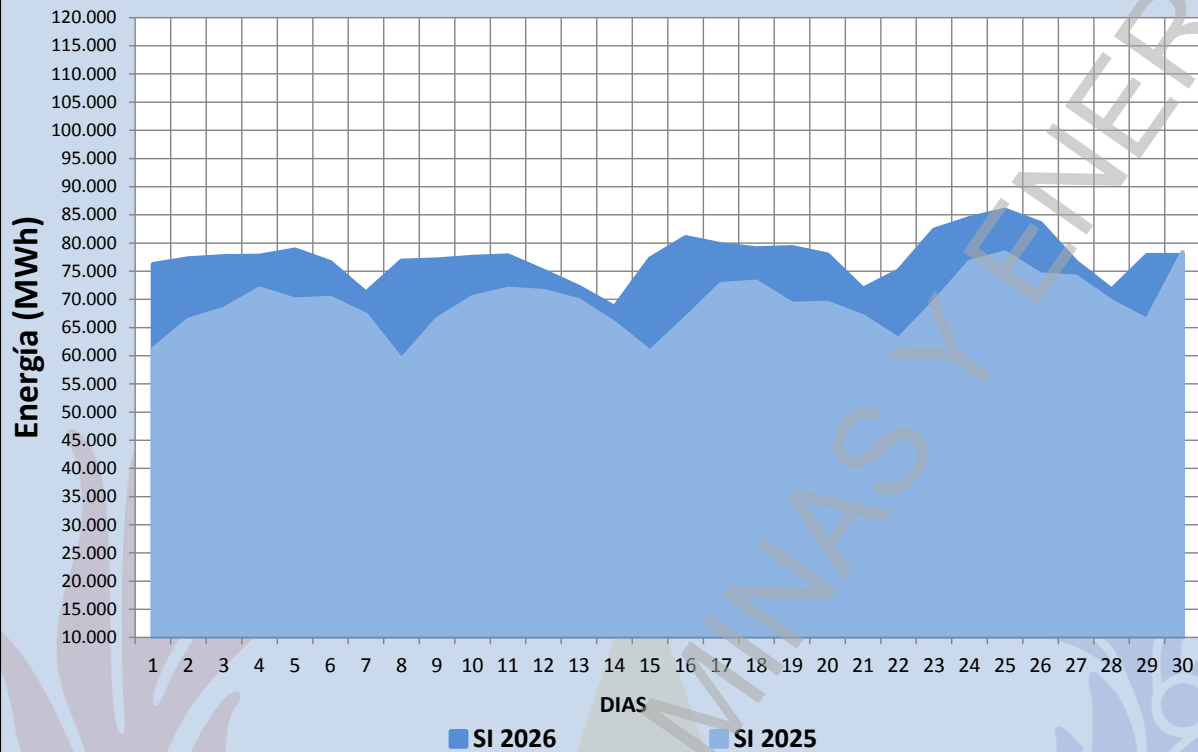

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

### PORCENTAJE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - JUNIO 2026

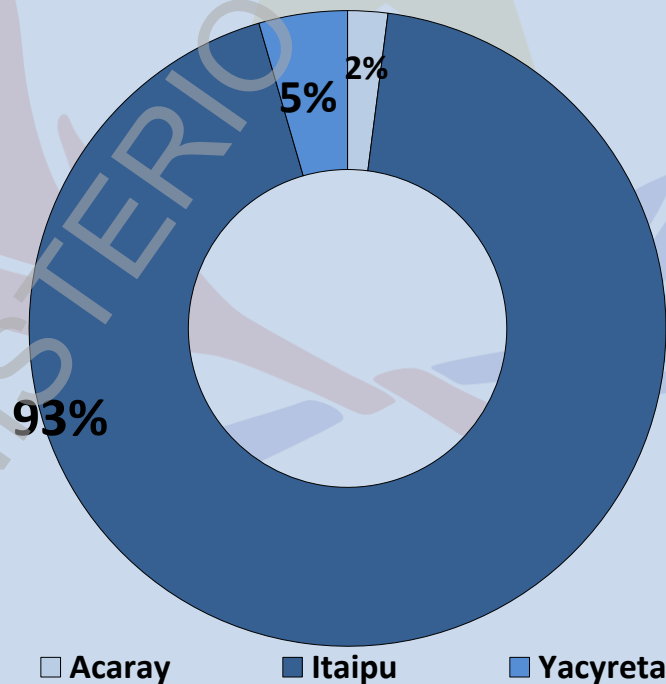


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.




## DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

### ELECTRICIDAD EXPORTADA - JUNIO 2026

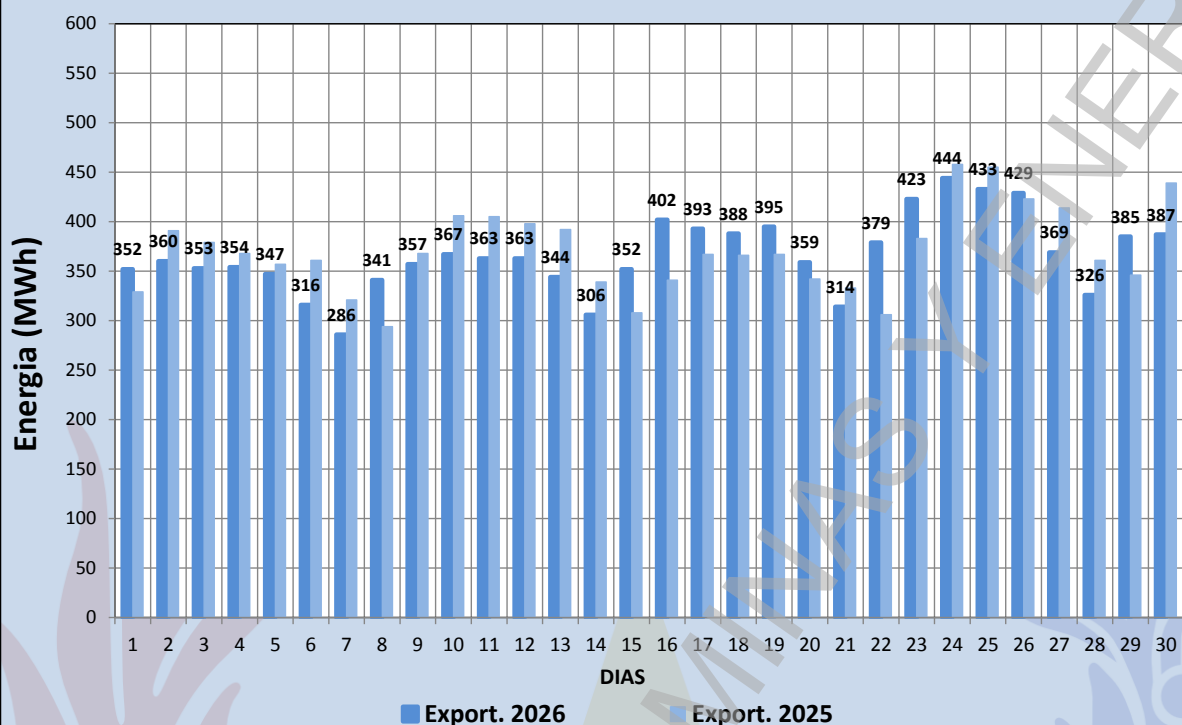

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

### POTENCIA MAXIMA DIARIA EXPORTADA - JUNIO 2026

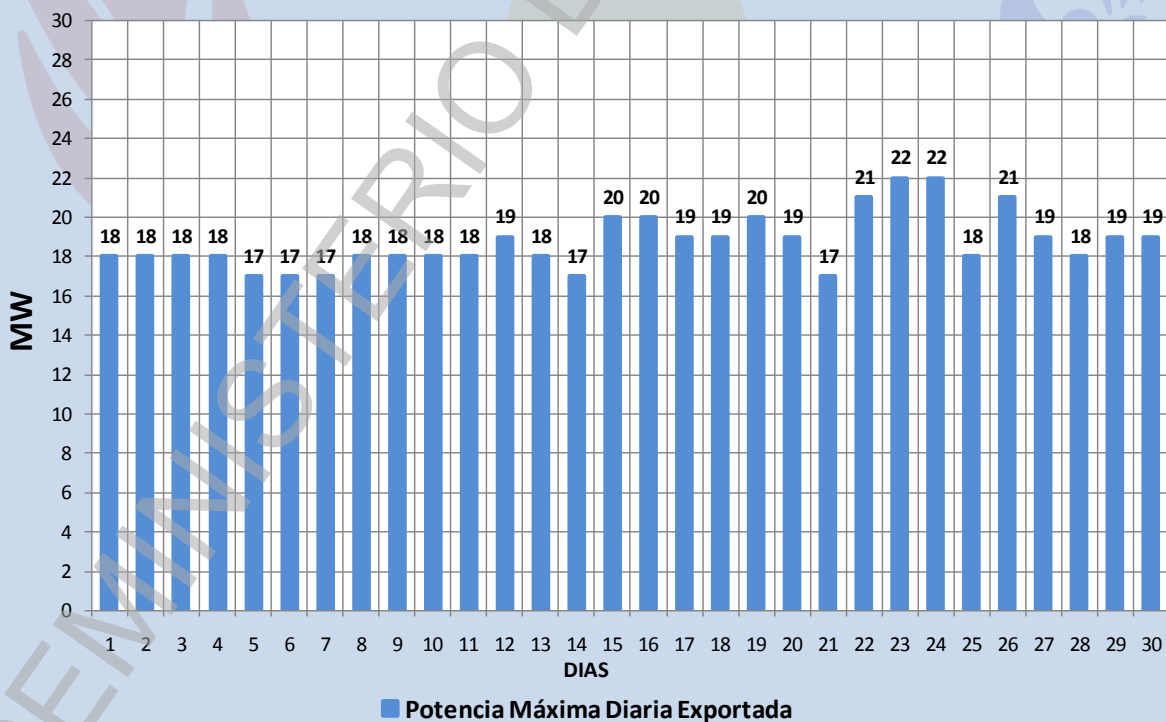


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.




## DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

### SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) - JUNIO 2026

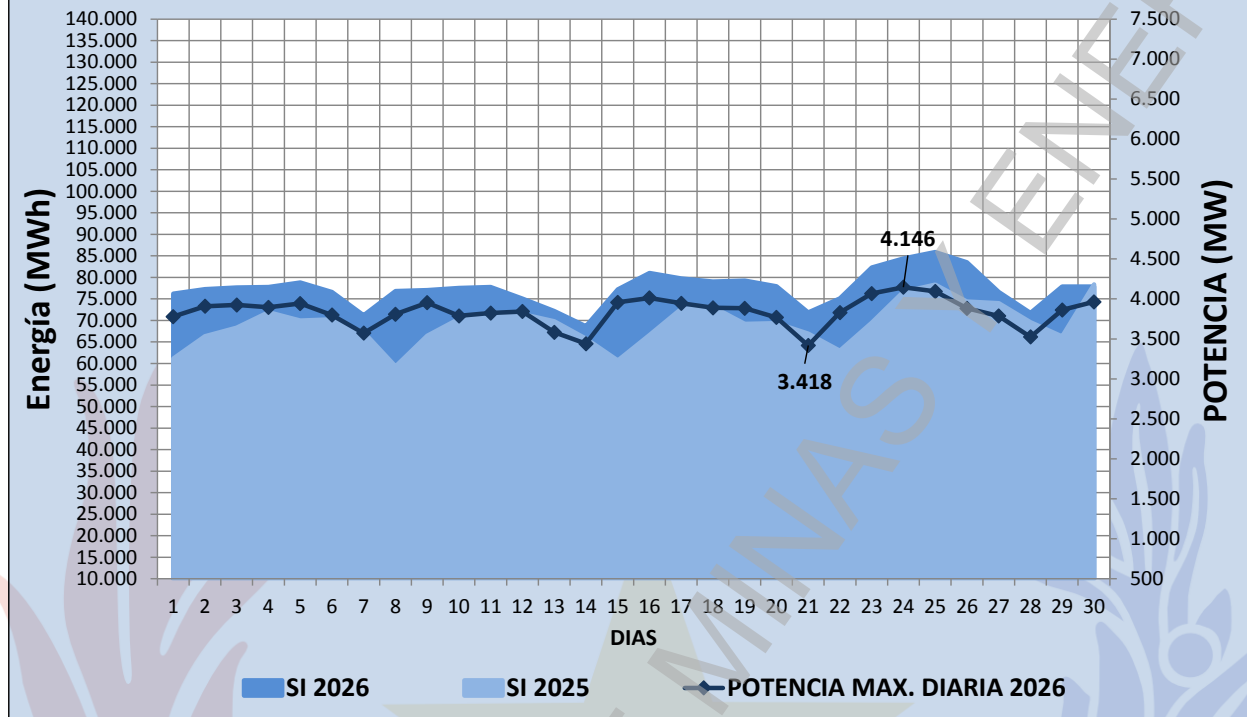

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

### SUMINISTRO ELÉCTRICO Y TEMPERATURA MAXIMA DIARIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) - JUNIO 2026

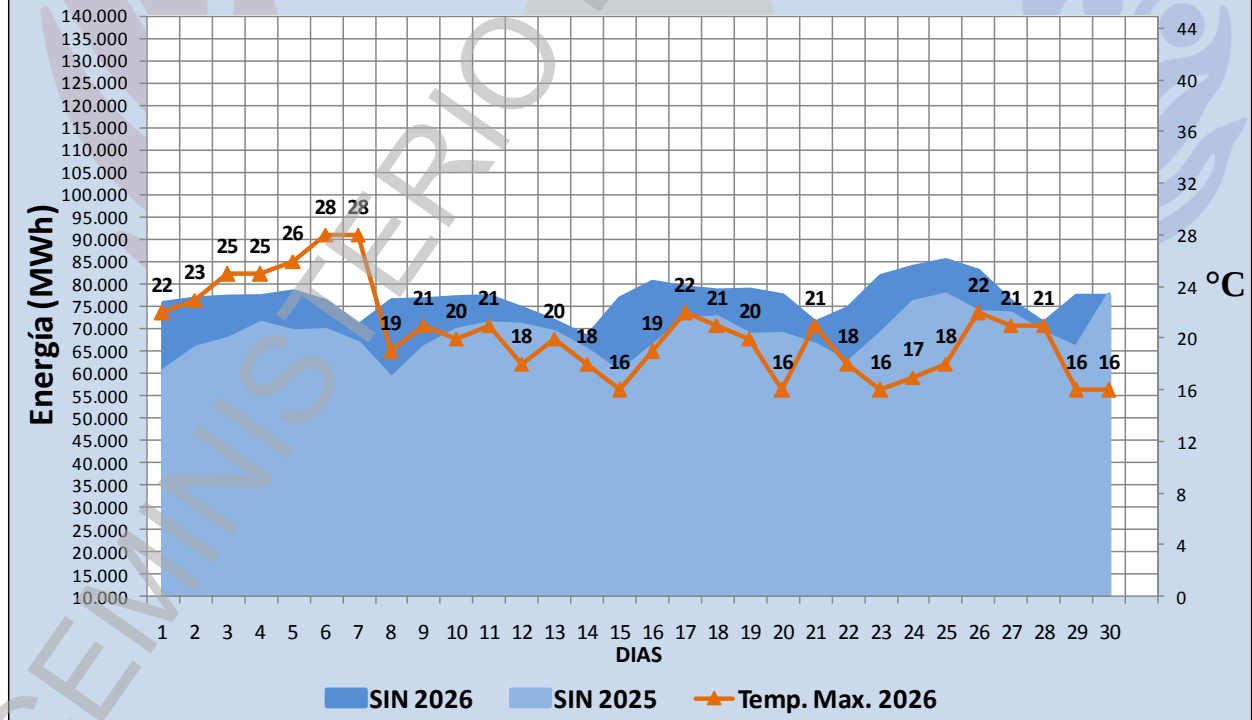


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).




DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA  
CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY - JUNIO 2026

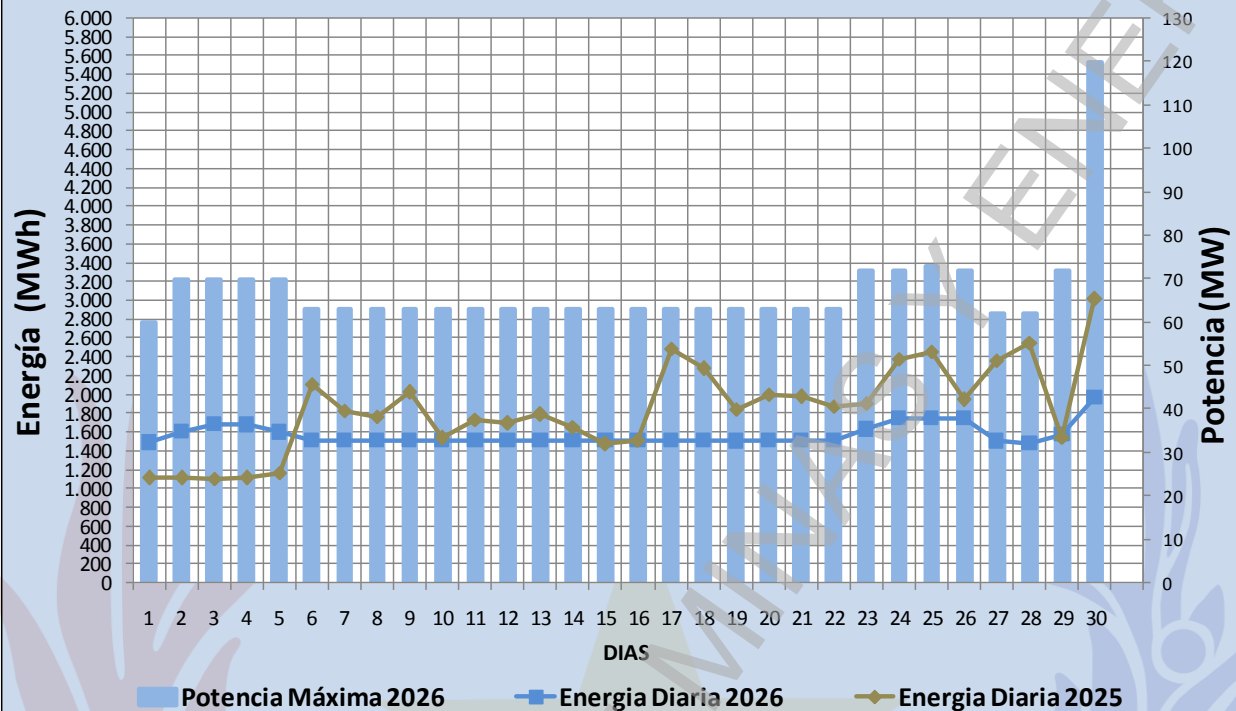

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada.  
Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).


SUMINISTRO ELÉCTRICO Y POTENCIA MAXIMA DIARIA  
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA - JUNIO 2026

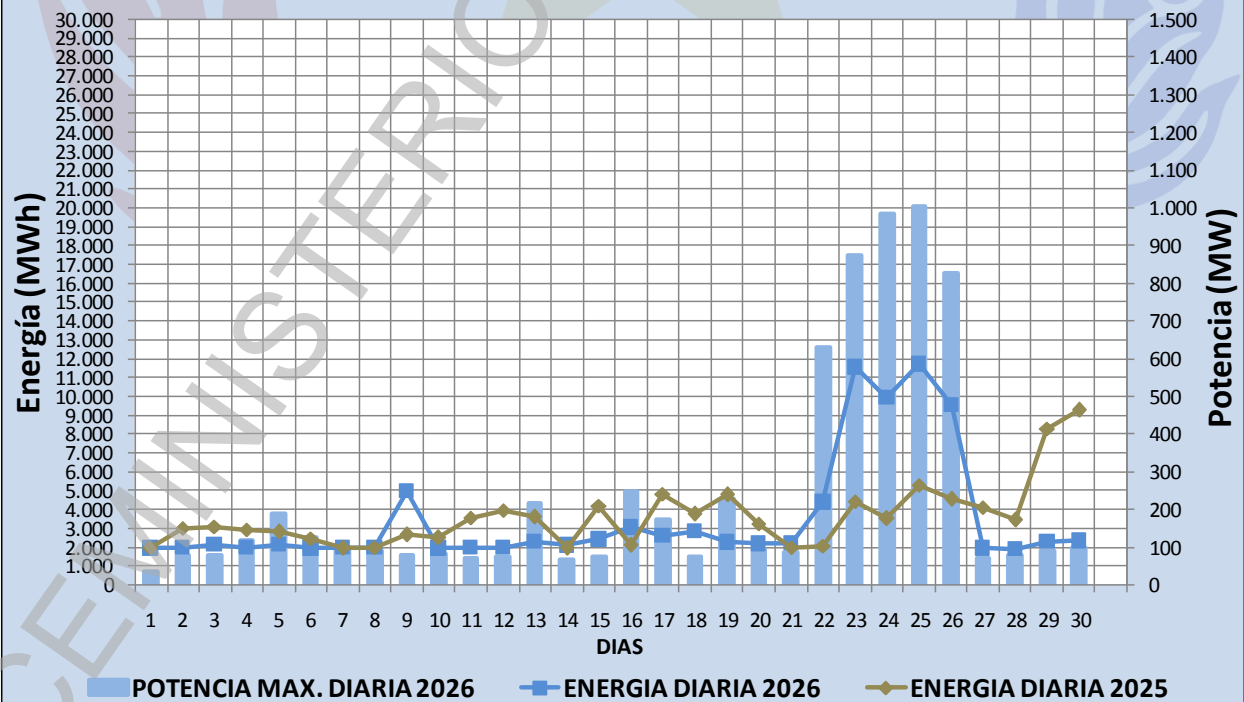


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

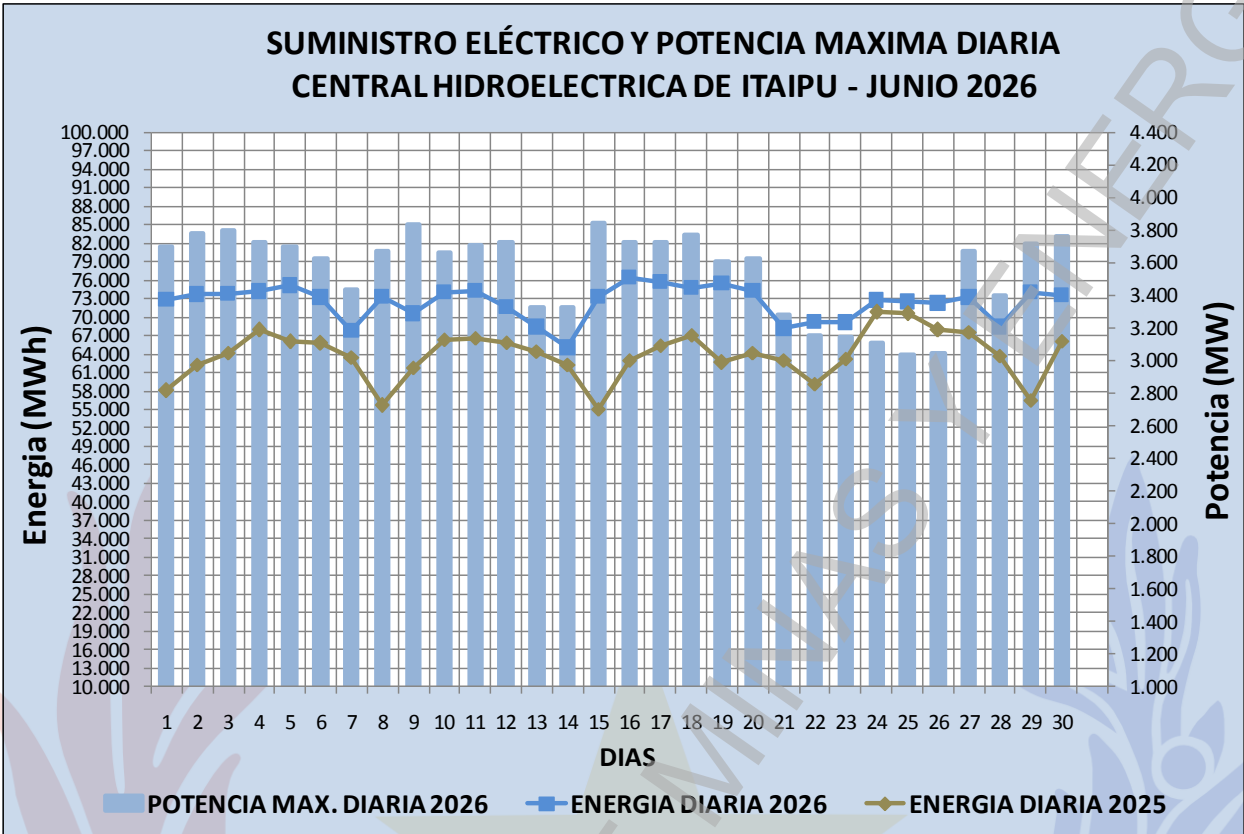

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

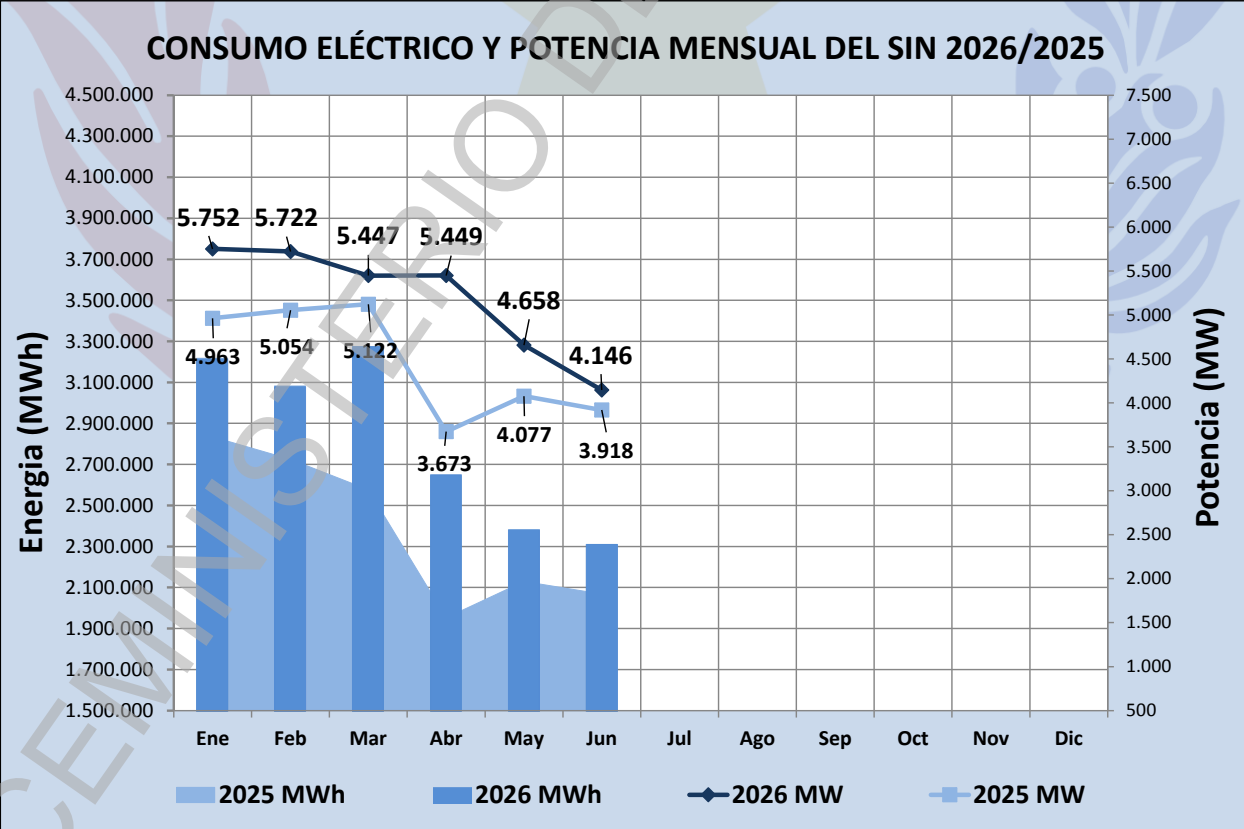

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.