



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹

ENERGÍA ELÉCTRICA - 1er SEMESTRE DEL AÑO 2026

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el 1er semestre del año 2026 tuvo un aumento del 18,19 % con respecto al del año pasado (Año 2025 con 16.956.362 MWh / Año 2025 con 14.347.066 MWh).

Referente a la Exportación² de Energía de la ANDE a la Argentina en el 1er semestre tuvo una disminución del 4,74% (Año 2026 = 60.187 MWh / Año 2025 = 63.179 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el 1er semestre del año 2026 tuvo un aumento del 18,29% con respecto al del año pasado (Año 2026 con 16.896.176 MWh / Año 2025 con 14.283.886 MWh).

La Temperatura Máxima fue 41°C³ el día 07-06-2026, la temperatura máxima promedio fue de 35°C.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN en los primeros 6 meses, en el año 2026 fue de 5.752 MW registrado el día 26/01/2026 y en el mismo periodo del año 2025 fue 5.122 MW registrado en el día 04-03-2025.

Centrales Hidroeléctricas para atender el Sistema Interconectado (SI) en los 1eros 6 meses

Itaipú tuvo un aumento del 20,59 % (Año 2026 = 14.602.571 MWh / Año 2025 = 12.109.169 MWh).

Yacyreta tuvo una disminución del 1,14 % (Año 2026 = 1.934.102 MWh / Año 2025 = 1.956.411 MWh).

Acaray tuvo un aumento del 49,10% (Año 2026 = 419.689 MWh / Año 2025 = 281.486 MWh).

Energía Máxima de las Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado Nacional (SIN):

- ITAIPU fue 2.671.573 MWh, en el mes de marzo 2026.
- YACYRETA fue 533.159 MWh, en el mes de febrero 2026.
- ACARAY fue 95.352 MWh, en el mes de enero 2026.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.

² No incluye cesión de energía a la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá.


³ Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

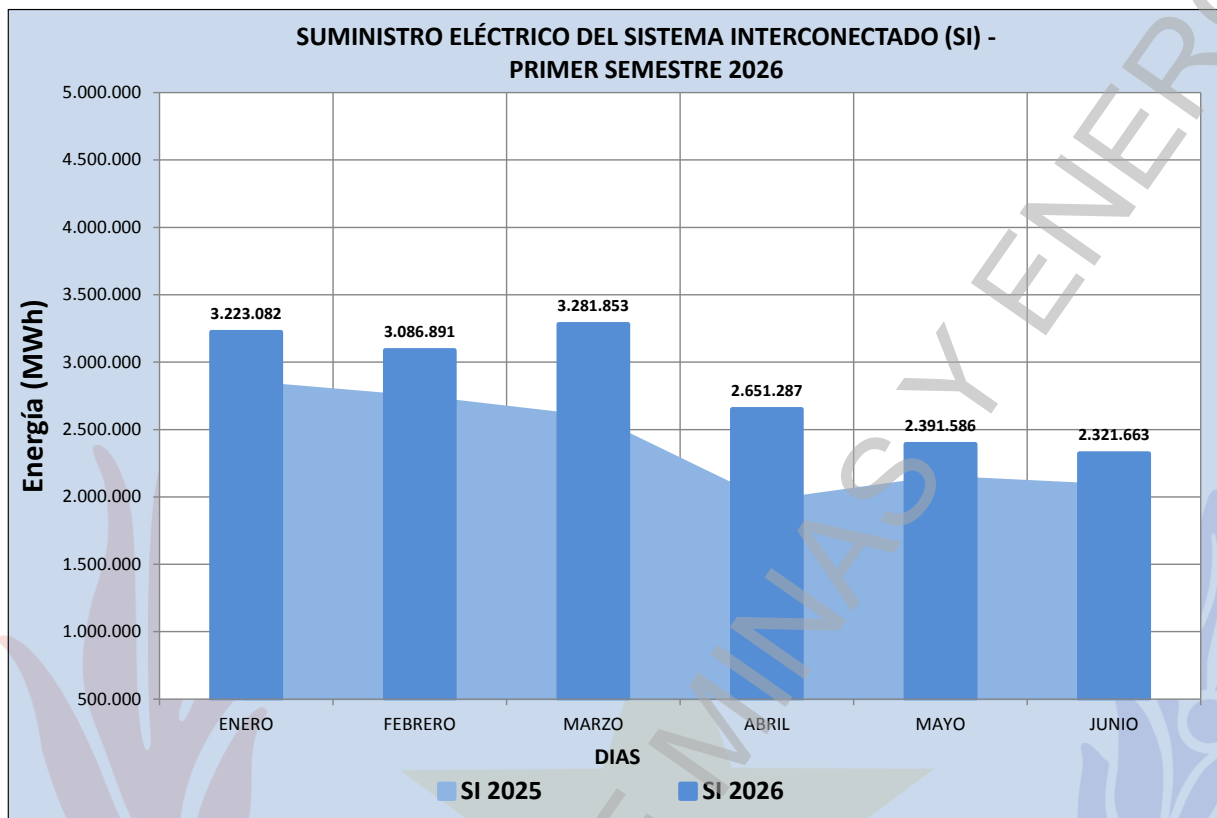


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

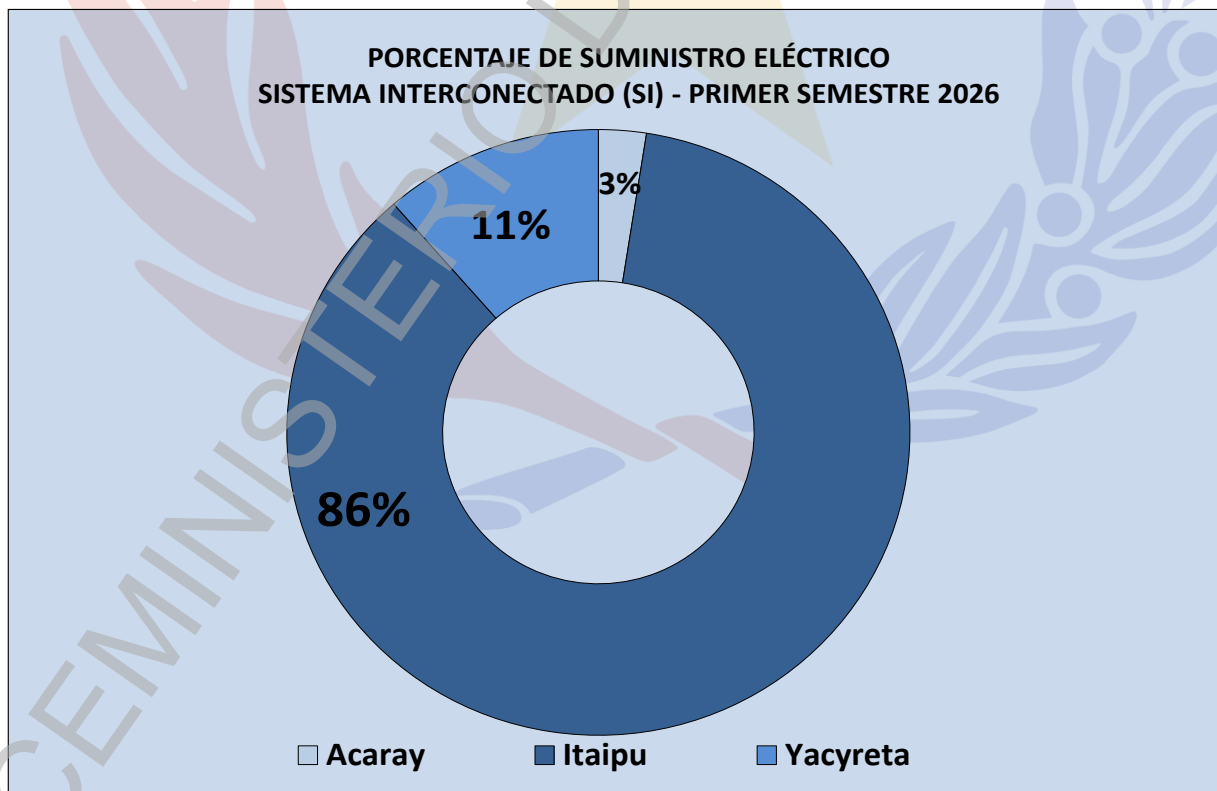


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

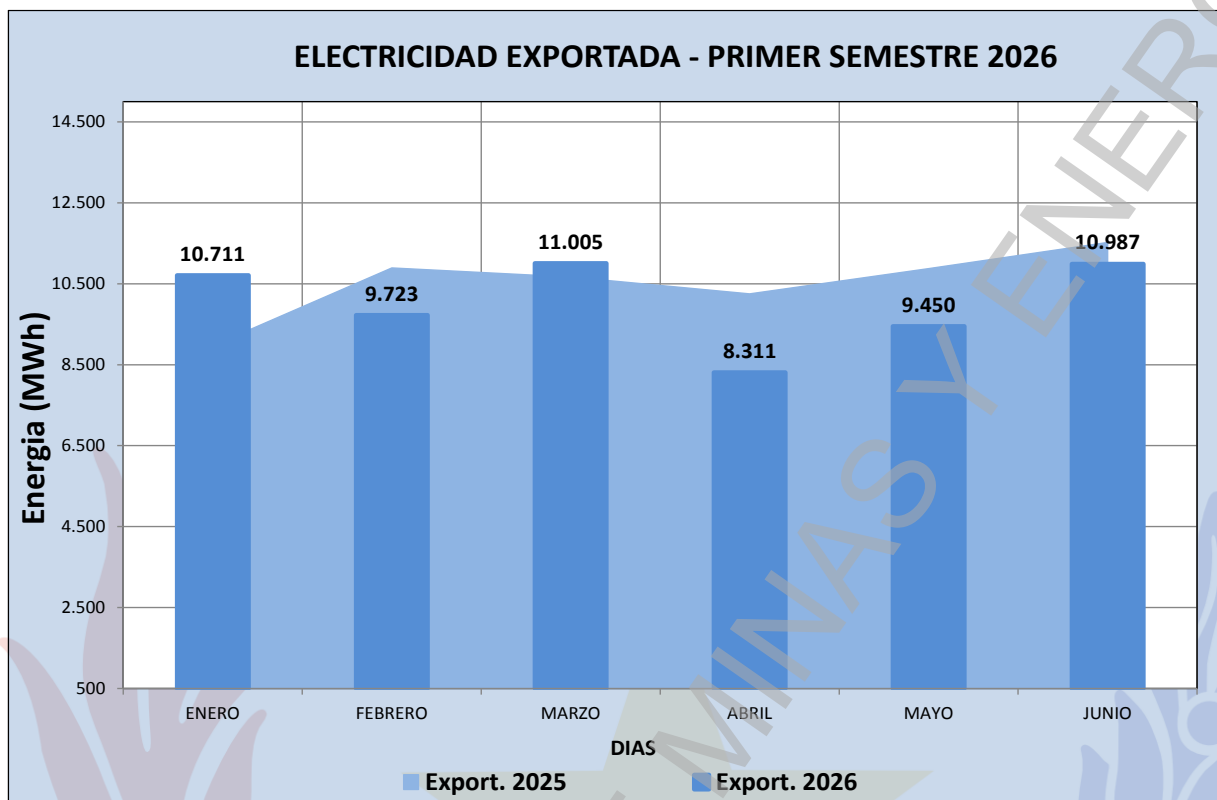


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.

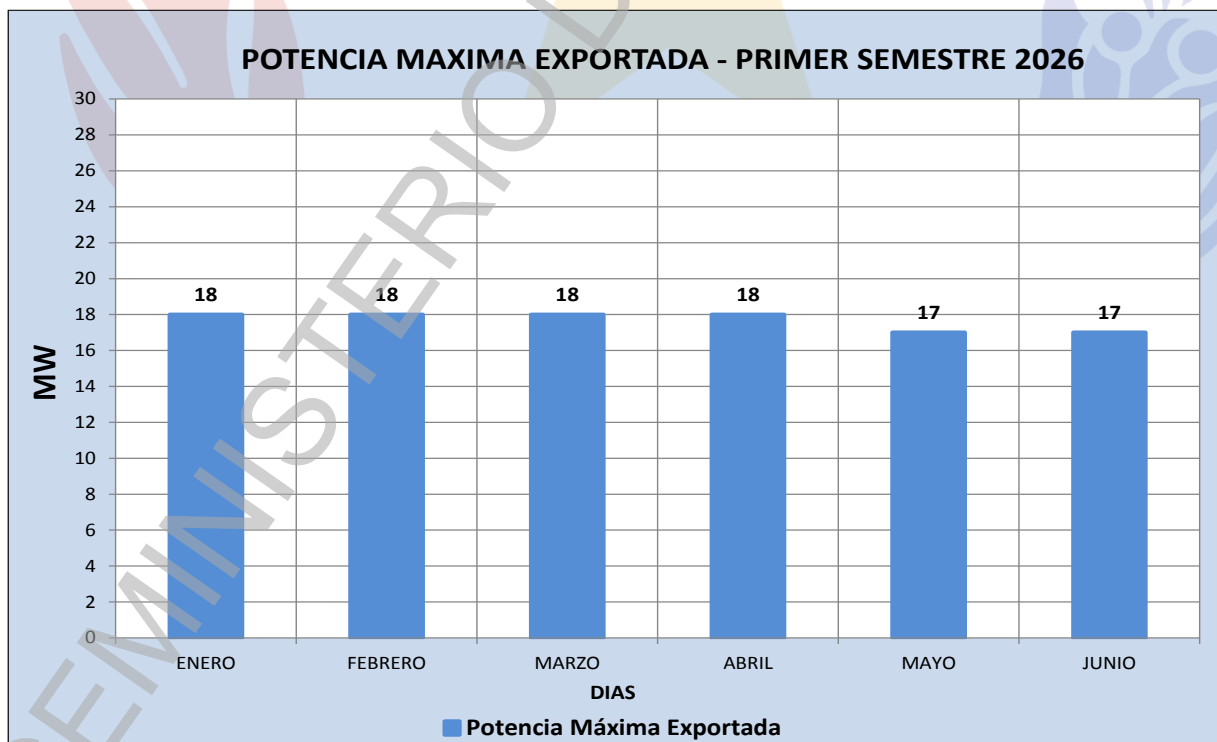


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. Electricidad exportada de la ANDE a la Argentina. No incluye la exportación (Cesión) de Itaipu a Brasil y de Yacyreta a Argentina.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

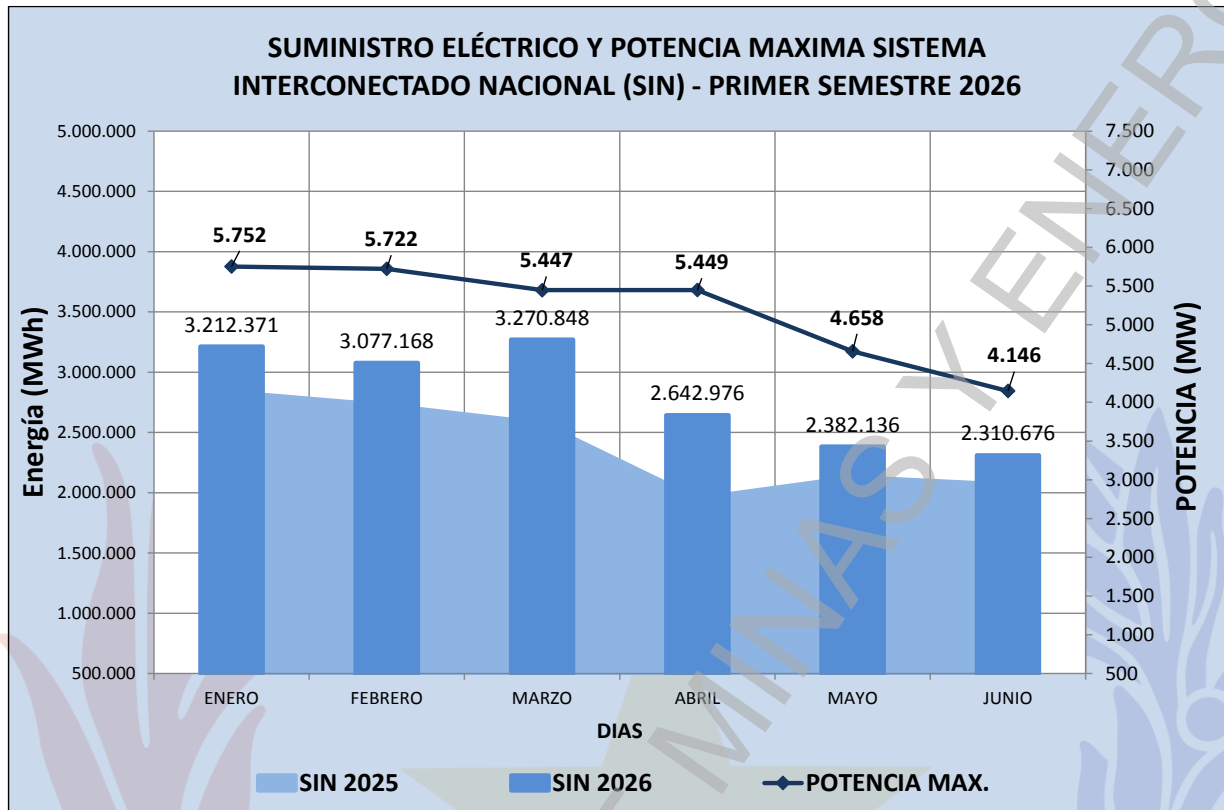


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

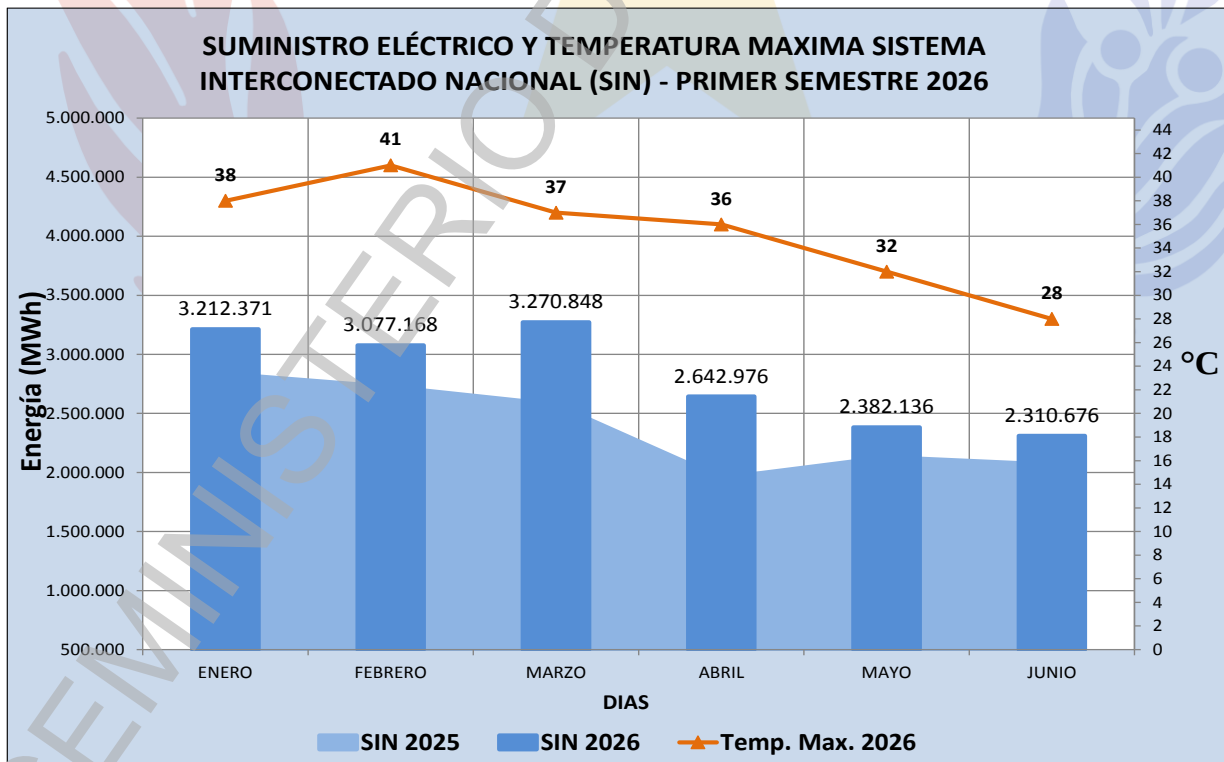


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

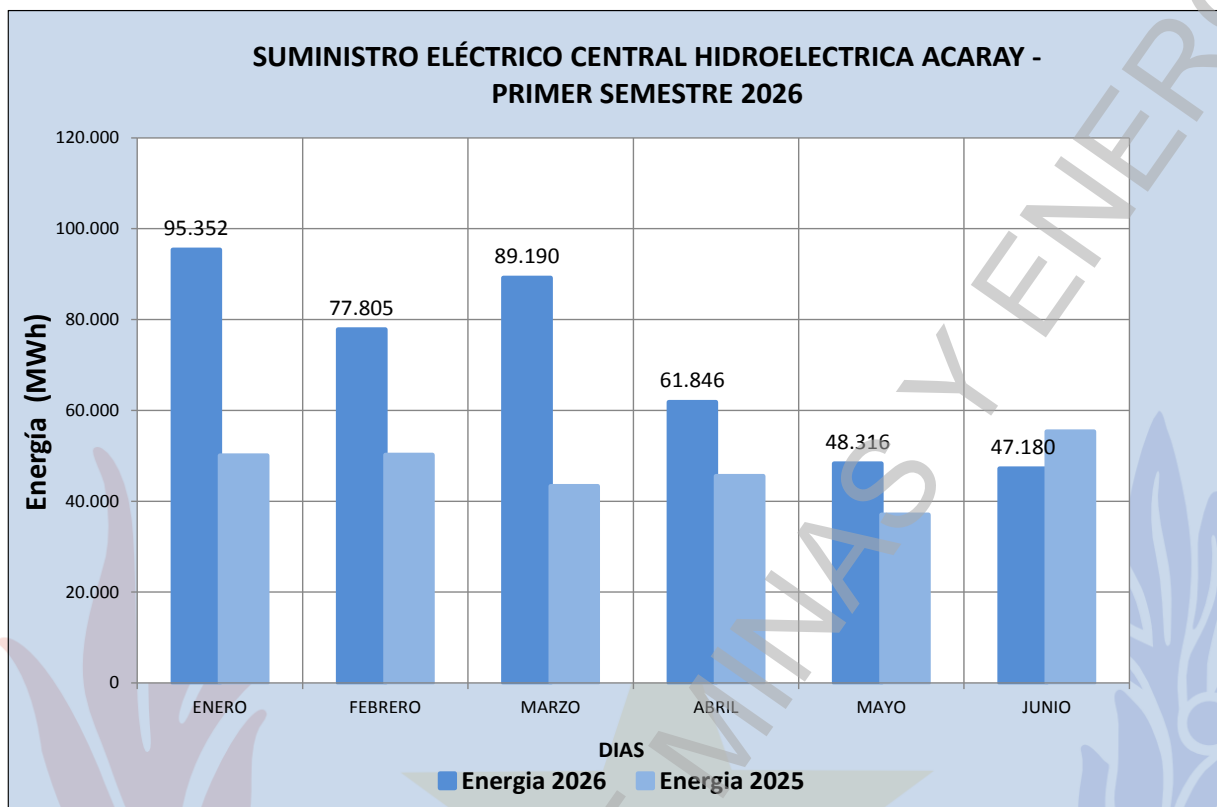


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande. No incluye electricidad exportada. Los grados Celsius (°C) son una unidad de medida de temperatura del Sistema Internacional de Unidades (SI).

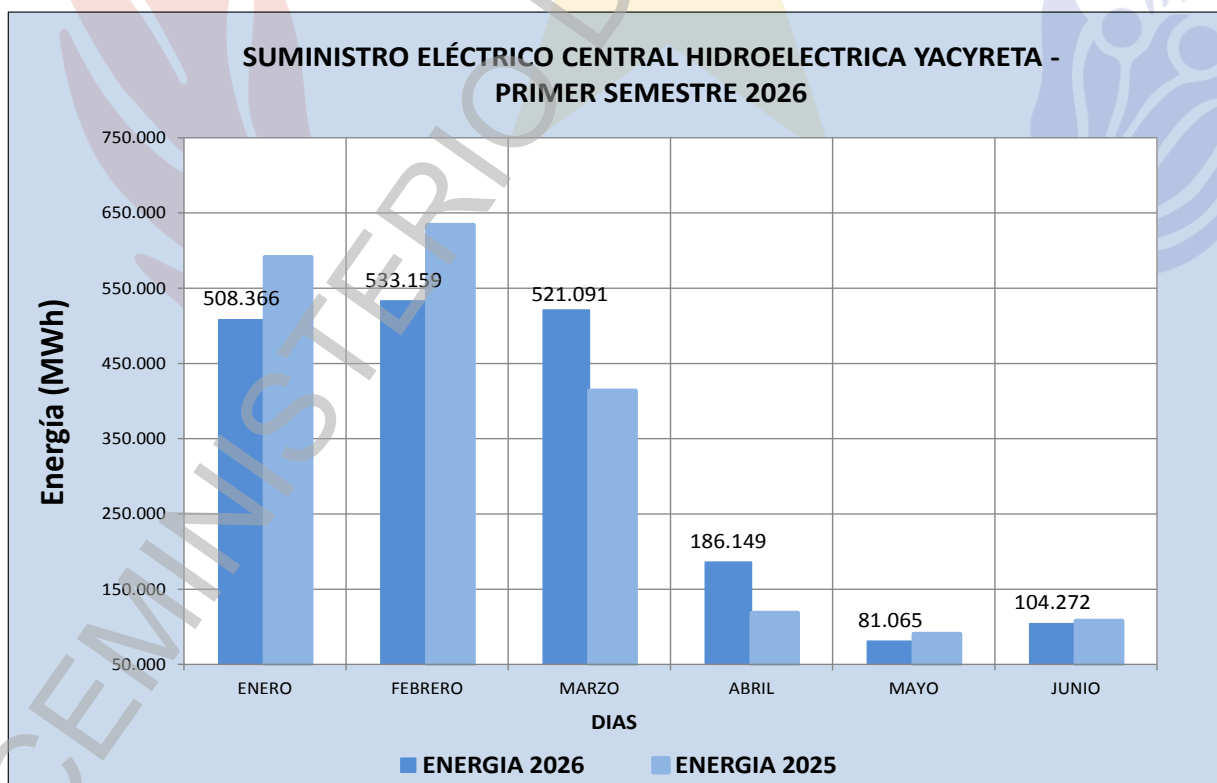


Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

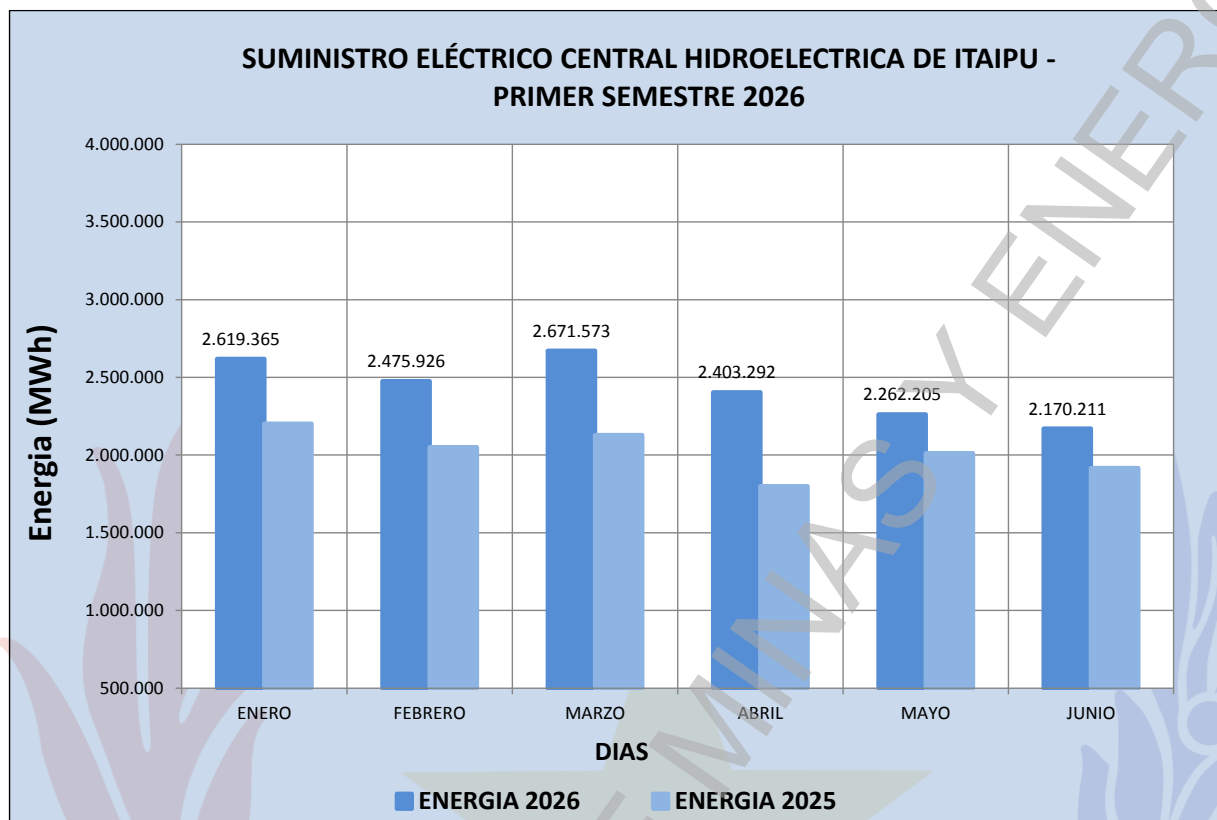

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.

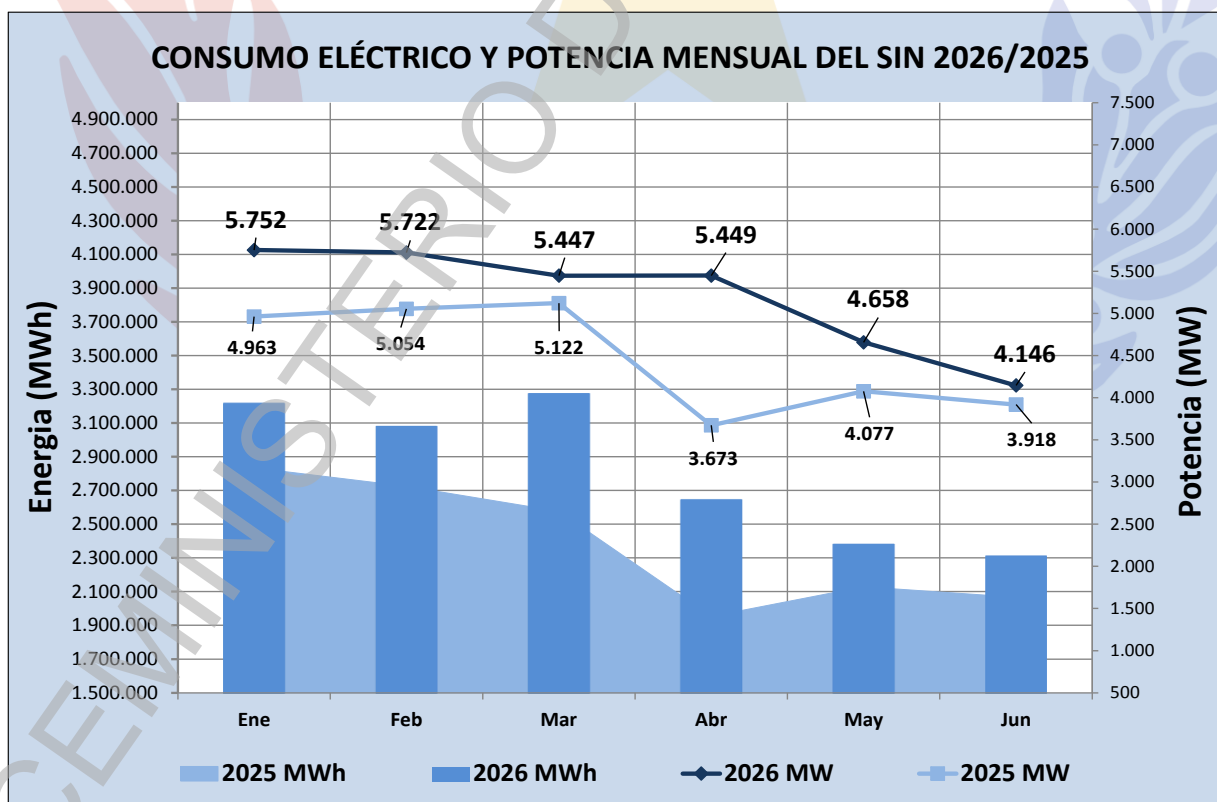

Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande.