



**DEMANDA DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
SISTEMA INTERCONECTADO (SI)
MES : OCTUBRE**

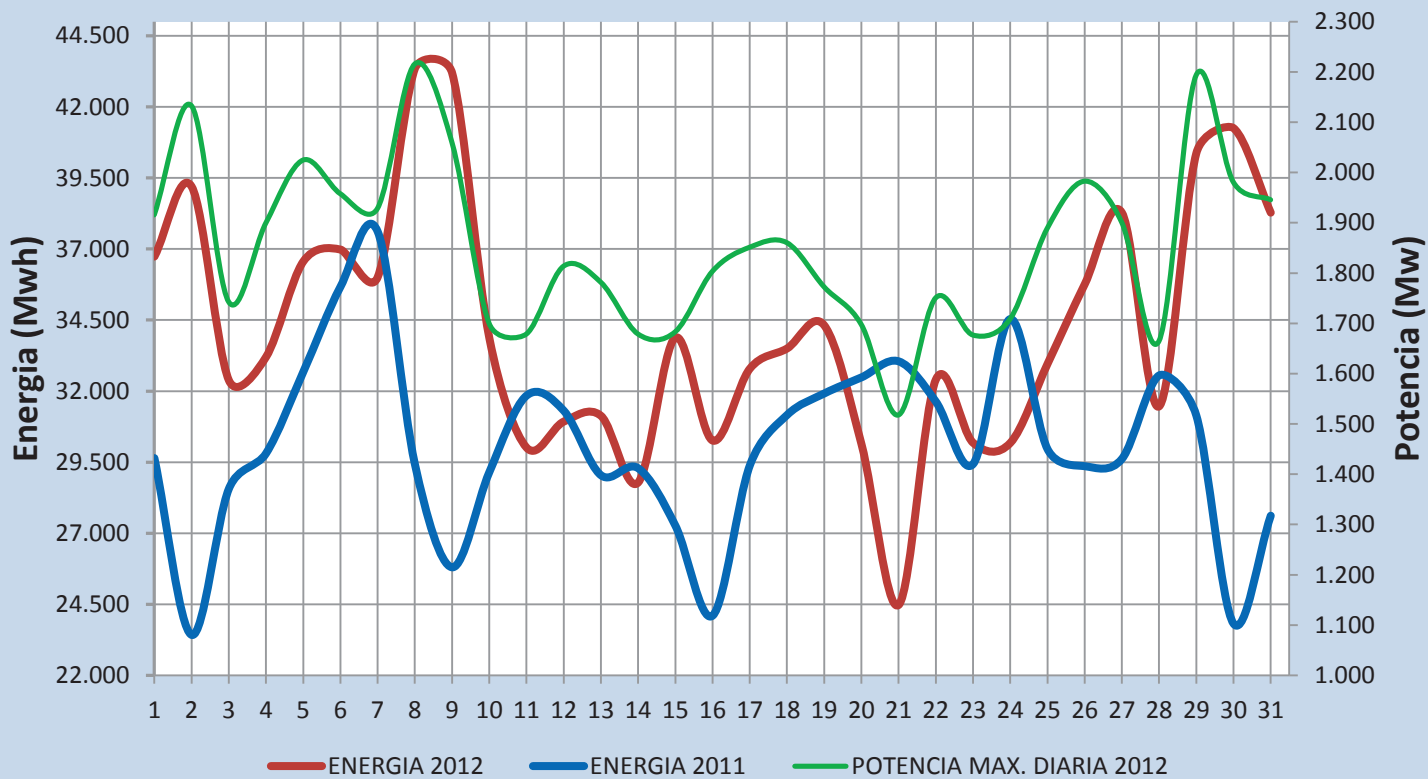


DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - MES DE OCTUBRE

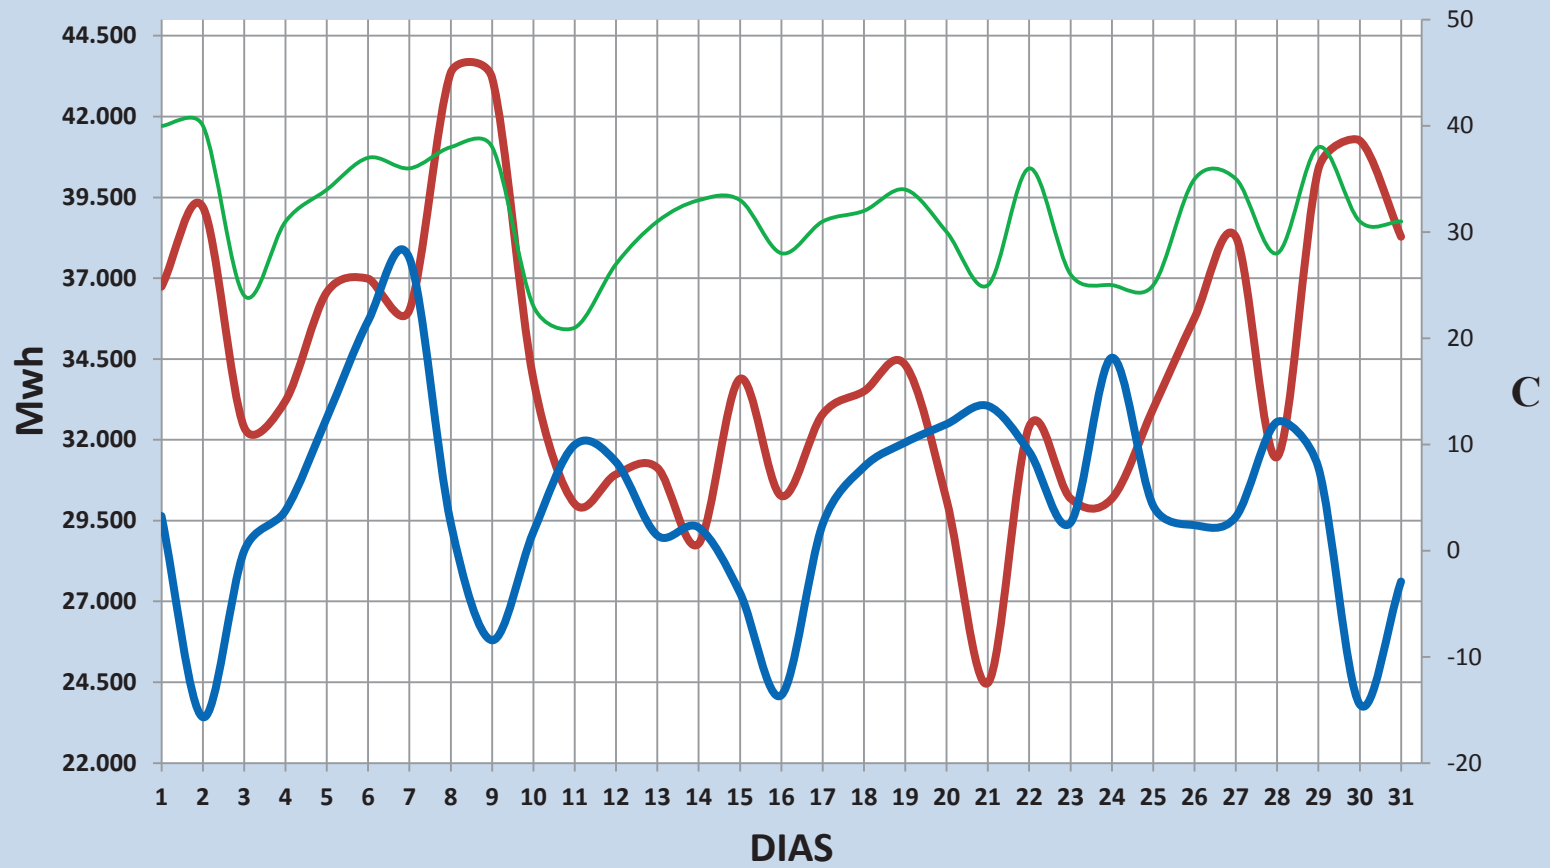

— SI-2012 — SI-2011 — Temp. Max. 2012

POTENCIA EQUIVALENTE MENSUAL - SI
Mes : OCTUBRE

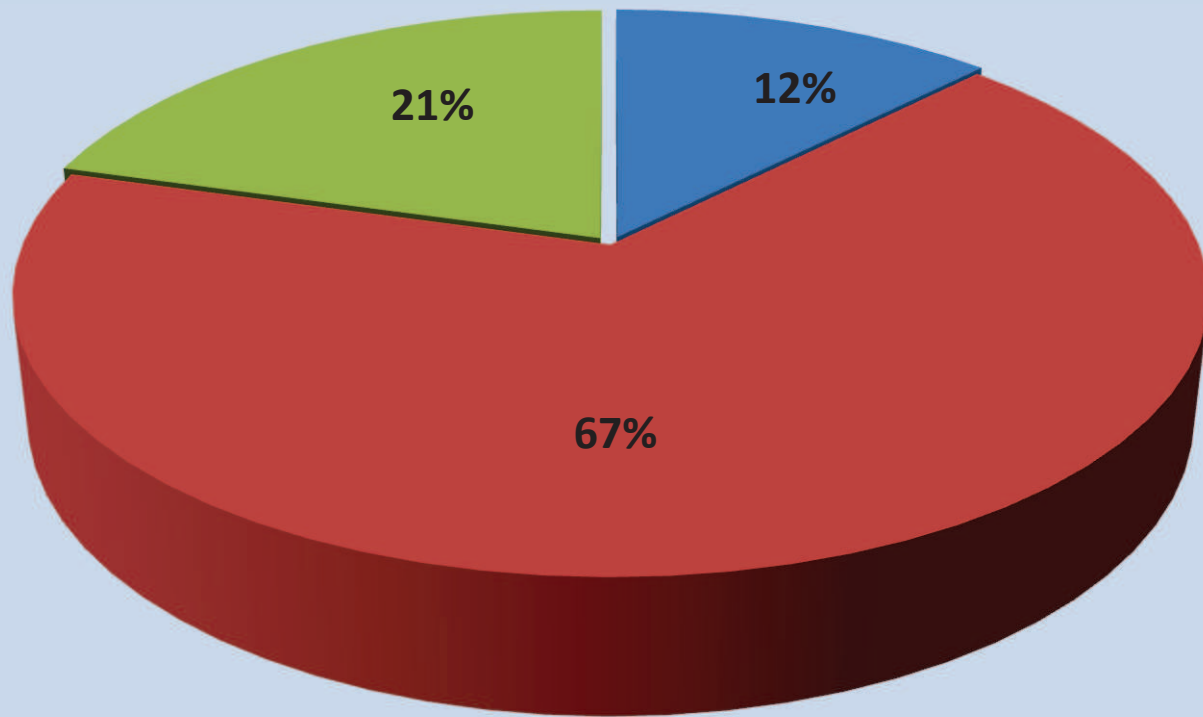


■ Acaray


■ Itaipu

■ Yacyreta

DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) MES DE OCTUBRE

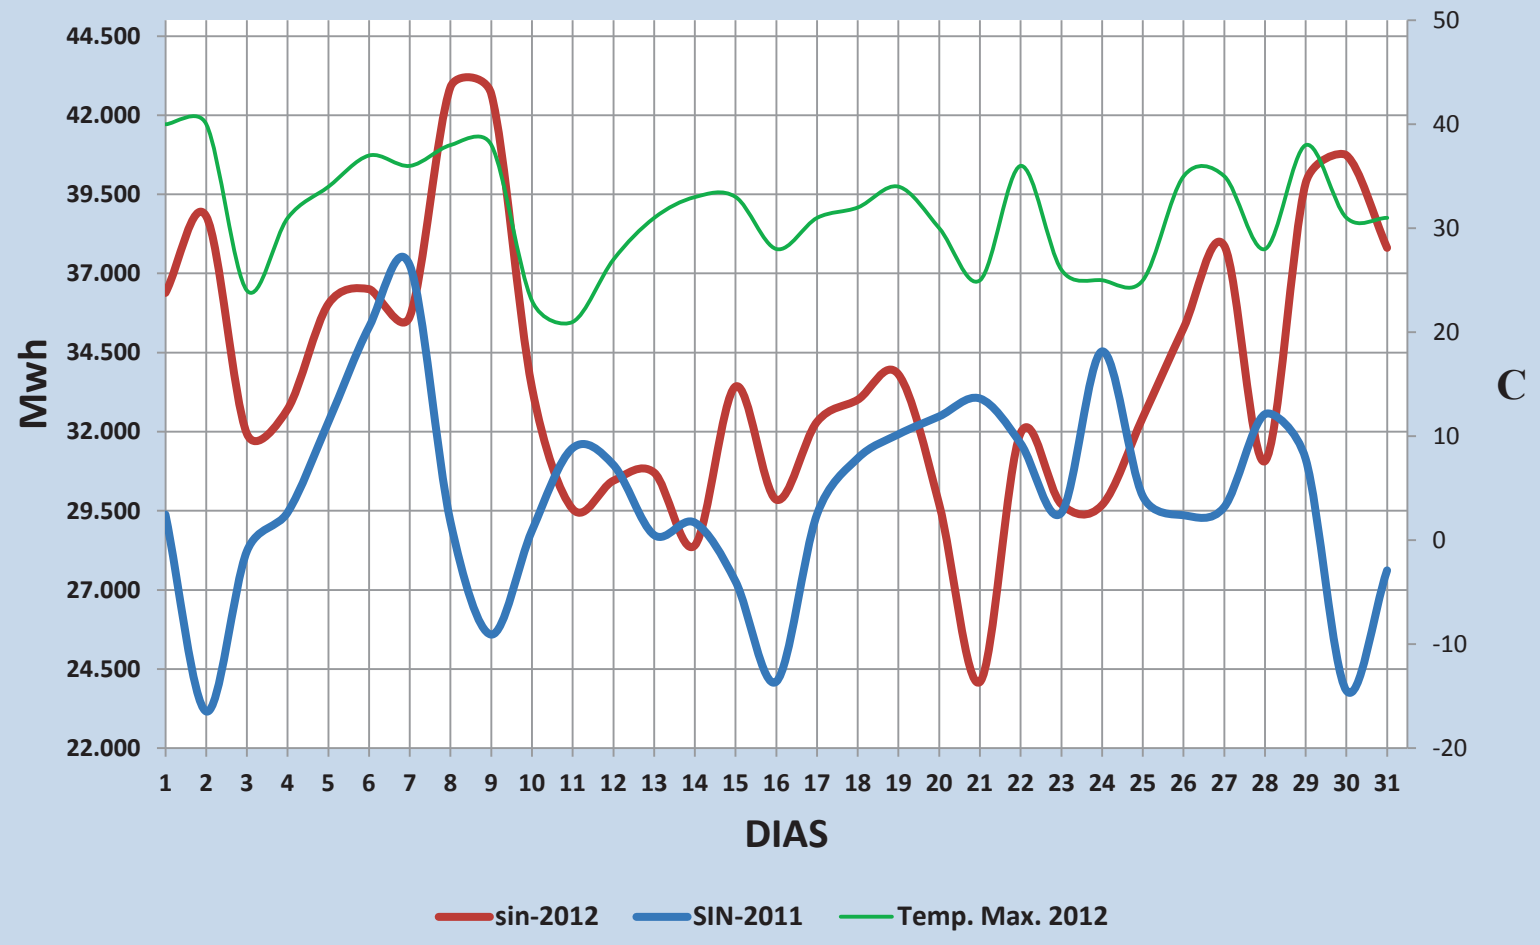


**ENERGIA EXPORTADA
MES DE OCTUBRE**

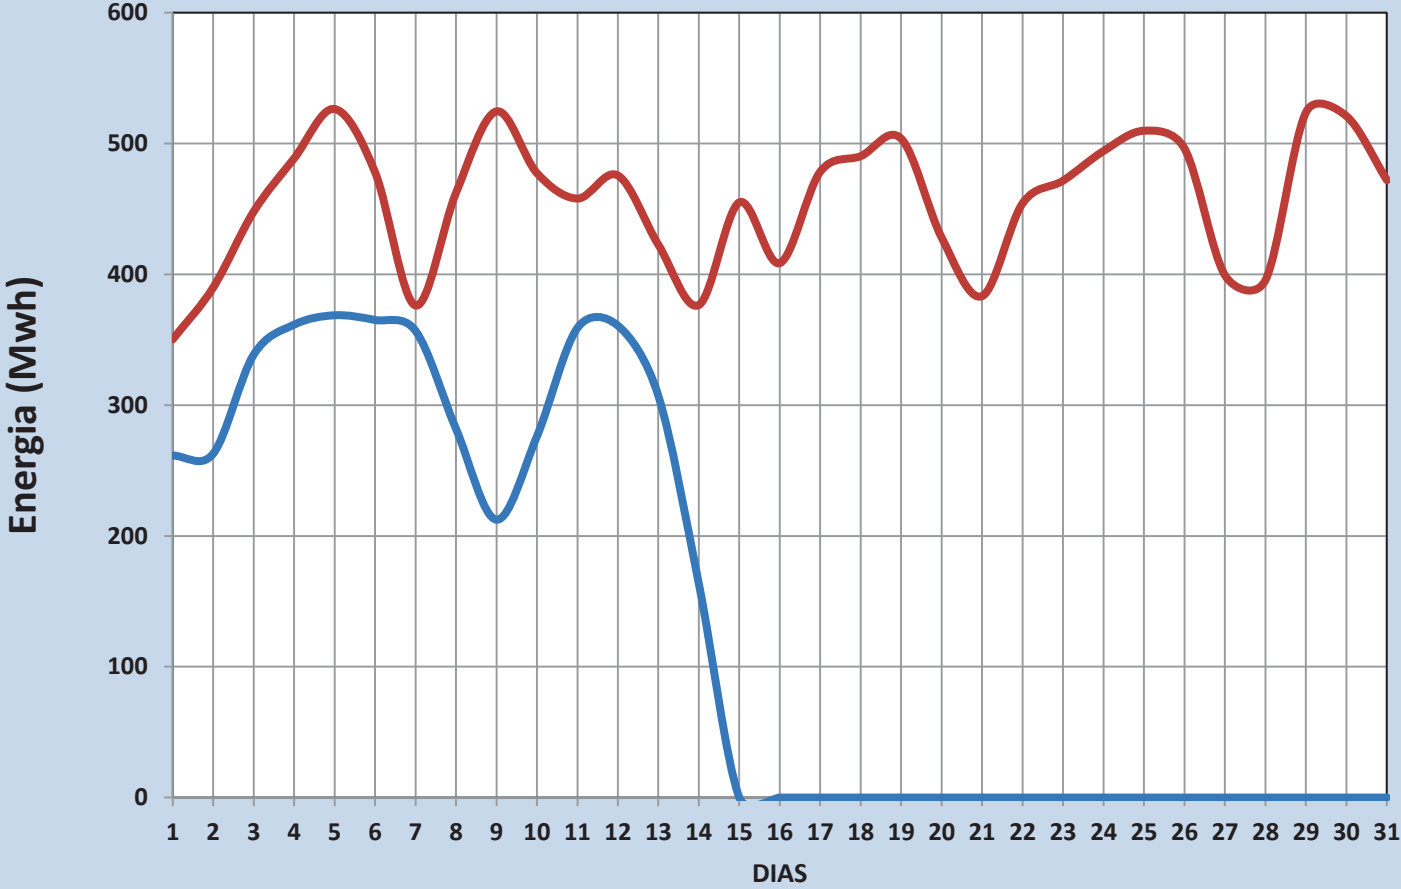


— Export. 2012 — Export. 2011

POTENCIA DIARIA MAXIMA EXPORTADA
MES: OCTUBRE 2012

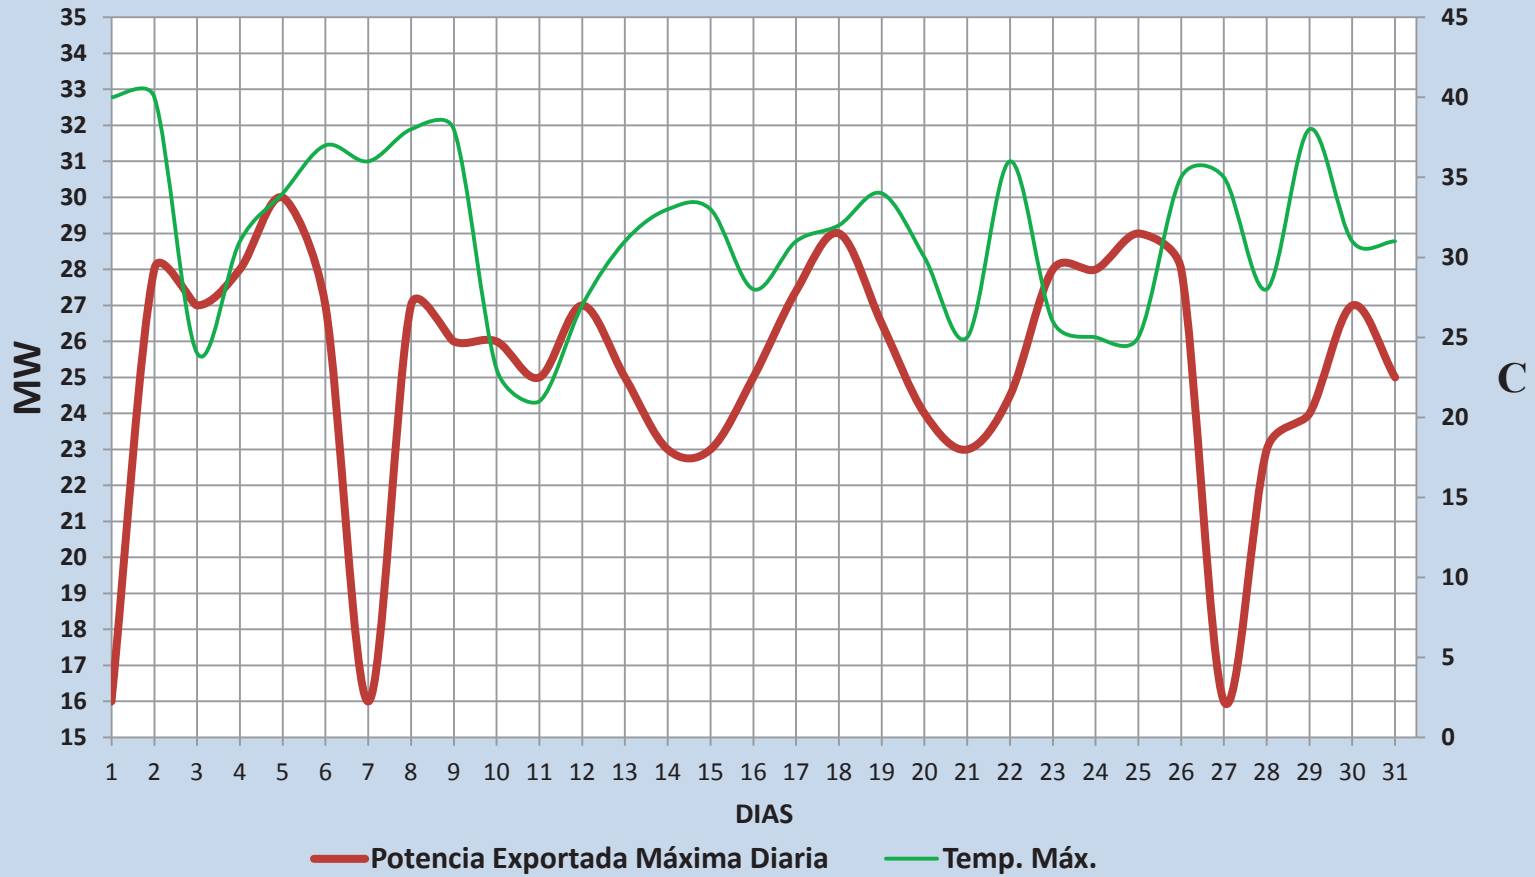


SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY
MES: OCTUBRE

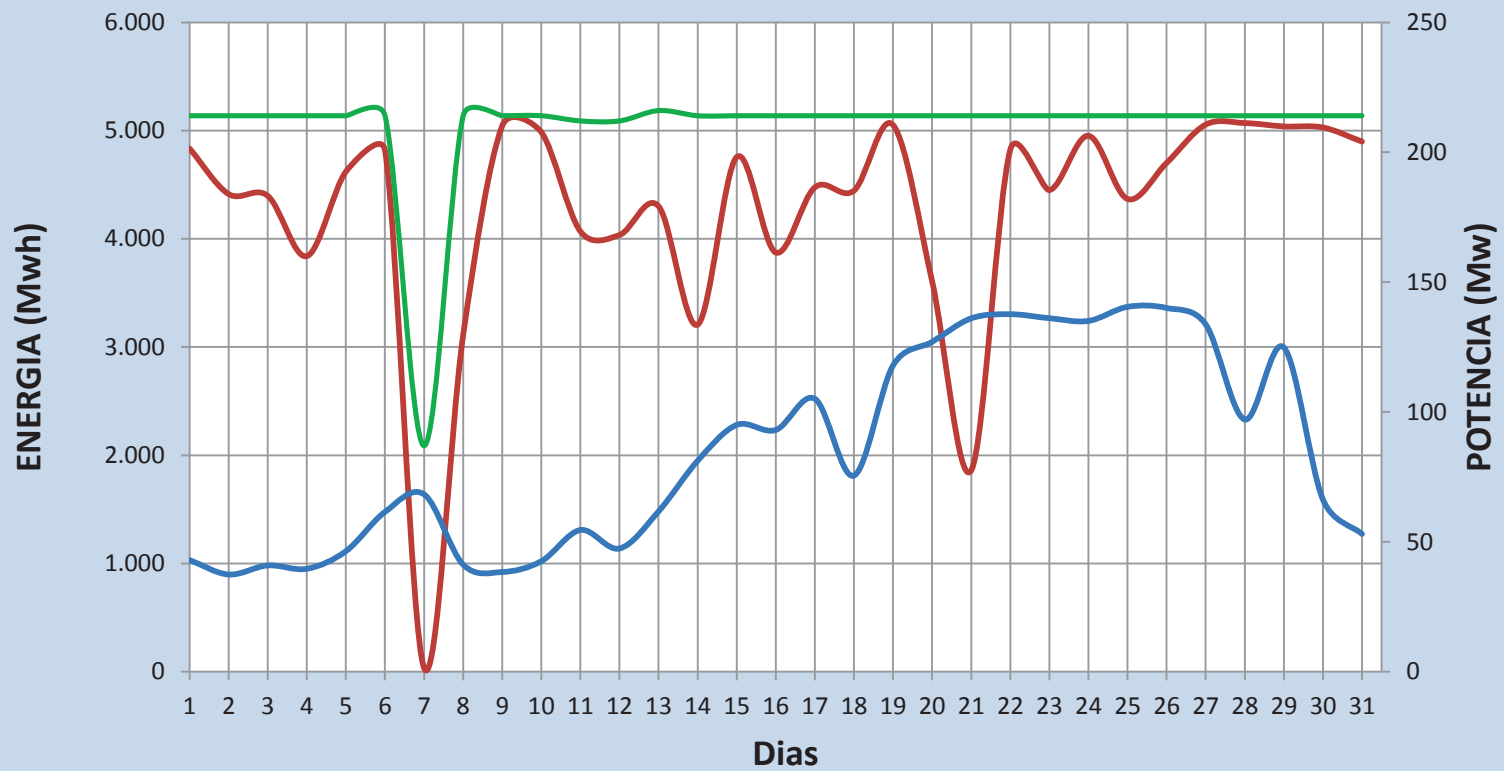


— Energia 2012 — Energia 2011 — Potencia Máxima 2012


**SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA
MES: OCTUBRE**

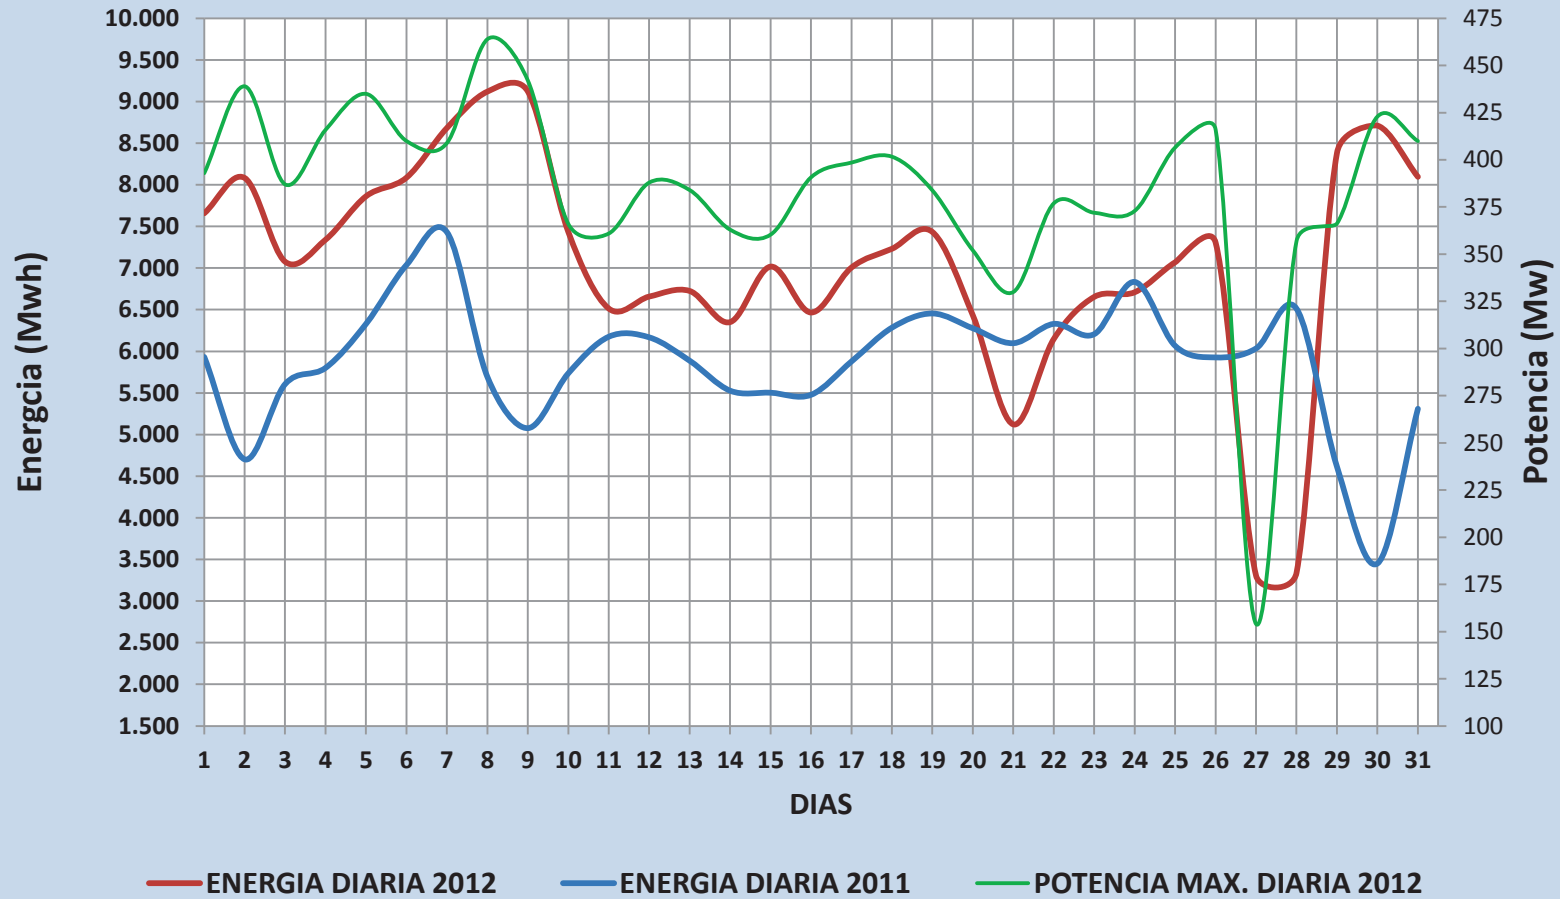


**SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU
MES: OCTUBRE**

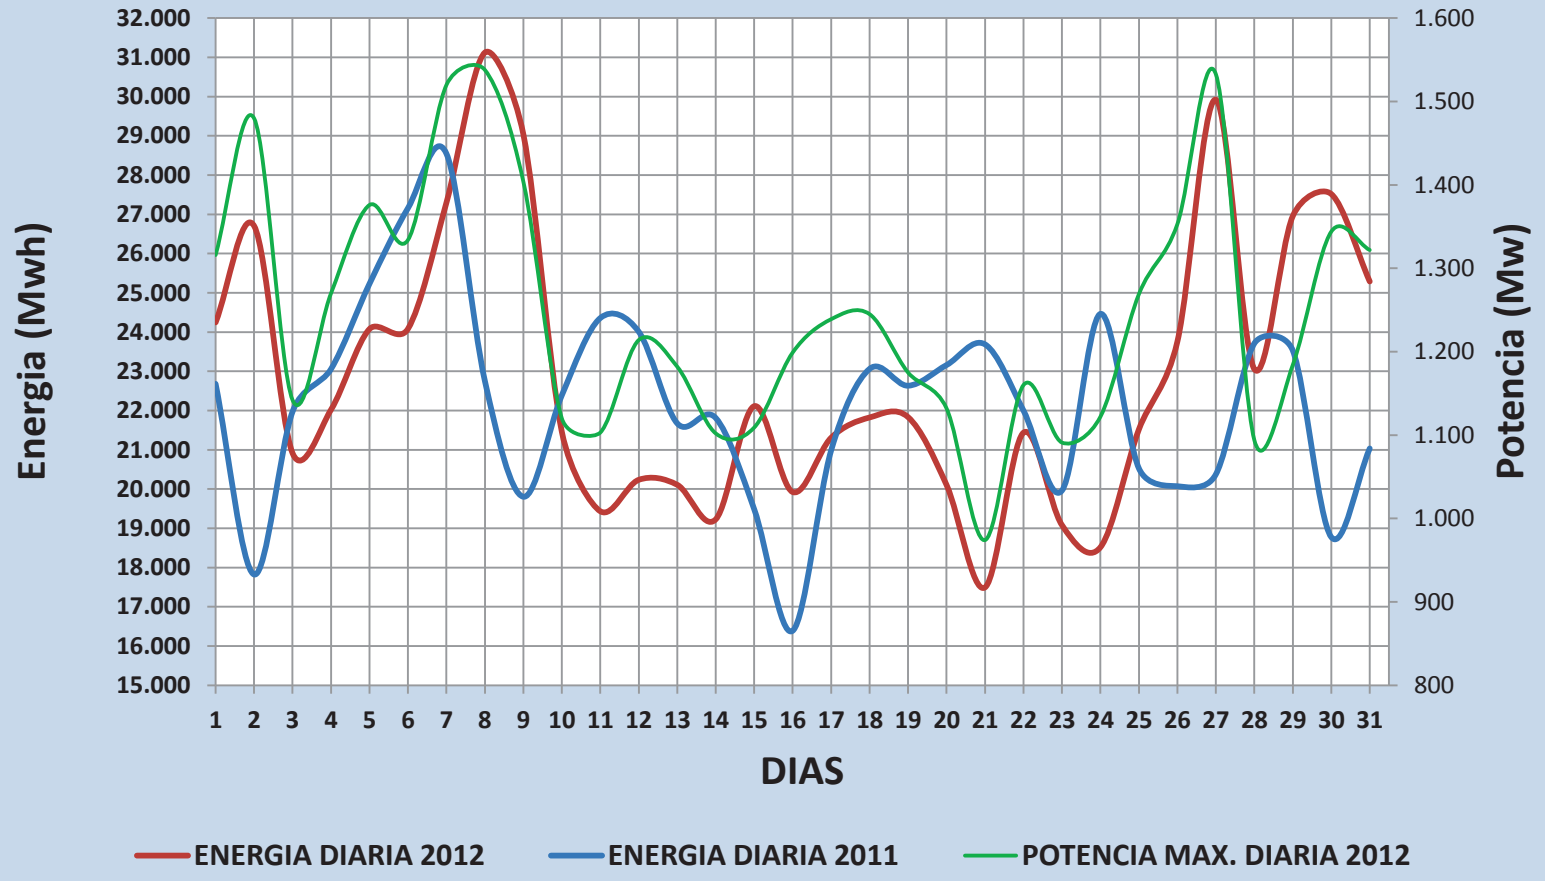

Estación R11 - Octubre2012 / Variación diaria del nivel de agua
Mediciones de 07:00 y 17:00 hs

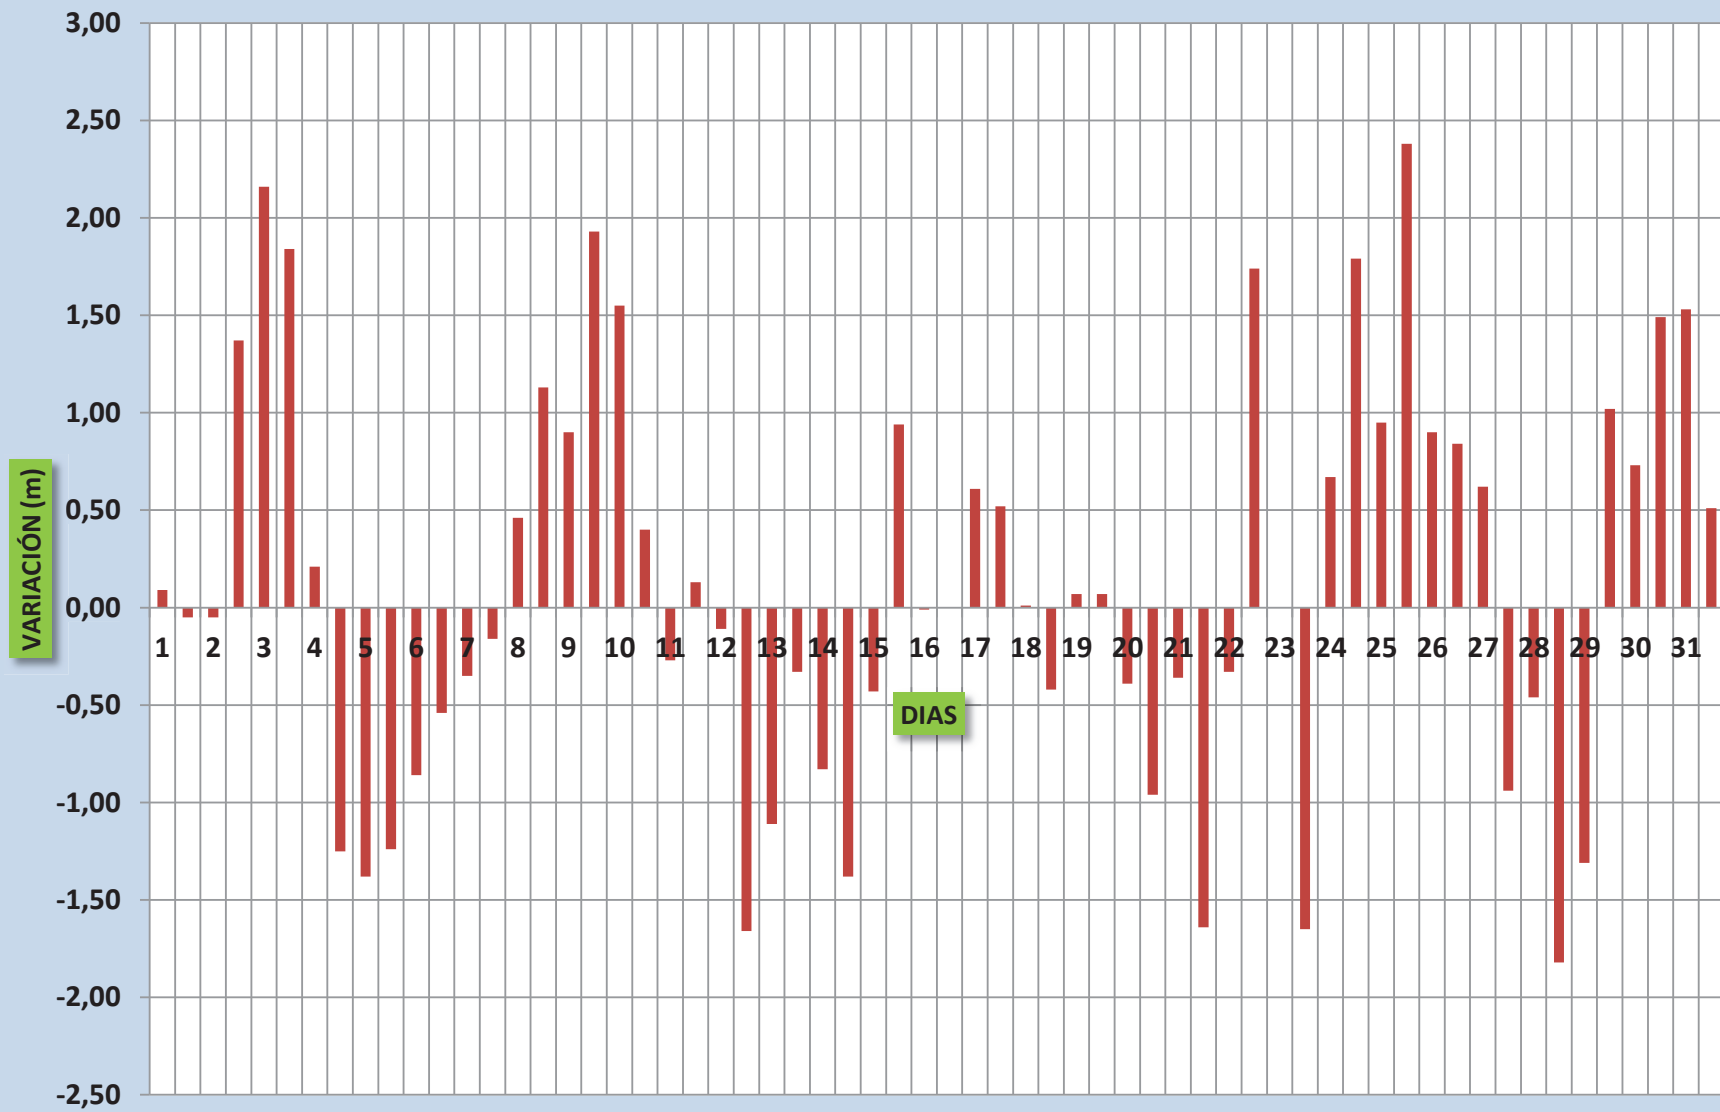


ESTACIÓN R11 - COTAS
CARACTERISITCA DEL PERIODO 1983 - 2011
 Comportamiento actual en relación a base historica

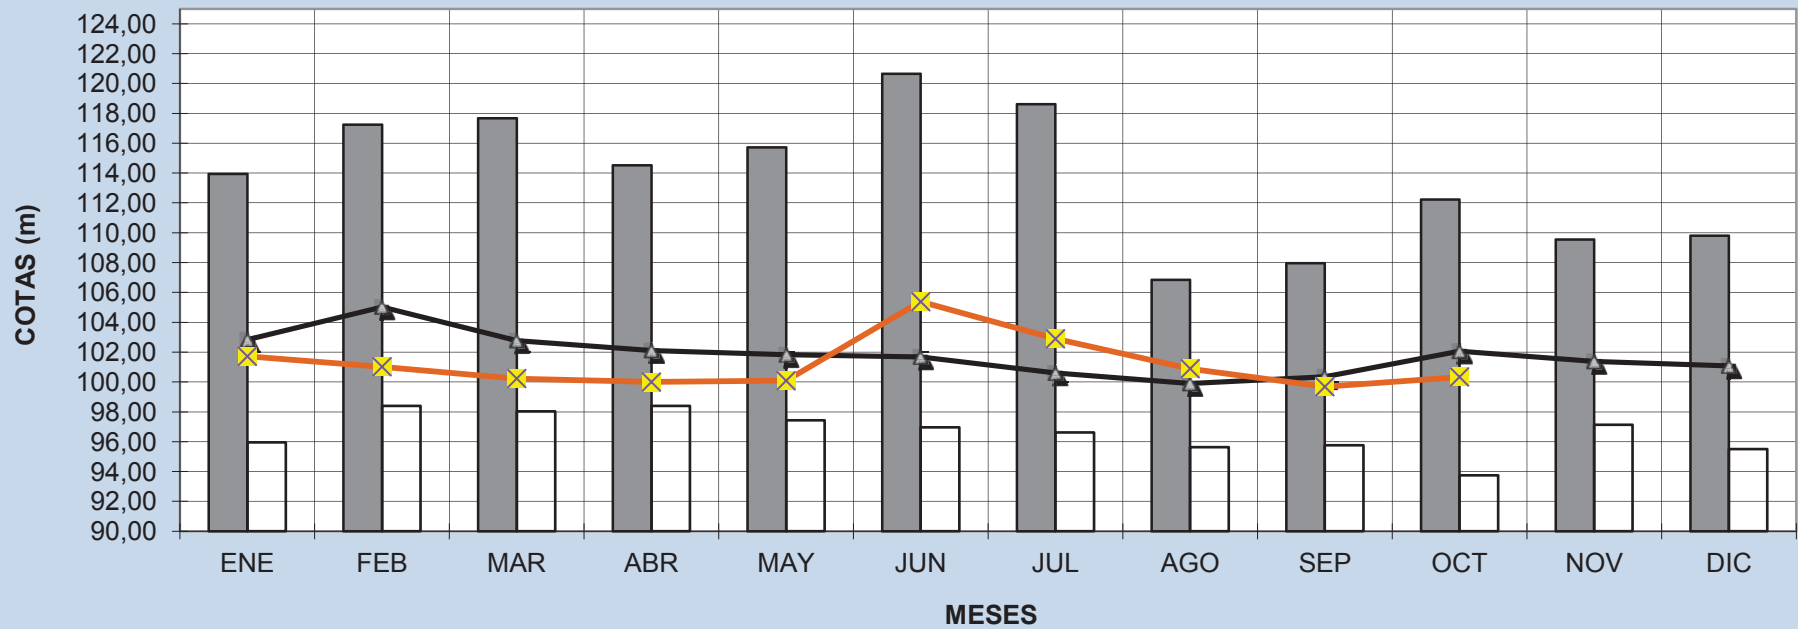

Máximos (Periodo 1983 - 2011)
 Mínimos (Periodo 1983 - 2011)
 Medias (Periodo 1983 - 2011)
 Medias (Periodo Ene-Oct./2012)

ESTACIÓN R11 - CAUDALES
CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO 1983 - 2011
 Comportamiento actual en relación a base historica

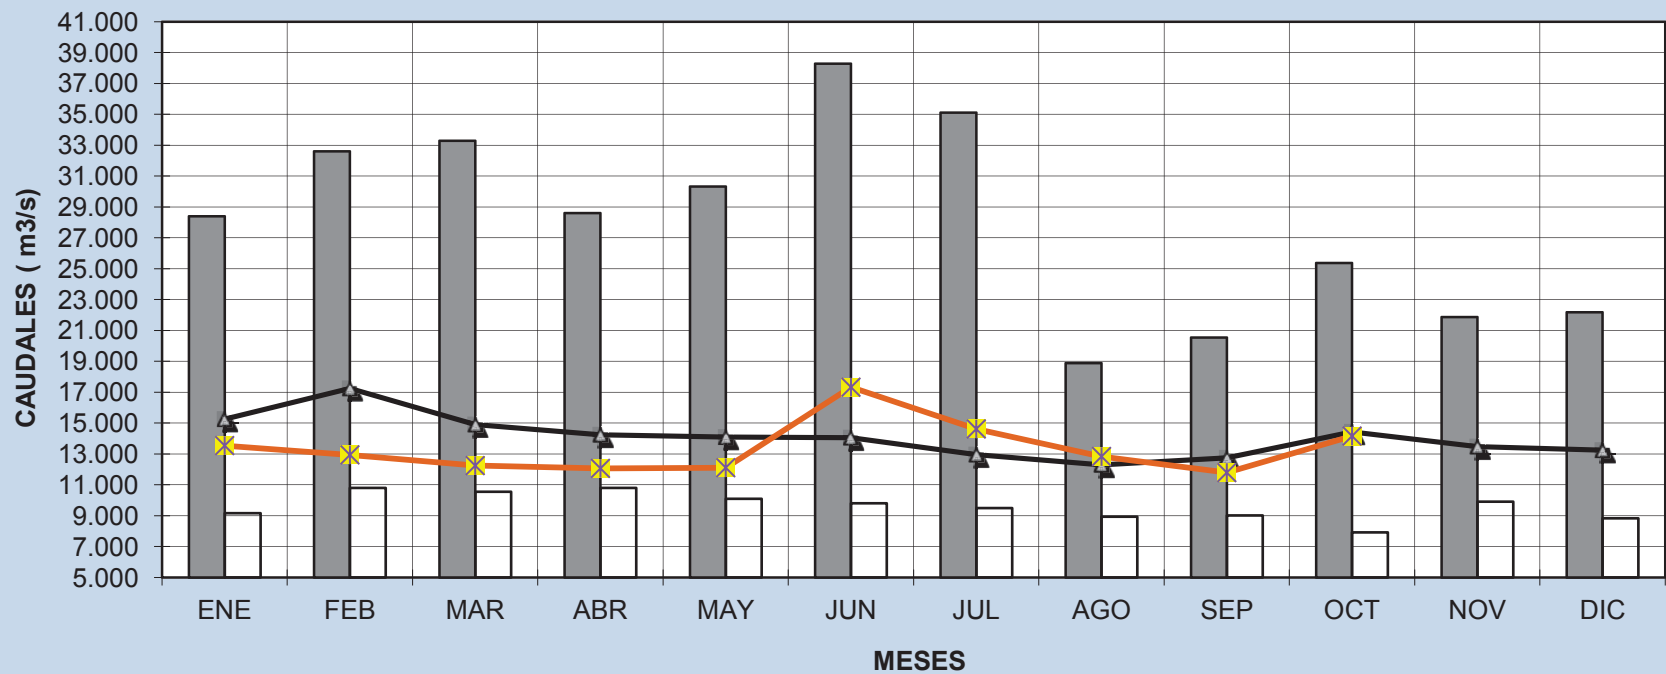

Máximos (Período 1983 - 2011)
 Mínimos (Período 1983 - 2011)
 Medias (Período 1983 - 2011)
 Medias (Período Ene-Oct./2012)