





## INFORME MENSUAL SETIEMBRE 2012

### DEMANDA DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA SISTEMA INTERCONECTADO (SI) MES : SETIEMBRE

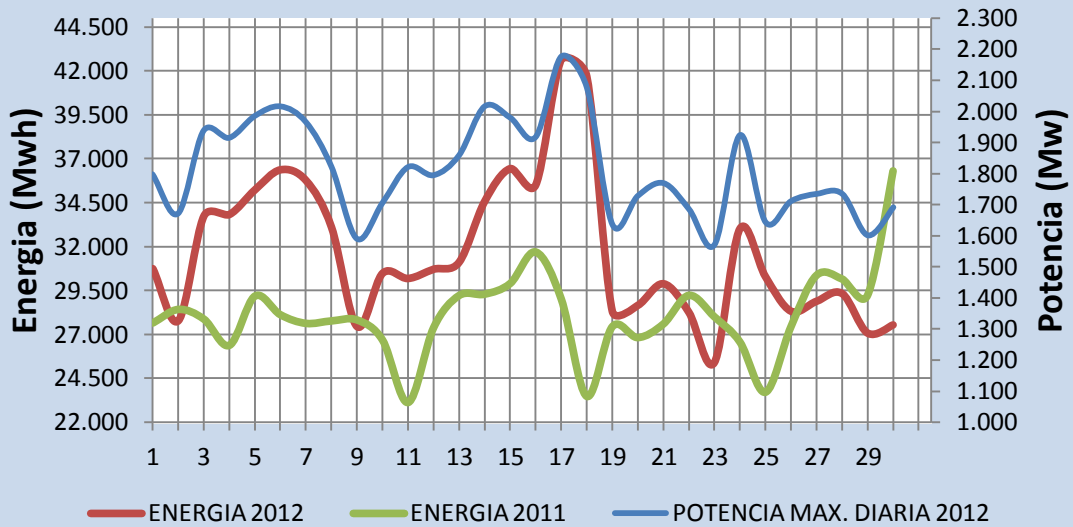


### DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - MES DE SETIEMBRE

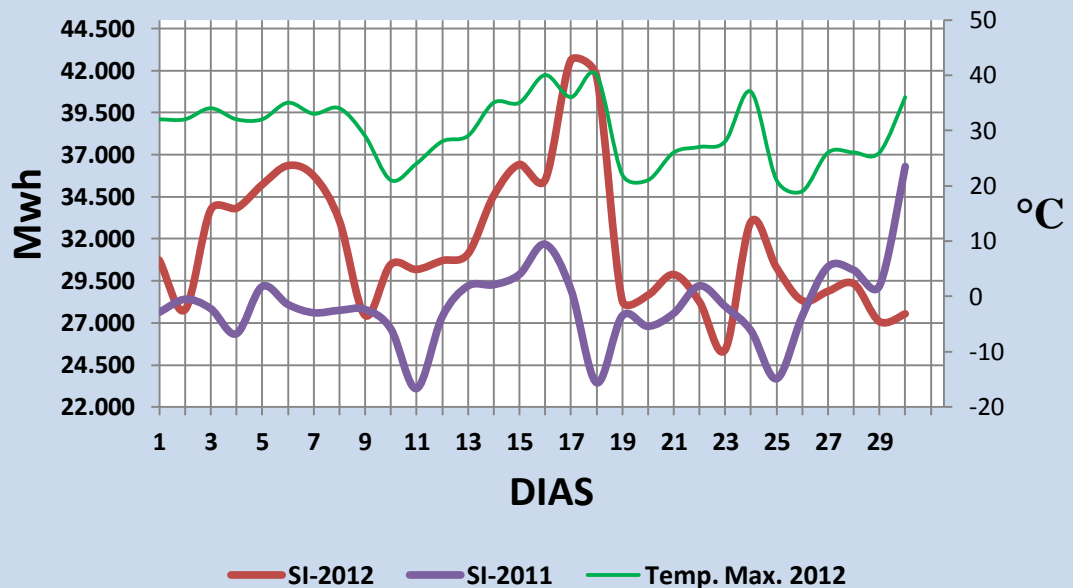




### POTENCIA EQUIVALENTE MENSUAL - SI Mes : SETIEMBRE


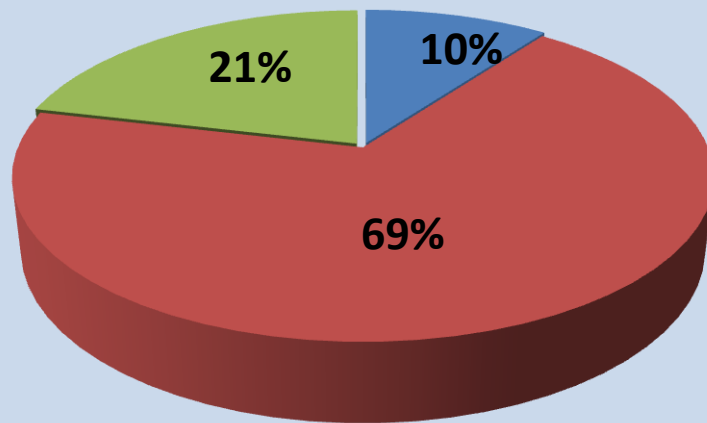


■ Acaray   ■ Itaipu   ■ Yacyreta

### DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) MES DE SETIEMBRE

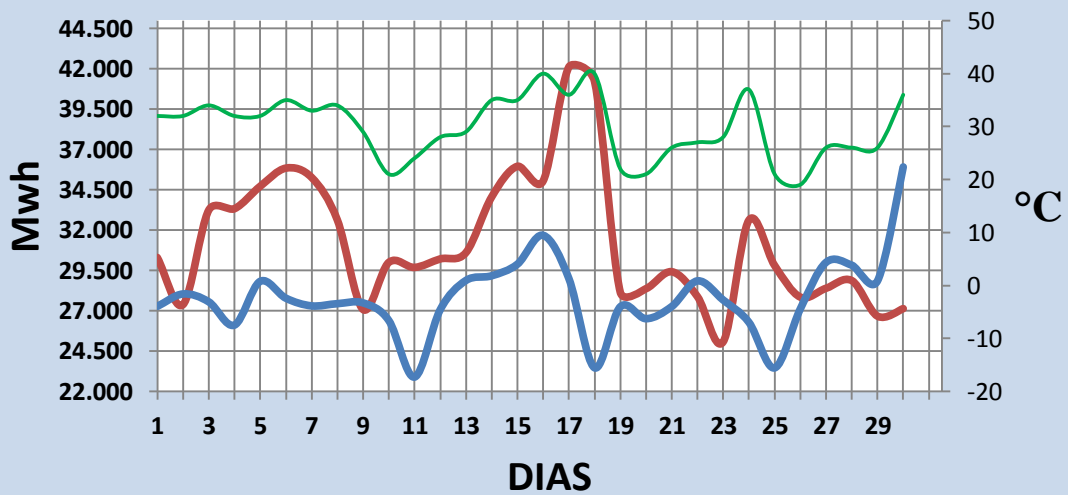


— sin-2012   — SIN-2011   — Temp. Max. 2012

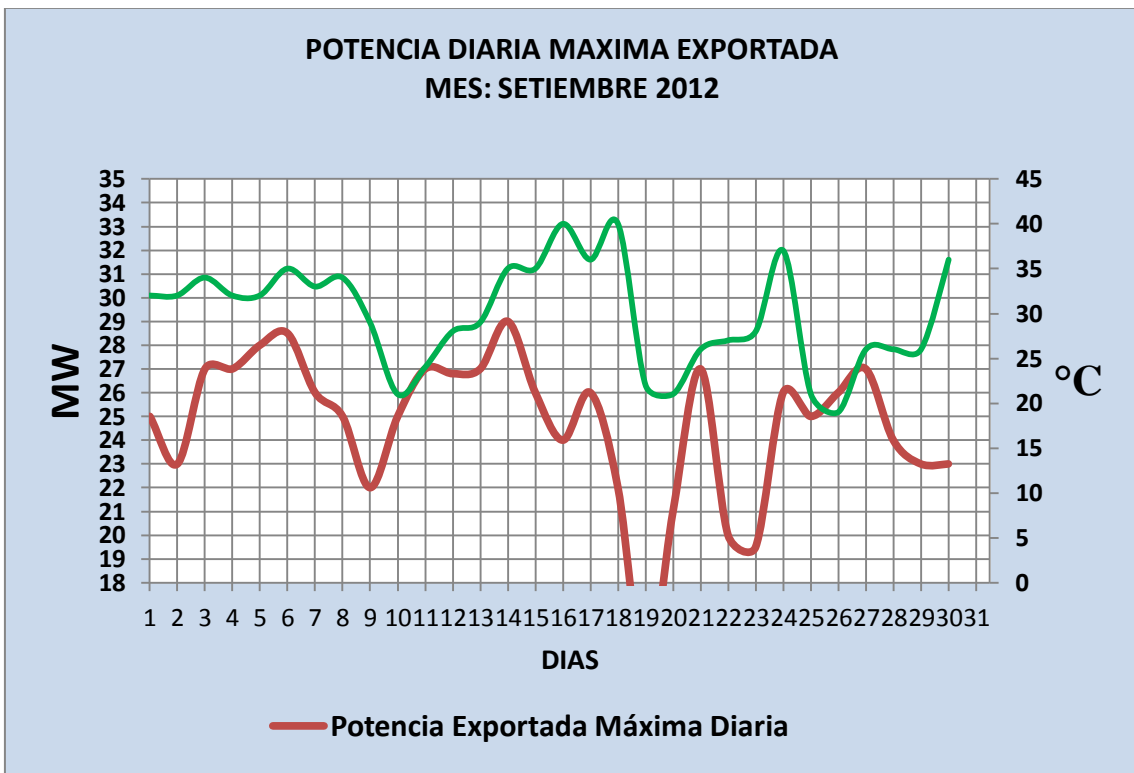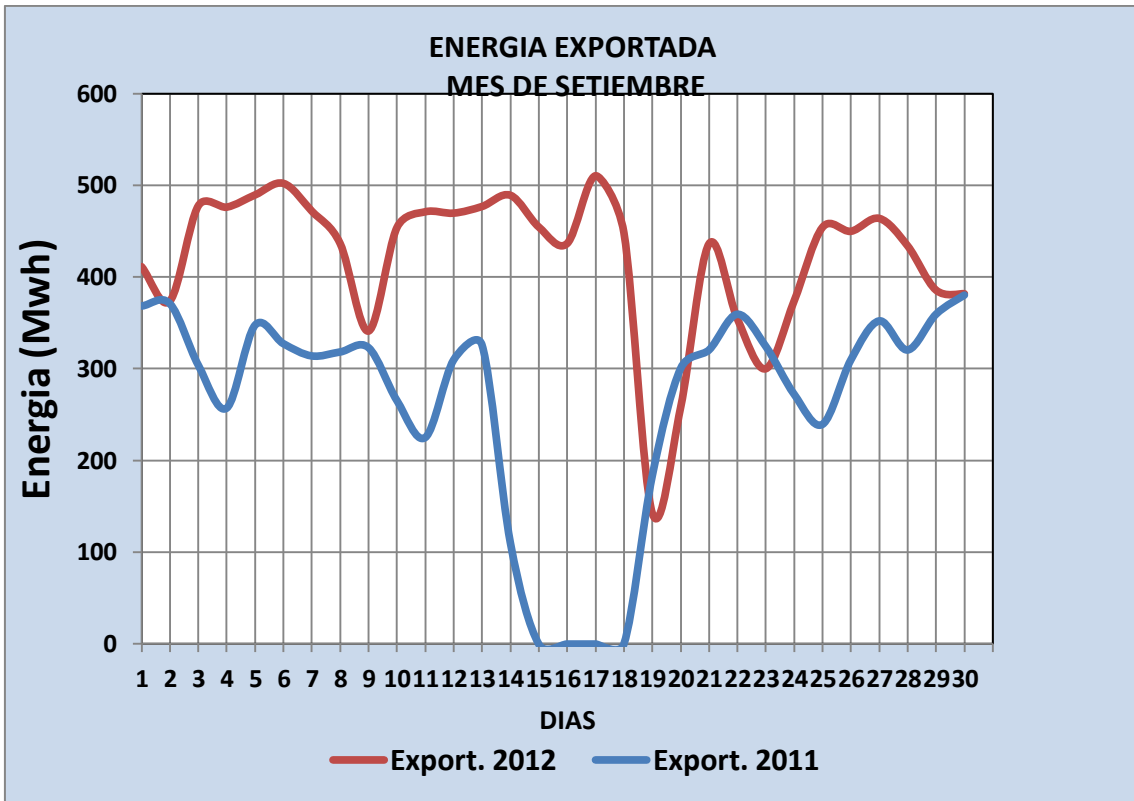




## SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY MES: SETIEMBRE

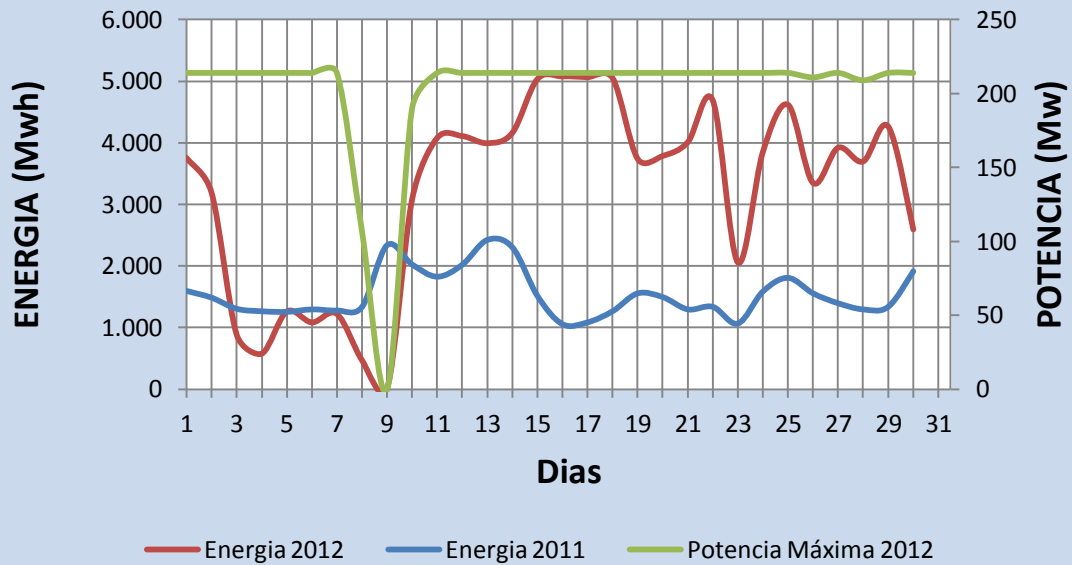


## SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA MES: SETIEMBRE

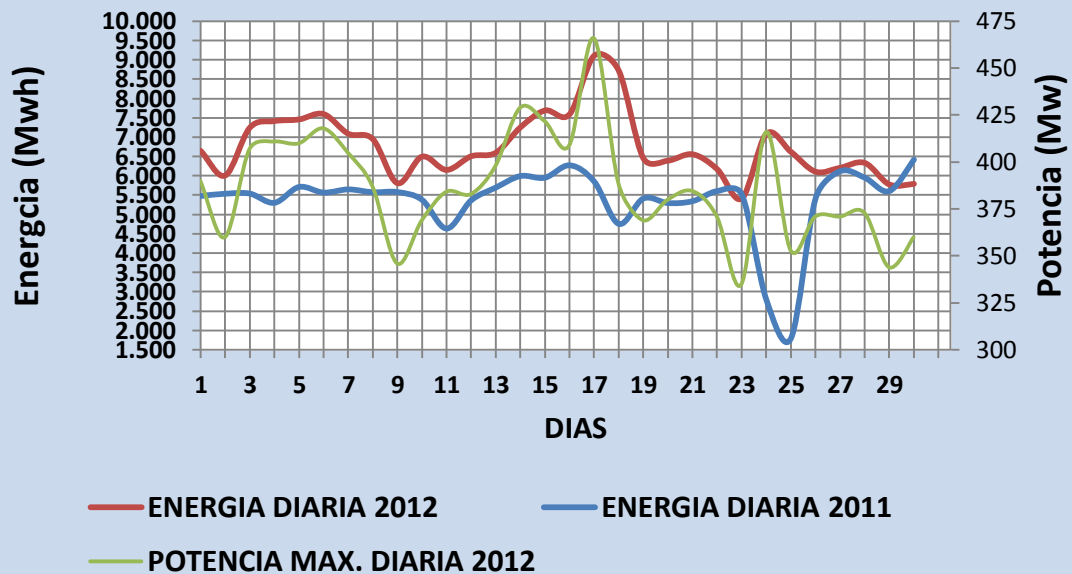




## SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU MES: SETIEMBRE

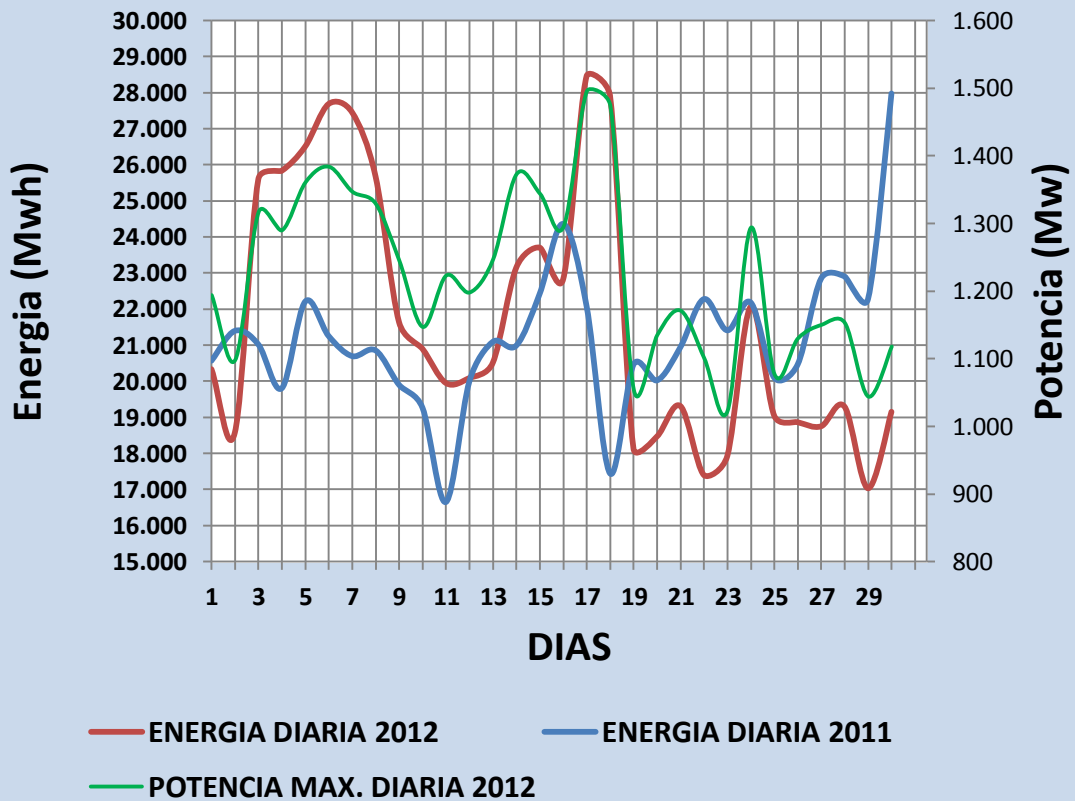




## COTA MAXIMA DIARIA EN EL EJE ENCARNACION / POSADAS

MES DE SETIEMBRE 2012

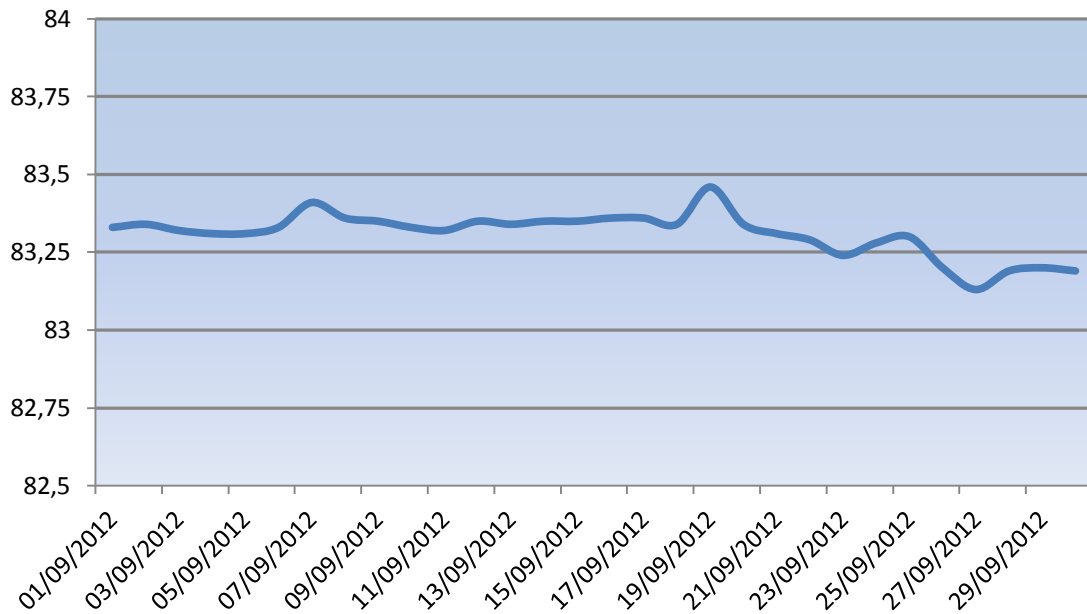


### Estación R11 - Septiembre 2012 / Variación diaria del Nivel de Agua

Mediciones de 07:00 y 17:00 hrs

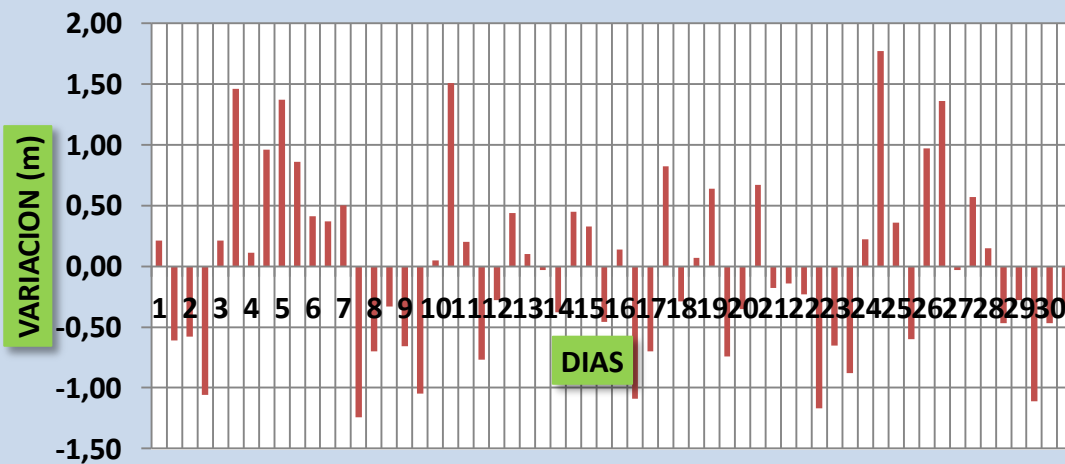



### ESTACIÓN R11 - COTAS CARACTERÍSTICA DEL PERIODO 1983 - 2011 Comportamiento actual en relación a base historica

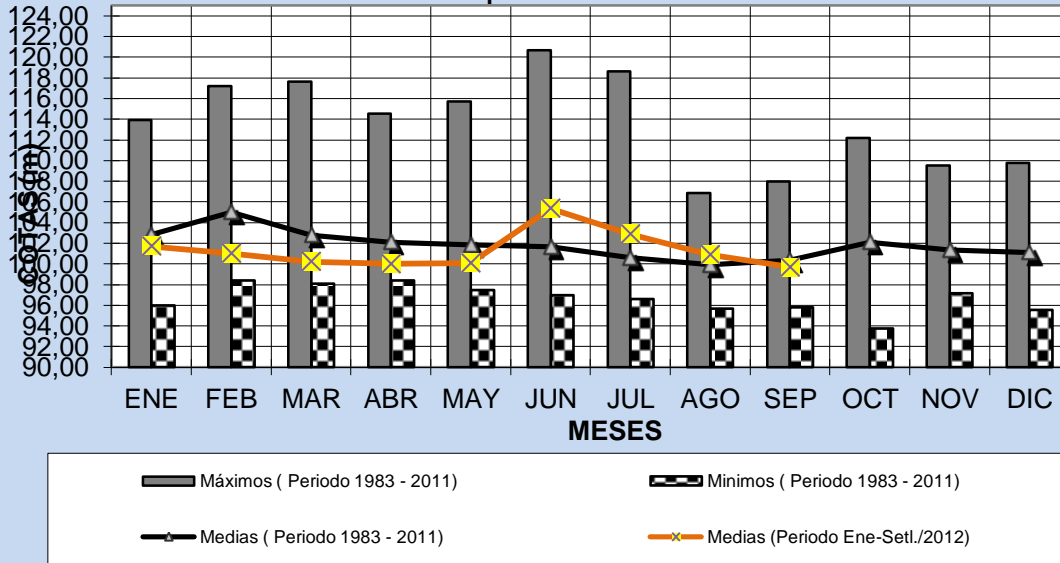

### ESTACIÓN R11 - CAUDALES CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO 1983 - 2011 Comportamiento actual en relación a base historica

