






## INFORME MENSUAL AGOSTO 2012

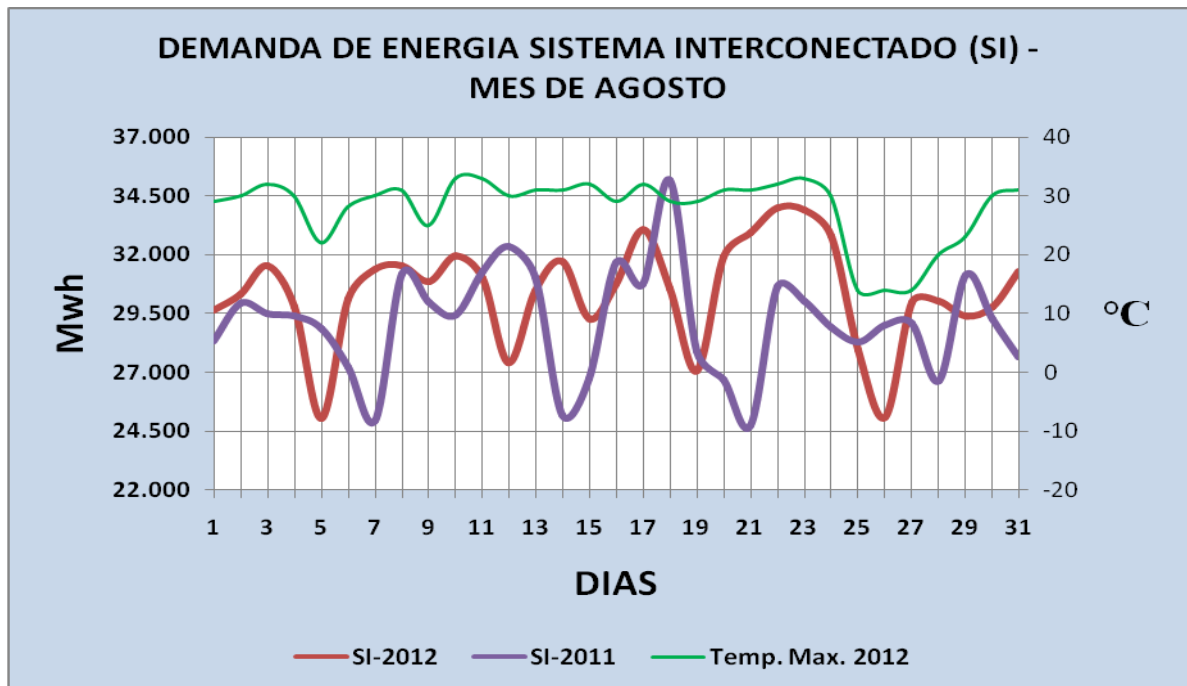

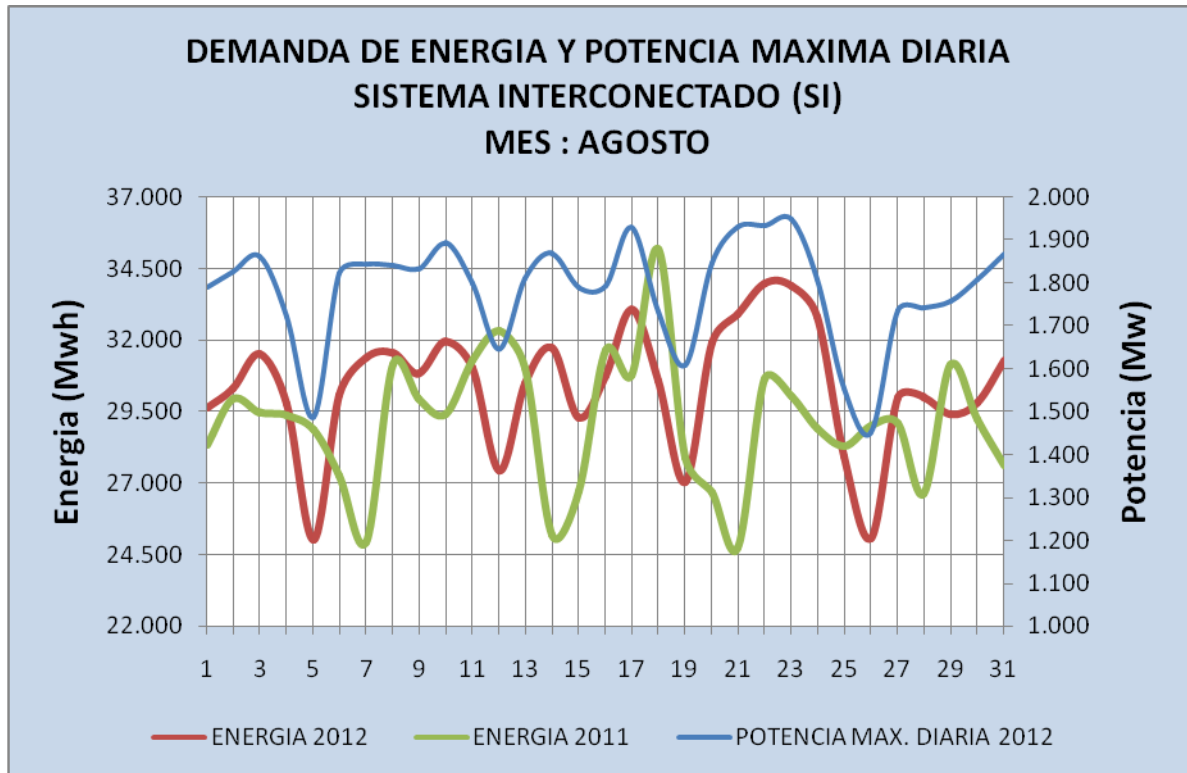


## POTENCIA EQUIVALENTE MENSUAL - SI Mes : AGOSTO 2012


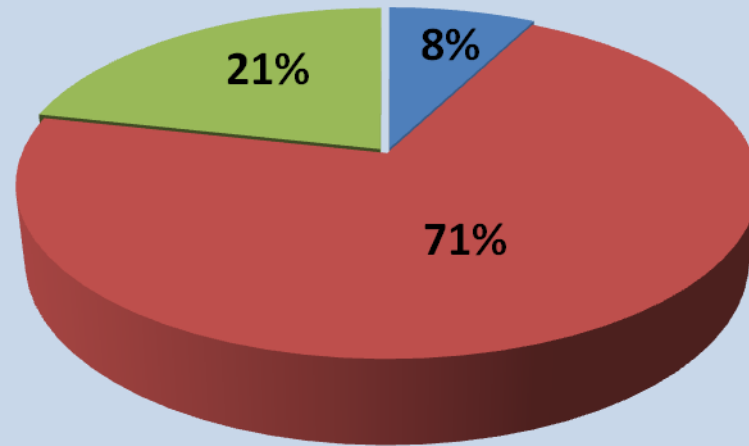


■ Acaray 3.007 Mw ■ Itaipu 27.807 Mw ■ Yacyreta 8.455 Mw

## DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) MES DE AGOSTO

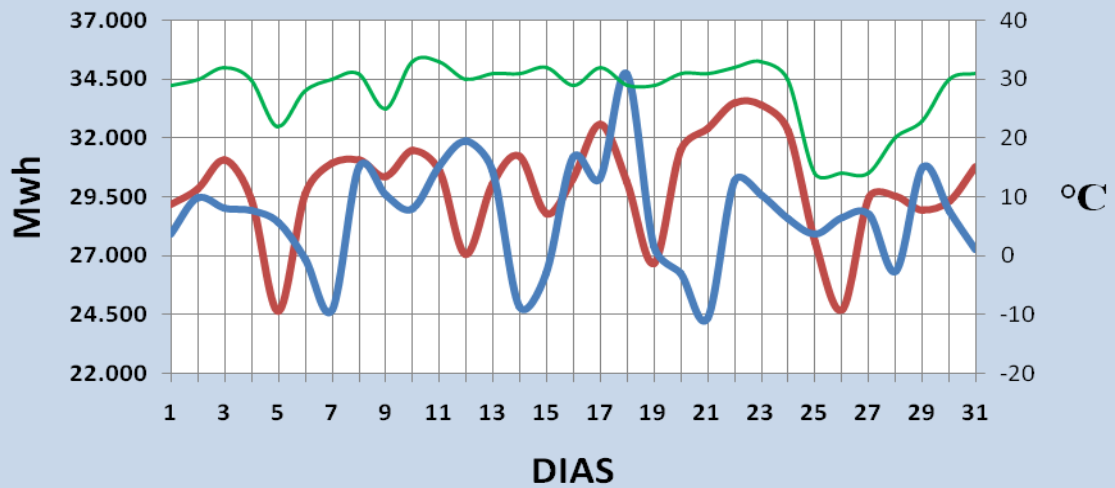


— sin-2012 — SIN-2011 — Temp. Max. 2012

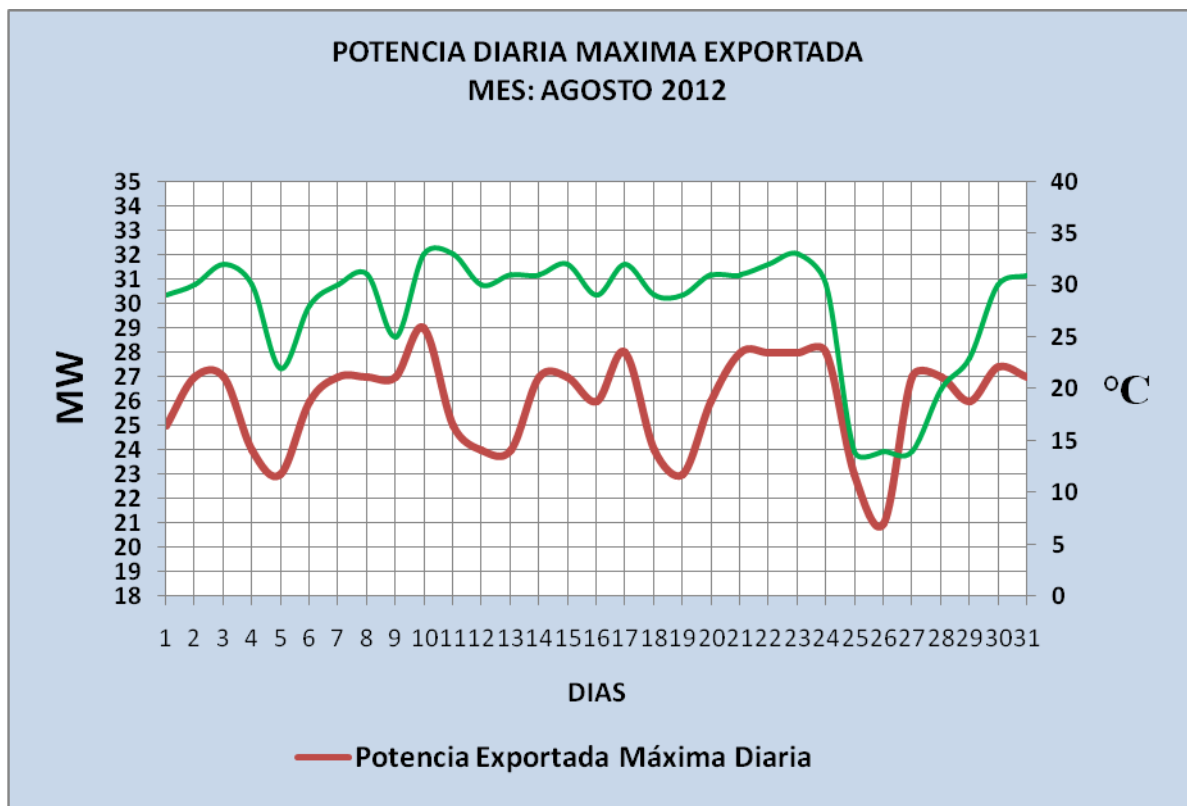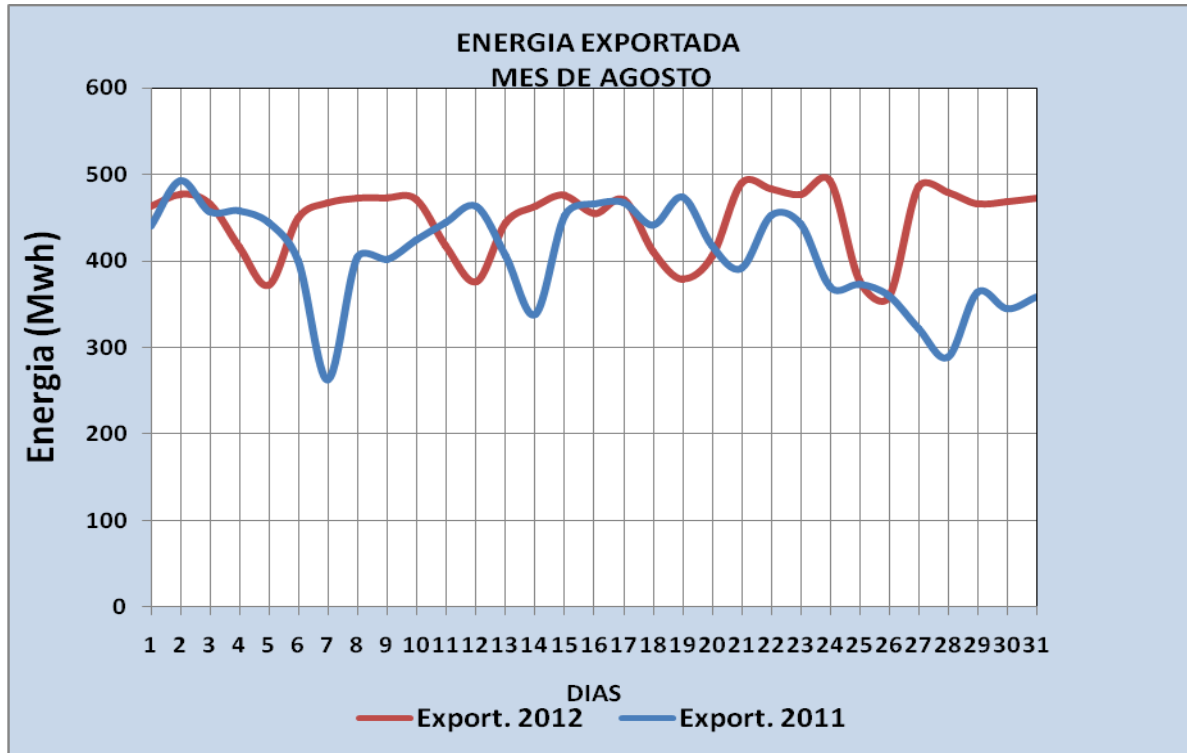




### SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY MES: AGOSTO

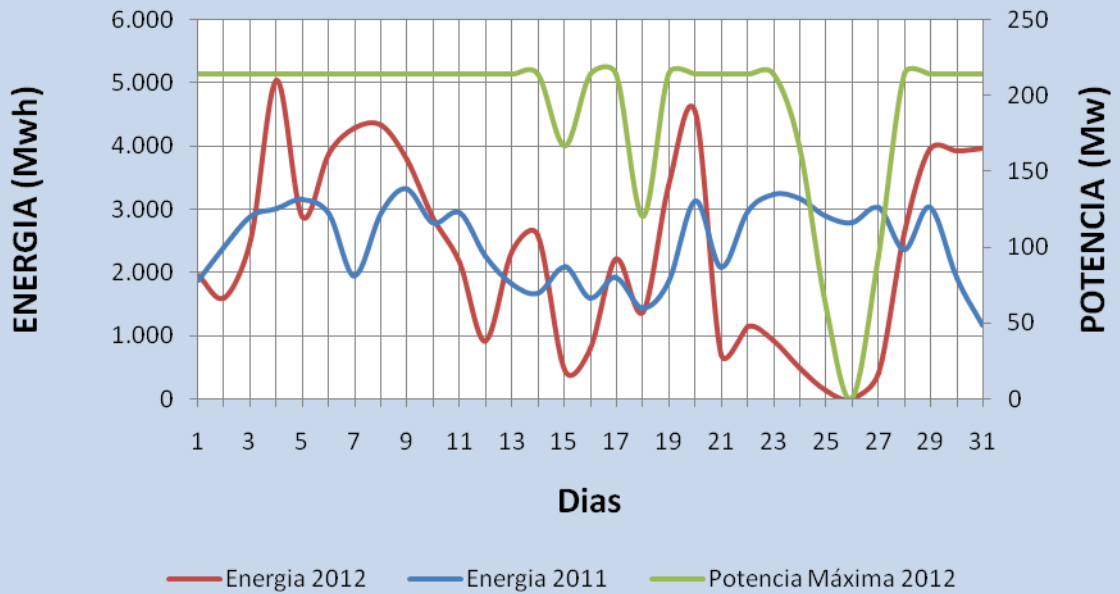


### SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA MES: AGOSTO

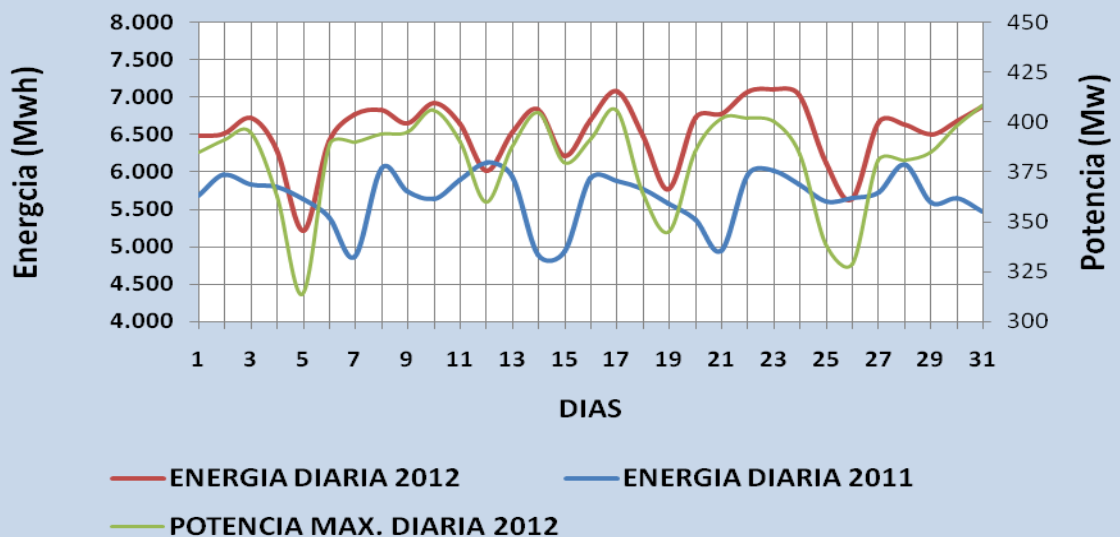



## SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU MES: AGOSTO

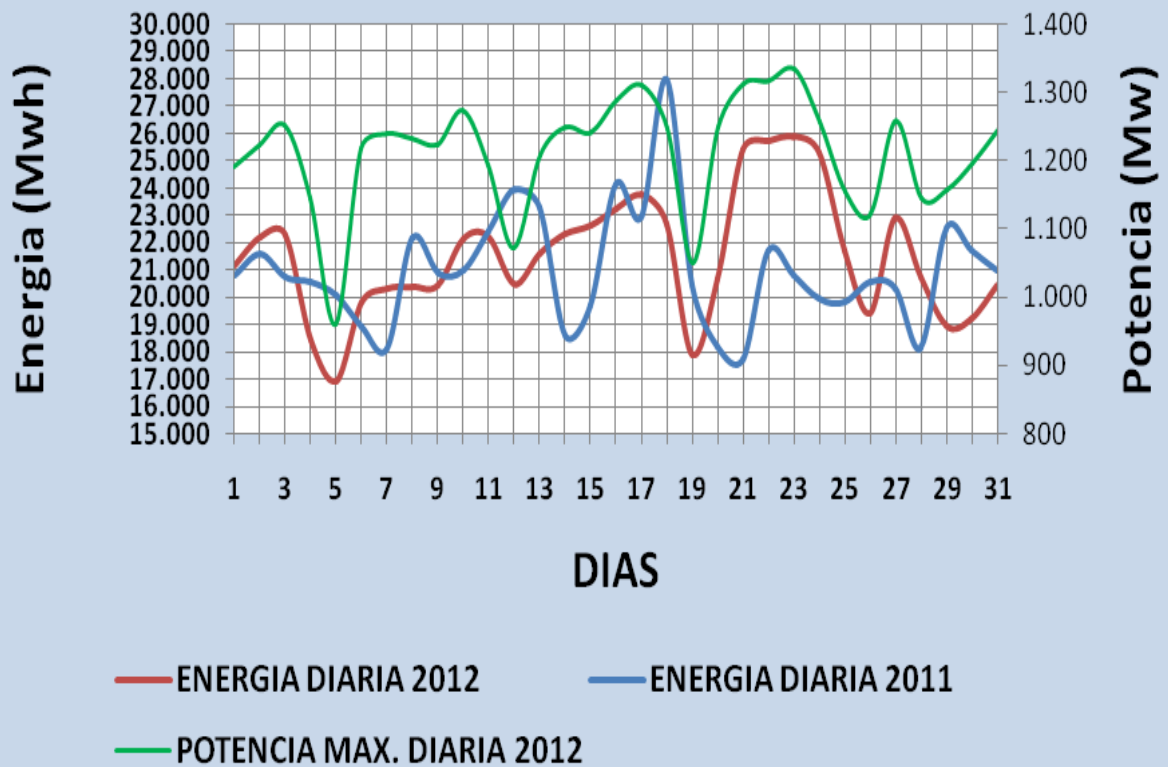



## ESTACION R11

### ACUERDO TRIPARTITO: CONTROL DE LA VARIACION DIARIA DEL NIVEL DE AGUA

