




**DEMANDA DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
SISTEMA INTERCONECTADO (SI)
MES : MARZO / 13**

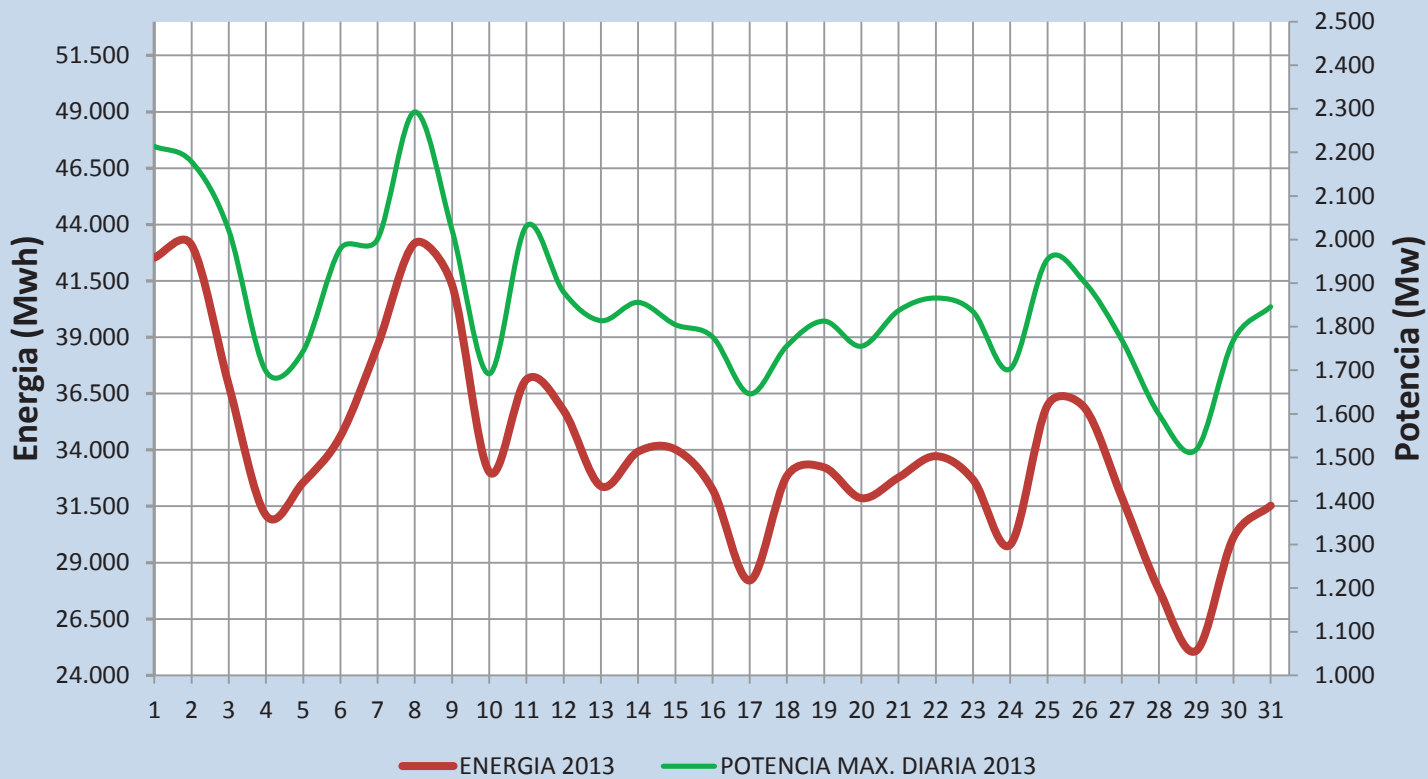

DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - MARZO / 13

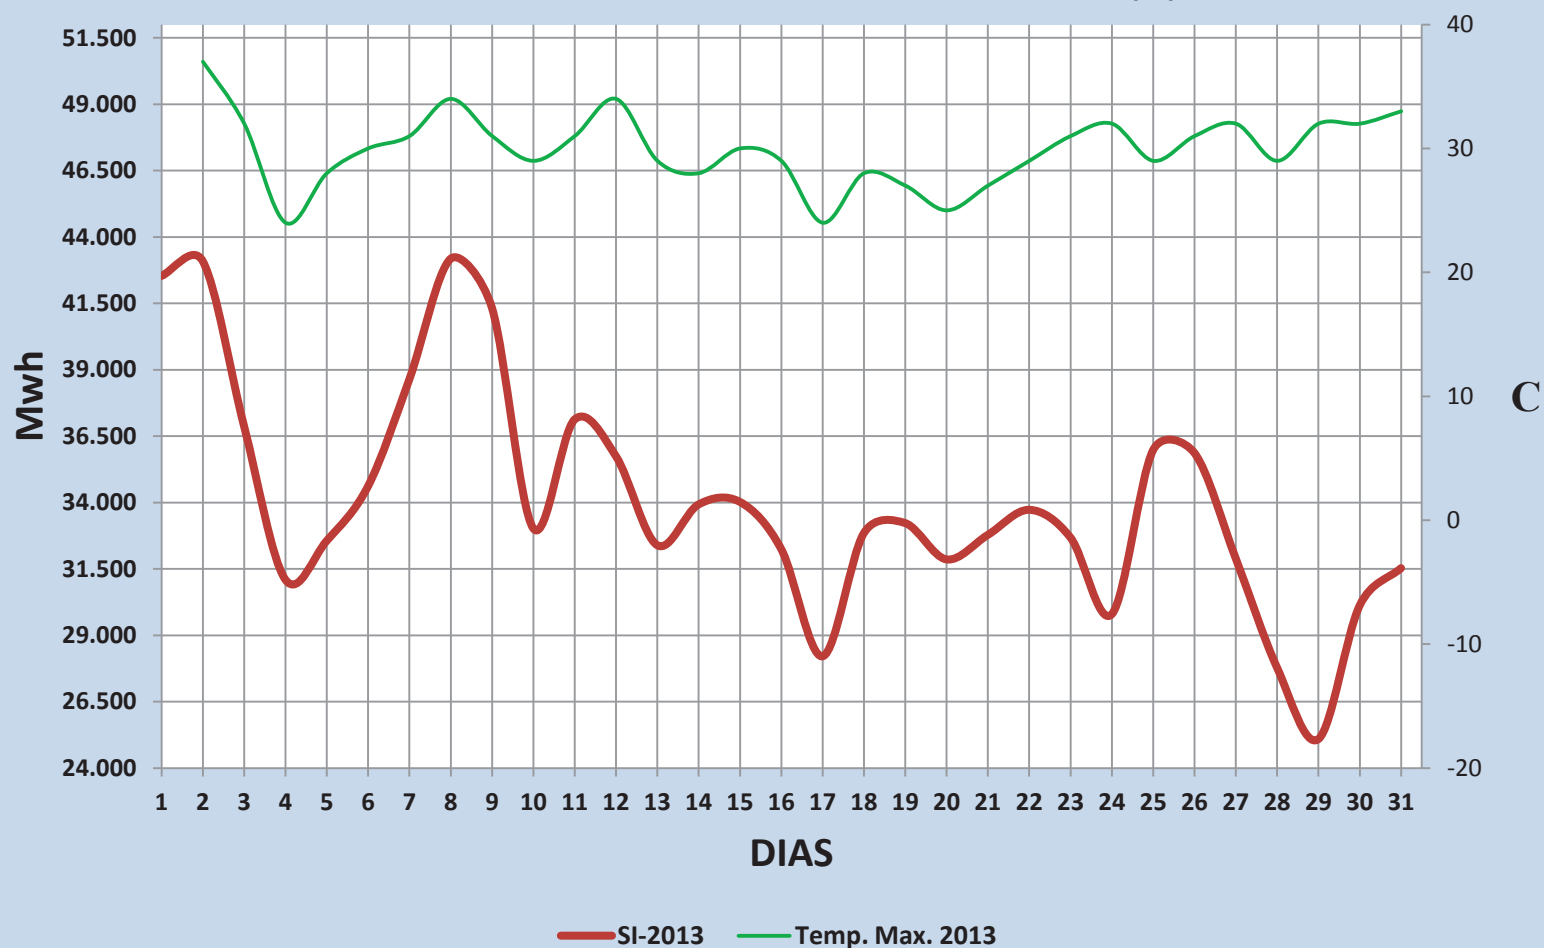

POTENCIA EQUIVALENTE MENSUAL - SI
Mes : MARZO / 13

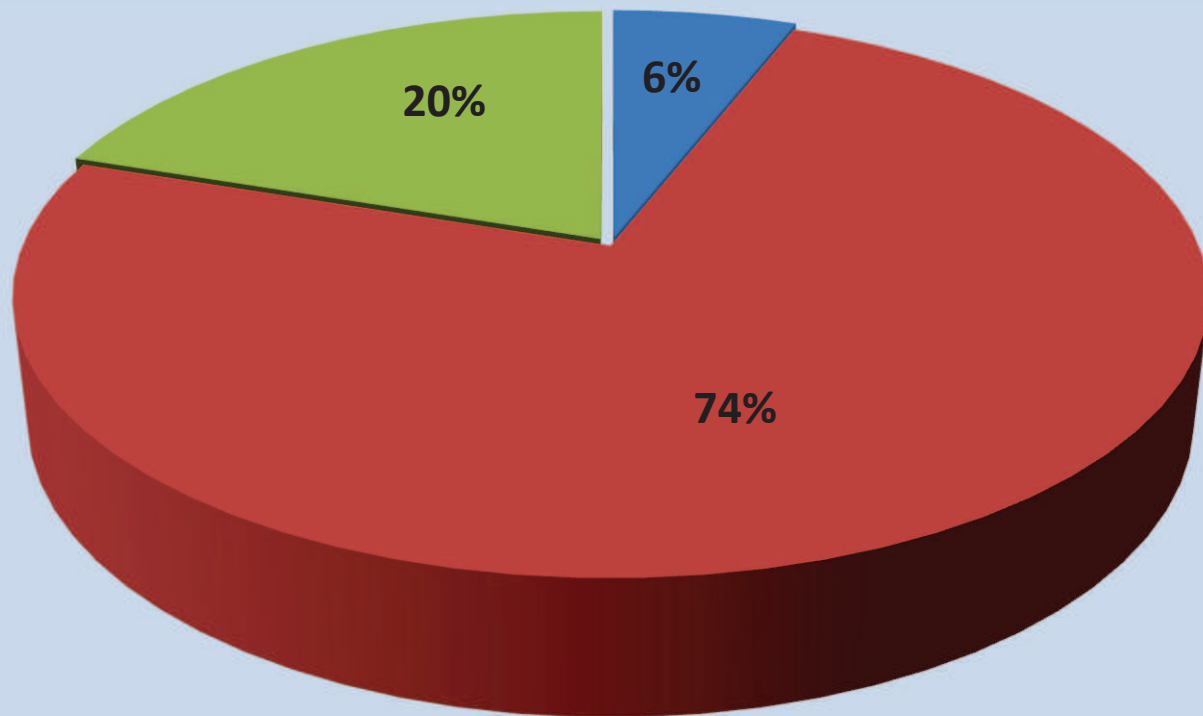


■ Acaray


■ Itaipu

■ Yacyreta

DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) MES DE MARZO / 13

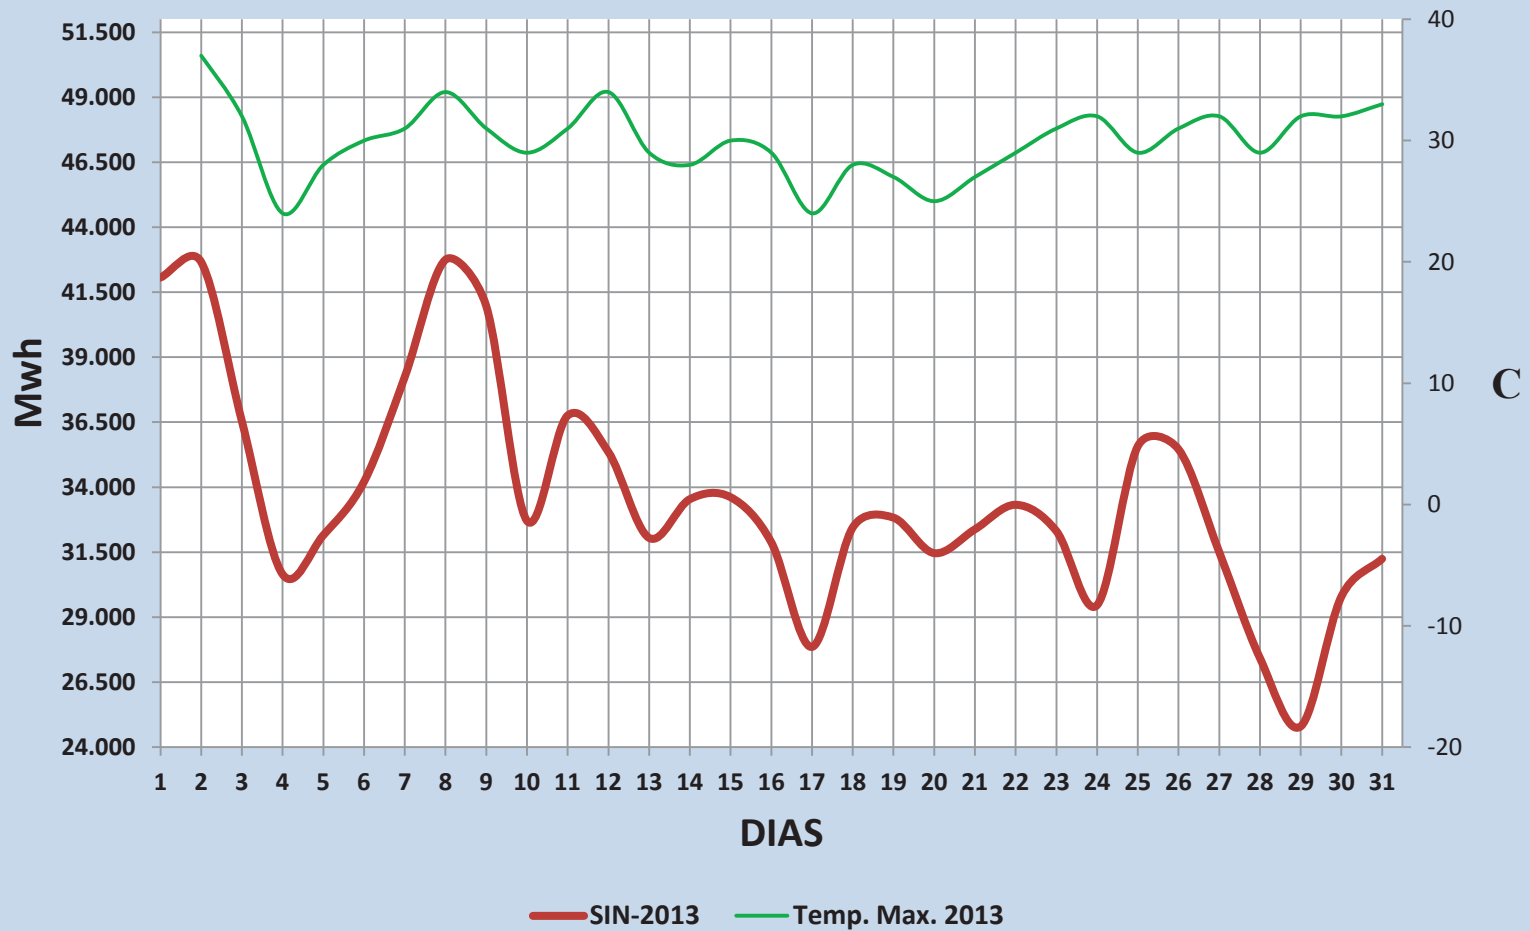


**ENERGIA EXPORTADA
MES : MARZO/13**

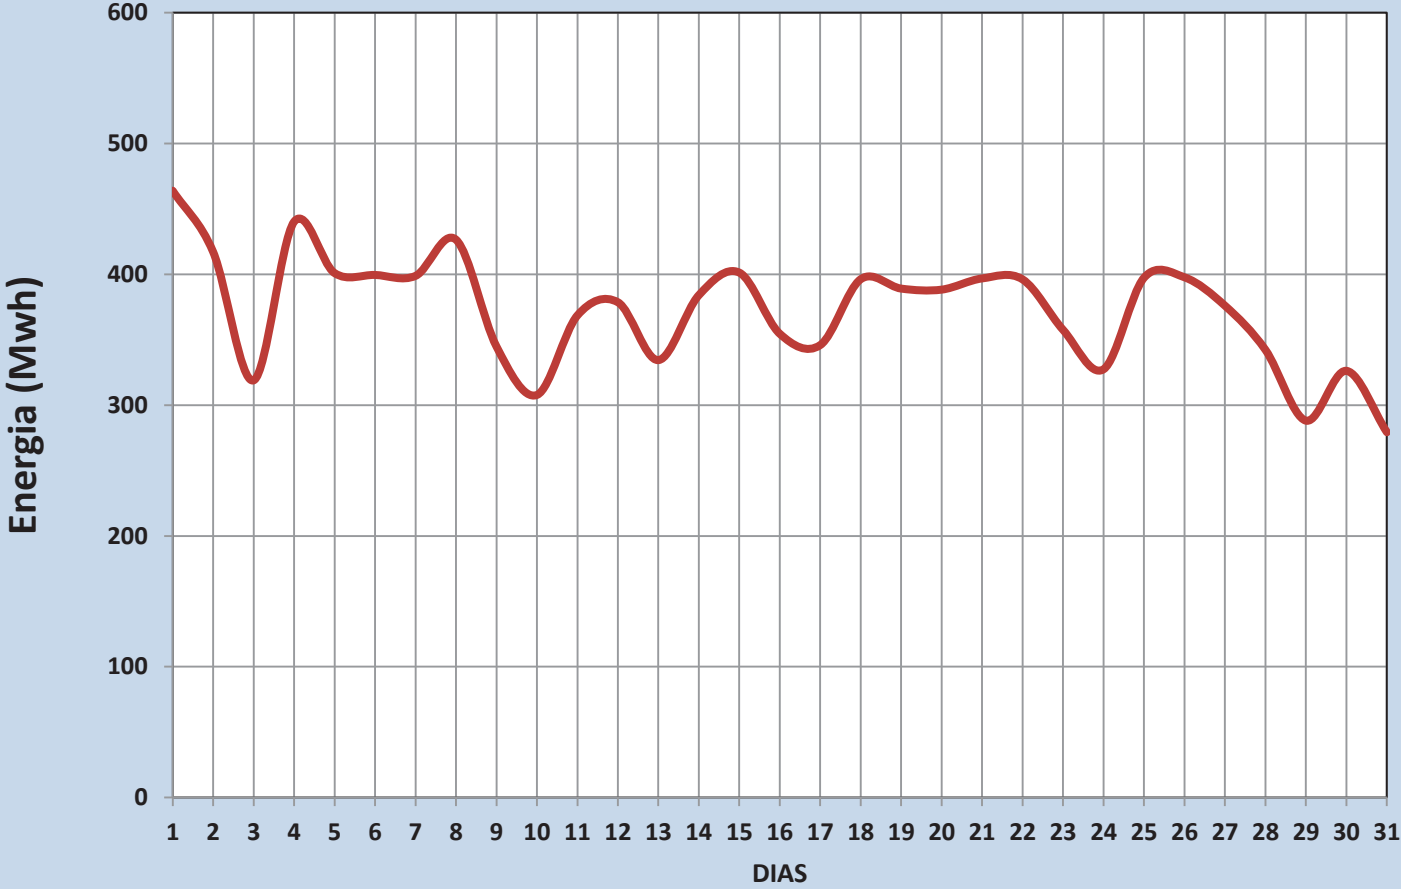


— Export. 2013


POTENCIA DIARIA MAXIMA EXPORTADA
MES: MARZO / 13

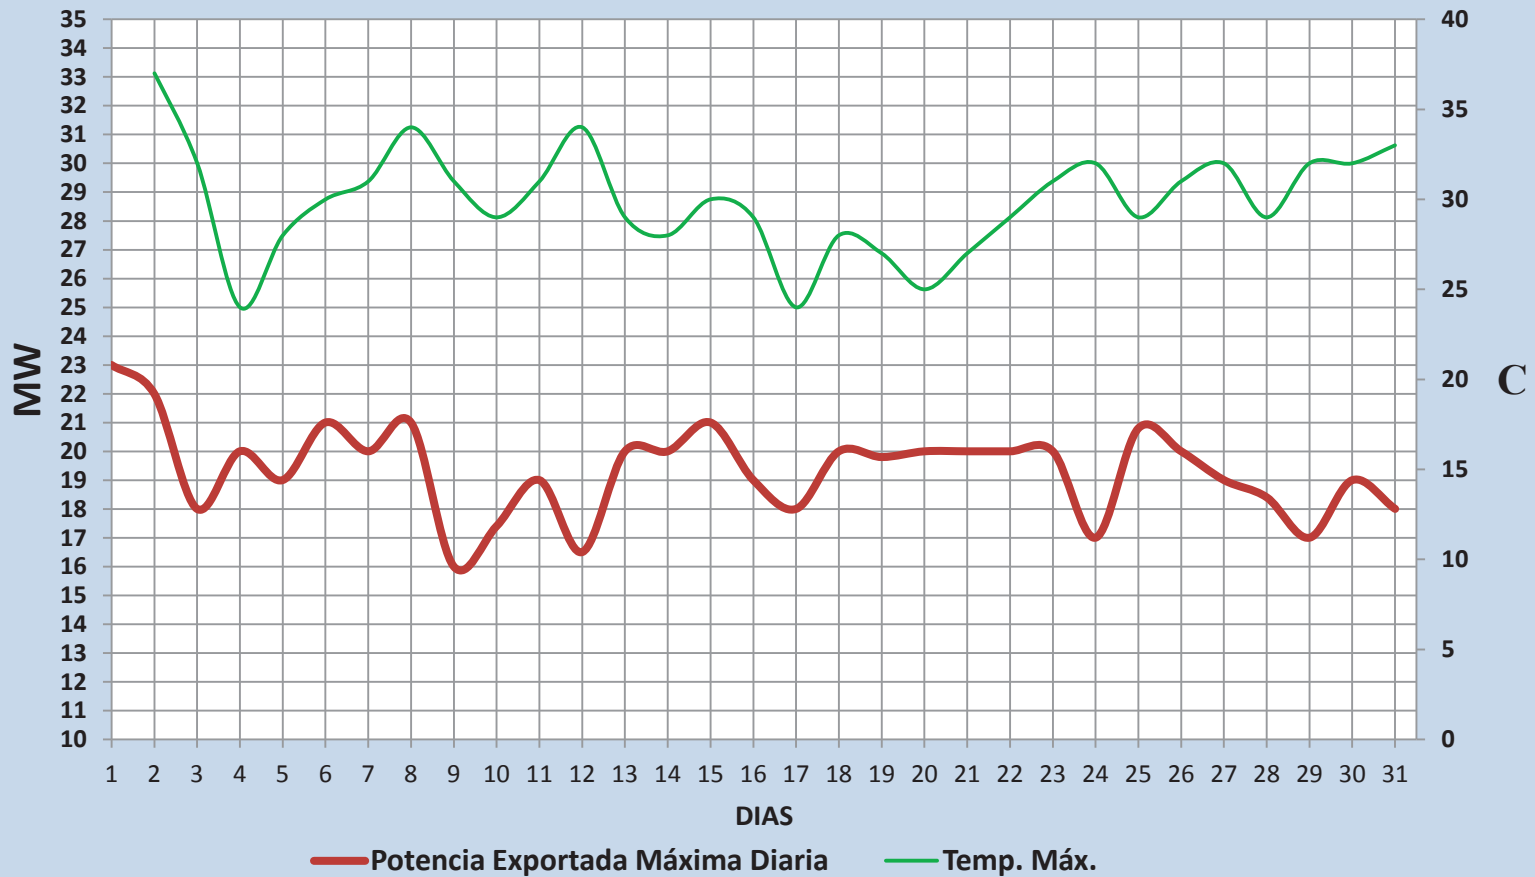


SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY
MES: MARZO / 13

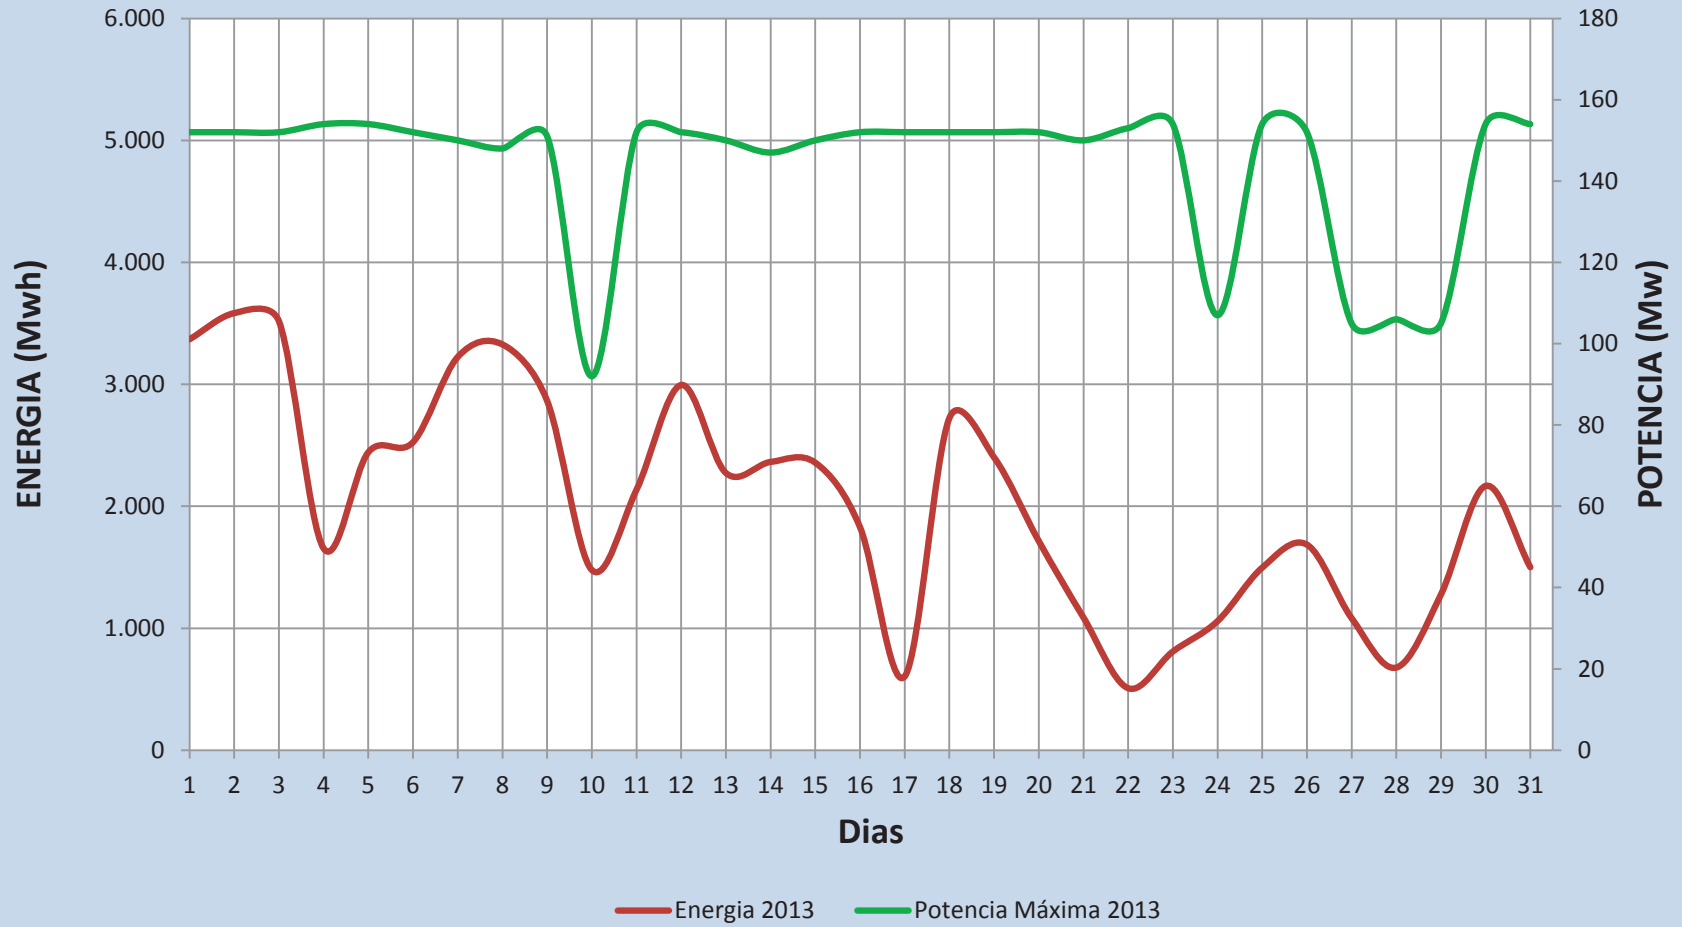


**SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA
MES: MARZO / 13**

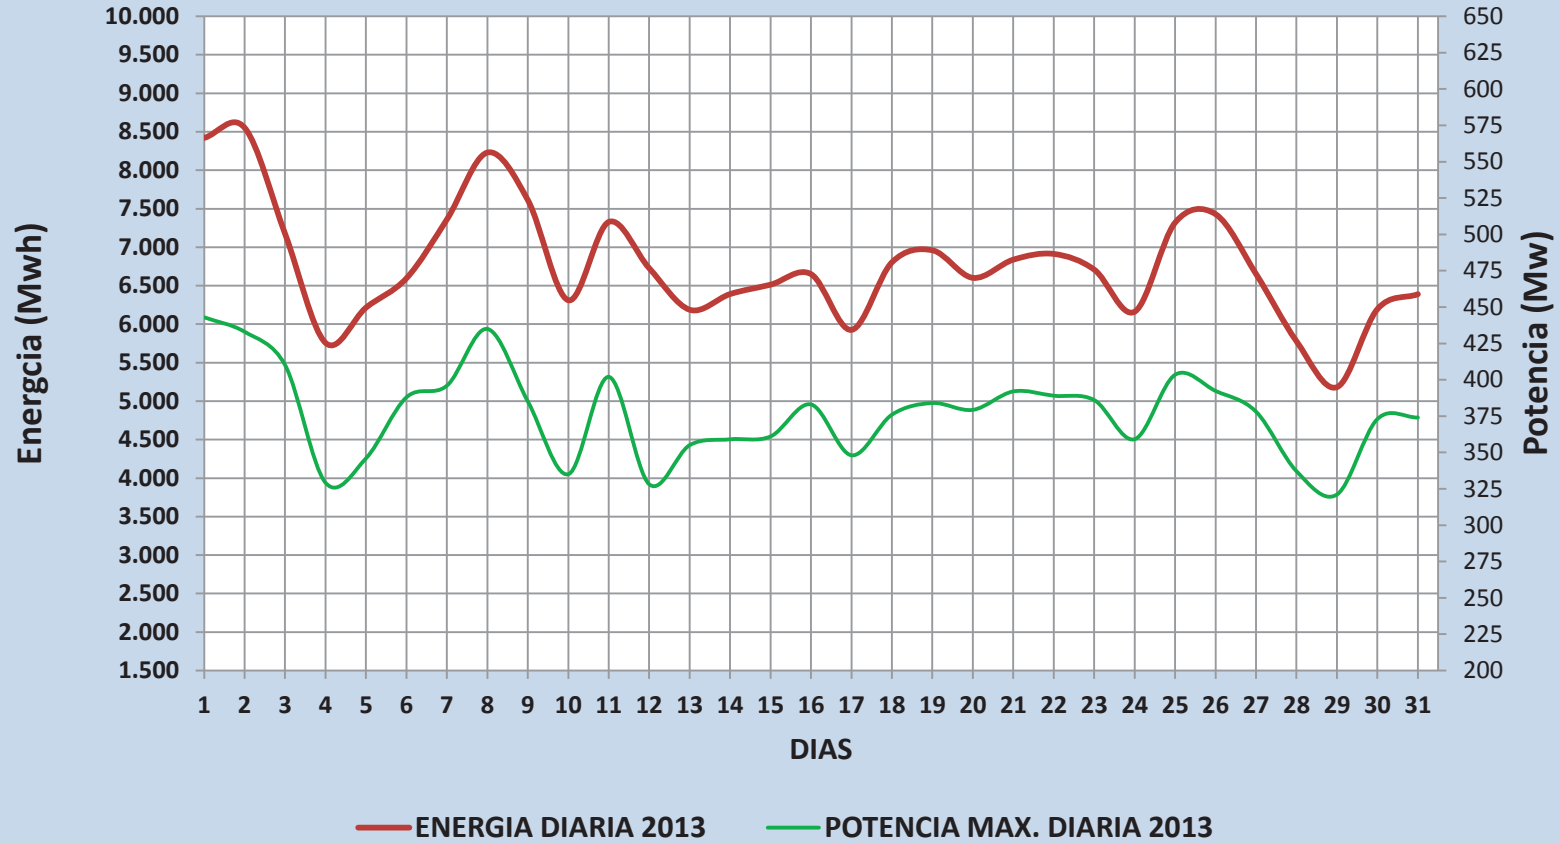


SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU
MES: MARZO/13

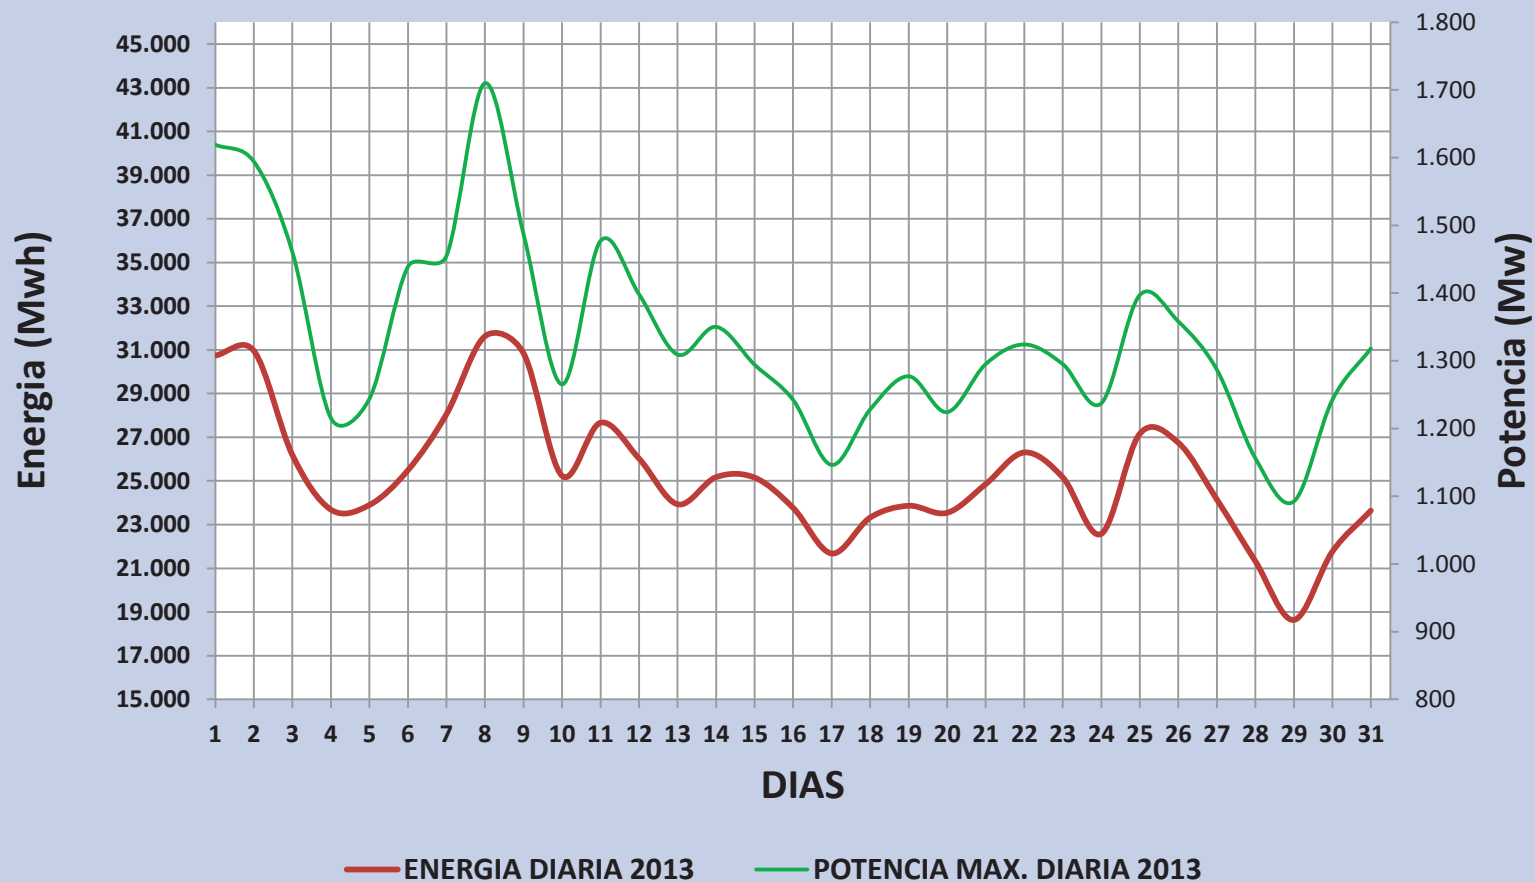

Estación R11 - Marzo 2013 / Variación Diaria del Nivel de Agua
Mediciones de las 7.00 y 17:00 hs.

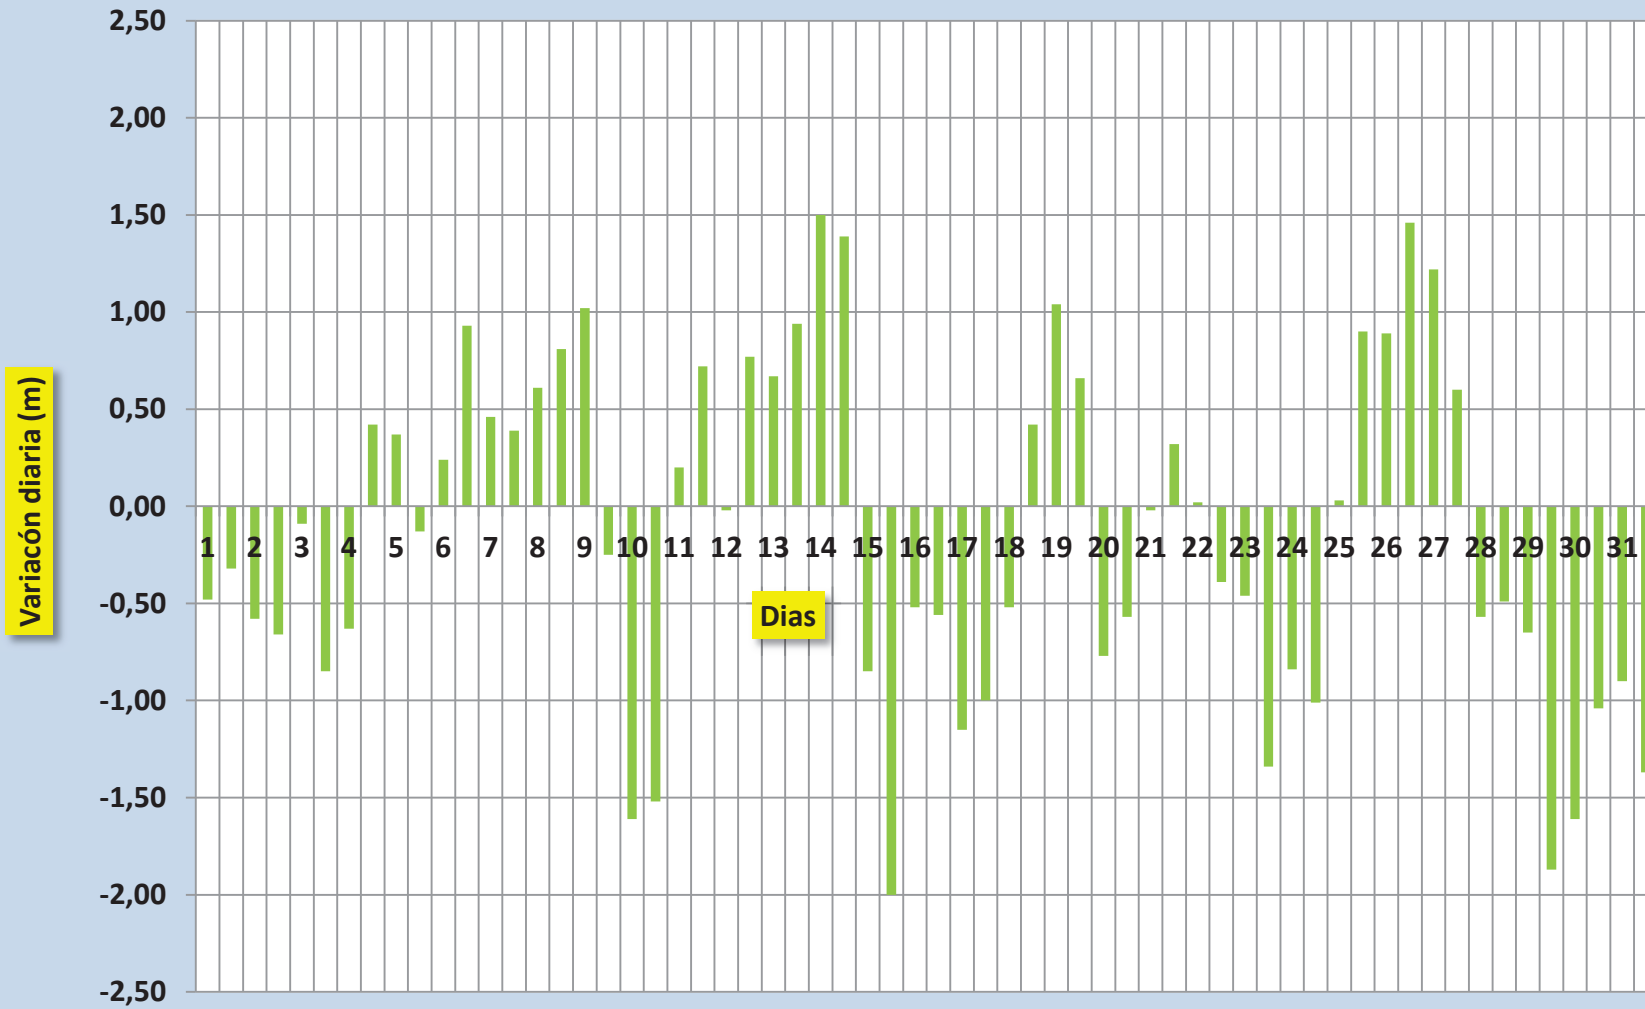

ESTACIÓN R11 - COTAS
CARACTERISITCA DEL PERIODO ENE/1983 - MAR/2013
Comportamiento actual respecto a base historica

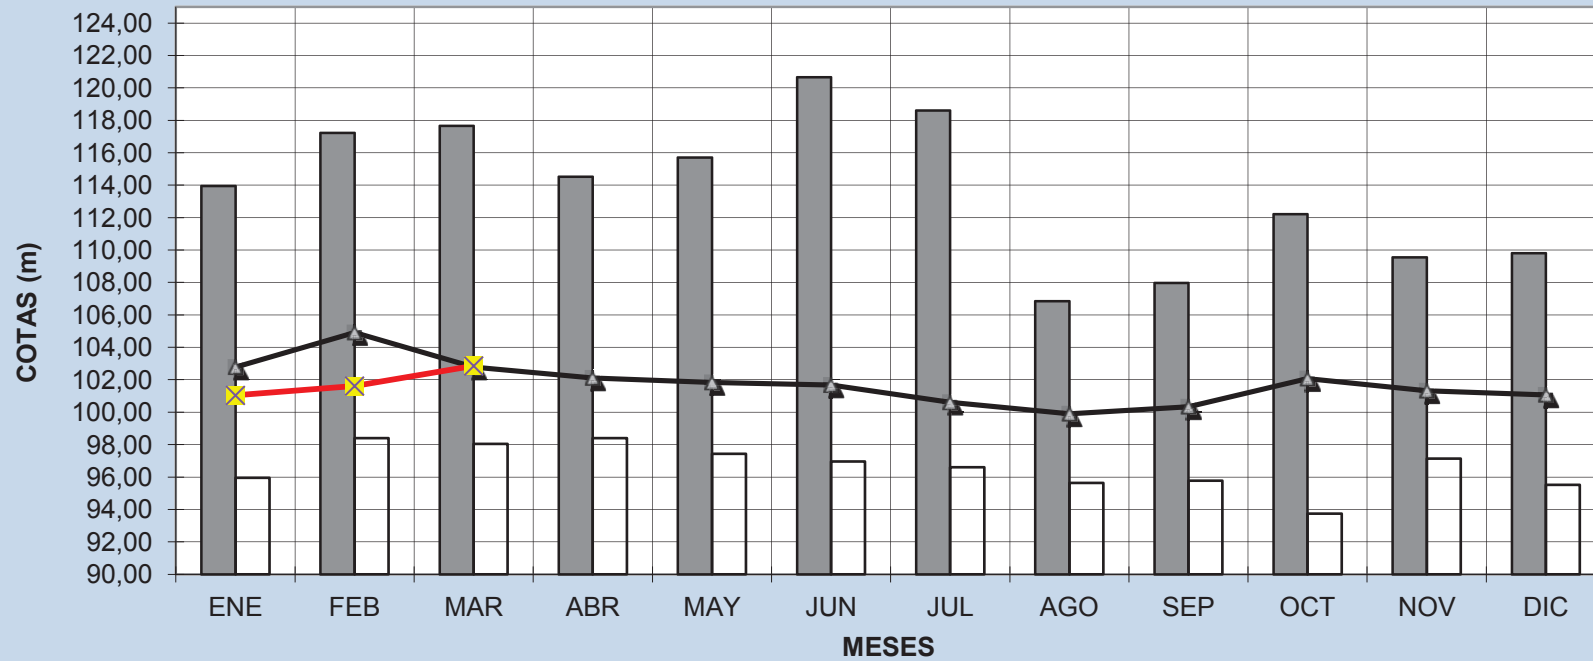

Máximos (Periodo Ene 1983 - Mar 2013)
 Mínimos (Periodo Ene 1983 - Mar 2013)

Medias (Periodo Ene 1983 - Mar 2013)
 Medias (Ene 2013 - Mar 2013)

ESTACIÓN R11 - CAUDALES
CARACTERISTICAS DEL PERIODO ENE/1983 - MAR/2013
 Comportamiento actual respecto a base historica

